


Aksonometria instalacji wody

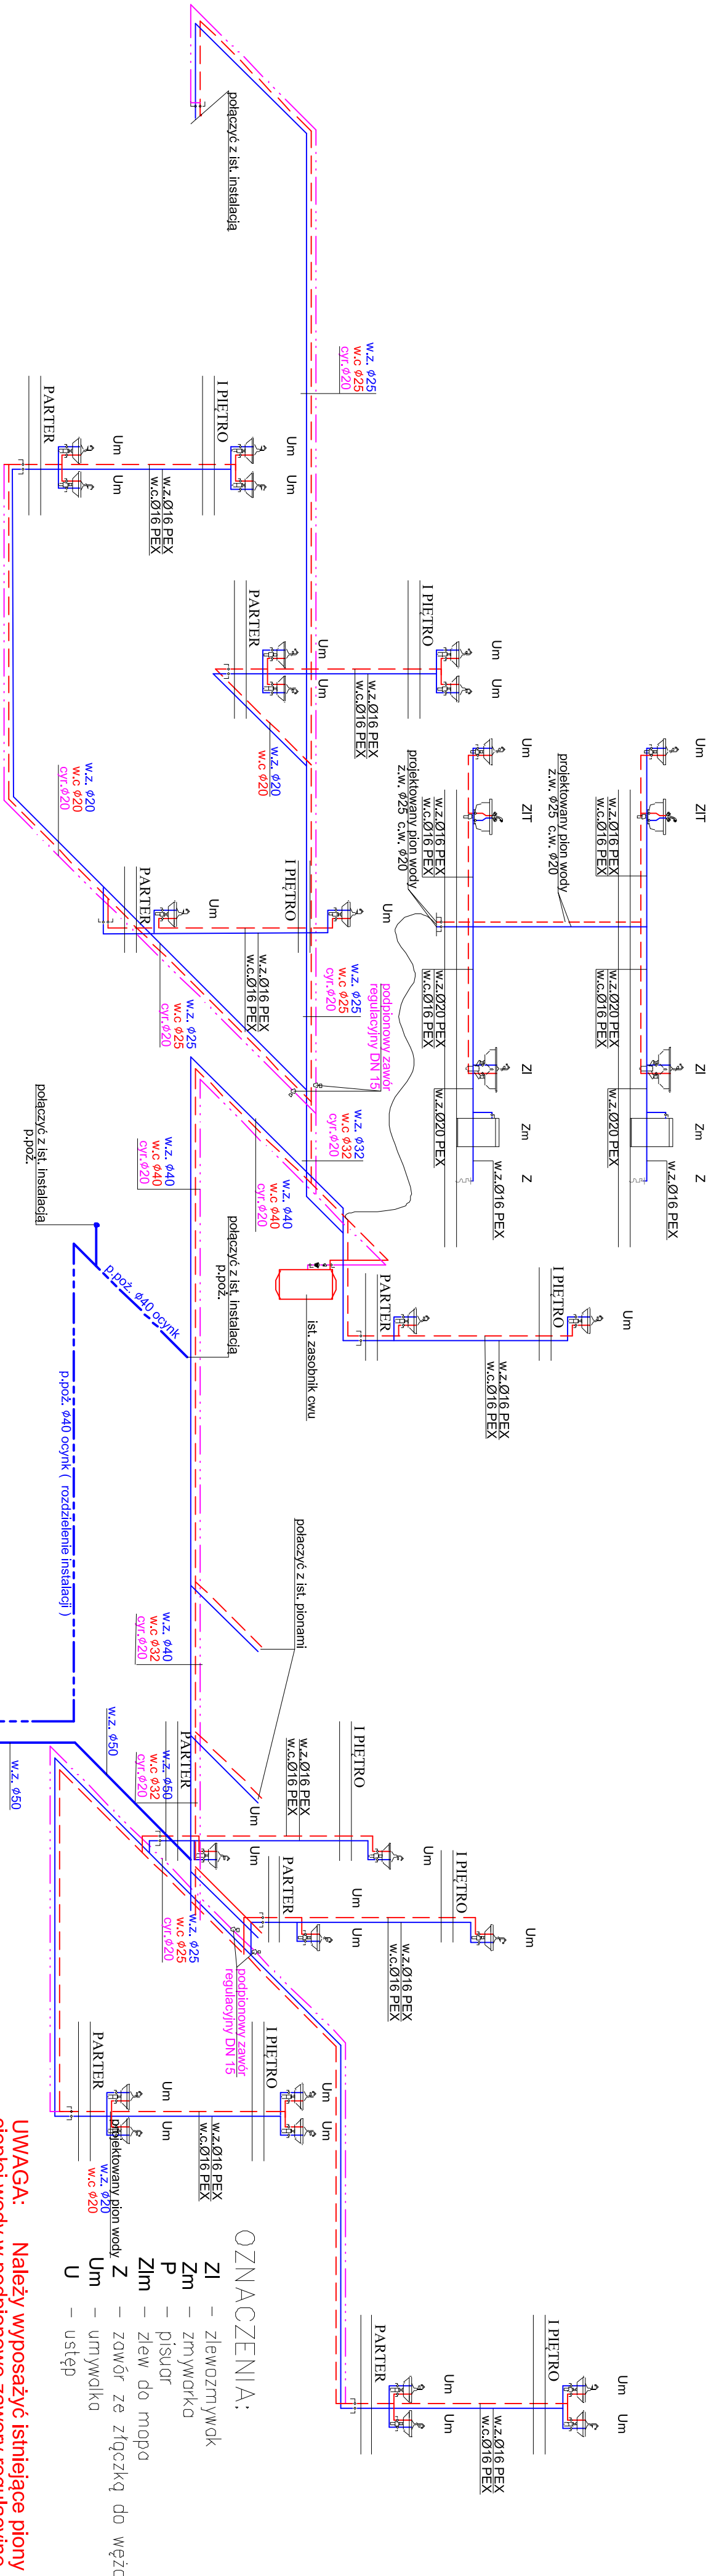

OZNACZENIA:

- ZI - zlewomymwłk
- Zm - zmywarka
- P - pisuar
- ZIm - zlew do mopa
- Z - zówór ze zlgczkq do wężo
- Um - umywalka
- U - ustęp

UWAGA: Należy wyposażać istniejące piony ciepłej wody w podpionowe zawory regulacyjne

LEGENDA WODA:

- Piwnica

 - zimna woda użytkowa rury PP jednorodne klasy PN16
 - ciepła woda użytkowa rury PP stabi klasy PN 20
 - cyrkulacja rury PP stabi klasy PN 20
- Piętra

 - zimna woda użytkowa rury PEX/AL/PEX
 - ciepła woda użytkowa rury PEX/AL/PEX
 - zawór kulowy odcinający
- średnica nominalna przewodu

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIAL ANDOWSKA		
PRZEBUDOWA I REMONT pawilonu nr XX Oddział uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych		
Wykonano sztytu wiodowego wraz z podbudowaniem pomieszczeń rozdzielni posilków na parterze I piętra.		
-wykonanie sztytu podwieszanego i wymiana szklaki drzwiowej w korytarze I piętra.		
-wymiana szklarki drzwiowej wraz z przesłaniem okienków oraz wymiana wykładzin podłogowych w szklaku aneksu		
-przebudowa części pomieszczeń II piętra z wymianą szklaki drzwiowej		
Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych. Pawilon nr 20		
ul. Skarszewska 7, Starego Cieskiego, 313 004		
Temat: Aksonometria instalacji wody		1:100
Autorka: mgr inż. Rafał Górecki PONI/0051/PWOS/10		
Suprowidzający b. sanitarny: mgr inż. Mateusz Formida PONI/0256/PWBS/18		
skierownik: sierpień 2019 r.		PB PW