


Rozdzielnica stalowa wolnostojąca z wyposażeniem,
na cokole, liczba drzwi:2, zamek

Rozdzielnicę wykonać i oznakować zgodnie z obowiązującymi normami

W rozdzielnicy umieścić schemat

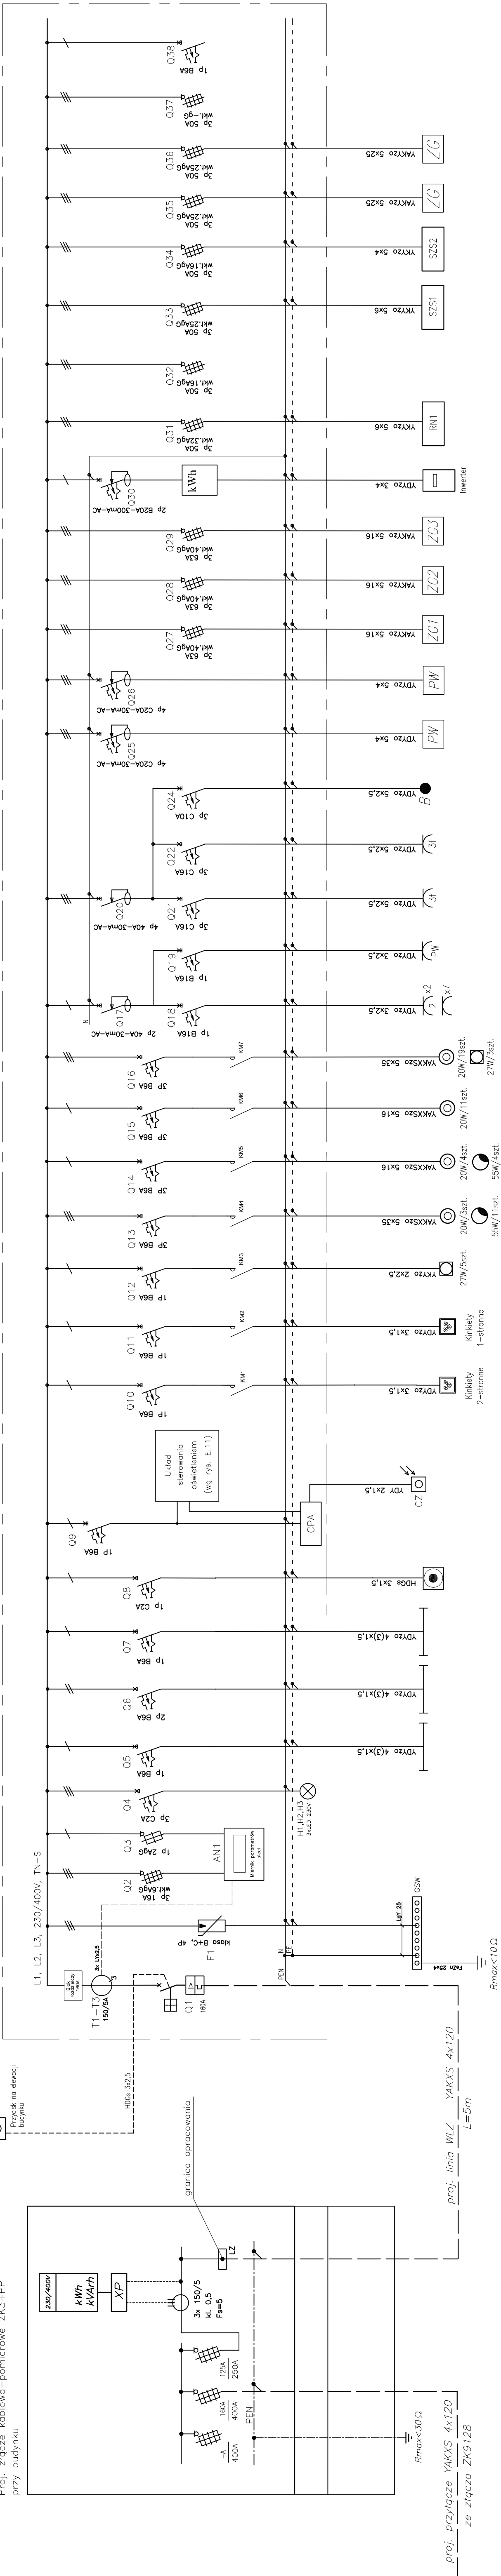

Bilans mocy RG:

$P_Z = 74,5 \text{ [kW]}$

$P_0=59,6$ [kW]

[illegible]

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

DATA:	08.2018	SKALA:	-:-	NR RYSUNKU:	E.9
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI upr. w specj. instal. nr IES0008POD0F12					
PODPIS: 