


UWAGI


Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Legenda:

 - projektowane przewody inst. CC

■ - projektowany grzejnik (typ, wielkość)

średnice przewodów CO zgodnie z rys. rozwinięcia instalacji

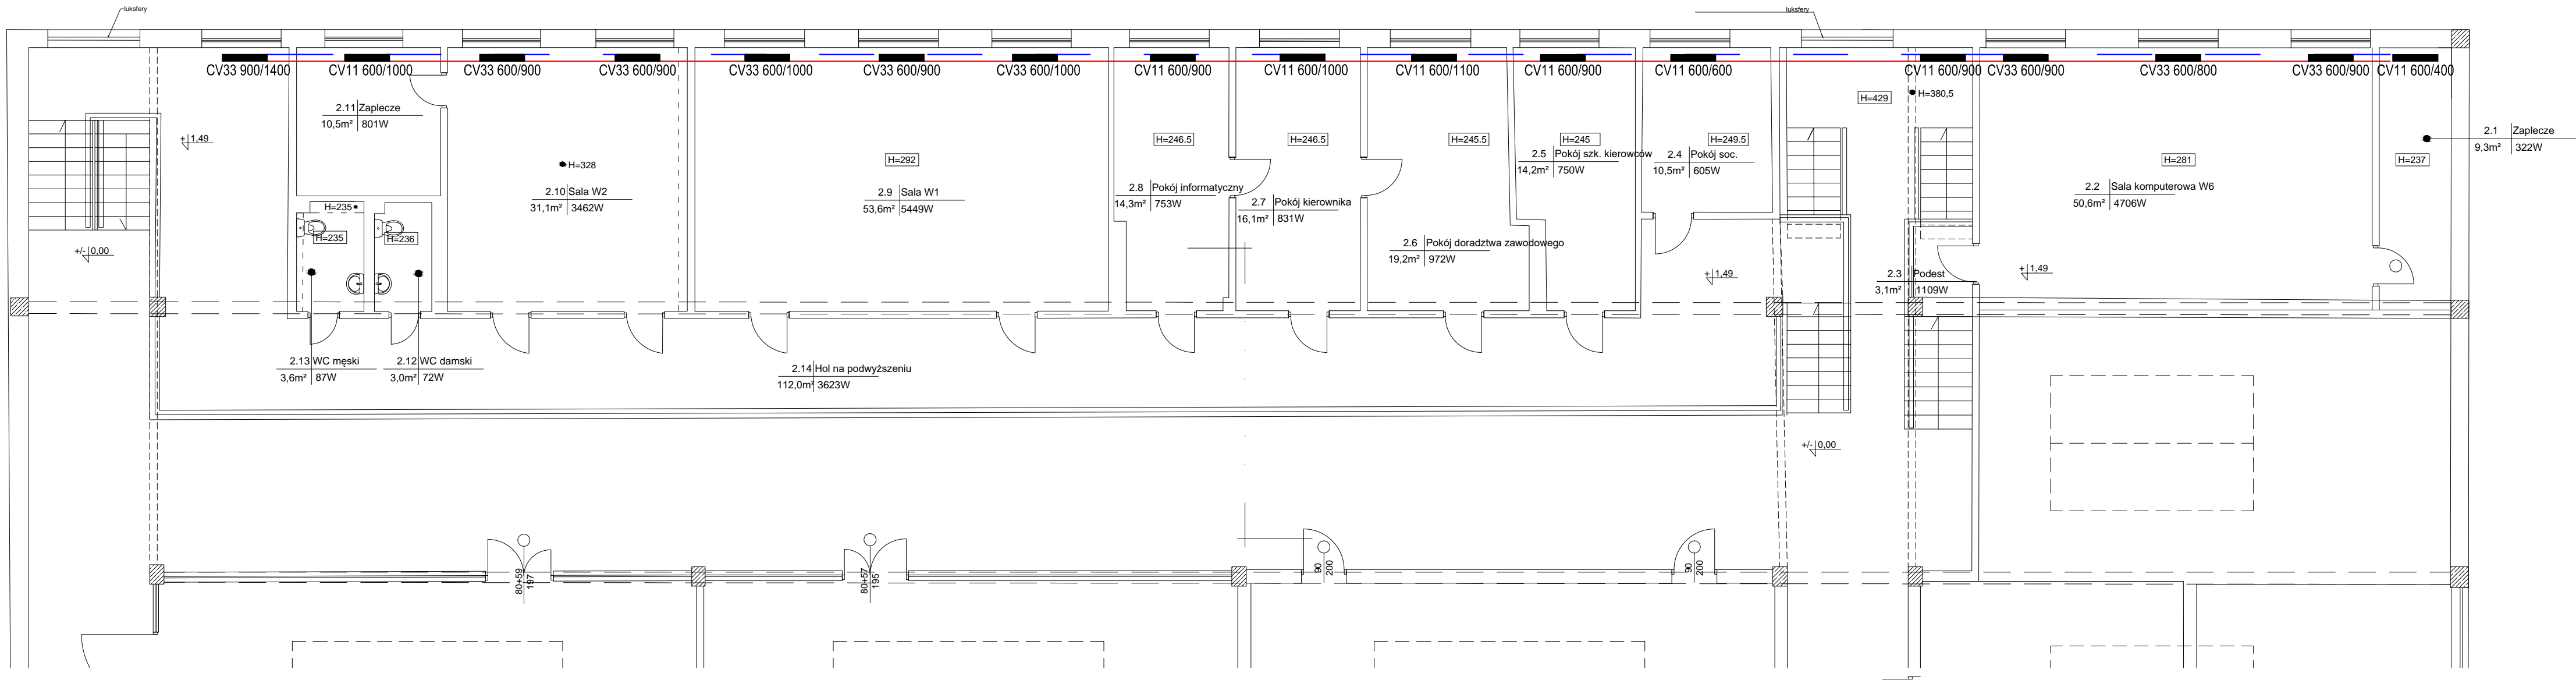

Obiekt **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZSZ
Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU**
dz. nr ew. 355/17 , obręb PISZ 2, jedn. ewid. 281603_4,
ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz,
powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Inwestor
Powiat Piski
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Jednostka projektowania
INSTAL PROJEKT Janusz Skiba
ul. Brzozowa 98, 05-600 Grójec, tel. 530 803 090

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. JANUSZ SKIBA	PDK/0111/PCOS/08 specj. sanitarna	

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza
SANITRANA

Tytuł rysunku
RZUT PÓŁPIĘTRA - INST. CO

Skala 1:100	Data 05.2021	Nr rys. 2
----------------	-----------------	--------------