


## PRZEKRÓJ C-C

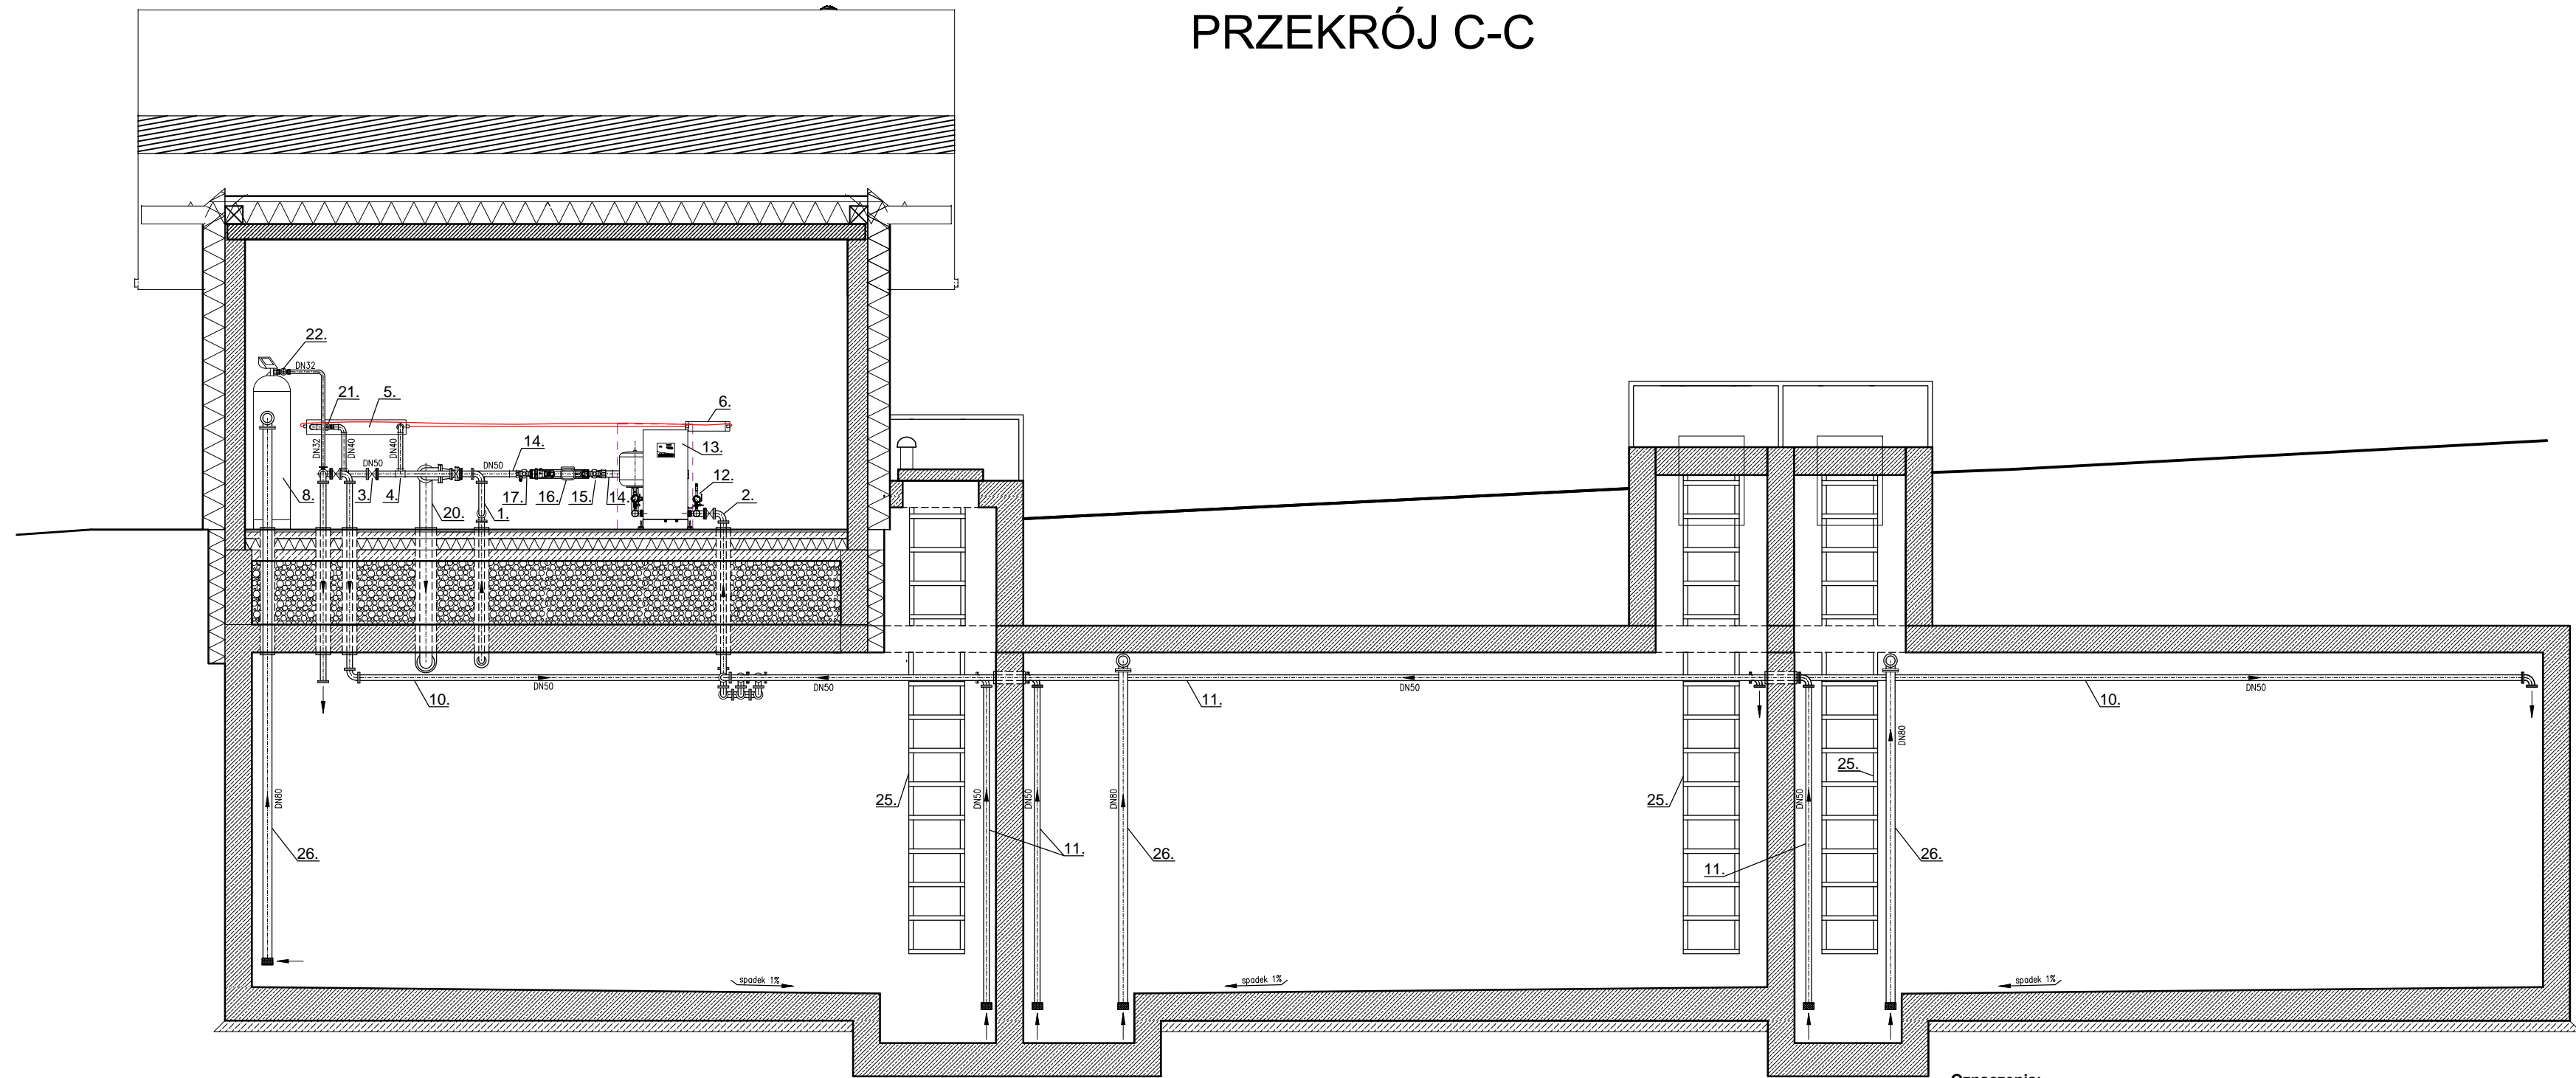

**Oznaczenia:**

1. - Rurociąg dopływowy ze studni głębinowej
2. - Kolano kólnierzowe DN50
3. - Zasuwa kólnierzowa DN50
4. - Trójnik redukcyjny DN50/DN40
5. - Lampa UV D10 firmy TMA
6. - Szafka sterownicza do lampy UV firmy TMA
7. - Trójnik redukcyjny DN50/DN32
8. - Odżelaziacz typu A-13/Kx CLCI firmy Gold-Rain
9. - Trójnik równoprzelotowy DN50
10. - Rurociąg doprowadzający wodę pitną do zbiornika
11. - Rurociąg ssawny DN50
12. - Zawór napowietrzający-odpowietrzający
13. - Zestaw hydroforowy ZHG 1.11
14. - Redukcja DN50/DN40
15. - Zawór kulowy DN40
16. - Wodomierz jednostrumieniowy DN40
17. - Zawór spustowy DN40
18. - Redukcja kólnierzowa DN100/DN50
19. - Przejście PE/STAL
20. - Rurociąg zasilający sieć wodociągową PEØ110mm
21. - Zawór odcinający DN40
22. - Zawór odcinający DN32
23. - Kratka ściekowa

24. - Rurociąg do spustu wody ze zbiornika wraz z zasuwą DN150 oraz kolanem
25. - Drabinka - zejście do zbiornika
26. - Czerpnie wody dla wozów strażackich

Legenda:

— - Kabel sterujący od szafki sterowniczej do Lampy UV

**Jednostka projektowa:**

# INSTAL - PROJEKT

inż. Mirosław Marciniak  
NIP: 737-144-75-26 REGON: 121318837  
34-600 LIMANOWA ul. T. Kościuszki 81A  
tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169

Rys. Nr S-7

Str. Nr ....

Data: 08. 2023r.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

SIĘĆ WODOCĄGOWA, PRZYLĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ  
BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNIWACZEGO O POJ. 150m<sup>3</sup> WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM  
I INFRASTRUKTURĄ, TOWARZYSZĄCĄ, ORAZ SIĘCI WODOCĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  
Z UZBROJENIEM STNIEJĄCEJ STUDIUM GŁĘBOKOŚCI NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA  
W WODĘ BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ W M. JABŁONKA

PRZEKRÓJ C-C

DZ. EW. NR 4067/31, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4143, 4154/5; OBRĘB EW. NR 0002 JABŁONKA; GMINA JABŁONKA

ul. 3-GO MAJA 1. 34-480 JARYŃKA

Branza: SANITARNA

Podpis:

inż. Mirostaw Marciniak  
upr. proj. MAP/0457/PWOS/11

mgr inż. Paweł Marcisz  
- upr. proj. MAP/0247/PWOS/14