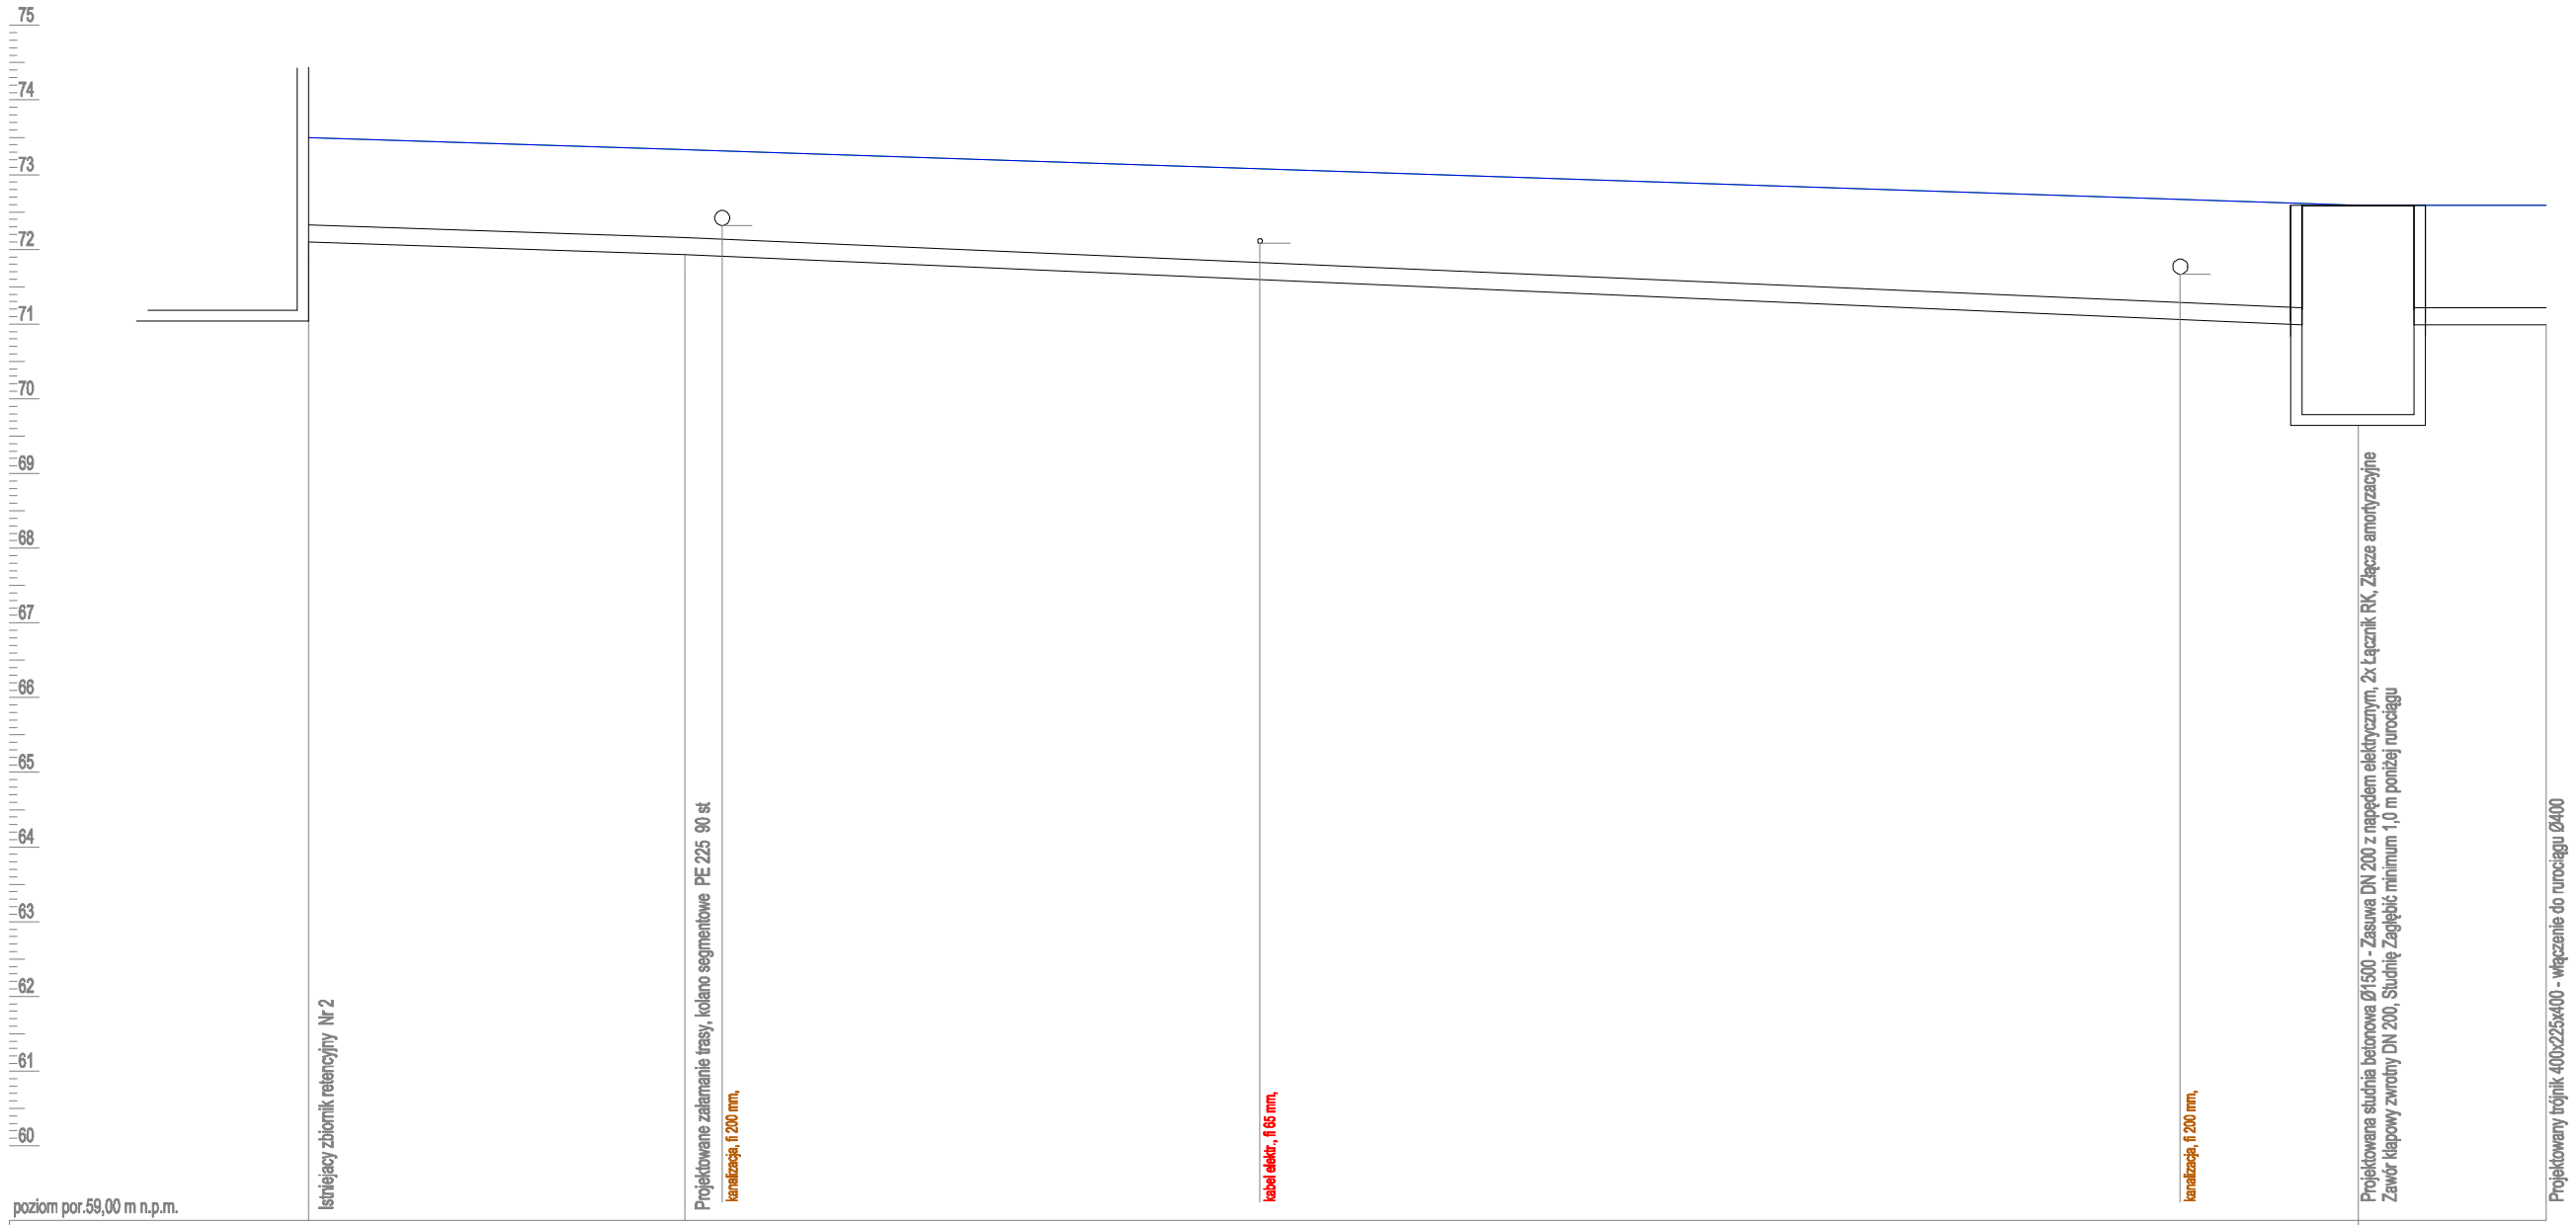

Węzeł		Ł1					K6	tr1	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	73,50		73,33				72,59		72,59
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	72,10		71,93				70,99		70,99
Zagłębienie dna [m]	1,40		1,40				1,60		1,60
Materiał,Średnica/Spadek [%]	3,3					4,2	0,0		
	Ø225 PEHD 225X20,5 SDR11 PN16		Ø225 PEHD 225X20,5 SDR11 PN16				Ø 225 PE		
Długość [m]	5,04		22,40				2,52		
Odległość [m]	0,00	5,04	5,54	12,74		25,06	27,44		29,96
Skala X [1:]	100 1m								

Dekametr 0,00 1 2 +1,00

Skala Y: 1:100 1m **Skala X: 1:100**

Węzeł K4, K5, K6

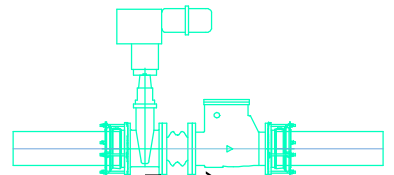

NAZWA I ADRES OBIEKTU		
Budowla zbiornika wody. Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandrów Kujawski		
INWESTOR		
Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
kolektywstudio **ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Toruń** **tel. 506 107 615** **biuro@kolektywstudio.pl**		
STADIUM	PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY	
DATA	**NAZWA RYSUNKU**	**NR RYS.**
05-2024 **SKALA** 1:100	PROFIL PODŁUŻNY	S6
	IMIĘ I NAZWISKO	**PODPIS**
PROJEKTANTKA	Halina Mossakowska upr. nr BA-IV/8346/19/TO/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	
SPRAWDZAJĄCA	inż. Barbara Antonowicz upr. nr GP.I.7342/193/TO/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	
OPRACOWANIE	inż. Iwo Mossakowski	

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)