


LEGENDA:

A1 - oprawa oświetleniowa np. Fibra LED 30W, 4160lm, 4000K, IP66

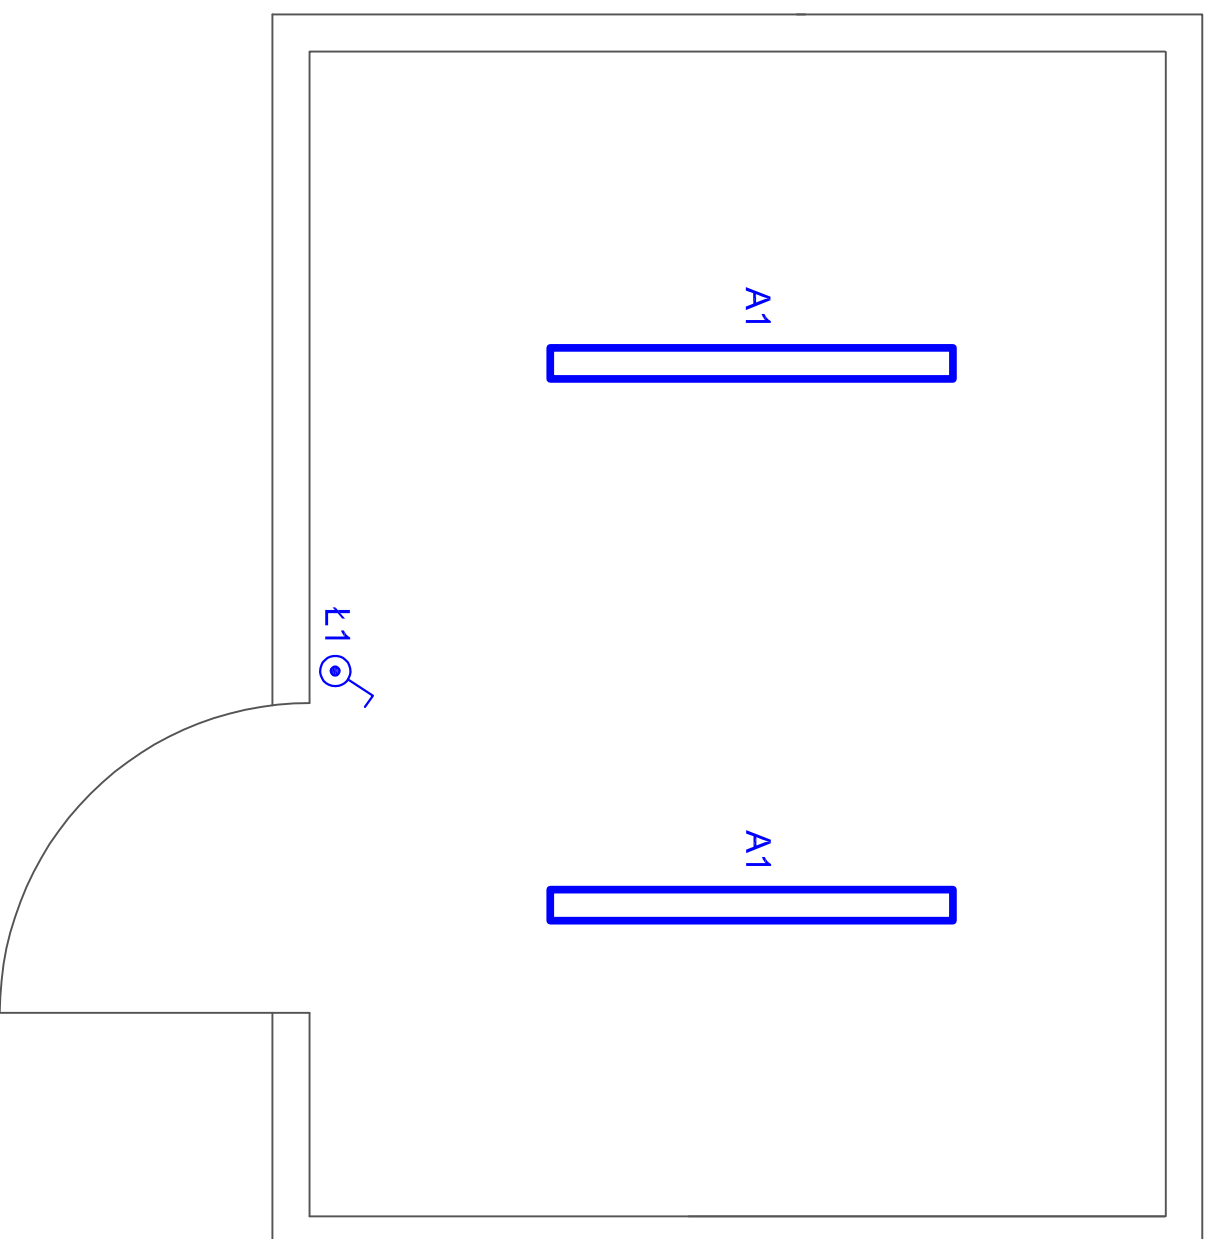

UWAGI:

1. Oprawy oświetlenia instalować na suficie.
2. Łącznik oświetlenia instalować na wysokości ok. 1,40m od posadzki.
3. Należy stosować przewody o izolacji 750V.
4. Oszprzet wykorzystany do wykonania instalacji oświetlenia powinien być w wykonaniu min. IP44.
5. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, z którymi stanowi ono integralną całość.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zbiornik wody czystej w Bukowcu
ul. Nowotomska, 64–300 Bukowiec

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ul. Targowa 8, 64–300 Nowy Tomysł

ENVIROTECH – sp. z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
tel. 61/657–02–00

NR PROJEKTU:

RPP/144/20

IMIE, NAZWISKO

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Jackowski
254/90/PW

OPRACOWAŁ: mgr inż. Adam Topolski

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Maciej Głodek
KUP/0177/POOE/09

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacja oświetlenia wewnętrznego kontenera.

BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: PW	DATA: 09.2020
SKALA: —	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: E–04