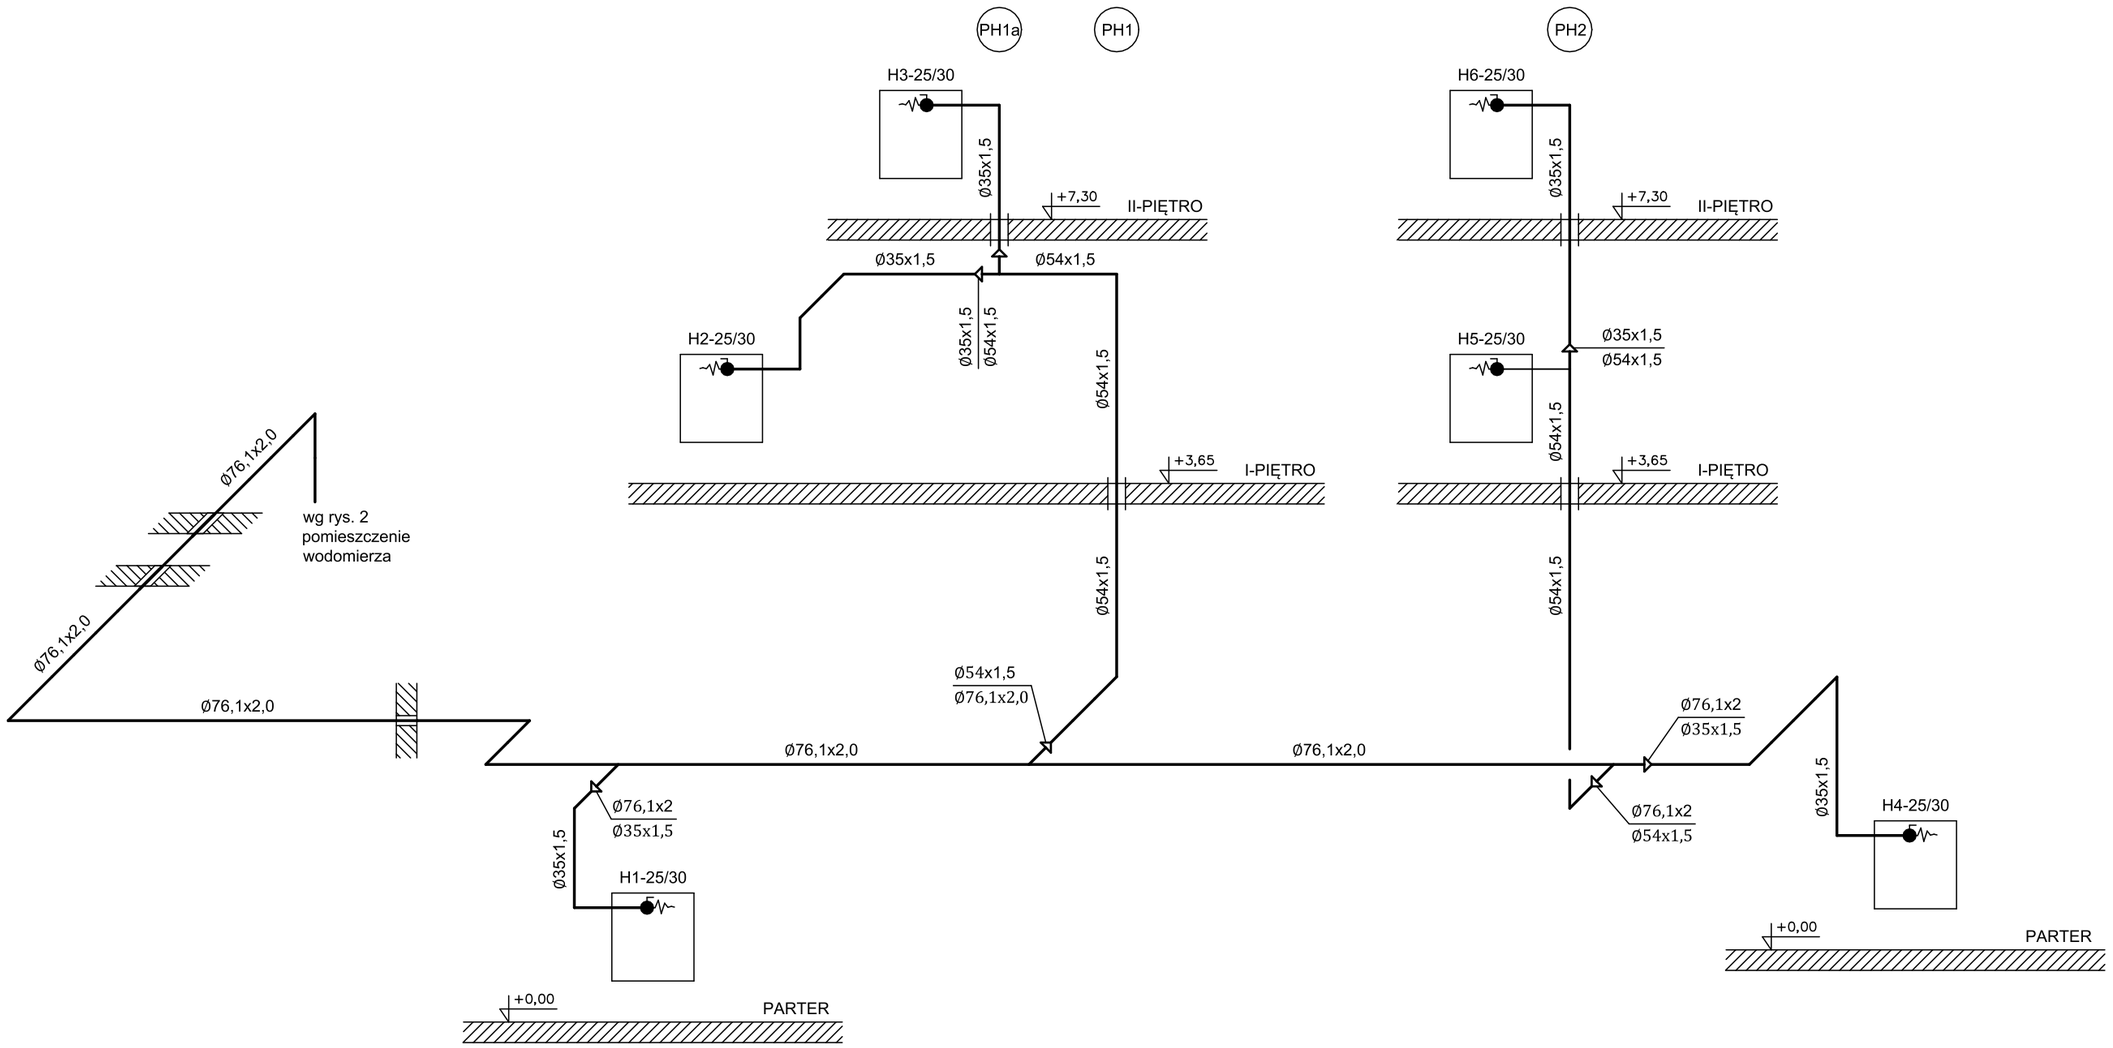


Oznaczenia:

H1-25/30
- długość węża hydrantu
- średnica zaworu hydrantu
- nr hydrantu

Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku szkoły – segment A
przy ul. Techników 11 w Katowicach

# Rozwinięcie wewnętrznej instalacji hydrantowej

Inwestor
URZĄD MIASTA KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4
40–098 KATOWICE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. Z. RUSEK | SLK/0638/PWOS/04 | | Data | podz. | nr projektu | nr rysunku |
| Opracował: | mgr inż. R. ŻYŁKA | | | 08.2022 | | T–522/C1 | 6 |
| Opracował: | mgr inż. T. SEKTA | | | | | | |

P.U.E. i O.Ś. "TERMELEX"–CHORZÓW