



RZUT - POZIOM +1

- ① Wentylator wyciągowy wyposażony w klapę zwrotną i lampkę kontrolną oraz w silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz z łożyskami kulowymi. Załączanie wentylatora będzie odbywać się przy pomocy włącznika światła. S100 Wydatek do 95 m3/h Spręż 39 Pa

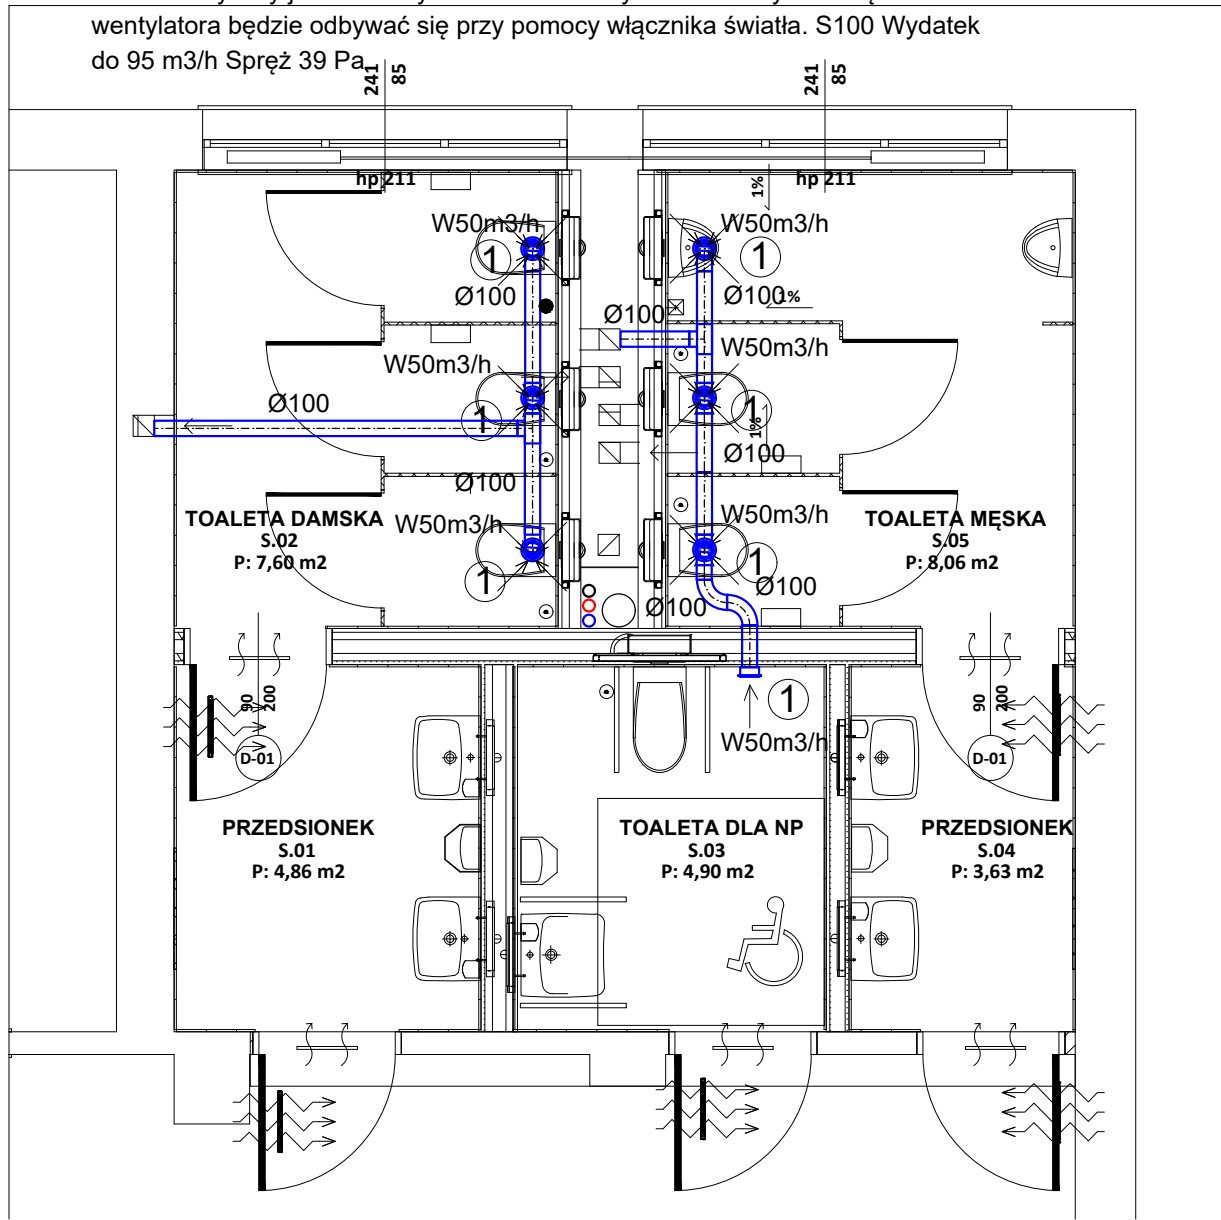

RZUT - POZIOM 0

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.		Projektował	mgr inż. Seweryn Urbański SLK/3876/POOS/11 specjalność instalacyjna		
Jednostka projektowania	 BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze www.blankarchitekci.pl					
Temat projektu	WYDZIELENIE SEGMENTU NA POTRZEBY UTWORZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W NOWO TWORZONEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. JERZEGO KUKUCZKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH			Sprawdził	mgr inż. Kamila Dziubek SLK/2753/POOS/09 specjalność instalacyjna	
			Opracował	mgr inż. Bartosz Sokołowski		
			Branża	Sanitarna		
			Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY		
			Tytuł rysunku	RZUT - POZIOM 0 i +1- Wentylacji Mechanicznej		
Inwestor	GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE					
Adres inwestycji	UL. SUDECKA 5, 41-608 ŚWIĘTOCHŁOWICE, DZ. EW. NR 3112 OBR. 001 CHROPACZÓW		Nr projektu	1908	Skala	1:50
			Data	07.2019	Nr rysunku	PBW/S/05