


Tablica główna TM

obudowa natynkowa , IP30, I klasa ochronności, 770x550x110 mm,

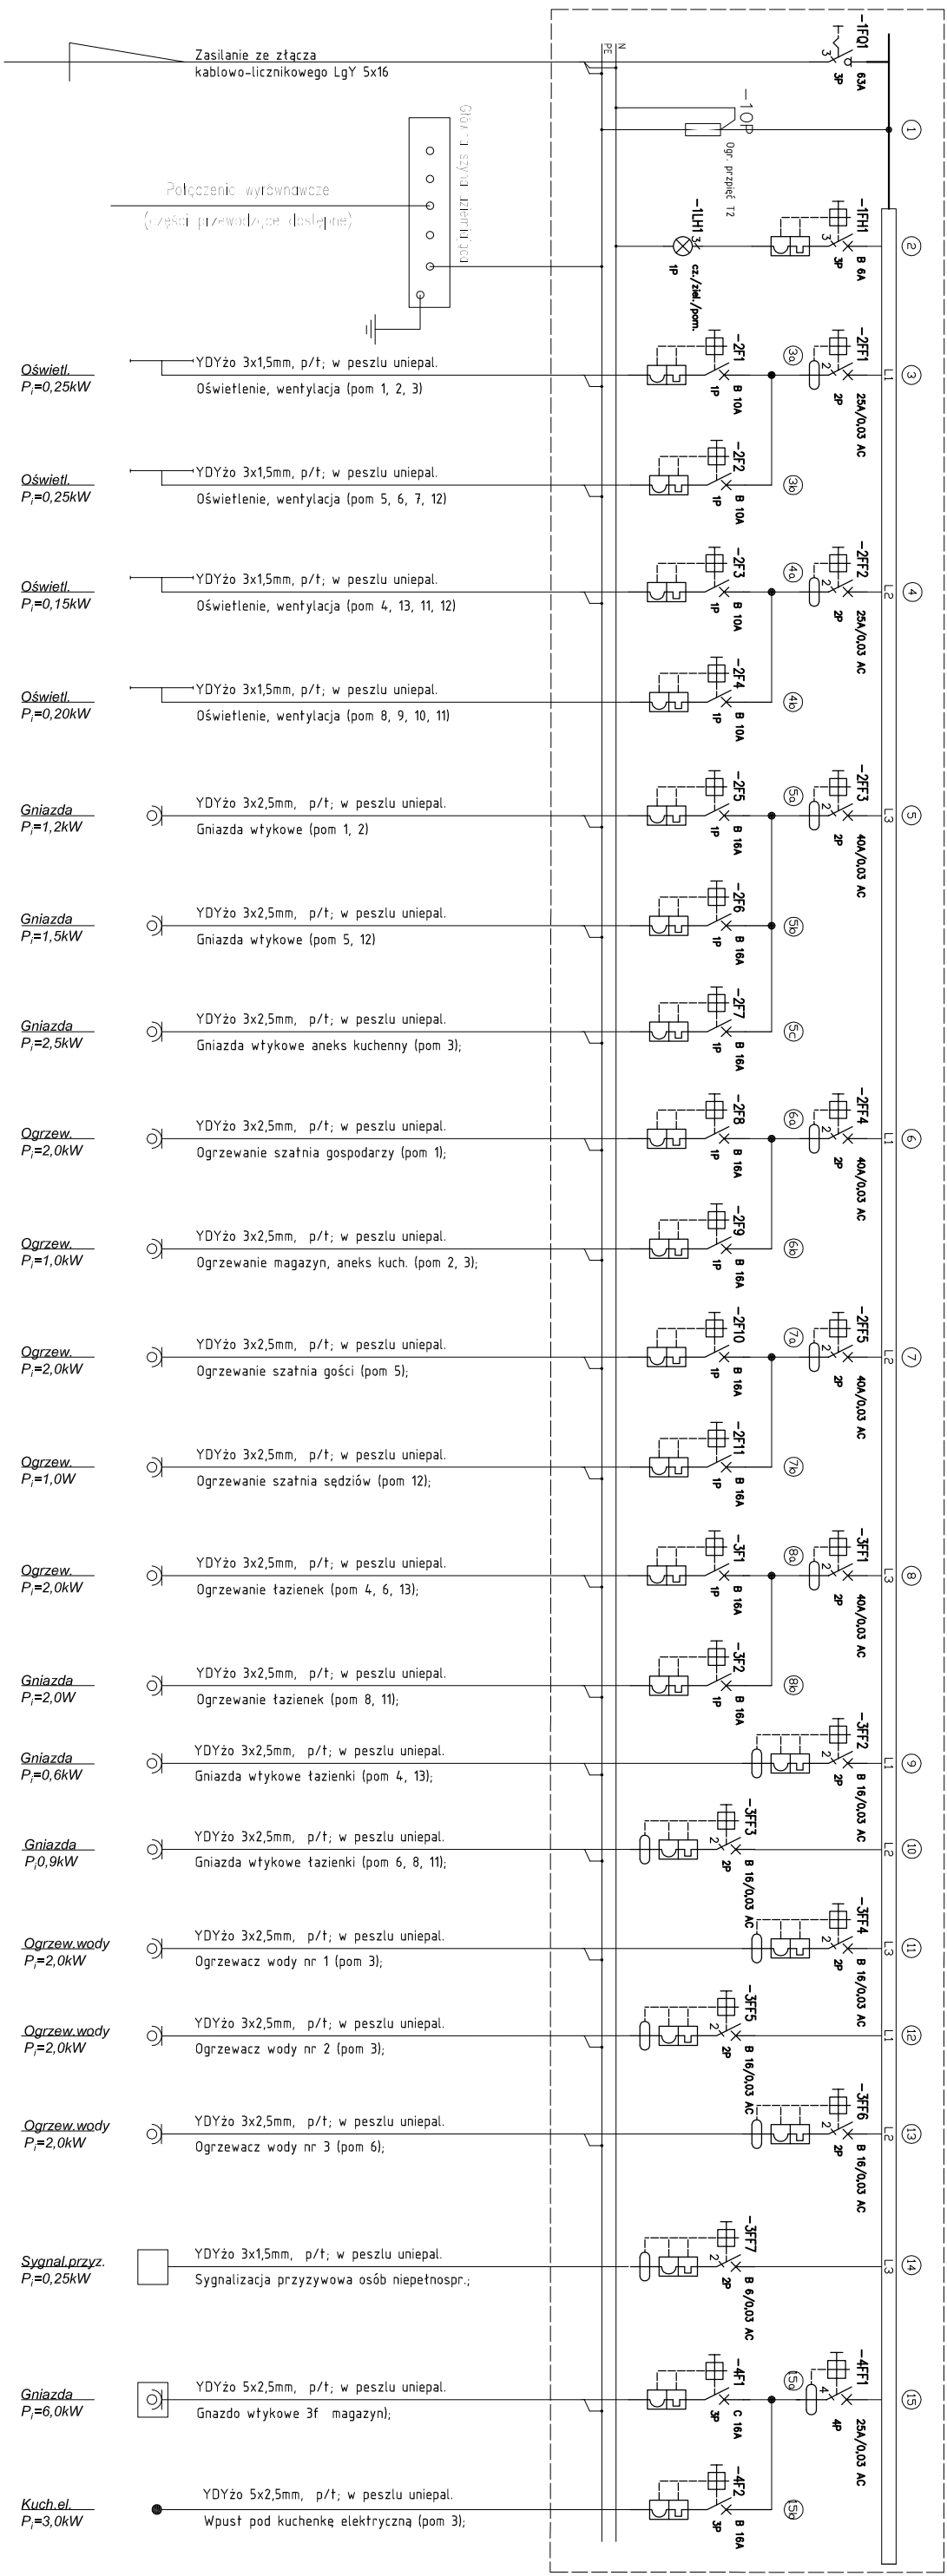

- UWAGI:
- Jako rozdzielnie TM projektuje się obudowe natynkową 770x550x150 mm, IP30, I klasa ochronności + osprzęt ;
 - Odpływy opisać zgodnie ze schematem;
 - Wyposażenie jak na schemacie instalacji;

Układ pracy: TN-S

$P_{osw.}=1,0kW$
 $P_{gn.}=15,7kW$
 $P_{ogrz.}=16,0kW$
 $\cos\phi=0,95$
 $k_{jose}=0,85$
 $k_{jlon}=0,5$
 $k_{jcd}=0,5$
 $P_{sz}=16,72kW$
 $I_{sz}=25,5A$

ZAKŁAD REKONSTRUKCJI - BUDOWLANE RACHWAŁ Sp.J.		1:50	INWESTOR
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO			GINA TRZEBNIEWSKI
TEK. LICZBA DZ. NR EW. 84, 64/2 GINIA			36-001 Trzebnowski 976
BRANŻA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTOWALC
RTSUNEK		Tabela obrotowa 1H	PROJEKTOWALC
PROJEKTOWALC		KGR INŻ. JERZY TYLEC	42/TB/90
SPRAWDZILI		KGR INŻ. MICHAŁ MARKOWICZ	LUB/0078/PVBE/15



NINIEJSZE PRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM (KOPLOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZAKAZANE. DZIŁU NIEZAPRZYSTĘPNE TYPE Z DNIA 03.02.1994)

adres firmy: 23-300 Janów Lubelski tel. 629 40 82 47
ul. Pułkowników 63 e-mail: rachwal@poczta.onet.pl

kontakt: