

M. Szwed
Do wykonawcy
8.10.2020
ATW



R. Stypuła
08.10.2020
[Signature]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 736 56 42

Gazownia w Zielonej Górze
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Góra
tel. 95 736 56 42
email: gazownia.zielona.gora@psgaz.pl

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

Nasz znak: W913/0000140224/00001/2020/00000

Zielona Góra, 02.10.2020

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m3/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m3/h.*

**URZĄD MIASTA
Zielona Góra**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Zieloną Górą, ul. Kupiecka 35/8
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Kuchnia gazowa	5	1	5
		Łączna moc [kW]	29

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 5 [m3/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Zielona Góra Kupiecka 35-37
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Zielona Góra, ul. Kupiecka 35/8
- 8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

**URZĄD MIASTA
Zielona Góra**

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.

8018590365500032796310



Adres: Zielona Góra ul. Kupiecka 35 lokal nr 8

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument został zaakceptowany przez:
SZCZEPAN TOMASZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Maja Sibińska

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

Zielona Góra, dnia 23.09.2020 r.

8

Opinia Nr 88A/2020

R. Artymus
10.09.2020

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kupiecka 35 nr 8

w Zielonej Górze, który jest własnością / zarządzany przez
Administrację Budynków Mieszkalnych nr 1 ul. Sowińskiego 44a 65-419 Zielona Góra

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Tomasza Ignaczuka

w celu:

- wskazania miejsca na podłączenie.
- ~~ustalenia prawidłowości podłączeń~~
- ~~ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym, stwierdza się, co następuje:


1. Przewód nr 1 (patrz szkic na odwrocie) odpowiada / ~~nie odpowiada~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może / ~~nie może~~ być przeznaczony do podłączenia

Kotła CO gazowego II-funkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kuchni.

(podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę)

2. Urządzenie (a) podłączone jest / są prawidłowo - nieprawidłowo

(podać rodzaj urządzenia)

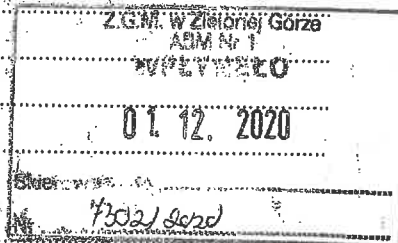

3. Urządzenie(a) działa(ja) wadliwie z przyczyn

(wymienić jakie)

URZĄD MIASTA
Zielona Góra

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: przewód spalinowy kotła CO gazowego wykonać z wyrobów niepalnych (wyprowadzić ponad połacie dachu).

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi: Przewód nr 2 podłogowy - należy wykonać z wyrobów niepalnych. Przewód nr 3 wentylacji mechanicznej Tazienki i WC wyprowadzić przewodem odpowiednim przez strop strych ponad połacie dachu. Brak oddzielnych przewodów kominowych w obrębie Tazienki i WC.

Opinia sporządzona w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, oraz przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, wydanych na ich podstawie.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela / zarządcy oraz opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

MISTRZ KOMINIARSKI
Tomasz Ignaczuk
Tytuł uzyskany w Dolnośląskiej Izbie
Rzemieślniczej we Wrocławiu. Dyplom nr 1697
65-465 Zielona Góra, ul. Jaskółcza 6B/13
tel. 883.66.55.66

dnia podpis

pieczętka i podpis: uprawnionego
mistrza kominiarskiego

