


nawietrzak ścienny Ø150
z grzałką el. 270W, 230V, 3,5A
poprowadzony pod sufitem do pom. nr 7

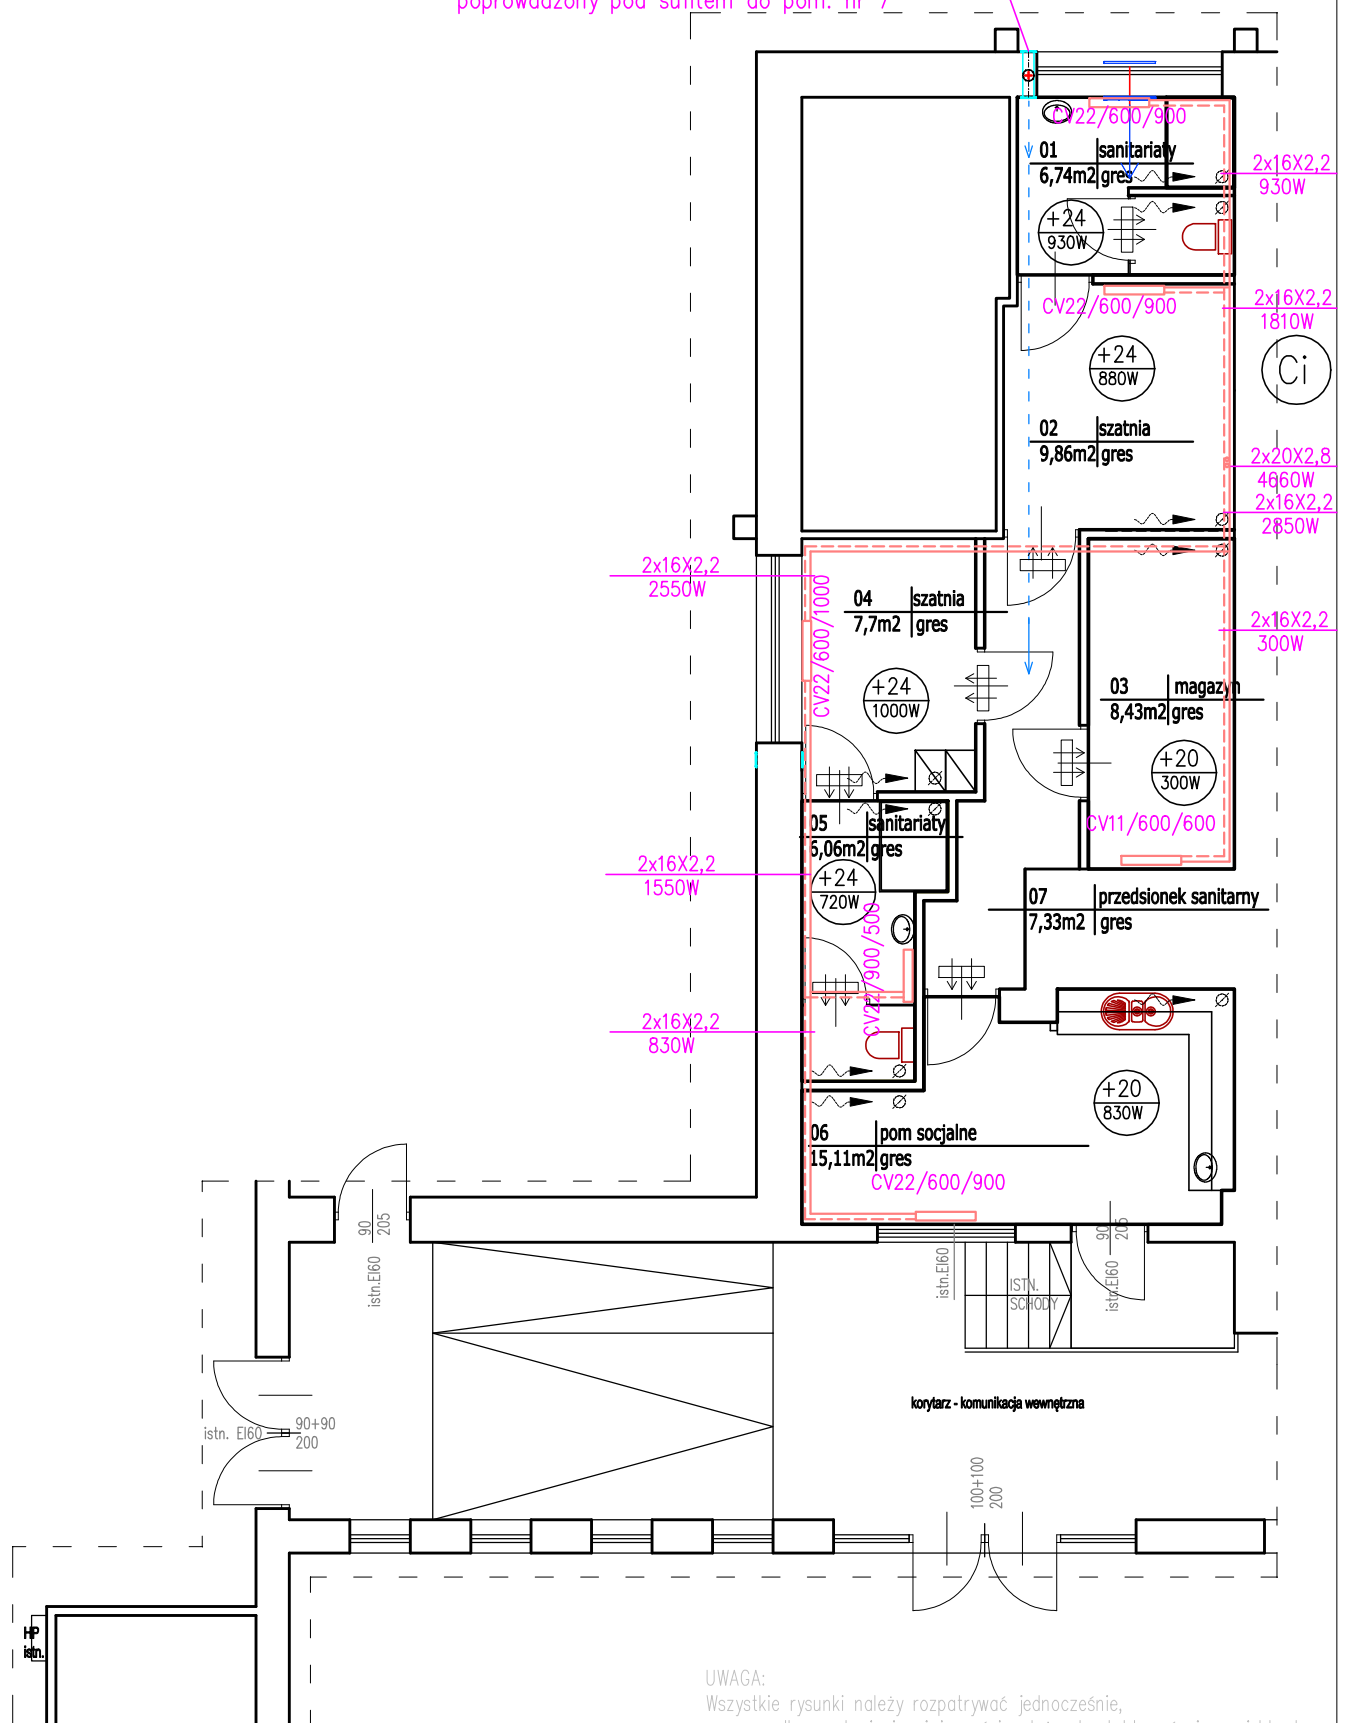

LEGENDA:

CV22/600/900 proj. grzejnik stalowy
typ/wysokość/długość

+20
900W proj. temperatura
zapotrzebowanie mocy

proj. instalacja c.o. z wielowarstwowych PEX

istniejący pion C.O.

UWAGA:

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie,
w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się projektantem.

 CIGNUS architecture		PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM			
INWESTOR: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI, UL. MIKIEWICZA 1, 58-150 STRZEGOM		NAZWA I ADRES OBIEKTU: POMIESZCZENIA SZATNI I ZALECZA SOCJALNEGO PSPZ, UL. MIKIEWICZA 1, DZ. NR 1017/1 OBR. KRZYŻOWA GÓRA NR 1, JEŃ ENIO. STRZEGOM - MIASTO			
TYTUŁ PROJEKTU: PRZEBUDOWA POM. NA SZATNIE I ZALECZE SOCJALNE W BUDYNKU SZKOŁY					
PROJEKTANT/ SPRACOWUJĄCY:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:	FAZA:
	mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA	339/DOŚ/11	10.2021		PROJEKT BUDOWLANY
					ELEMENT:
					PROJEKT TECHNICZNY- INSTAL. SANITARNE - TOM III
SKALA:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYS.:			S2
1:100	RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA				
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 04.02.1994r.					