

Kraków, dn. 06.12.2024 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Zaprojektuj i wybuduj – Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej szkolnictwa wyższego o część, w której będzie mieściła się sala anatomiczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przyległego”**. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.100.2024**.

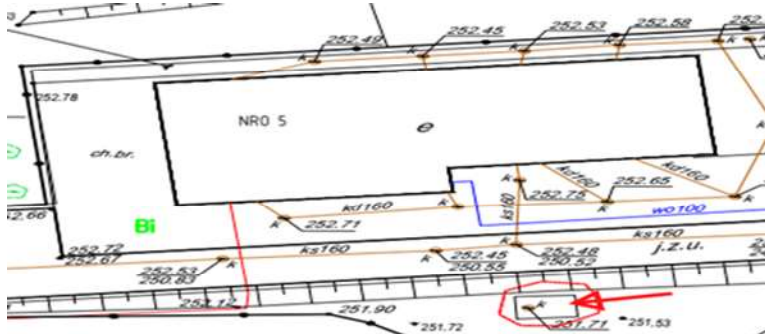
Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniach 4 – 6 grudnia 2024 r. wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań i wniosków wraz z odpowiedziami.

DYREKTOR
ds technicznych

/-/ mgr inż. Artur Szymacha

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	W nawiązaniu do załączonego rysunku planu usytuowania planowanego budynku – rys. aac, prosimy o wyjaśnienie, co należy uwzględnić w miejscu istniejących miejsc postojowych, chodnik zgodnie w nawiązaniu do opisu nr 8 czy teren zielony – trawnik?	Należy uwzględnić chodnik.
2	Załączone do PFU rysunki, mają niewłaściwą skalę, prosimy o dodanie rysunku z poprawną skalą wg wskazanych opisów.	Zamawiający w załączeniu udostępnia rysunki z poprawną skalą.
3	W opisie PFU, jest mowa o wykonaniu opaski z kostki brukowej, czy należy również przewidzieć opaskę z kostki z tyłu istniejącego budynku?	Tak.
4	Czy Zamawiający przewiduje. dopuszcza wykorzystanie kostki brukowej z rozbiórki i jej wykorzystanie na budowę nowoprojektowanych miejsc postojowych?	Tak, dopuszcza taką możliwość.
5	Nowoprojektowany budynek i teren otaczający wjedzie w wybieg dla gęsi, który jest ogrodzony. Czy Zamawiający przewiduje, dopuszcza wykorzystanie istniejącego ogrodzenia w celu zaadaptowania do nowego obrysu ogrodzenia?	Nie. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania istniejącego wyгородzenia do zaadaptowania do nowego obrysu.
6	W PFU jest mowa o odrołnieniu gruntu pod planowaną inwestycję. Kto będzie ponosić koszty związane z odrołnieniem gruntu?	Koszty ponosił będzie Wykonawca.
7	Prosimy o podanie typu zastosowanych paneli warstwowych na elewacji istniejącego obiektu. Czy to są panele z rdzeniem z pianki PU czy wełny skalnej? Jaka grubość?	Należy nawiązać do budynku istniejącego oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8	Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej istniejącego budynku patomorfologii. Rzuty, przekroje, opisy warstw pozwolą na lepszą ocenę wymagań Zamawiającego i pozwoli lepiej przygotować ofertę.	Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację projektową istniejącego budynku patomorfologii.
9	Czy w zakresie zamówienia wchodzi wyposażenie ruchome tj. np. regały, biurka, krzesła, stoły sekcyjne?	Nie.
10	Prosimy o określenie rodzaju wykładziny w pomieszczeniach biurowych, korytarzach. Czy należy przyjąć wykładzinę PVC?	Należy przyjąć jednowarstwowe, homogeniczne wykładziny winylowe (PCV) , grubość warstwy użytkowej 2 mm, antypoślizgowe (klasa C, R10) odporne chemicznie, wodoszczelne, brak uszkodzeń na oddziaływanie

		kółek krzeseł ,przyklejane do podłoża i spawane, klasa przemysłowa - 43 intensywne natężenie ruchu.
11	Czy istnieje możliwość wykonania instalacji wody z istniejącego przyłącza, instalacji w istniejącym budynku patomorfologii?	Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenie nowego budynku poprzez rozbudowę istniejącego przyłącza pod warunkiem, że istniejący przyłącz będzie miał wystarczającą przepustowość oraz pozytywnym uzgodnieniu takiego rozwiązania z Zarządcą sieci wodociągowej.
12	Proszę o potwierdzenie, że punkty poboru wody z szybkozłączkami do węża mają się znajdować w pomieszczeniach 2, 3, 4, 5 ,6, 7 czy tylko w pomieszczeniu 2 i 7?	Punkty poboru wody z szybkozłączkami do węża mają się znajdować w pomieszczeniach 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12.
13	W opisie PFU jest mowa o zbiorniku na ścieki z pom. 10, 11, 12. Gdzie powinien być zlokalizowany zbiornik, z jakiego materiału należy przewidzieć wykonanie zbiornika, czy są jakieś wytyczne do wyliczeń objętości zbiornika na odpady po sekcjach zwłok?	Zbiornik o pojemności 10m3, lokalizacja: w minimalnej odległości od budynku zgodnej z przepisami, należy uwzględnić możliwość dojazdu wozu asenizacyjnego uwzględniając standardowe długości węży ssących. Zbiorniki z tworzywa sztucznego (HDPE).
14	Prosimy o udostępnienie standardów dostępności architektonicznej, projektowania ścieżek dotykowych i informacji wizualnej dla osób z niepełnosprawnościami, przyjętych przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.	Zamawiający w załączeniu udostępnia standardy dostępności.
15	W nawiązaniu do opisu z PFU, punkt 11. „W zadaniu należy przewidzieć wybudowanie drogi łączącej budynek Patomorfologii mieszczący się w Rzęsce przy ul. Krakowskiej 2B z Budynkiem Polikliniki Weterynaryjnej przy ul. Krakowskiej 2 w technologii istniejącej już drogi.” Prosimy o doprecyzowanie tzw. technologii istniejącej i wskazanie sugerowanej trasy wykonania drogi.	Zamawiający rezygnuje z drogi łączącej budynek Patomorfologii mieszczący się w Rzęsce przy ul. Krakowskiej 2B z Budynkiem Polikliniki Weterynaryjnej przy ul. Krakowskiej 2 . W związku z tym nie należy brać pod uwagę tego punktu.
16	Prosimy o identyfikację zaznaczonego elementu, który znajduje się z miejscu planowanego parkingu. Czy to jest istniejący zbiornik?	Istniejący zbiornik na ścieki, należy przewidzieć wyгородzenie obszaru na którym znajduje się zbiornik.

		
17	Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy uwzględnić sufity podwieszane. Jeżeli będą, to w jakiej technologii – kasetonowa czy suche zabudowy GK.	We wszystkich pomieszczeniach należy przyjąć sufity podwieszane kasetonowe.
18	Jaki typ stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej należy przyjąć do założeń projektowych i wyliczeń oferty? Brak informacji w PFU.	Należy przyjąć stolarkę drzwiową i okienną jako aluminiową.
19	W jakiej technologii należy przyjąć wykonanie wewnętrznych ścianek działowych? Murowane czy w suchej zabudowie GK?	Należy przyjąć ścianki murowane.
20	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz potrzebny czas na uzyskanie ofert od kontrahentów i przeanalizowanie obszernej dokumentacji. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert	Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. <ul style="list-style-type: none"> Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 03.01.2025 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi: 03.01.2025 r. o godzinie 09:30. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.01.2025 r.
21	Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej rozbudowywanego budynku oraz dokumentacji geologicznej terenu, na którym ww. budynek został wybudowany lub innego najbliższego budynku, aby móc zweryfikować stan gruntów.	Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację konstrukcyjną rozbudowywanego budynku oraz dokumentację geologiczną terenu.

21	Mając na uwadze jak najdokładniejsze przygotowanie oferty, a więc również najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia realizacji, chcemy również prosić o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 23.12	Patrz odpowiedź w pkt 20.
22	Czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w tym meblarskiego (np. stoły sekcyjne, biurka, krzesła, regały)? Jeśli tak to proszę o udostępnienie zestawienia elementów wyposażenia.	Patrz odpowiedź w pkt 9.
23	W związku z tym, że nowo budowany budynek będzie przylegał do istniejącego budynku proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącego budynku (łącznie z konstrukcją fundamentów)	Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację istniejącego budynku.
24	Ze względu na złożoność realizowanego zadania oraz konieczność współpracy projektantów z różnych branż w celu optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.12.2024r.	Patrz odpowiedź pkt 20.
25	Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.	Zamawiający umożliwia dokonanie dodatkowej wizji lokalnej w dniu 10.12.2024 r., w godzinach od 8 do 13-tej. Wykonawca zainteresowany dokonaniem wizji lokalnej powinien uprzednio uzgodnić godzinę rozpoczęcia wizji oraz miejsce spotkania z upoważnionym pracownikiem zamawiającego (p. Ewa Celary, tel. 12 662 42 88).

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.