PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

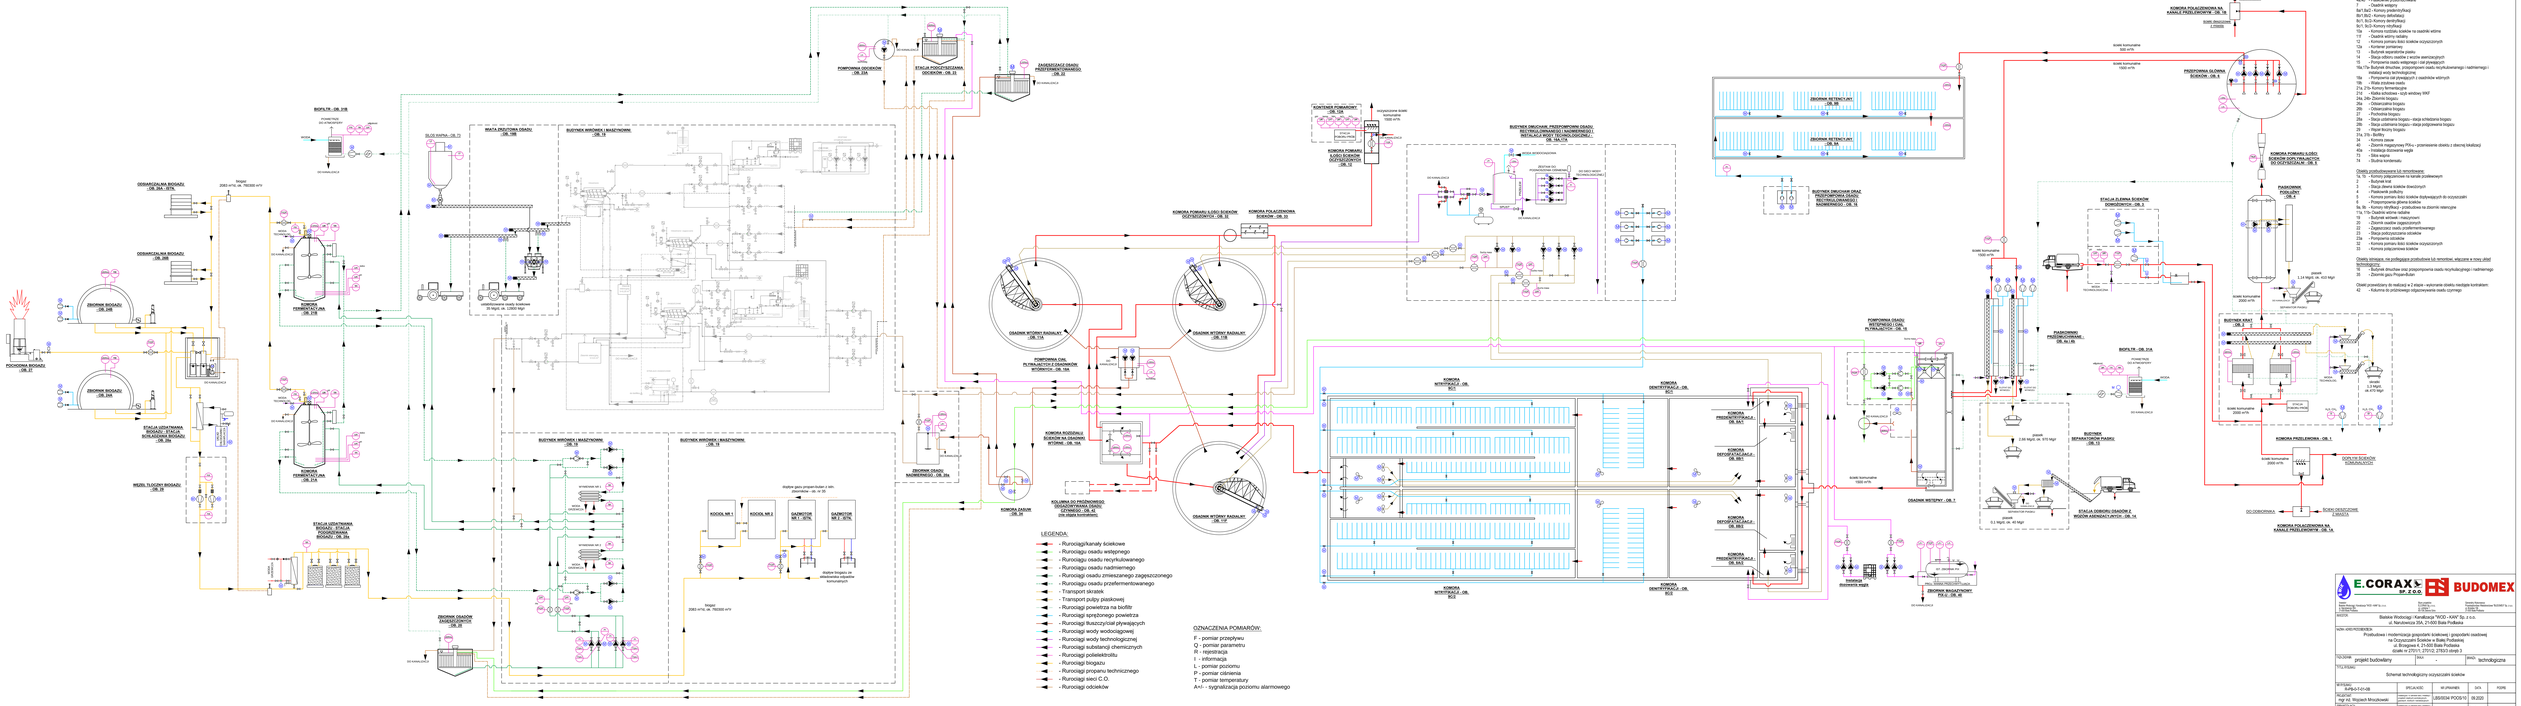
POCHODNIA BIOGAZU - OB. 22
ZBIORNIK BIOGAZU - OB. 24B
ZBIORNIK BIOGAZU - OB. 24A
STACJA UZDATNIANIA BIOGAZU - STACJA ROZLEWNIA BIOGAZU - OB. 26B
WIĘZIŁ TŁOCZNY BIOGAZU - OB. 29
STACJA UZDATNIANIA BIOGAZU - STACJA POCHODNIANIA BIOGAZU - OB. 26A
ODSIARCZALNIA BIOGAZU - OB. 28A - SETA
ODSIARCZALNIA BIOGAZU - OB. 28B
BIOFILTR - OB. 31B
BIOFILTR - OB. 31A
SILOS KOPANY - OB. 72
WIATA ZRZUTOWA OSADU - OB. 74B
BUDYNEK WIROWNI I MASZYNOWNI - OB. 72
STACJA ZLEWNA OSADU - OB. 73
KOTŁOWNIA PAROWATOWNIA - OB. 31B
KOTŁOWNIA PAROWATOWNIA - OB. 31A
BUDYNEK WIROWNI I MASZYNOWNI - OB. 72
BUDYNEK WIROWNI I MASZYNOWNI - OB. 72
KOCIOŁ NR 1
KOCIOŁ NR 2
GAZKOTOŁ NR 1 - SETA
GAZKOTOŁ NR 2 - SETA
zbiornik gazu propan-butan z tem. zbiornikiem - ob. nr 35
zbiornik biogazu do zasilania kotłowni i gazokotłowni
Dotgaz 2082 m³/d, ok. 760300 m³/r
ZBIORNIK OSADÓW ZAGĘSZCZONYCH - OB. 20
POMPOWNIA OSADÓW - OB. 32A
STACJA POGŘĘSZCZANIA OSADÓW - OB. 33
ZAGĘSZCZACZ OSADU PRZETRZYMYWANEGO - OB. 32
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 20a
KOMORA ZASUW - OB. 20
KOMORA POMIAROWA ŚLUDGE SCANER OCZYSZCZALNI - OB. 19
KONTENER POMIAROWY - OB. 12A
ŚRODOWISKOWE BUDKI POMIAROWE - 1500 m³/h
KOMORA POMIAROWA ŚLUDGE SCANER OCZYSZCZALNI - OB. 19
BUDYNEK OWICZARNI, PRZETOPIONIKI OSADU, PRZETOPIONIKI OSADU, ZBIORNIKI OSADU, RECYKLING WODY TECHNOLOGICZNEJ - OB. 18A-17A
WATER SEPARATOR/SEPARATOR
ZEWTRAK TYP ZEWTRAKOWANIE
DO OSADU WSTĘPNEGO ZAGĘSZCZANIA
SPRĘŻARKA
DO KANALIZACJI
KOMORA POMIAROWA ŚLUDGE SCANER OCZYSZCZALNI - OB. 19
KOMORA POŁĄCZENIOWA - OB. 19
OSADNIK WTÓRNY RADIALNY - OB. 11A
OSADNIK WTÓRNY RADIALNY - OB. 11B
POMPOWNIA CIEŚCI FILTRALNYCH Z OSADNIKÓW WTÓRNYCH - OB. 35A
KOMORA ROZDZIAŁU ŚLUDGE SCANER OSADNIKI WTÓRNE - OB. 18A
NOLUMBA DO PRZEMIANOWSKI ŚLUDGE SCANER - OB. 18A (OB. 17A - OB. 18A)
(OB. 17A - OB. 18A)
(OB. 17A - OB. 18A)
KOMORA NITRYFIKACJI - OB. 8C1
KOMORA NITRYFIKACJI - OB. 8C2
KOMORA DENITRYFIKACJI - OB. 8D1
KOMORA DENITRYFIKACJI - OB. 8D2
KOMORA PRZEDNITRYFIKACJI - OB. 8A1
KOMORA PRZEDNITRYFIKACJI - OB. 8A2
KOMORA DEFOSFORYZACJI - OB. 8B1
KOMORA DEFOSFORYZACJI - OB. 8B2
ZBIORNIK MATERIAŁU FILTRACYJNEGO - OB. 8E
ZBIORNIK MAGAZYNOWY PIX-111 - OB. 8F
OSADNIK WTÓRNY - OB. 7
POMPOWNIA OSADU PRZETRZYMYWANEGO, OSADU WSTĘPNEGO, PI-TRLAKTOR - OB. 7A
BUDYNEK DEWATERYZACJI OSADU - OB. 6
STACJA OBSŁUGI OSADÓW Z WUCIĄW ASENIZACYJNYCH - OB. 7A
BUDYNEK DEWATERYZACJI PASKU - OB. 7C
PASKOWNIA PRZEDWIROWANIE - OB. 6A i 6B
PASKOWNIA - PRZEDWIROWANIE - OB. 6A i 6B
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 5
STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - OB. 2
PIASKOWNIK - FOSA - OB. 2
PRZEPOMPOWNIA GŁÓWNA ŚCIEKÓW - OB. 1
KOMORA POMIAROWA ŚLUDGE SCANER OCZYSZCZALNI - OB. 19
BUDYNEK KRATY - OB. 2
KOMORA PRZELEWOWA - OB. 1
KOMORA POŁĄCZENIOWA NA KANAŁ PRZELEWOWY - OB. 1A
DO OCZYSZCZALNI
DO ODBIORCA
ŚCIEKI OBOSZCZONE Z OSADU
ŚCIEKI KOMUNALNE 500 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 1500 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 2000 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 1500 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 2000 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 2000 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 1500 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 2000 m³/h
ŚCIEKI KOMUNALNE 1500 m³/h
Dotgaz 2082 m³/d, ok. 760300 m³/r
Dotgaz 1.13 Mgd, ok. 410 Mgd
Dotgaz 2.66 Mgd, ok. 970 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 1.3 Mgd, ok. 470 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
Dotgaz 0.1 Mgd, ok. 40 Mgd
SPRĘŻARKA
SPRĘŻARKA
SPRĘŻARKA