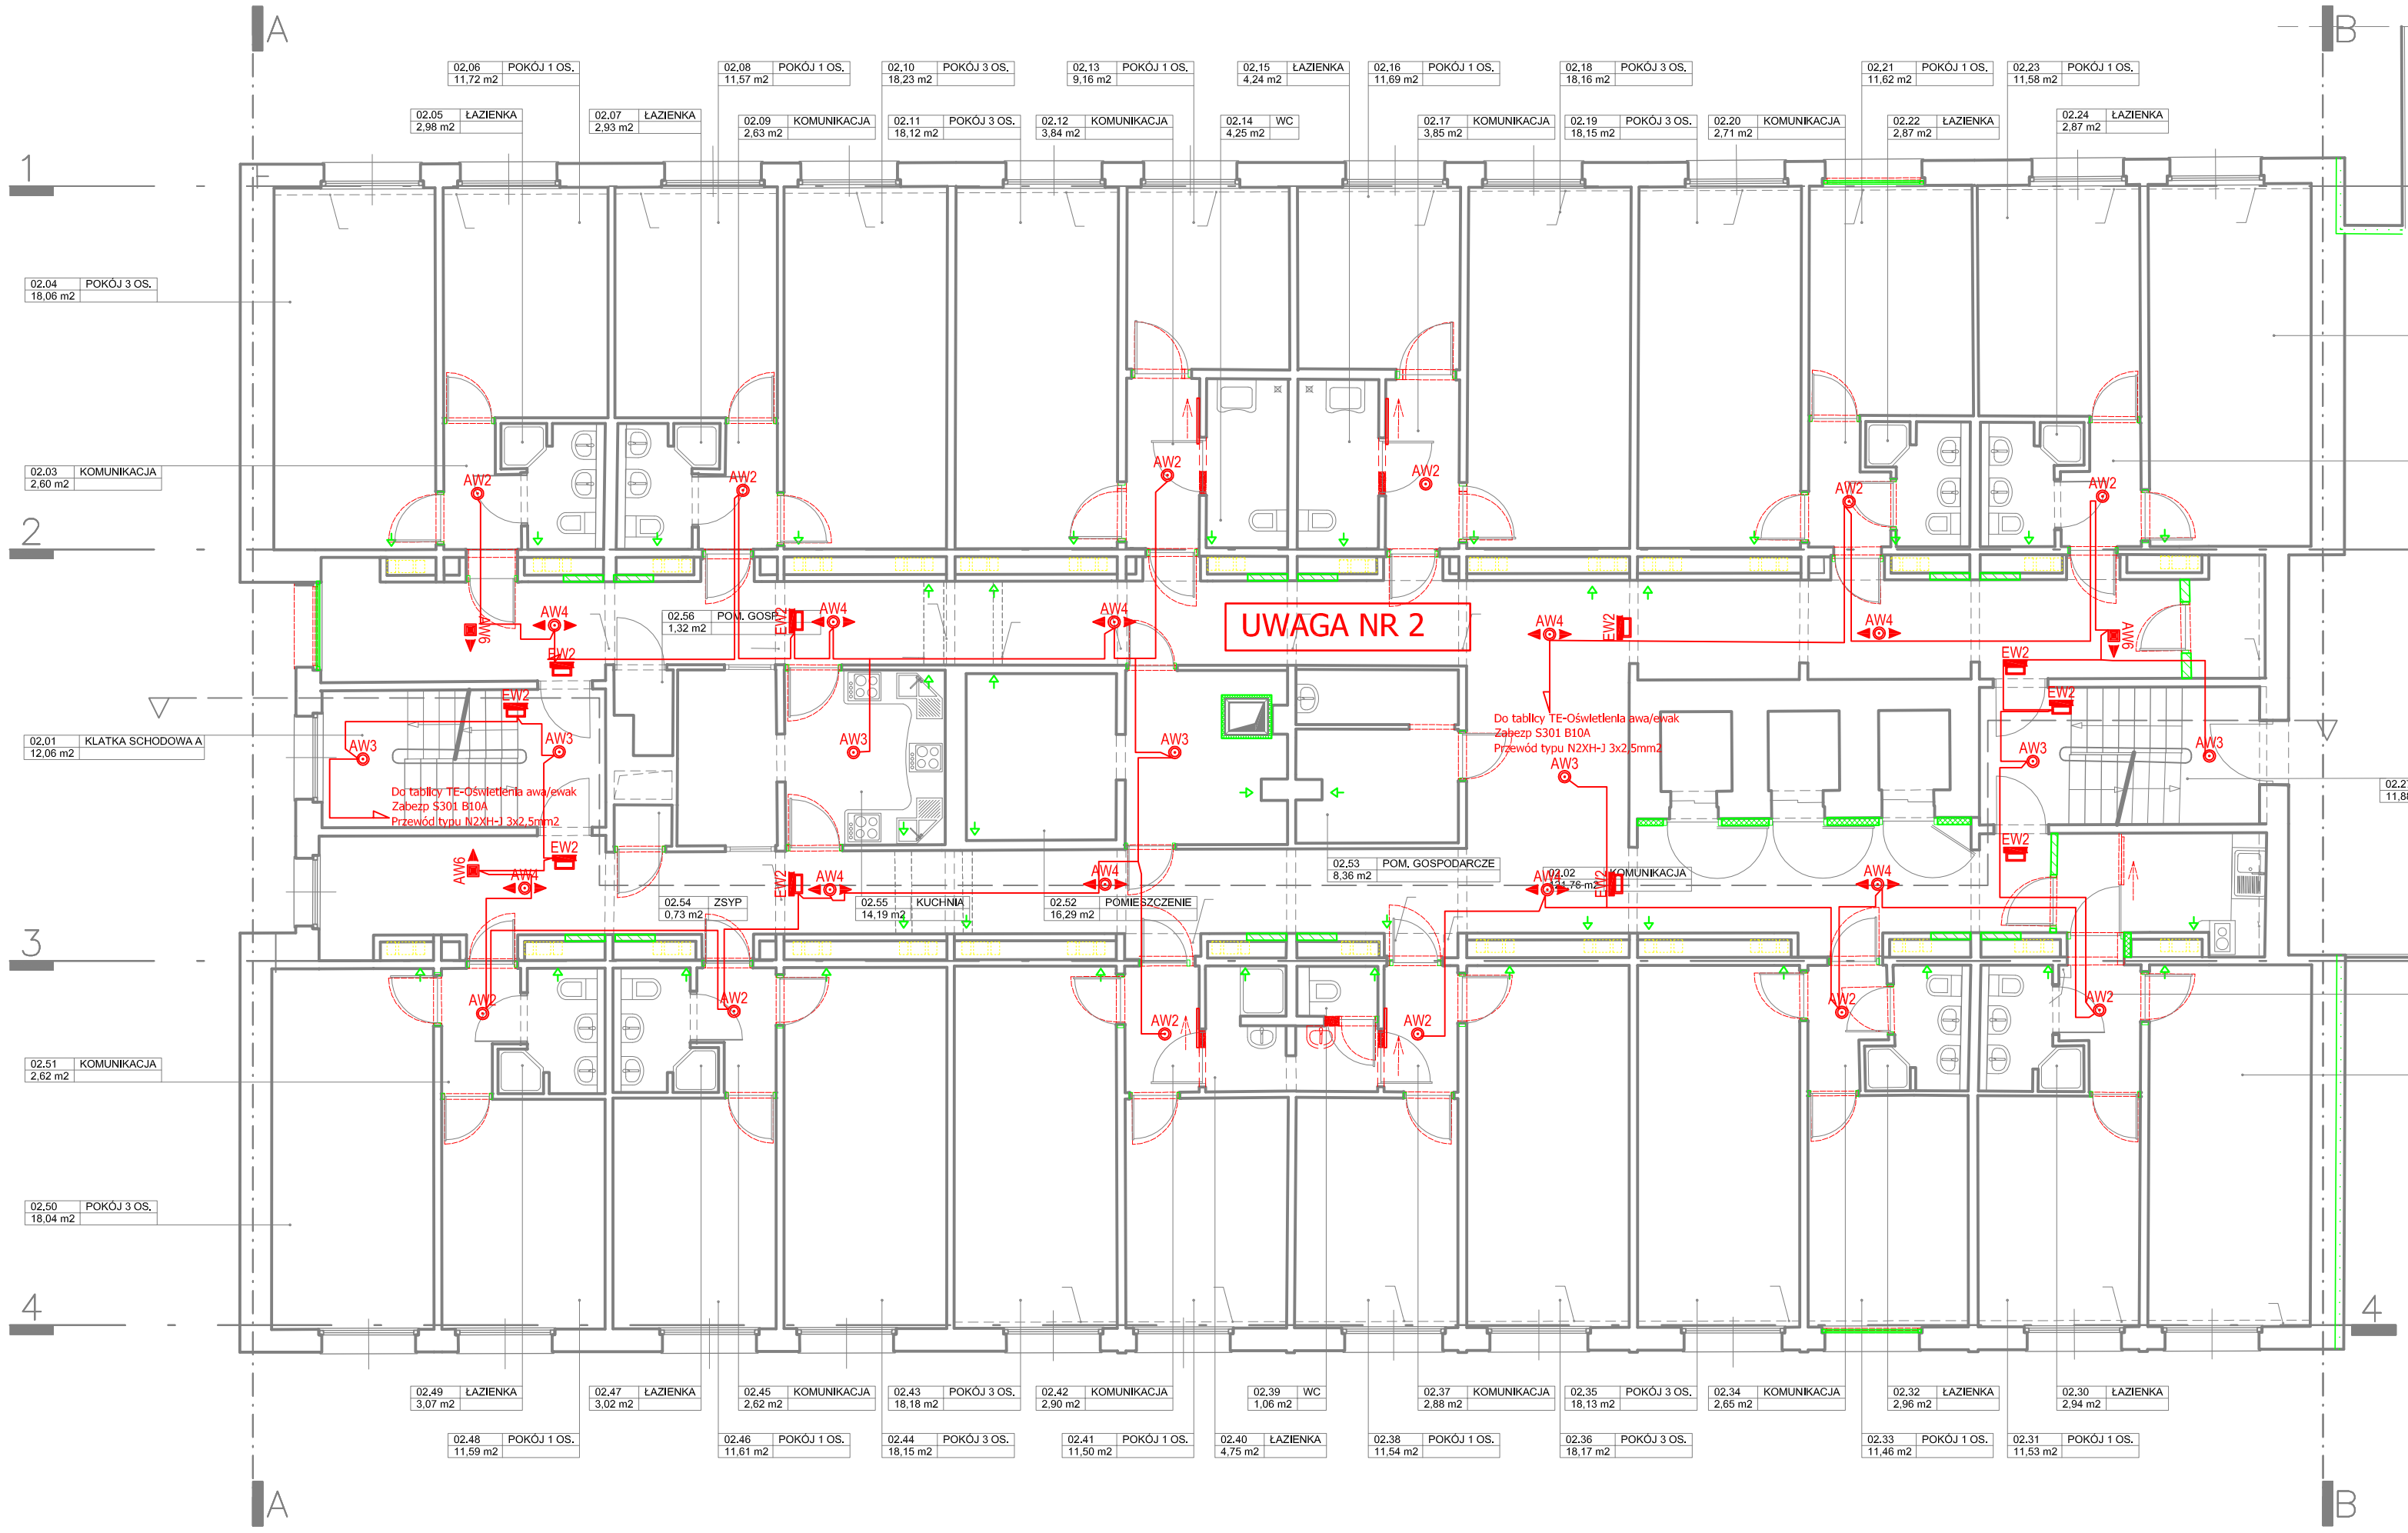

UWAGA:
1. Należy przeprowadzić remont instalacji odgromowej na dachu budynku w miejscach uszkodzeń. Należy odtworzyć istniejące połączenia w zaciskach kontrolno pomiarowych w celu umożliwienia przeprowadzenia pomiarów. Należy wykonać pomiary wyremontowanej instalacji odgromowej do uzyskania wartości R<10 Ohm. Należy doprowadzić istniejącą instalację odgromową do zgodności wykonania z obowiązującymi przepisamu w tym zakresie.
2. Pomieszczenia komunikacyjne należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (praca na jasno) kierunkowe zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzutach budynku. Oprawy projektowane włączyć do istniejącej rozdzielni TE(Rozdzielnica oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego-zapis wg schematu funkcjonalnego zasilania w RG). Dla zasilania stosować przewody typu N2XH-J 3x2,5mm2

AW1	OPRAWA AWARYJNA OWA FL AP 1W 1h NM
AW2	OPRAWA AWARYJNA OWA SU AP 1W 1h NM
AW3	OPRAWA AWARYJNA OWA SU AR 1W 1h NM
AW4	OPRAWA AWARYJNA OWA FL RP 1W 1h NM
AW5	OPRAWA AWARYJNA OWA SU RP 1W 1h NM
AW6	OPRAWA AWARYJNA KWADRA FL SD 3W 1h NM
AW7	OPRAWA AWARYJNA PRIMOS CLA LED CL 5W 1h NM TERMOSTAT
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA PRIMOS SGN LED 1W 1h M (jednostronna, piktogram)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA PROFILIGHT SGN LED 1W 1h M (dwustronna, piktogram)

COZA ELEKTRYCZNA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

COZA ARCHITEKTURA

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Nazwa inwestycji:	Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu		
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań		
Projektant główny (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Wiesław Kaplon	WKP/0385/PWOE/09	
Sprawdzający (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Marcin Gatnlejewski	WKP/0483/PWOE/15	
Opracowujący:			

Treść rysunku: RZUT PIĘTRA NR: 1Rozmieszczenie elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	E-02	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.