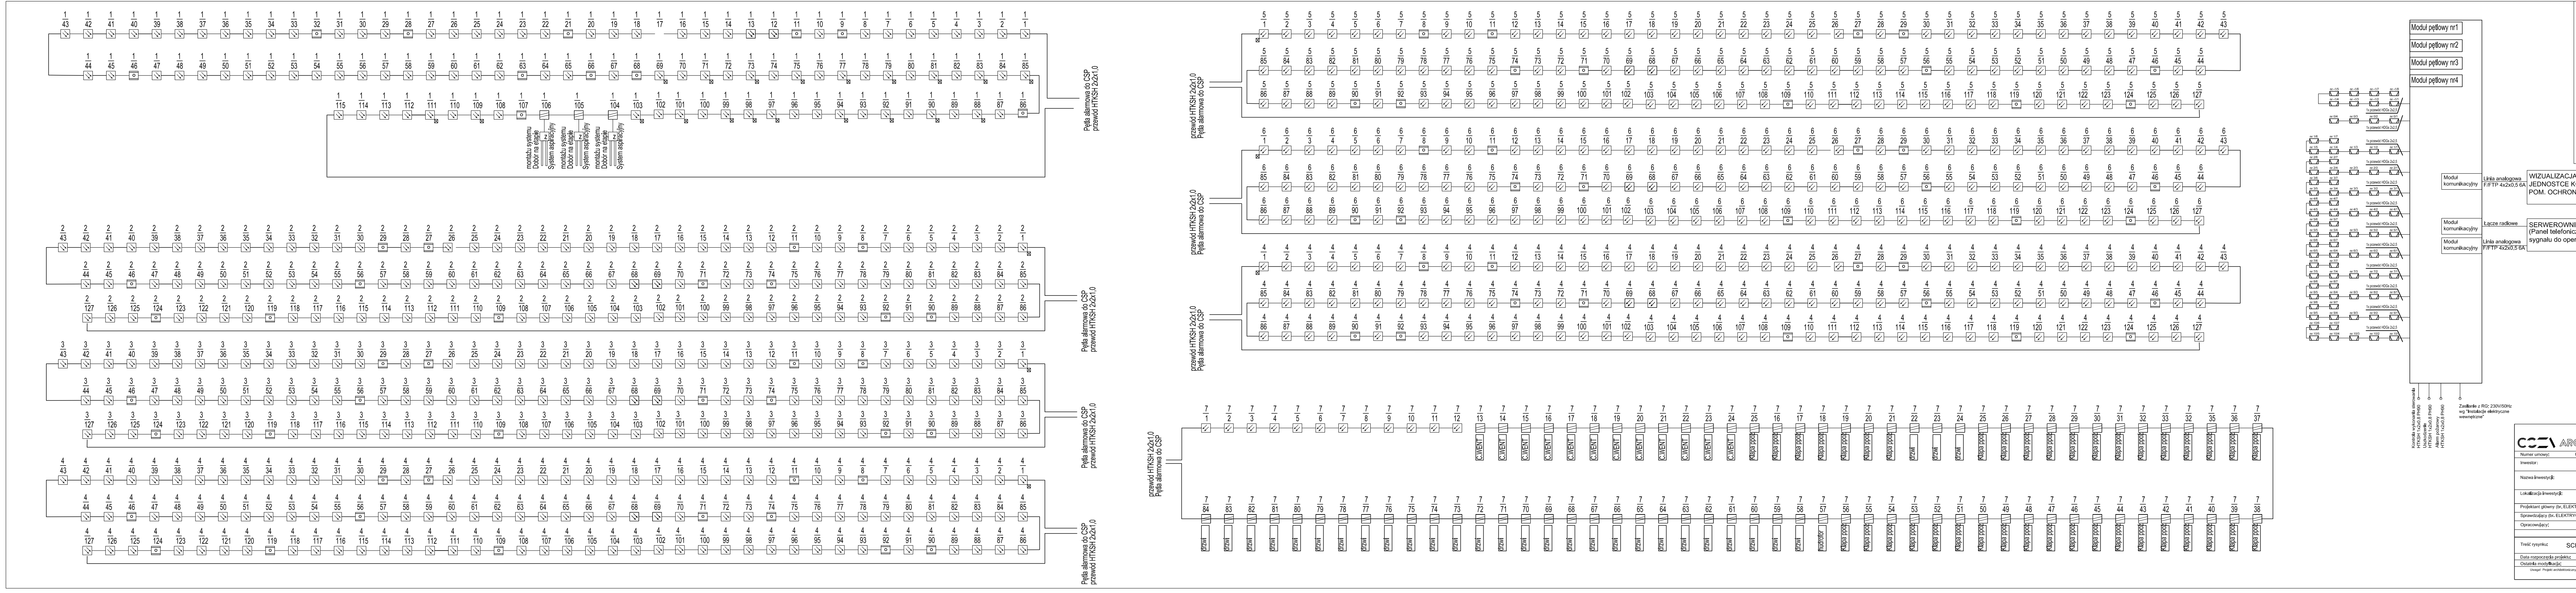
Pętla alarmowa do CSP
przewód HTKSH 2x2x1,0
Moduł pętlowy nr1
Moduł pętlowy nr2
Moduł pętlowy nr3
Moduł pętlowy nr4
Moduł komunikacyjny
Linia analogowa F/FTP 4x2x0,5 6A
WIZUALIZACJA NA JEDNOSTCE KOMP. POM. OCHRONY
Łącze radiowe
SERWEROWNIA (Panel telefoniczny-wysłanie sygnału do operatora PSP)
1x przewód HDGs 2x2,5
Klapa ppoż
montażu systemu Dobór na etapie System aspiracyjny
Kontrola wykonania sterowania HTKSH 1x2x0,8 PH90
Uszkodzenie HTKSH 1x2x0,8 PH90
Alarm pożarowy HTKSH 1x2x0,8 PH90
Zasilanie z RG; 230V/50Hz wg "Instalacje elektryczne wewnętrzne"

OZNACZENIA

- 1/ ⧅ - czujka optyczna dymu
- 1/ ⧅ - czujka optyczna dymu umieszczona w przestrzeni międzysufitowej
- ⊡ - przycisk ROP
- ⊠ - wskaźnik zadziałania czujki
- ——— - trasa układania kabla typu htksh 2x2x1,0 - p
- CSP ▭ - centrala sygnalizacji pożaru
- ▨ - pętlowy element sterujący, przekaźnikowy
- ⏢ - sygnalizator akustyczno-dźwiekowy

COZA ELEKTRYCZNA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań			
Nazwa inwestycji:	Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu			
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań			
Projektant główny (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Wiesław Kapłon	WKP/0385/PWOE/09	PODPIS	
Sprawdzający (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Marcin Gatniejewski	WKP/0483/PWOE/15		
Opracowujący:				
Treść rysunku:	SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO			
Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	S-14	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.