


POZIOM 00, PRZEPOMPOWNIĄ

OZNACZENIA

- Inteligentna skrzynka pocztowa / Poczta w Facebook / DTH 200
- Terminal raportujący czynniki pracy / Facebook / M420
- Terminal raportujący warunki pracy / Facebook / M420
- Całkowicie zdigitalizowany HD / ProSignet 6008
- Biuro / system
- Stacja operacyjna
- Komputer / 16GB RAM / 8GB / 15.11
- Modem
- Odbiornik sygnału UTP / 420.5
- Odbiornik kontrolny / sieć LAN - UTP / 420.5 / 16.5
- Odbiornik kontrolny / UTP / 420.5

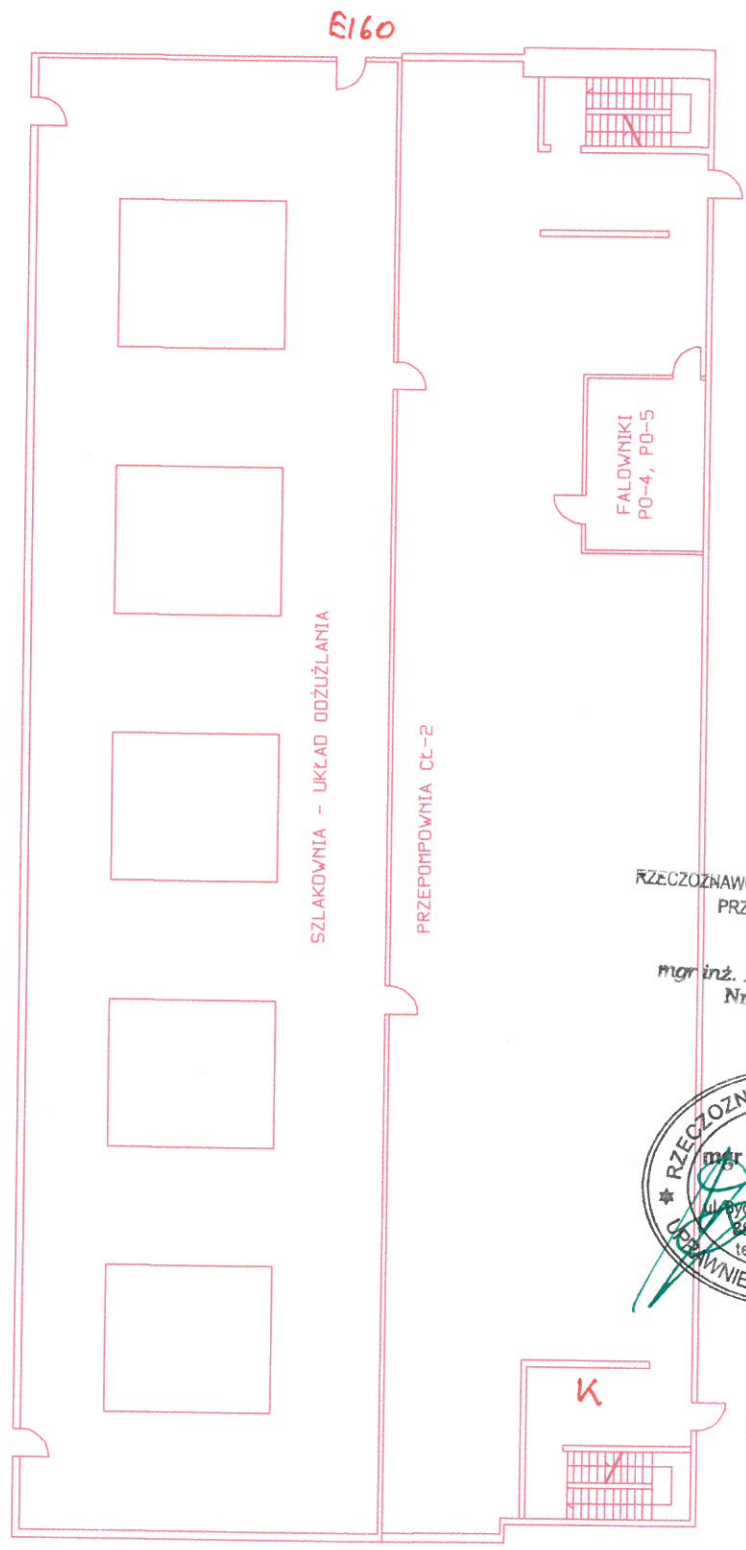

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Czaplewski
mgr inż. Ryszard Czaplewski
Nr upr. 312/94




K - klatka schodowa
E160 i oddzielnia

OZNACZENIA

-  Instalacja centralnej dzwoniłarni, polodowy Firebus (FTL) 500
-  Terminal instalacji centralnej dzwoniłarni Firebus L100
-  Terminal instalacji centralnej dzwoniłarni Firebus W600 500
-  Czujnik temperatury HD ProSafe 6008
-  Serwer systemu
-  Stacja komputerowa
-  Kierownik FASBIAJAN KODAL DE 11
-  Modem
-  Odbiornik sygnału (FTM) 0245
-  Odbiornik komunikacji - sieć LAN - (FTM) 0203 145x
-  Przewodnik komunikacji (FTM) 0203 145x

POZIOM +4.50, półpiętro
poniędzy piętrn I a II

1000

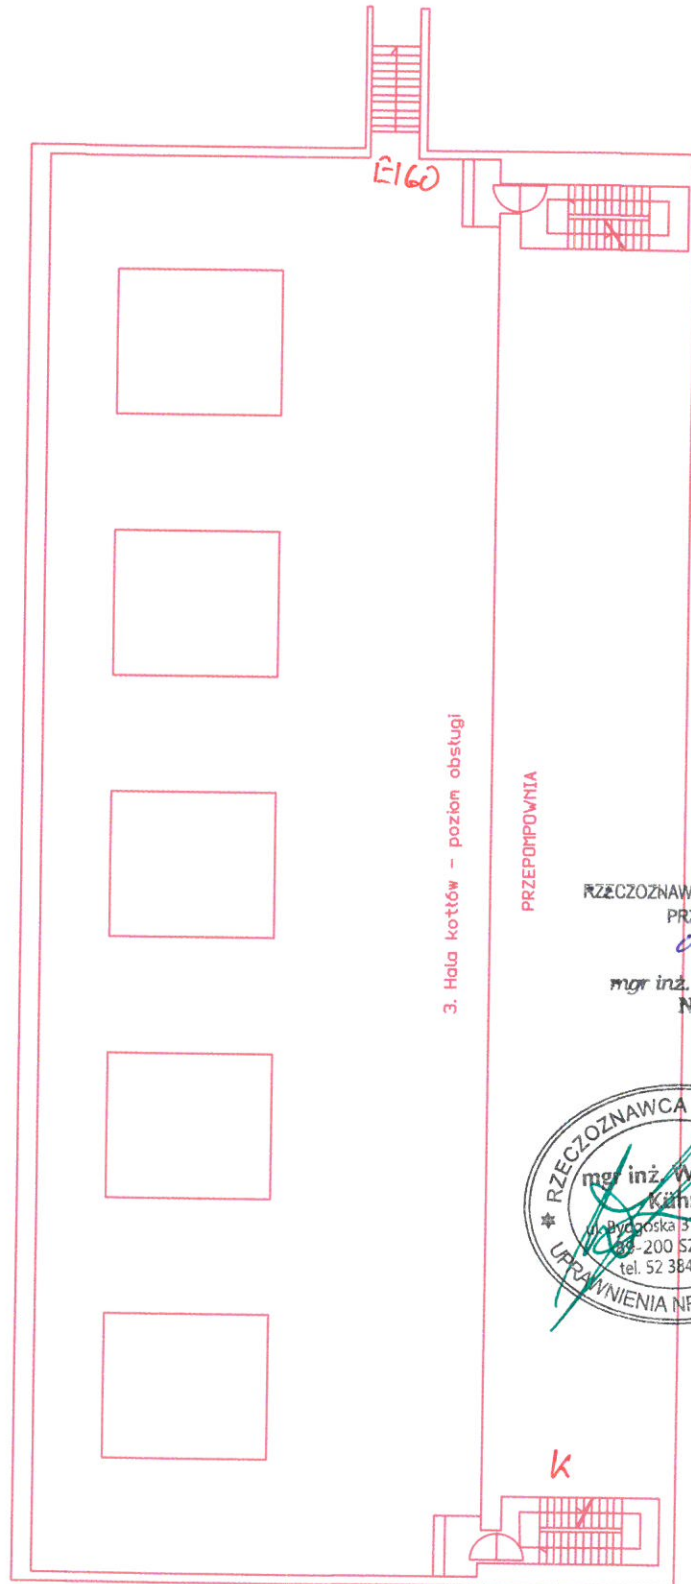

3. Hala kottów - poziom obsługi

PRZEPOMPOWNI


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH

Czaplewski
mgr inż. Ryszard Czaplewski
Nr upr. 312/94




*K - klatka schodowa
E160 i oddzielenie
ka*

OZNACZENIA

-  Instalacje bezsieciowe czujniki powiadomienia DPTN-300
-  Kierunki otwarcia drzwi awaryjnych ewakuacyjnych
-  Norma (sprawczy) czasu przyłączenia Firetech VPR-300
-  Ciężki bar. Zabójczych HD Firetech 0008
-  Serwer system
-  Siatka oporowa
-  Komora sterująca M0105 BE-311
-  Modem
-  Ochrona przeciwprzepięcia
-  Ochrona instalacji elektrycznej - UTR-1000-0.5
-  Ochrona instalacji elektrycznej - UTR-1000-0.5

POZIOM +6,00, II piętro

1:50

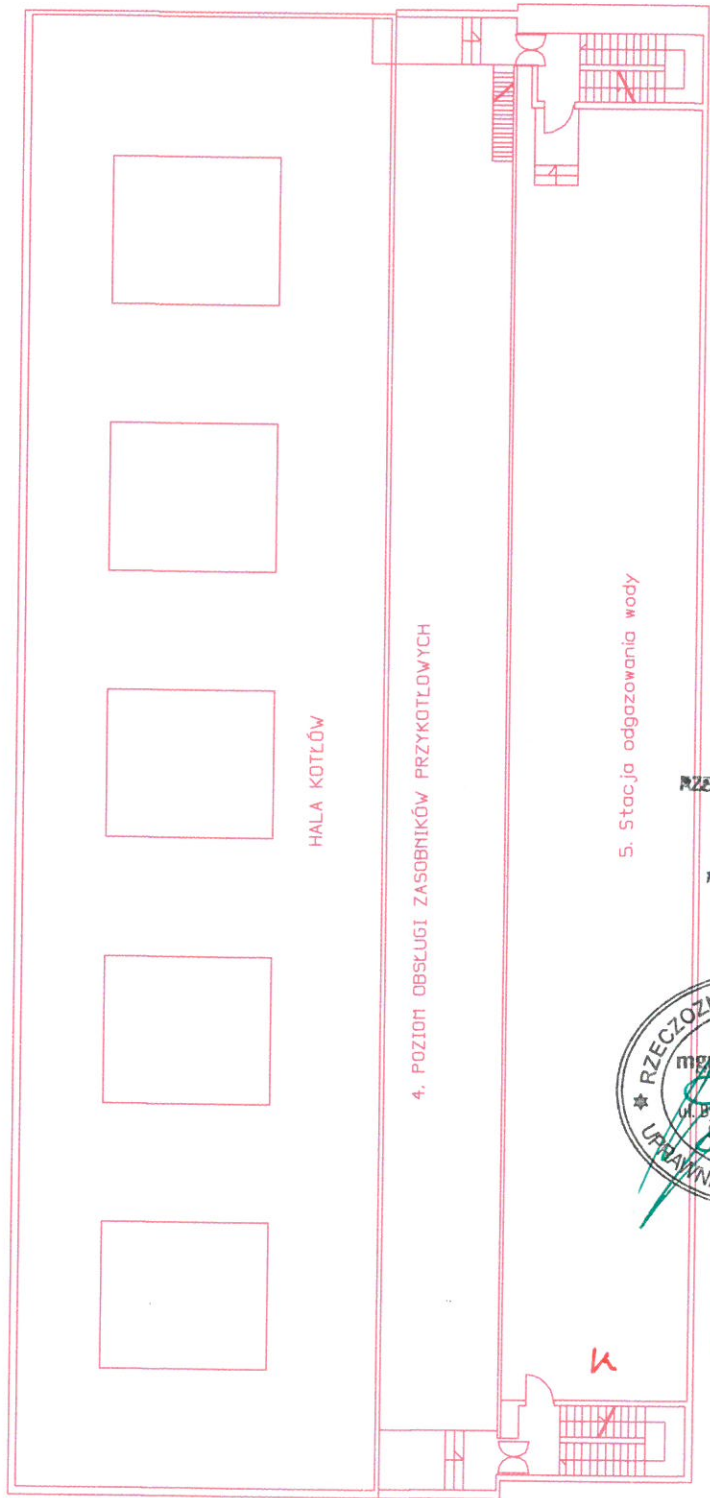

HALA KOTŁÓW

4. POZIOM OBSŁUGI ZASOBNIKÓW PRZYKOTŁOWYCH

5. Stacja odgazowania wody

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH
Cople
 mgr inż. Ryszard Czupiecki
 Nr upr. 312/94



K - klatka windowa
 E160 i oddzielana