
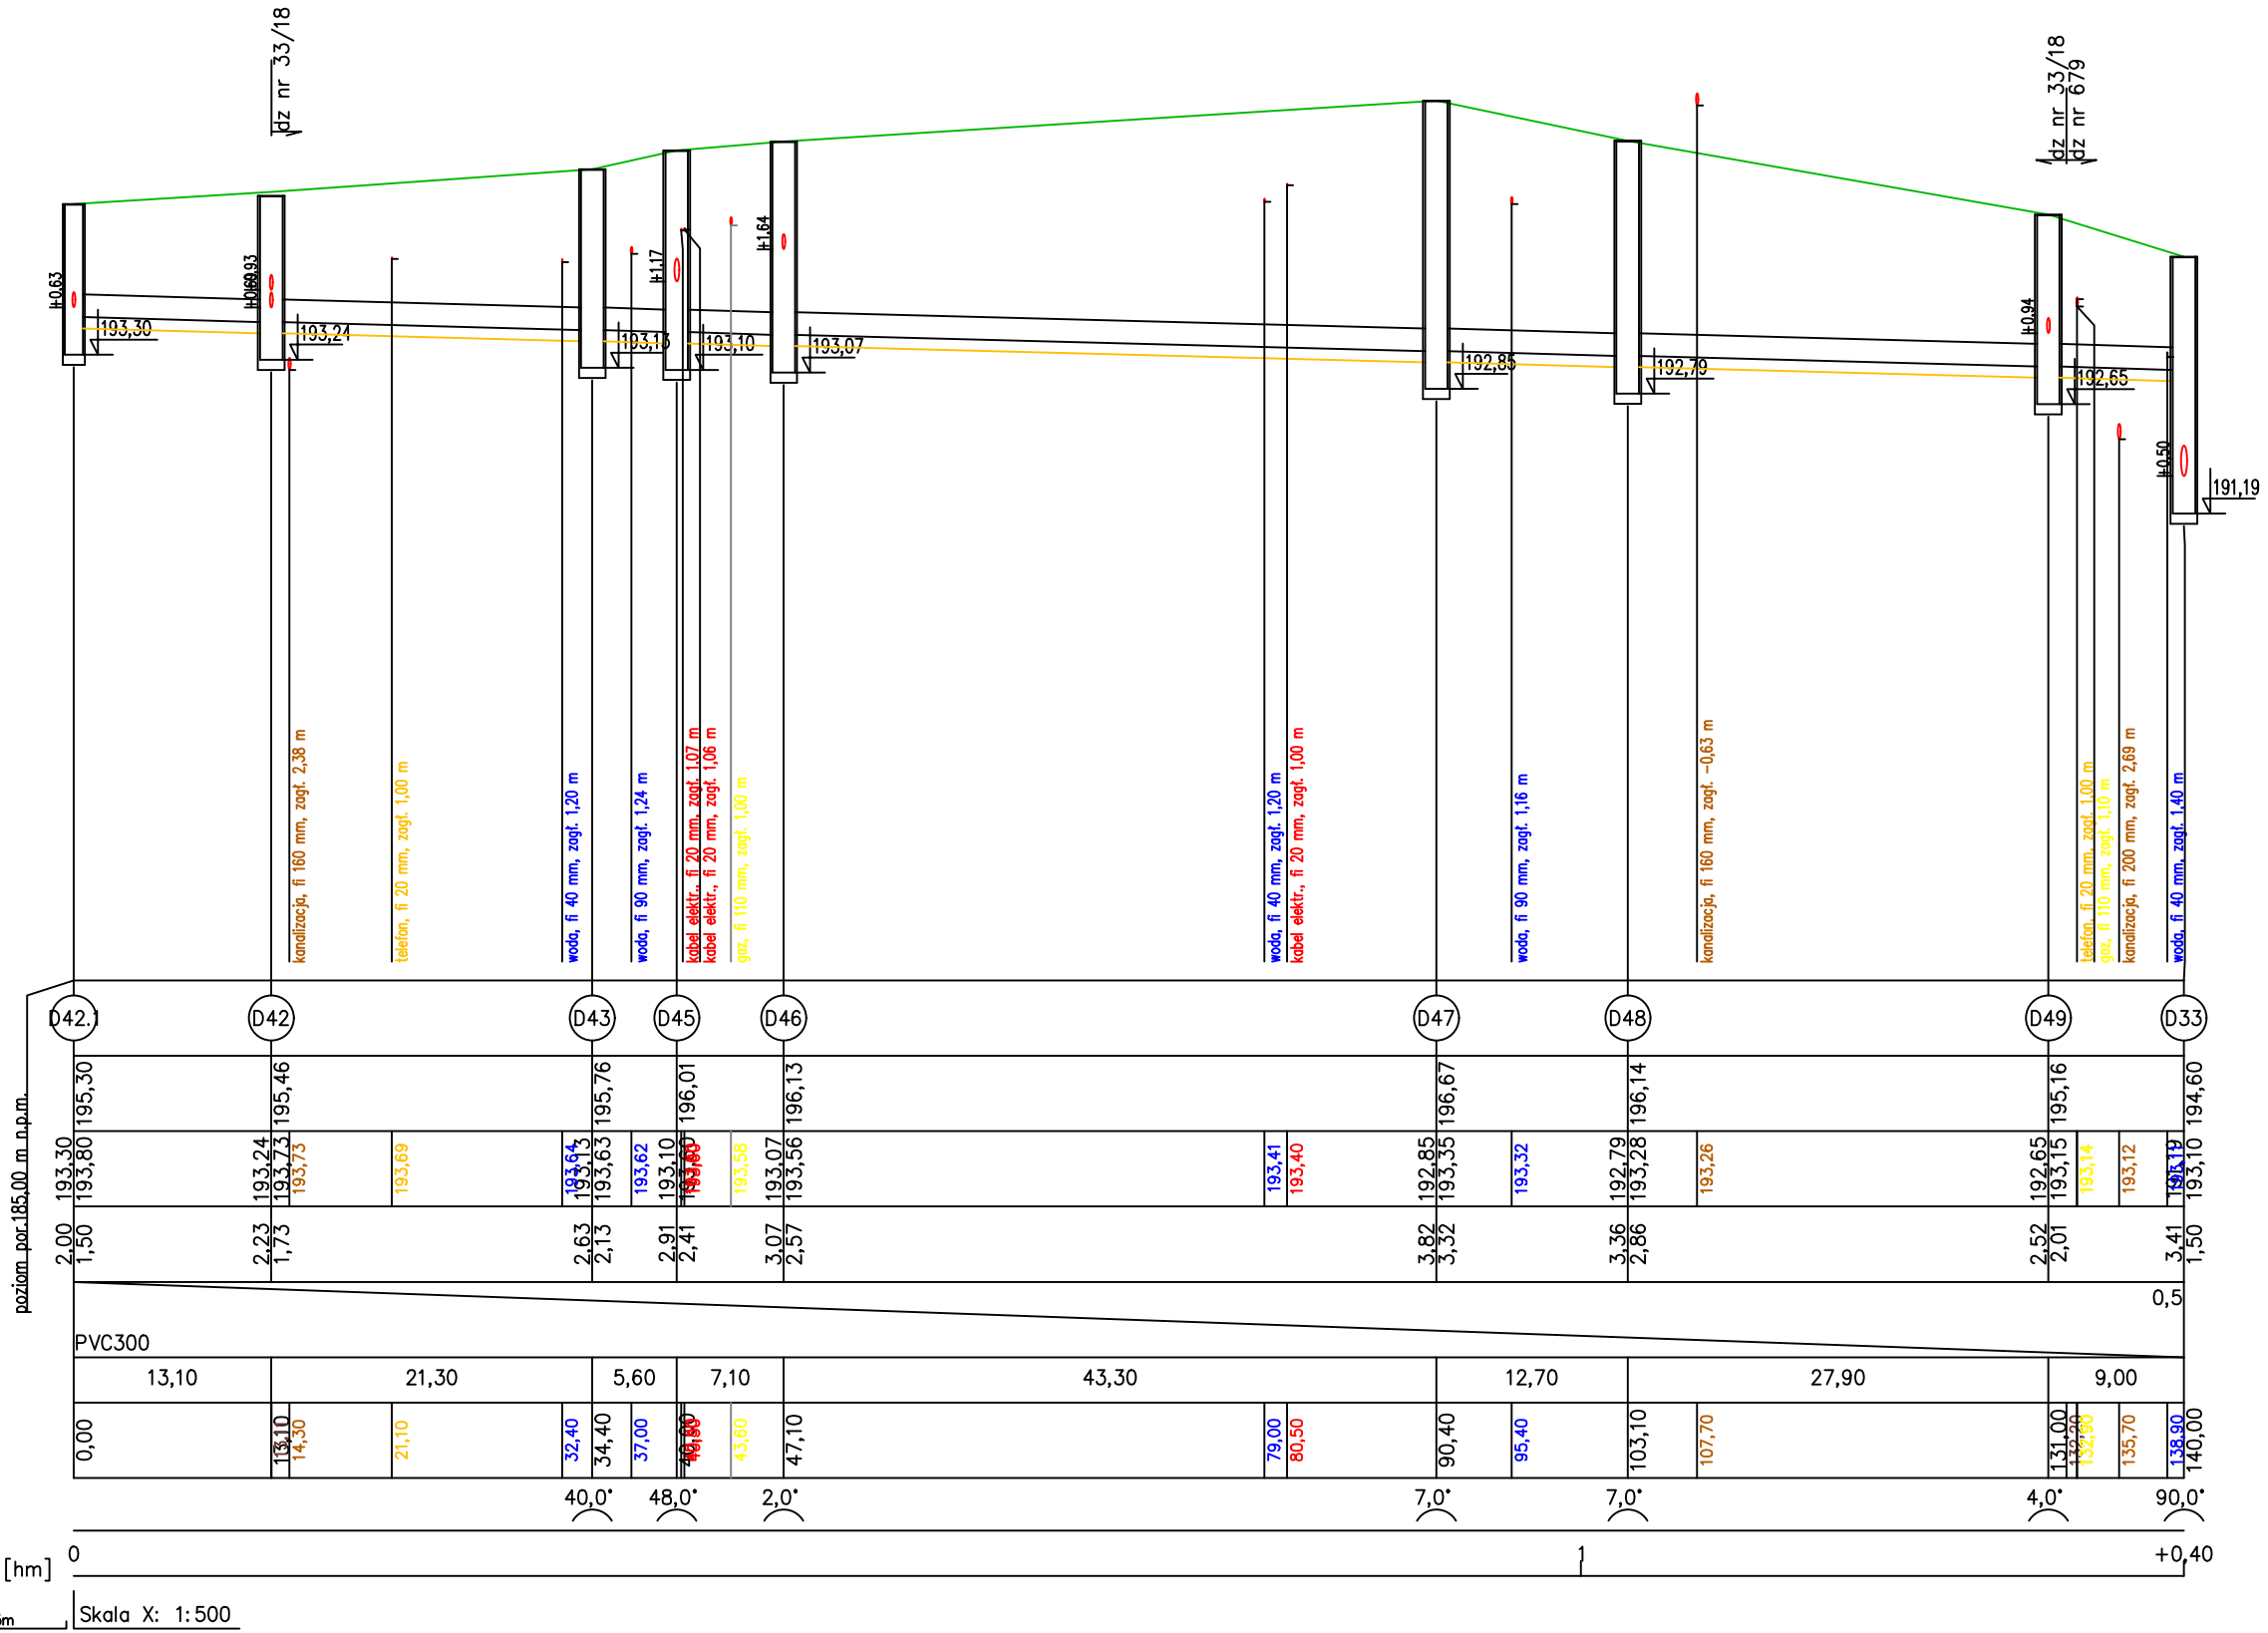


Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

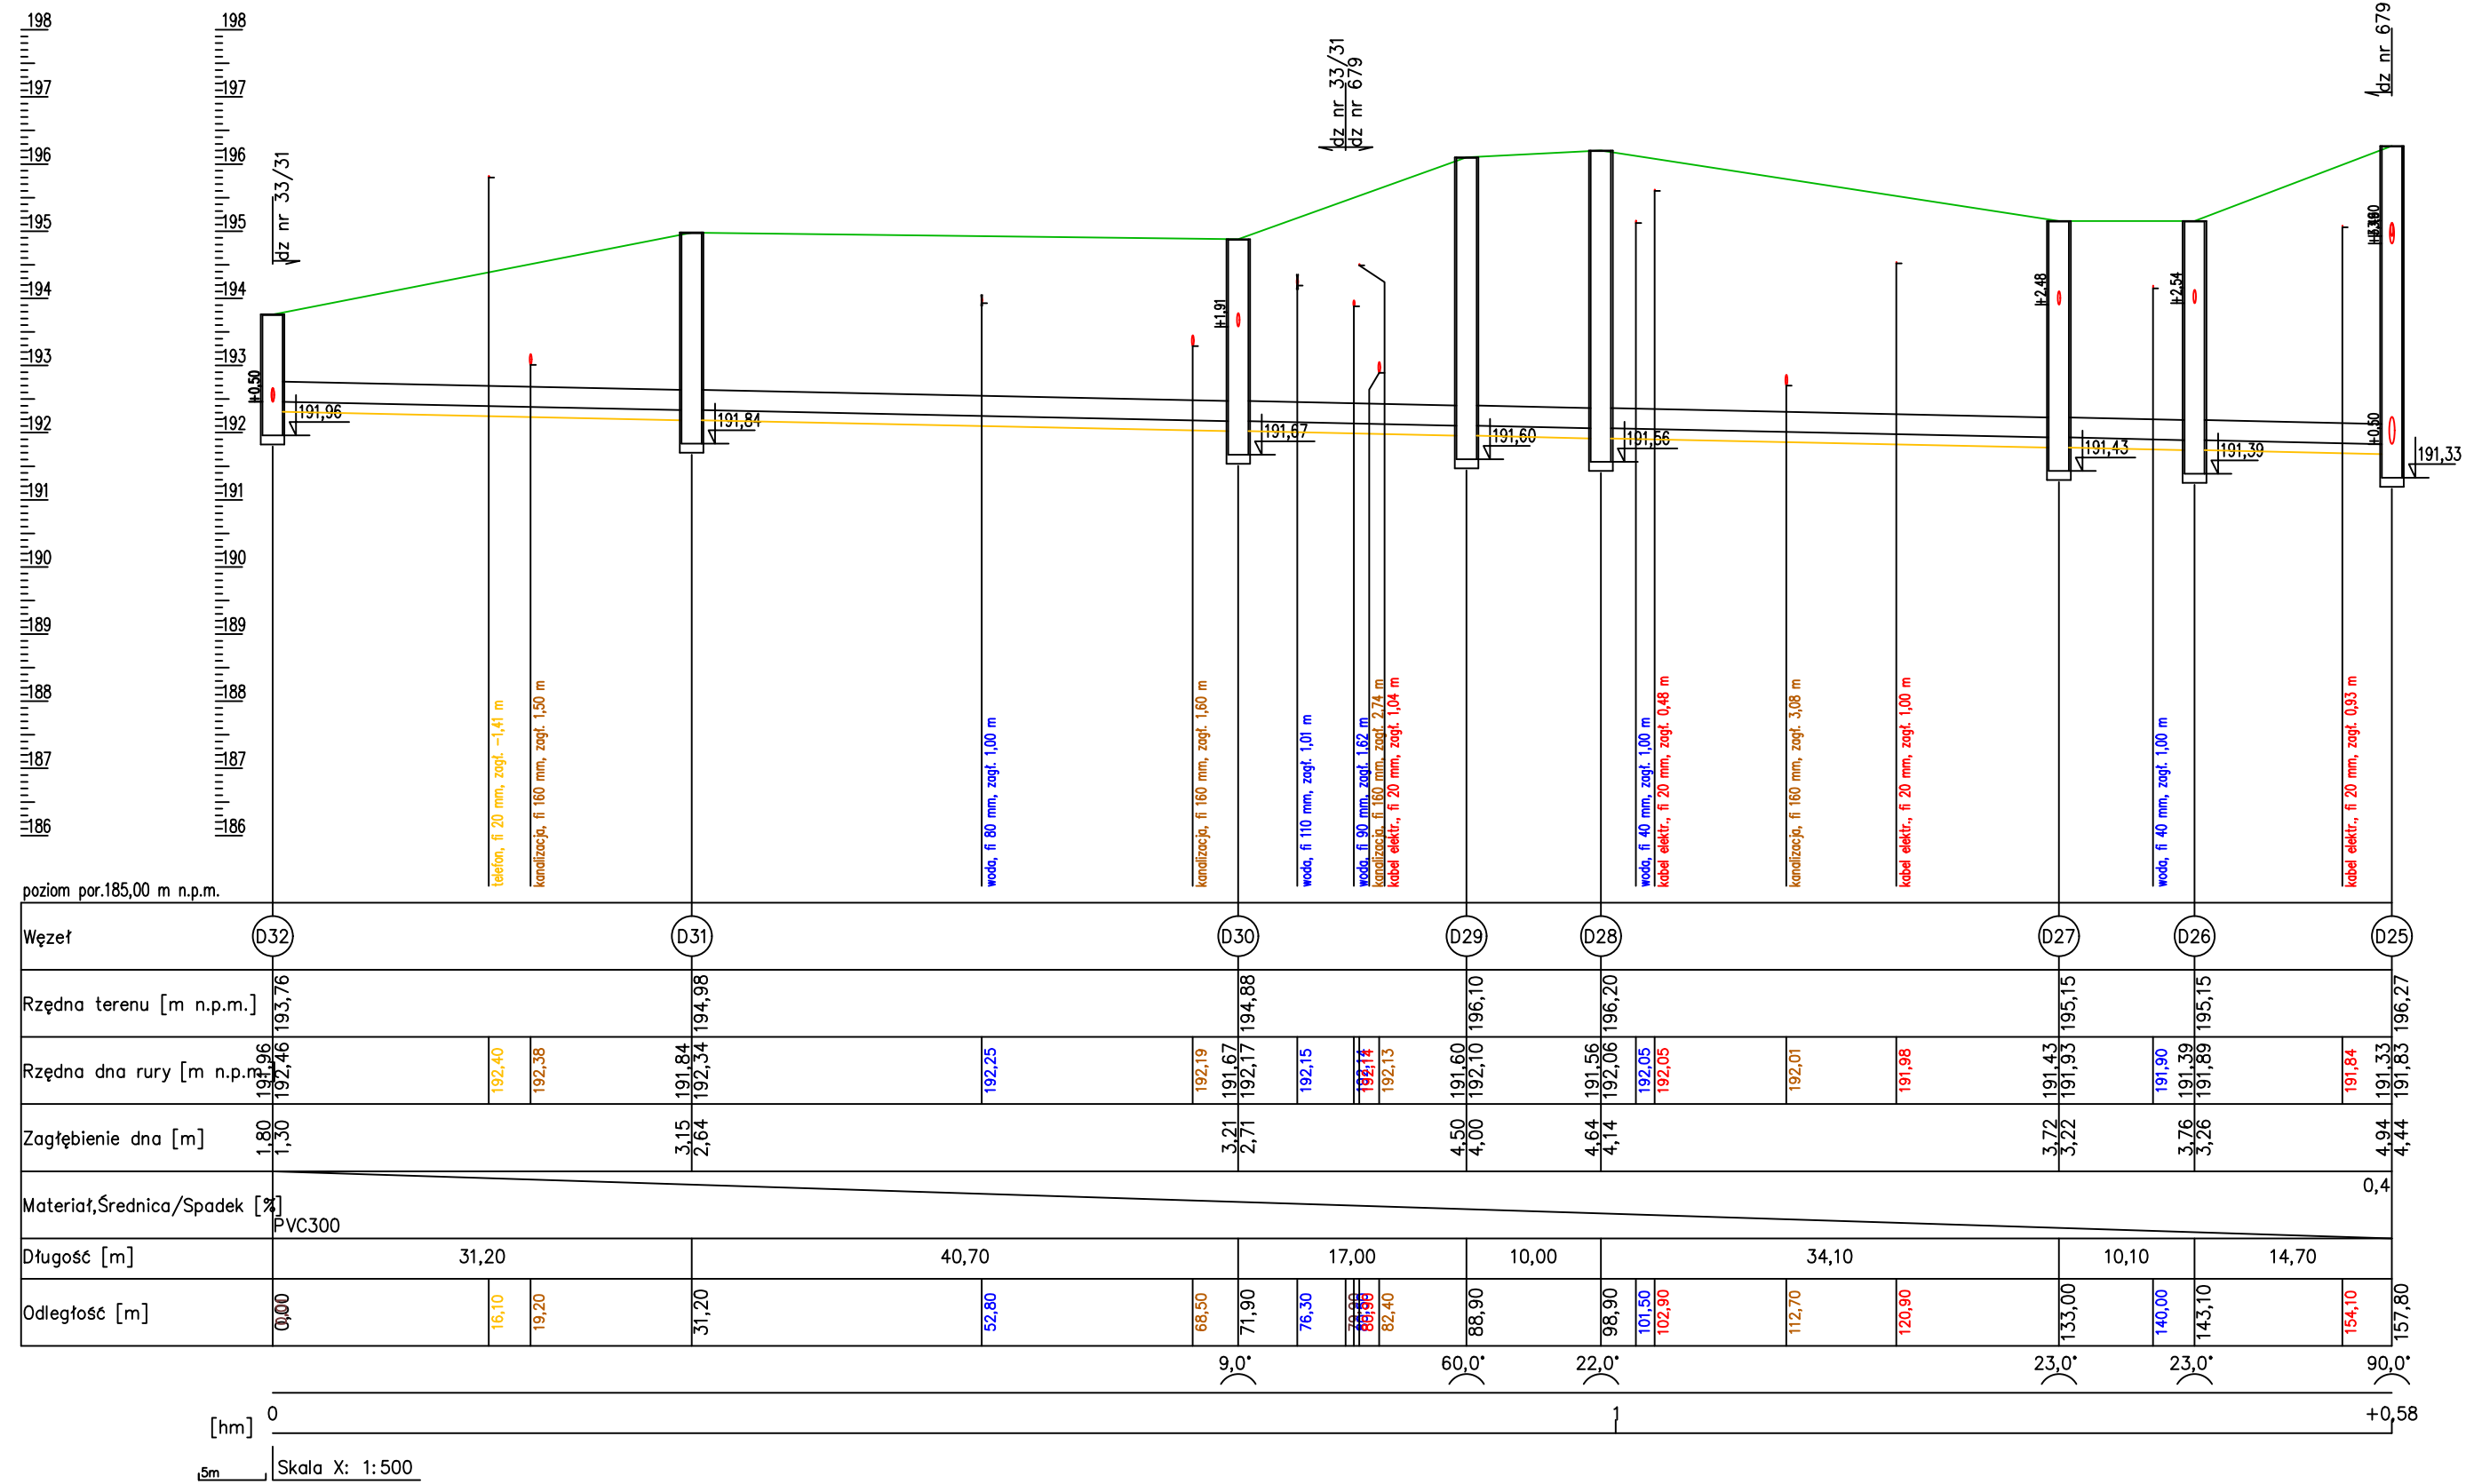

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji
(np. EwA25, rz.osi=7,28m) podano w przybliżeniu.

- A42 numer studni
- Wł. włączenie do istniejącego przepustu
- 20° kąt załamania rurociągu

Rzędne włączów dostosować do istniejącego lub projektowanego terenu.

BT EcoTech Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

BT EcoTech

Przedmiot rysunku:
Profile kanalizacji deszczowej

Objekt: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Adres: ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa, miejscowość Nowa Karczma, powiat kościerski

Skala: 1:100/500
Data: 10.2021
Stadium: P.B.
Nr rys.: S4

Specjalność: Instalacyjna
Projektowała: Karolina Łakis
Sprawdził: Henryk Łowicki

Investor: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Nr uprawnień: POM/0100/PWBS/19
Podpis:
Nr uprawnień: 3568/Gd/88
Podpis: