


# SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI

# INSTALACJA ISTNIEJĄCA W WYMIENNIKOWNI

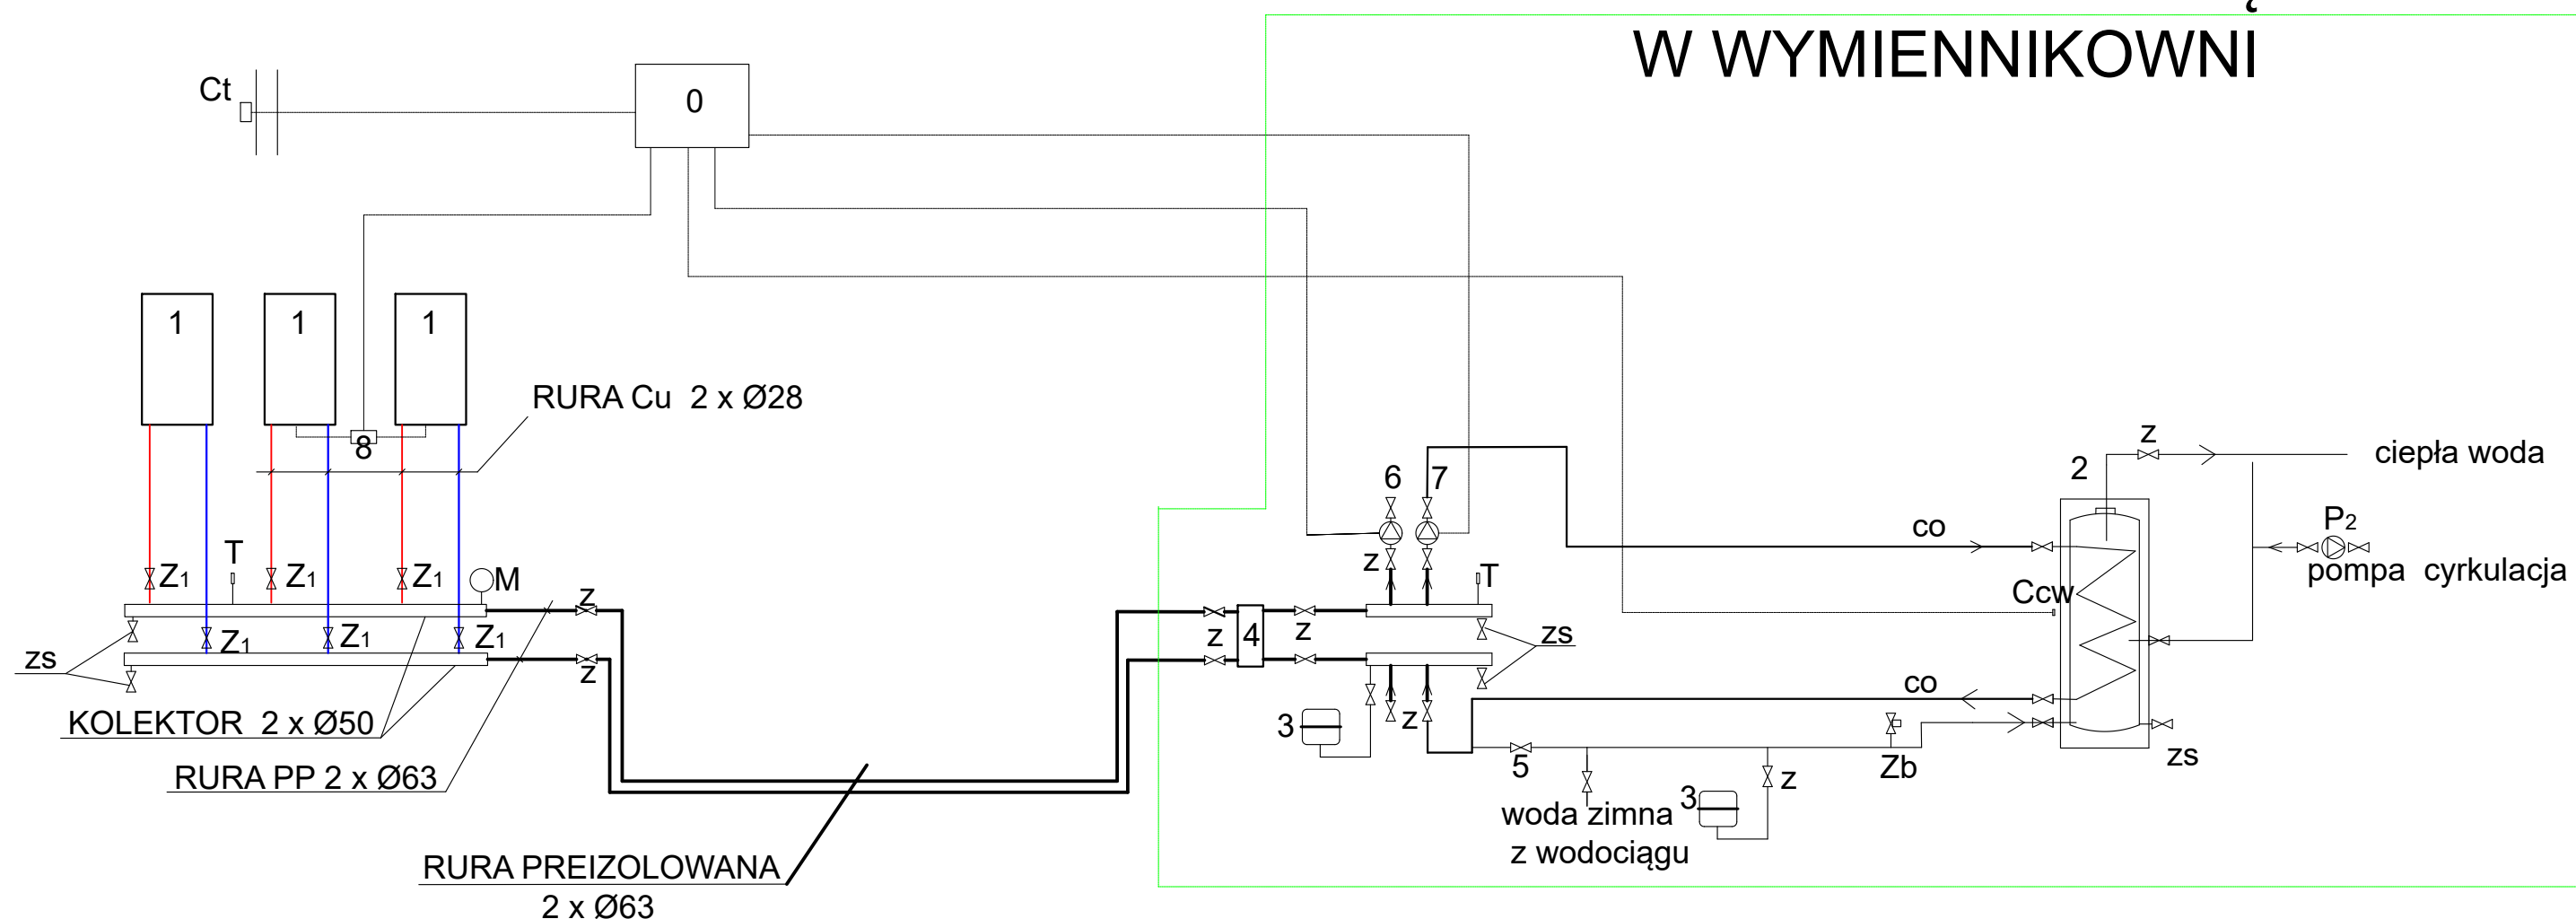

0. Sterownik
1. Kocioł gazowy GRÖTJE WGB EVO 38 I 35kW 3 szt
2. Zasobnik ciepłej wody 200l 1 szt
3. Zbiornik wyrównawczy
4. Sprzęgło hydrauliczne BLH 850, 100 kW
5. Zawór dopuszczający wodę do c.o.

- 6. Pompa obiegowa C.O.
- 7. Pompy obiegowe CWU
- 8. Menadżer kaskadowy AX1203SQ
- P2. Pompa cyrkulacyjna cwu
- Ccw. Czujnik tem. cwu
  - Z. Zawór przelotowy Ø50
  - Z1. Zawór przelotowy Ø25
  - zs. Zawór spustowy
  - T. Termometr
- Ct. Czujnik temp. zewnętrznej
- Zb. Zawór bezpieczeństwa

OBIEKT		SZKOŁA PODSTAWOWA	
ADRES		DYCHÓW 39 GM. BOBROWICE	
DZ. NR 127			
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
ADAM LIBERA	247/82/ZG	04.02. 2024	
INSTALACJA GAZU  SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI			
		RYSUNEK NR 4	