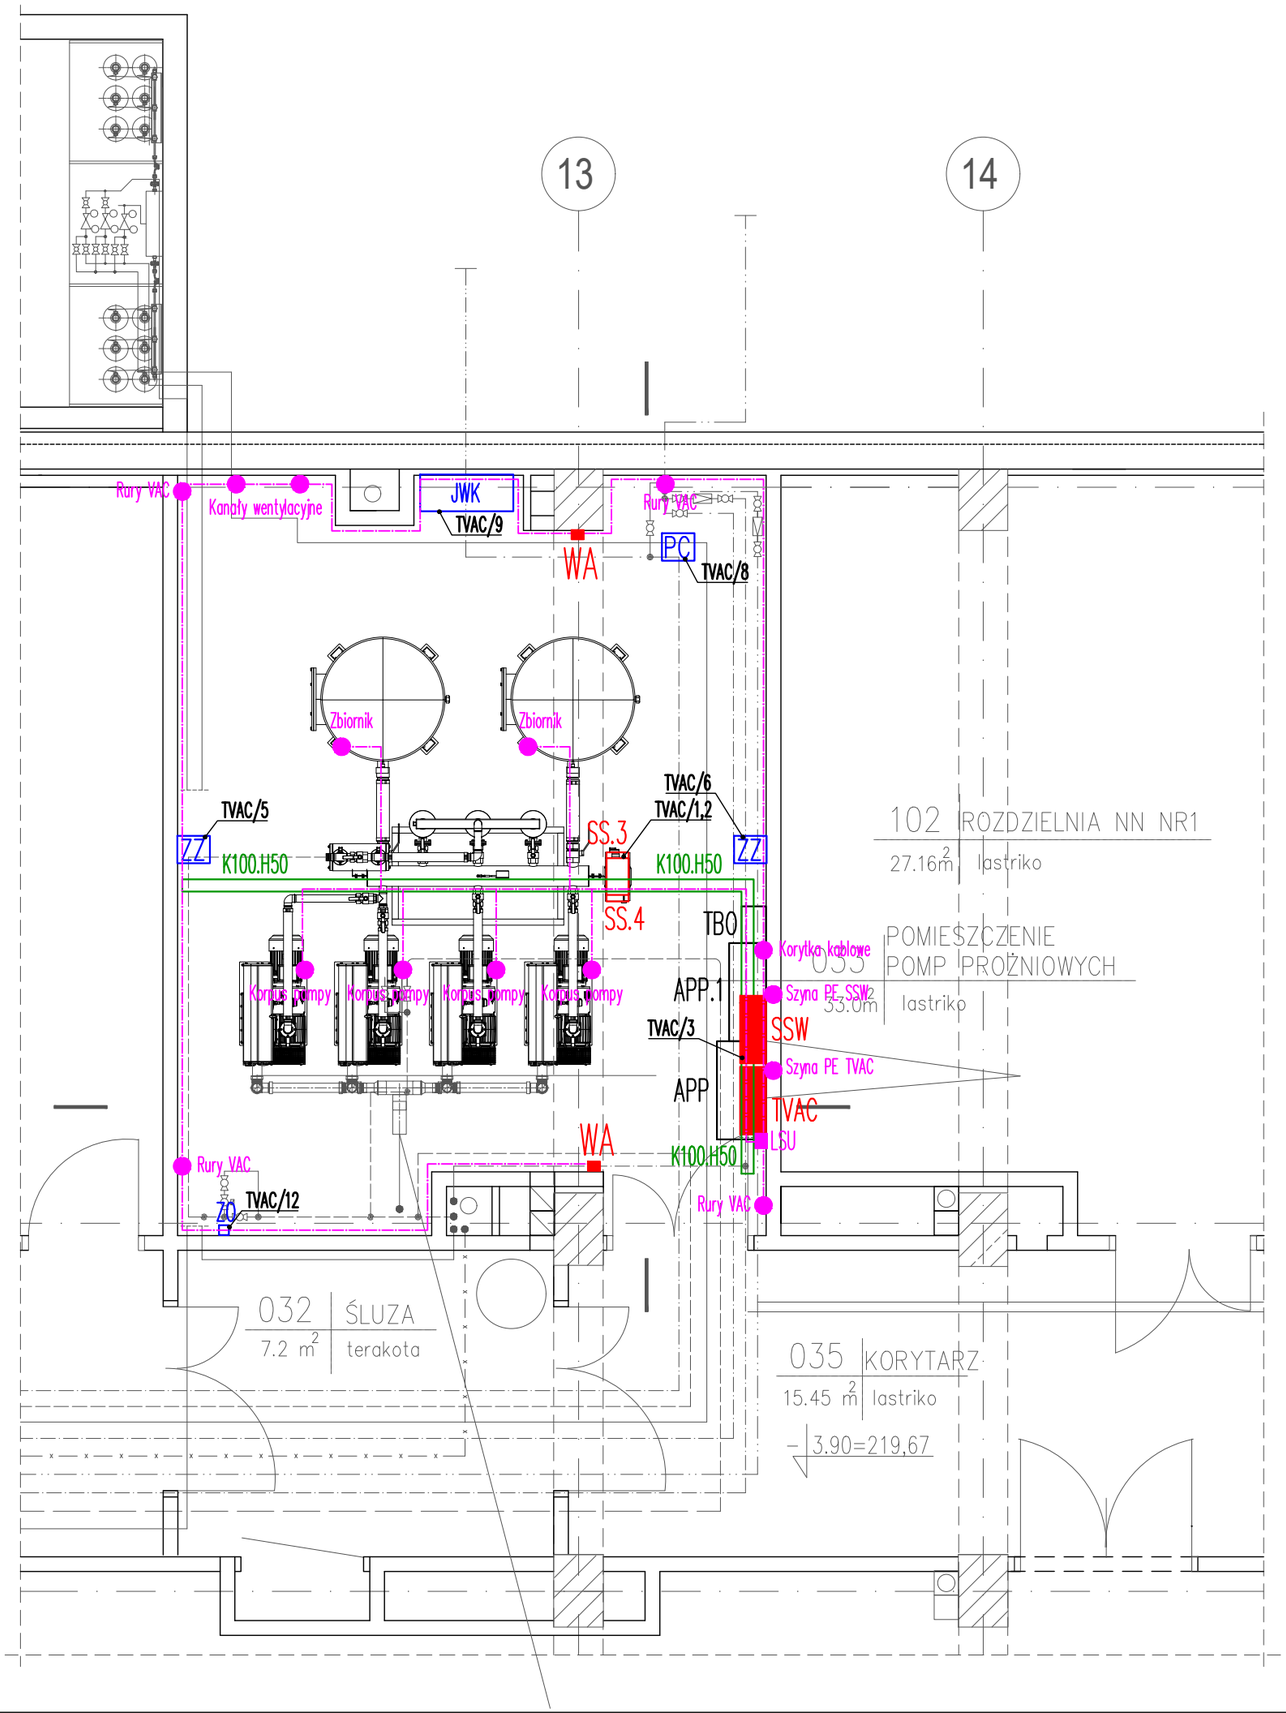

LEGENDA:

- APP – szafa sterowniczo-zasilająca stacji pomp próżniowych do demontażu
- APP.1 – nieczynna szafa sterownicza stacji pomp próżniowych do demontażu
- TBO – istniejąca tablica oświetlenia stacji bez zmian
- TVAC – projektowana tablica zasilająca stacji pomp próżniowych
- SS.3 – tablica sterująca dla 3-ch pomp próżniowych typu AVA700M
- SS.4 – tablice sterująca dla dodatkowej 4-rej pompy typu AVA700M/2
- SSW – szafa sterująca wentylacji pomieszczenia wg opracowania wentylacji
- ZZ – zestaw gniazd zasilających 2x230V/16A + 1x400V/16A w nt. obudowie IP44 z wyłącznikiem np. COMBO-POL 16A 5p
- JWK – istniejąca jednostka wewnętrzna klimatyzacji – bez zmian
- ZO – istniejący zawór odcinający z sygnalizcją stanu pracy – bez zmian
- PC – pompa cyrkulacyjna z falownikiem 0,37kW/400V wg opracowania branżowego
- WA – wyłącznik awaryjny pomp próżniowych w obudowie naściennej IP54 4z/16A
- K100.H50 – korytko kablowe stalowe ocynkowane, perforowane o szerokości 10cm i wysokości 5cm układane pod stropem pomieszczenia
- LSU ■ – lokalna szyna połaczeń wyrównawczych, naścienna, miedziana
- –·–·– – szyna połaczeń wyrównawczych bednarka Fe-Zn 30x4, układana naściennie na wysokości 0,5m od poziomu posadzki, malowana na kolor żółto-zielony

UWAGI:

1. Instalację wykonać natynkowo w rurach ochronnych.
2. Lokalną szynę połączeń wyrównawczych wykonać na wys. 0,6m od poziomu posadzki pod tablicą TVAC
3. Do szyny połączeń wyrównawczych przyłączyć istniejący układ uziomowy oraz urządzenia chłodnicze, obudowy metalowe urządzeń, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne, szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodów rozdzielczych oraz pozostałe przewodzące części dostępne.
4. Istniejące tablice sterujące APP i APP.1 zdemontować, aparaturę przekazać Służbom Technicznym Szpitala.
5. Zdemontować istniejące przewody sterujące i zasilające wraz z konstrukcjami nośnymi
6. Istniejące oświetlenie podstawowe i awaryjne pomieszczenia – bez zmian.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. 2022 poz. 2509)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. ŚW. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR.	mgr inż. PIOTR KAPUŚCIŃSKI Upr. bud. 338/2001		
INWESTYCJA:	BUDOWA STACJI POMP PRÓŻNIOWYCH DLA POTRZEB BUDYNKU M-V-A	SPRAWDZIŁ: NR UPR.	inż. ANTONI SŁABOŃ Upr. bud. nr 435/87		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH	SKALA: 1:50	BRANŻA: IE	FAZA: PW	NR RYS. E-2
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-V-A STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.	DATA: LUTY 2024 r.		NR PROJEKTU: KSS-3.02.24-PW-IE	