


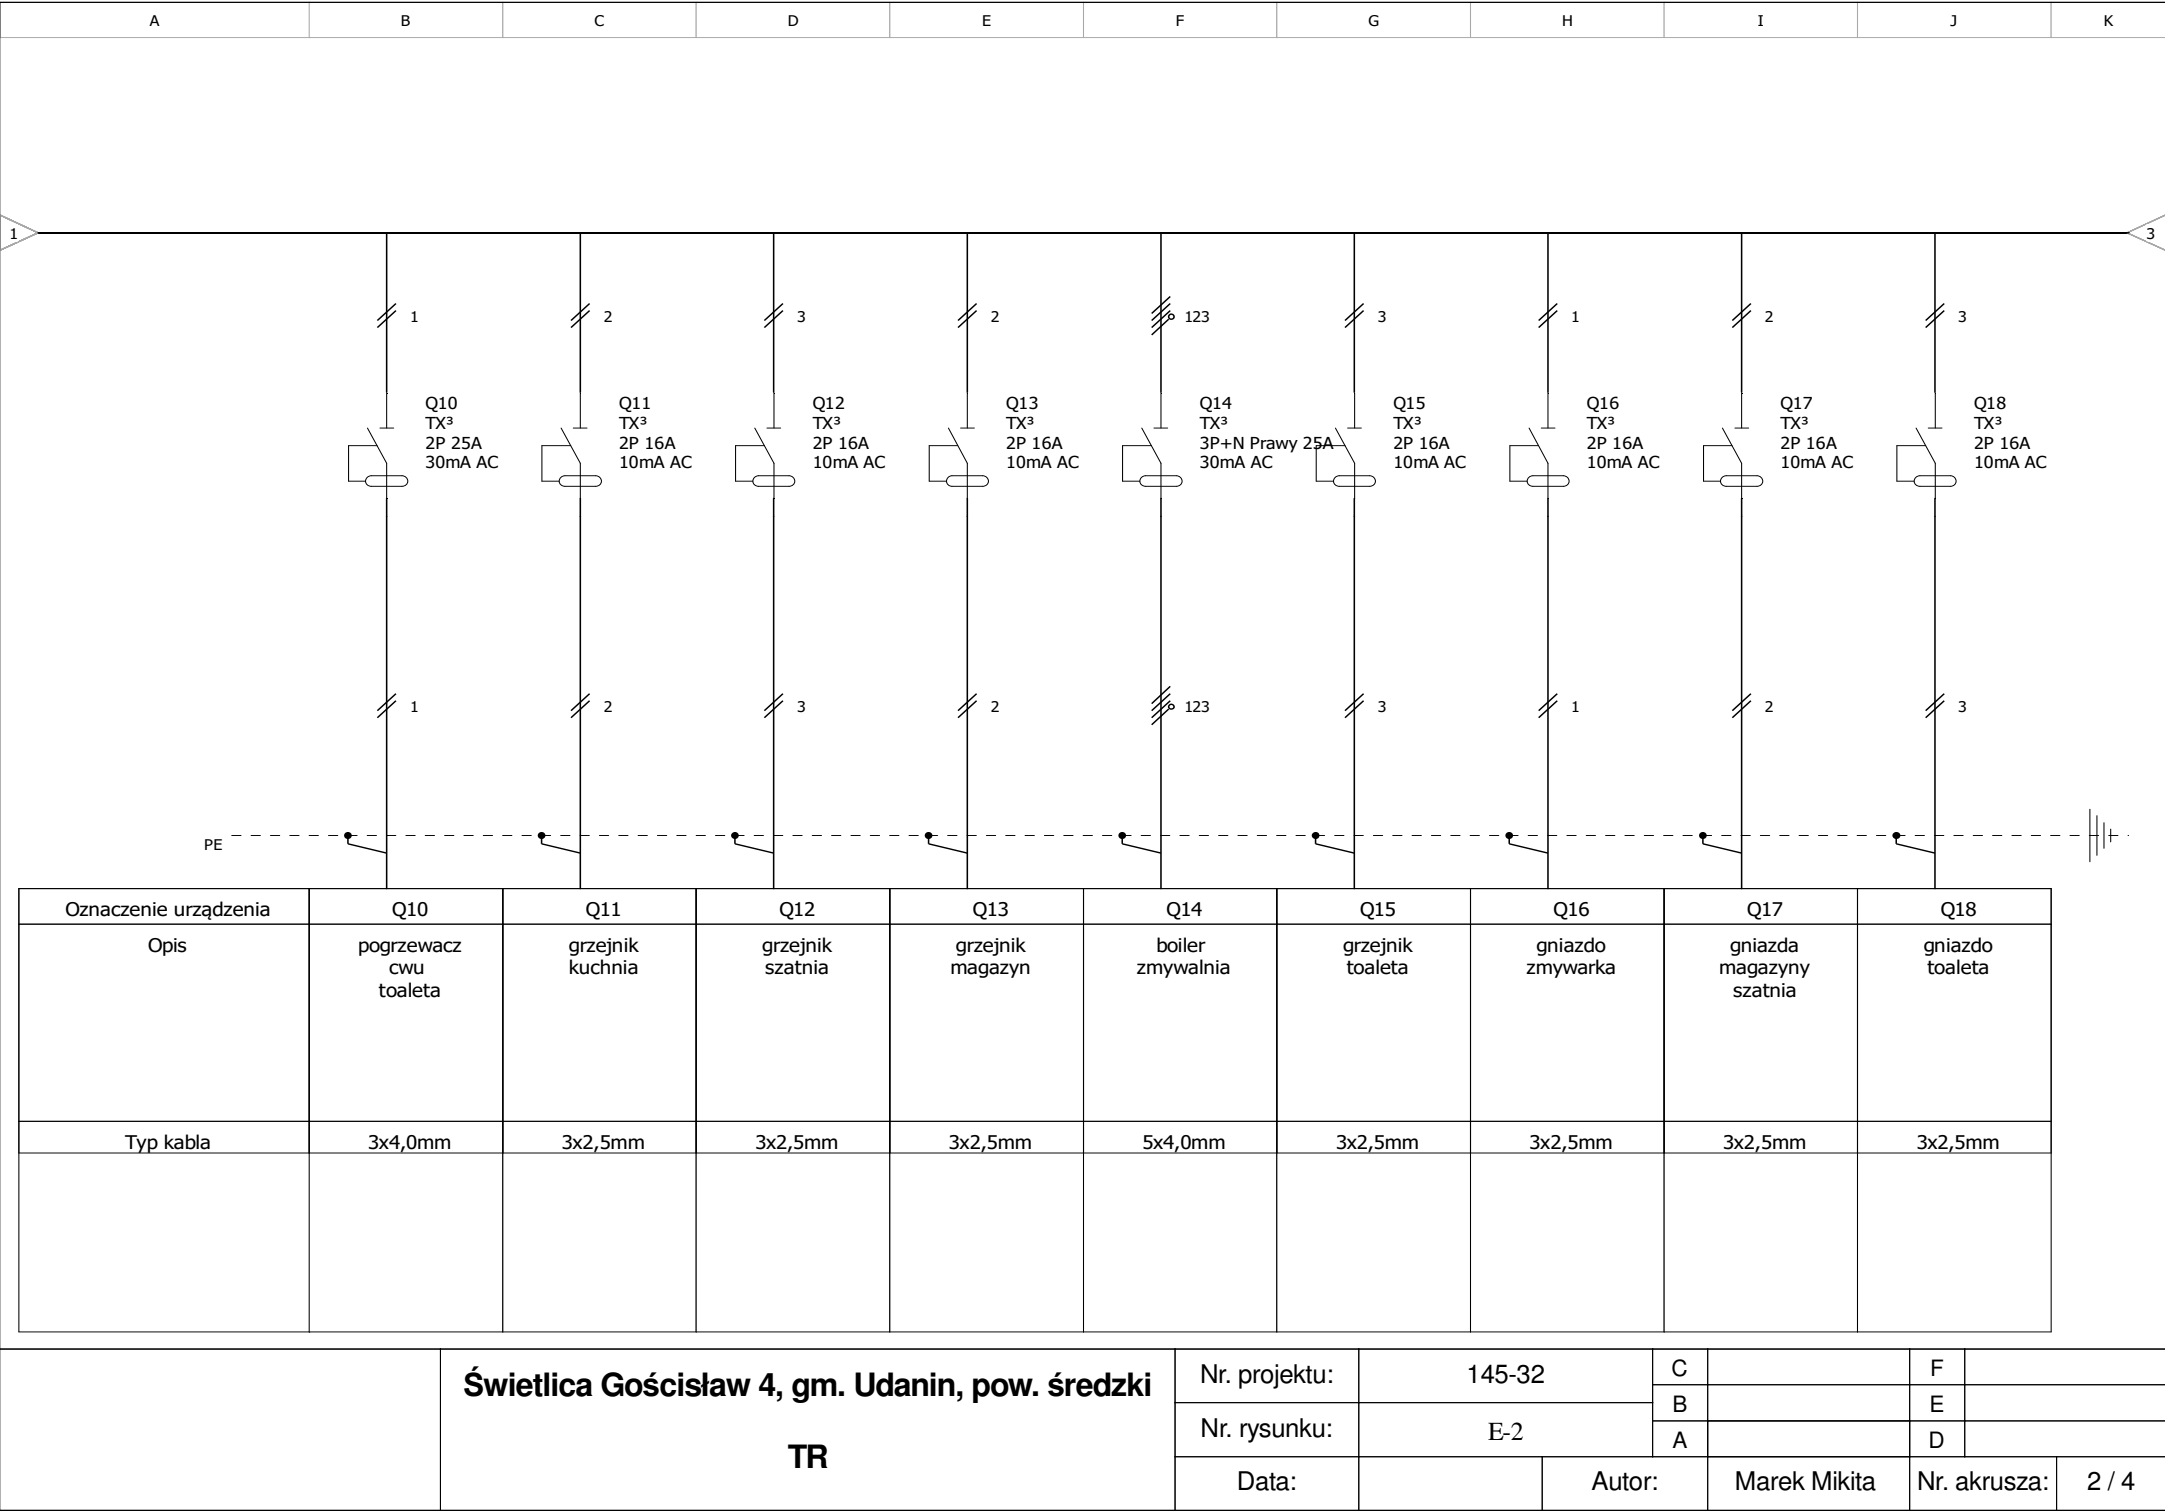


</

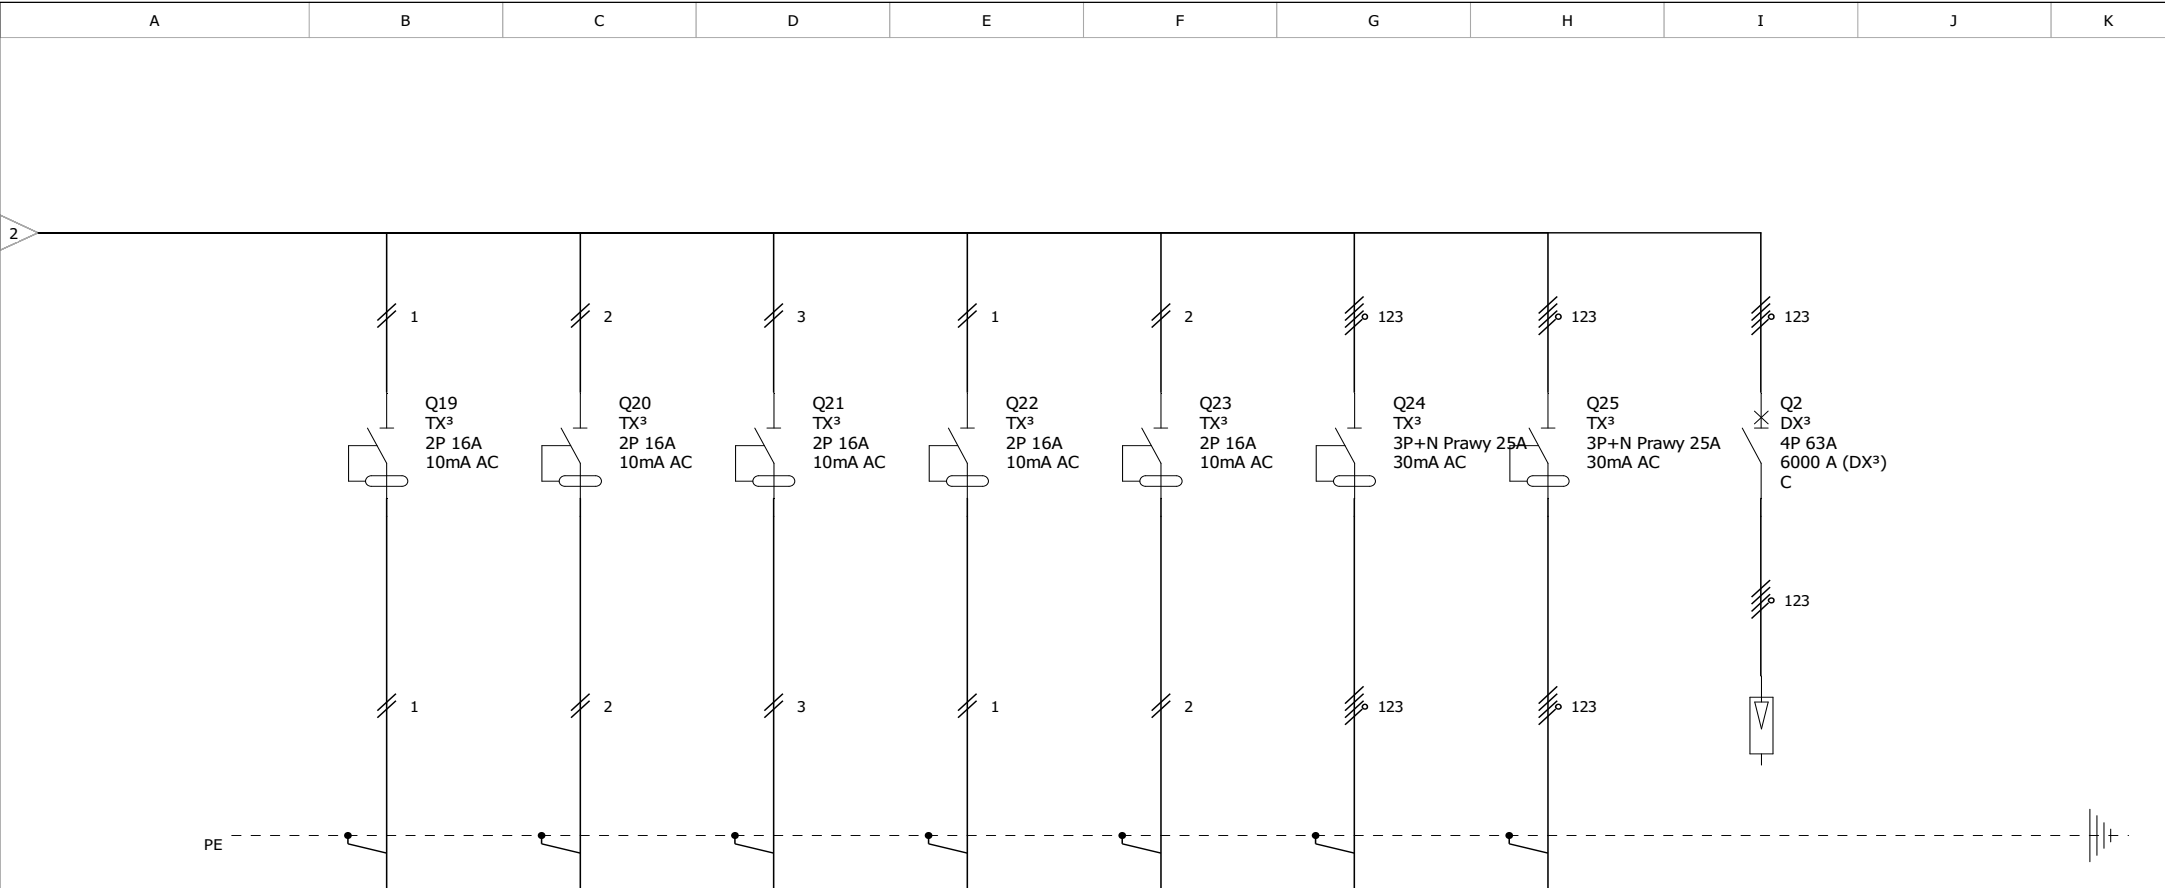



Oznaczenie urządzenia	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	F1	
Opis	oświetlenie szatni magazyn podr. komunikacja	oświetlenie sala główne	oświetlenie sala kinkiety zewnętrzne	gniazda sala	gniazda sala	kuchnia centrala wentylacyjna	sala centrala wentylacyjna	zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	
Typ kabla	3x1,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	5x4mm	5x4mm		

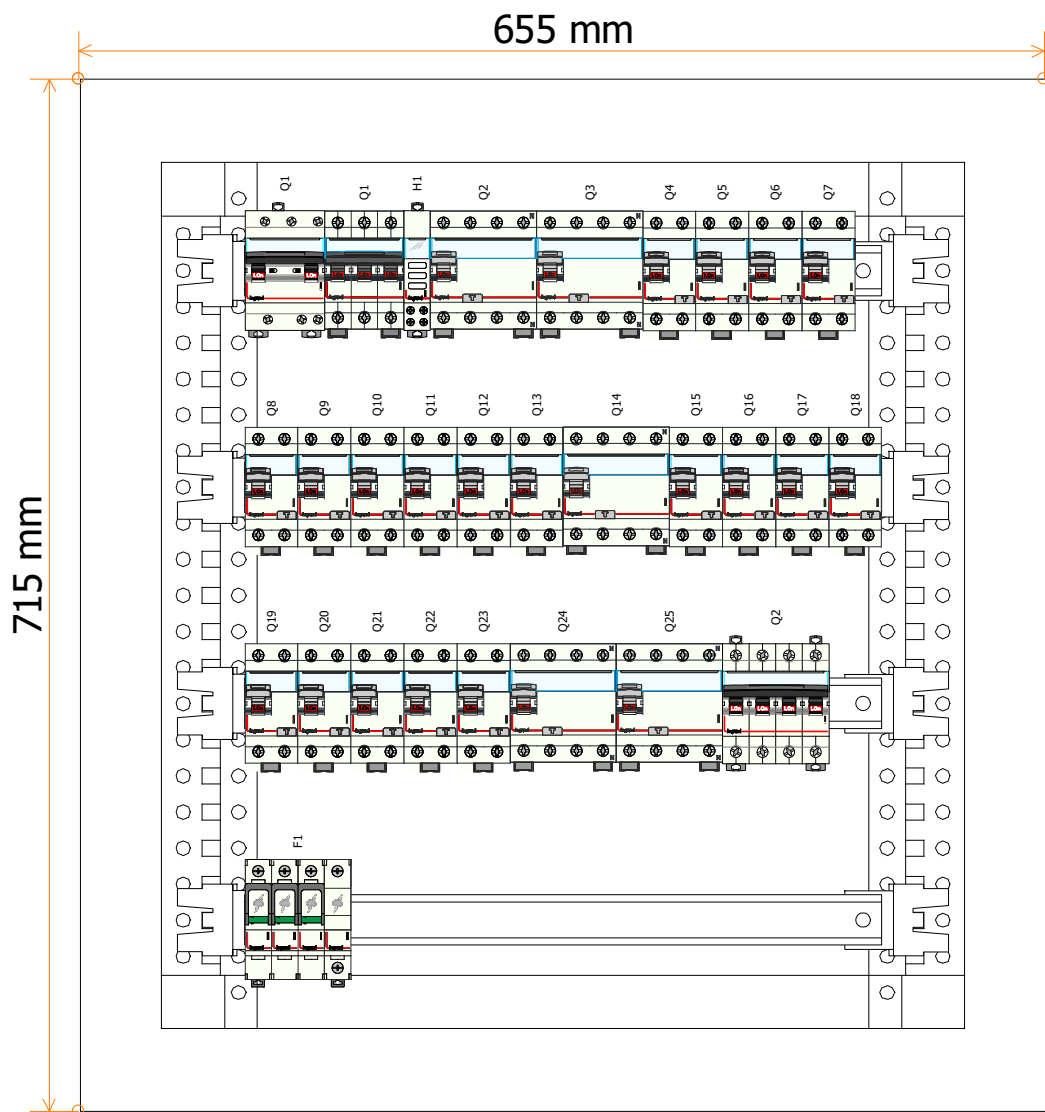

Świetlica Gościśław 4, gm. Udanin, pow. średzki

TR

Nr. projektu:	145-32		C		F	
Nr. rysunku:	E-2		B		E	
			A		D	
Data:		Autor:	Marek Mikita		Nr. akusza:	4 / 4