


## Oznaczenia

HP... - numer węzła hydrantowego

- 1- zasuwa kołnierzysta typ E2 DN80
- 2- zasuwa kołnierzysta typ E2 DN80
- 3- obudowa teleskopowa do zasuw typu E2
- 4- skrzynka uliczna "szytwa"



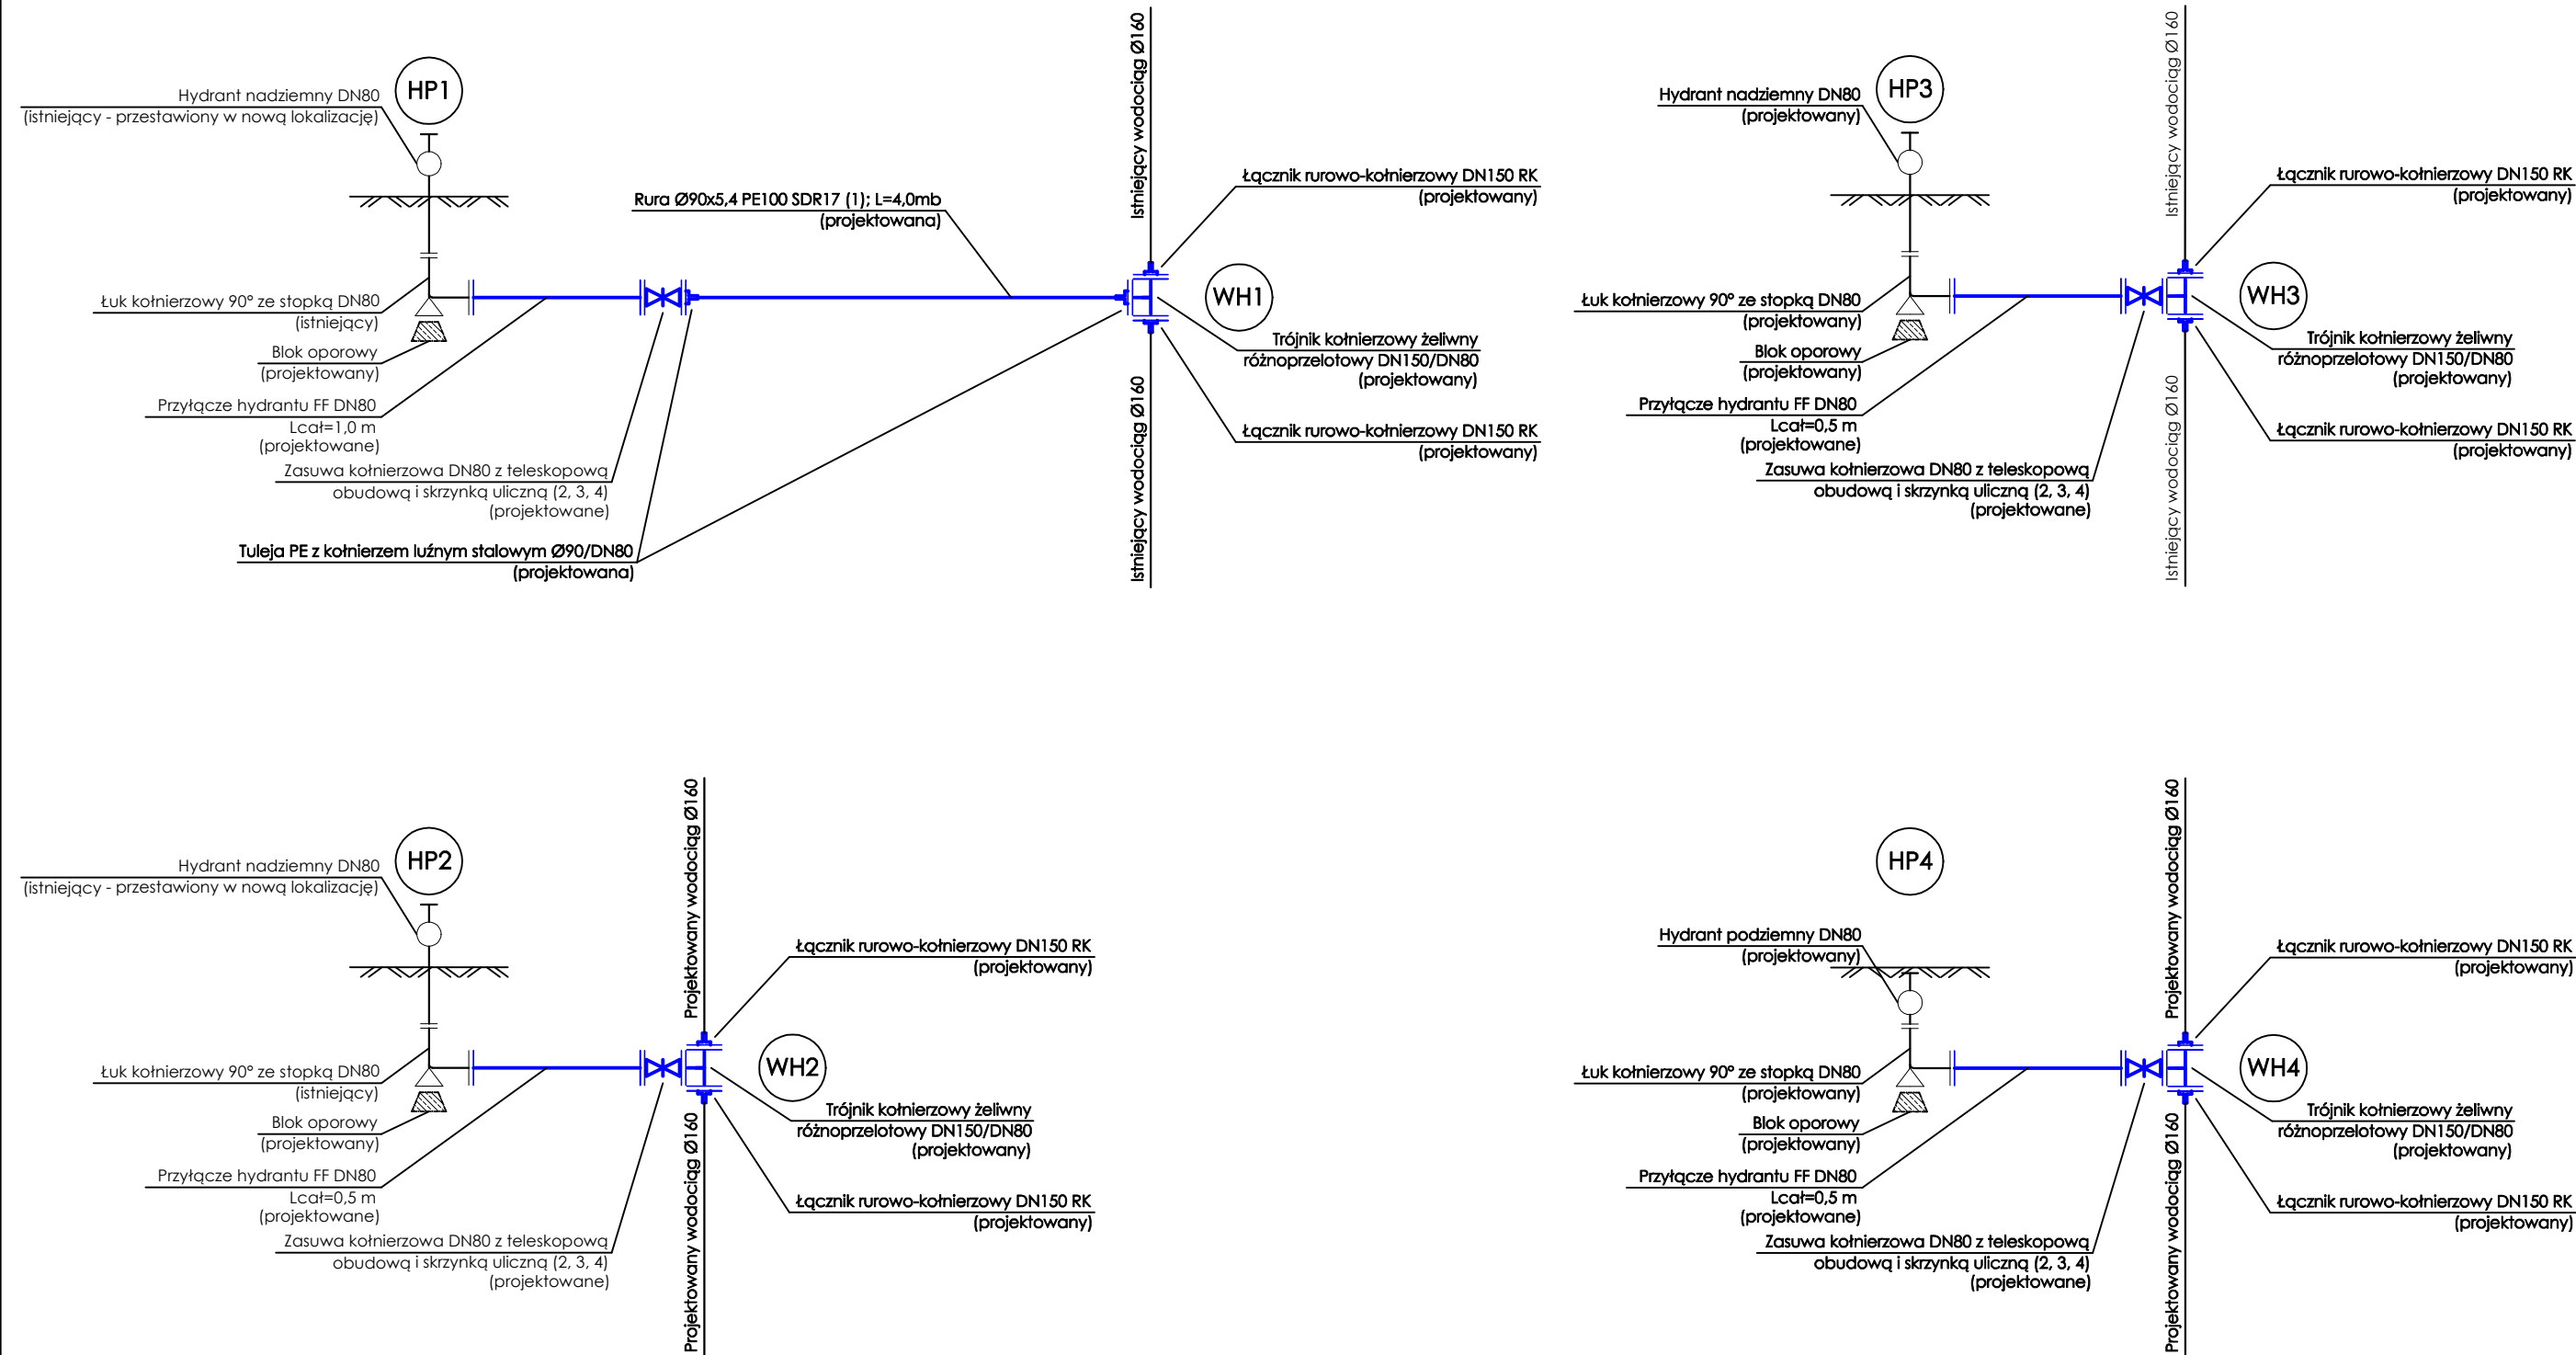


**Uwaga**

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej oraz sposobu włączenia projektowanego hydrantu.

Roboty ziemne w rejonie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanego uzbrojenia należy skontaktować się z Projektantem.

Połączenia pomiędzy kolkierzami rur a armaturą wykonać za pomocą śrub stalowych ocynkowanych ogniowo.

		Inwestor:  POZNAŃSKA 115 62-080 TARNOWO PODGÓRNE		TARNOWO PODGÓRNE 	
		POZIOM WYŹEJ 			
Stadium opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
Zadanie:		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATOROWSKIEJ W M. WYSOGOTOWO			
Projektant:		mgr inż. Agnieszka Dudzik Nr uprawnień WKP/0265/POOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Jonna Błaż Nr uprawnień WKP0355/PWOS/12			
01.2021		0.5		SCHEMAT WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH	
Data:		Nr rysunku:		Rysunek:	
Branża:		SANITARNA		-	
Skala:		Egzemplarz:			