


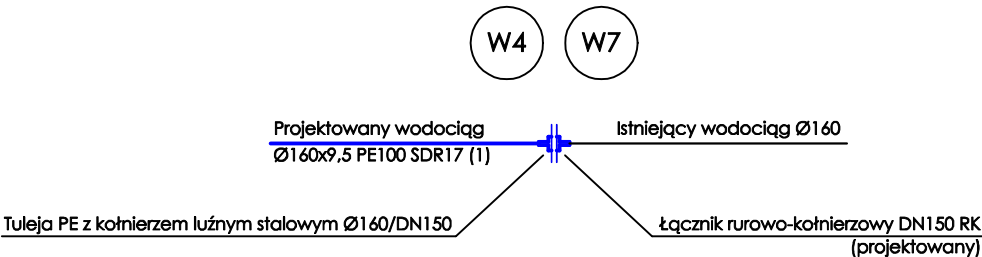
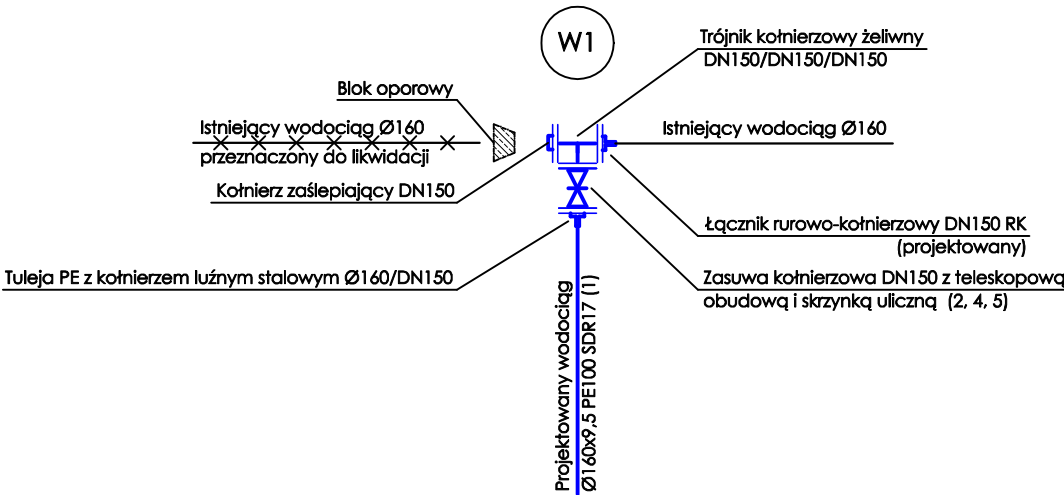
Oznaczenia



W1,W4... - numer węzła wodociągowego

- 1- rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160x9,5
- 2- zasuwa kołnierzowa typ E2 DN150
- 3- zasuwa kołnierzowa typ E2 DN80
- 4- obudowa teleskopowa do zasuw typu E2
- 5- skrzynka uliczna "sztywna"

Uwaga

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej oraz sposobu włączenia projektowanego rurociągu.
Roboty ziemne w rejonie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie.
W przypadku stwierdzenia niezinventaryzowanego uzbrojenia należy skontaktować się z Projektantem.
Połączenia pomiędzy kołnierzami rur a armaturą wykonać za pomocą śrub stalowych ocynkowanych ogniowo.



<div></div>		<div>Inwestor:</div> <div><div>TARNOWO PODGÓRNE</div><div></div></div> <div><div>POZNAŃSKA 115</div><div>62-080 TARNOWO PODGÓRNE</div></div> <div><div>POZIOM WYŻEJ</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	
<div>Stadium opracowania:</div>	<div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>		
<div>Zadanie:</div>	<div>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATOROWSKIEJ W M. WYSOGOTOWO</div>		
<div>Projektant:</div>	<div>mgr inż. Agnieszka Dudzik Nr uprawnień WKP/0265/POOS/14</div>		
<div>Sprawdzający:</div>	<div>mgr inż. Jonna Błaż Nr uprawnień WKP0355/PWOS/12</div>		
<div>01.2021</div>	<div>0.4</div>	<div>SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH</div>	
<div>Data:</div>	<div>Nr rysunku:</div>	<div>Rysunek:</div>	
<div>SANITARNA</div>		<div>-</div>	
<div>Branża:</div>		<div>Skala:</div>	<div>Egzemplarz:</div>