


PRZEKRÓJ A-A

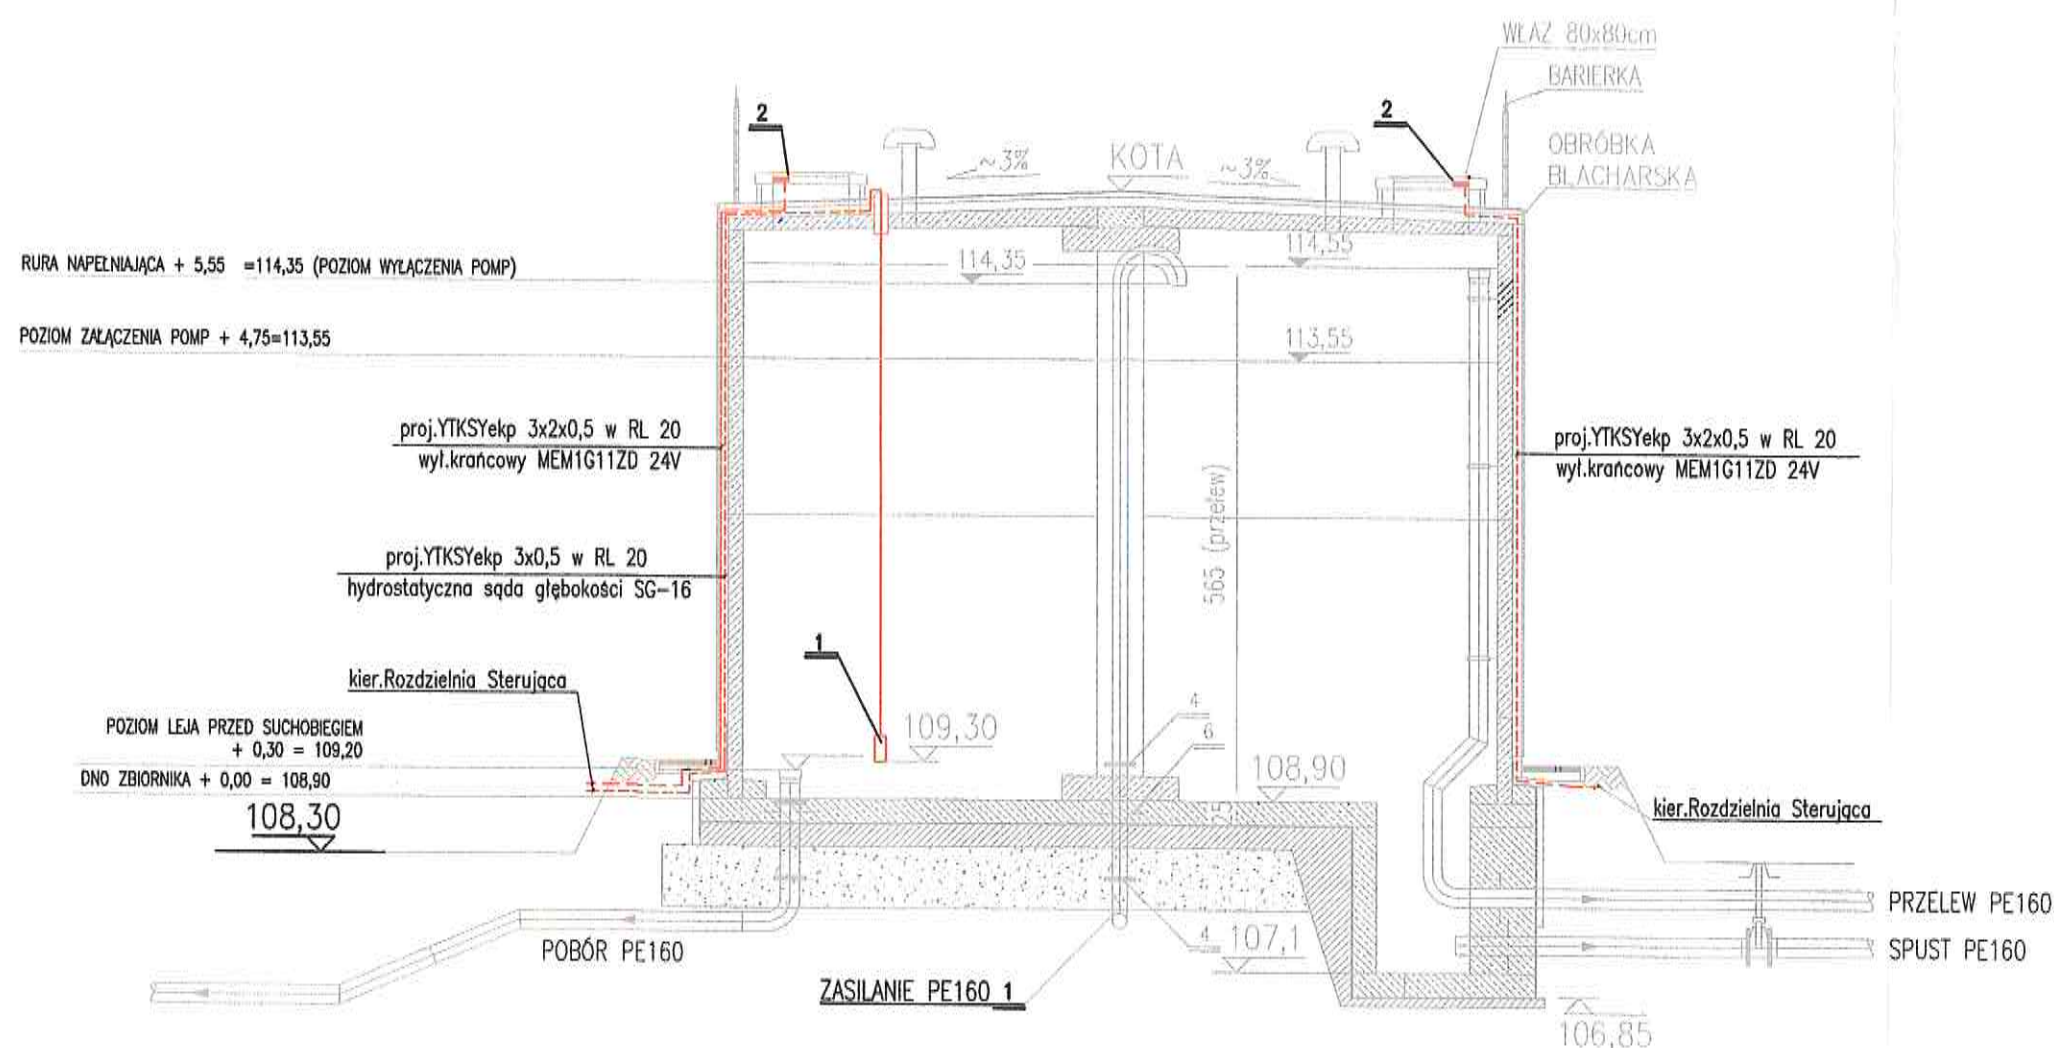

UWAGA:

Przewody sterujące należy układać w rurkach RL fi 20
ułożonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia

OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:

1 - HYDROSTATYCZNA SADA GŁĘBOKOŚCI TYPU SG- 16

2 - WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY TYPU MEM-1G11ZD

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bajer 87-300 Brodnica ul. Boh. Wrzeźnia 2			
OBIEKT:		STACJA UZDATNIANIA WODY	
INWESTOR:		GMINA ZBÓJNO; ZBÓJNO 35a, 87-645 ZBÓJNO	
ZADANIE: INSTALACJA PRZEWODÓW STERUJĄCYCH			
Funkcja:	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant:	Tadeusz Majewski upr. proj. Cie. 35/88	<i>[Signature]</i>	marzec 2018 r.
Sprawdzający:	inż. Bartłomiej Pinsecki upr. nr KUP/0158/POE/10	<i>[Signature]</i>	Nr rys. E-5