



INSTALACJA CO
Rzut piwnicy
Skala 1:100

Nr pom.	Temp. oblicz.	Moc [W]	Typ grzejnika [wys. x dług.]	Nastawa zaworu
PIWNICA				
-1/6	20	434	33C 600x800	N-WG DOSTAWCY
-1/8	20	612	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/8	20	612	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/9	20	612	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/9	20	612	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/12	24	475	33C 600x800	N-WG DOSTAWCY
-1/13	20	475	33C 600x800	N-WG DOSTAWCY
-1/14	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/14	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/14	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/15	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/15	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY
-1/15	20	615	33C 600x1000	N-WG DOSTAWCY

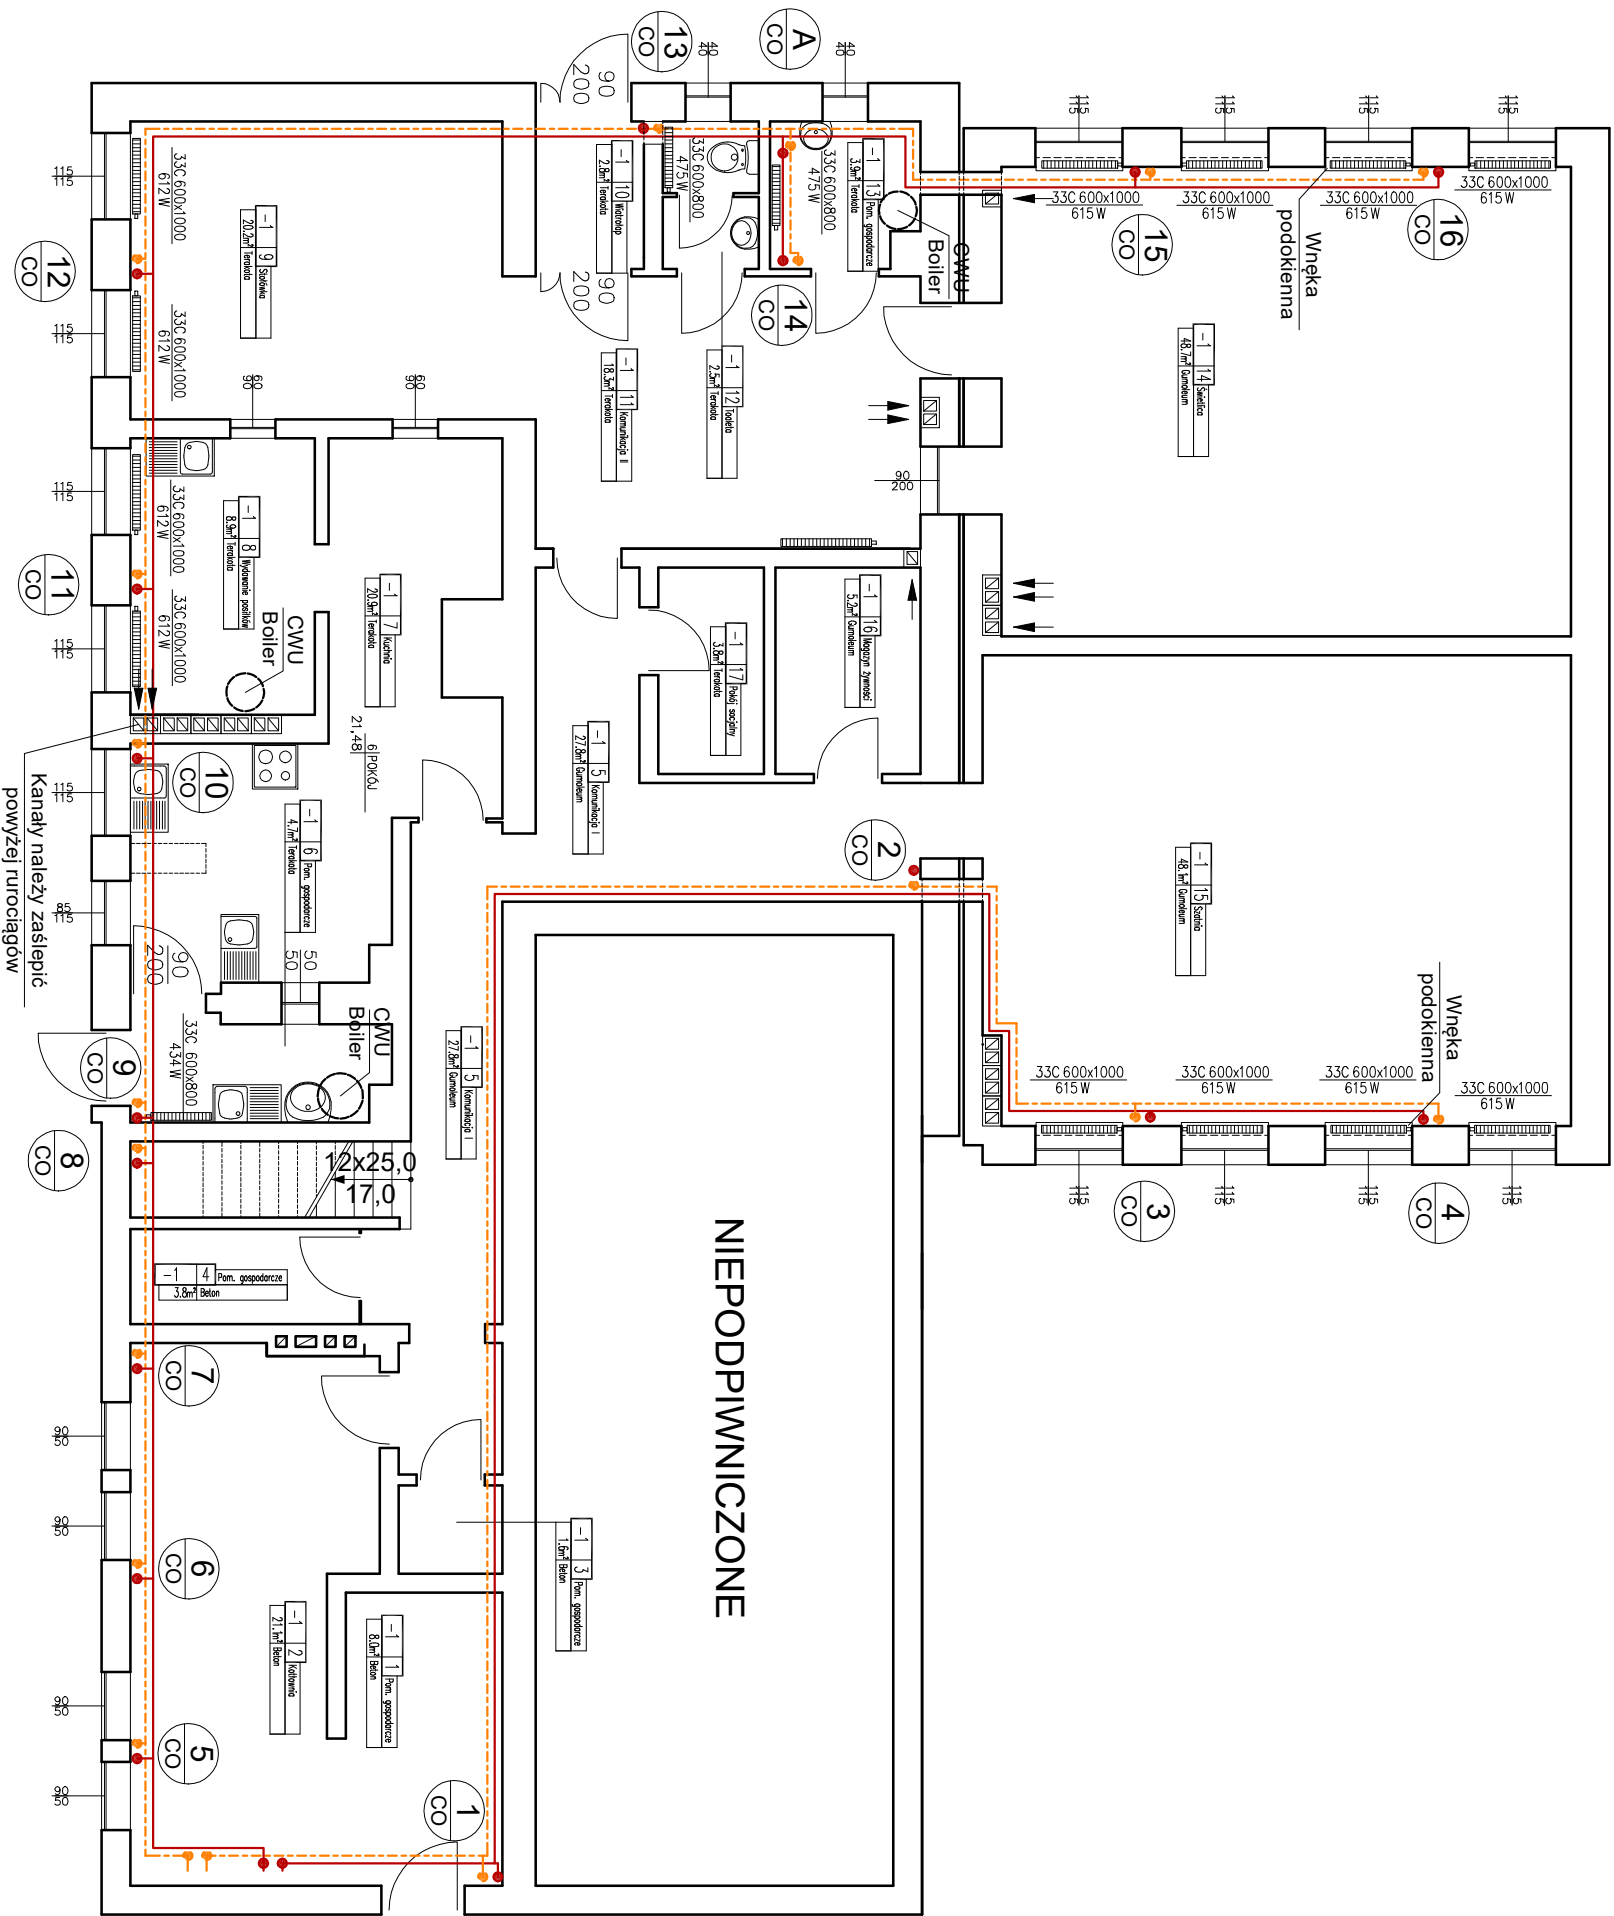

Uwaga!
1) Schemat rozmieszczenia armatury
znajduje się na rysunku nr 4 - Rozwinięcie instalacji CO

 NADZORY Andrzej Kabala		Ul. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warmiński	
Nazwa: Szkoła Podstawowa Kraszewo		NADZORY Andrzej Kabala	
Adres: dz. nr 73/1, obręb: KRASZEW 0034	Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warm.		
Investor: ul. Koscińskiego 1, 11-100 Lidzbark Warm.	Gmina Lidzbark Warmiński		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektował: mgr inż. Andrzej Kabala		WM/0041/PW05/18	
Sporządził:			