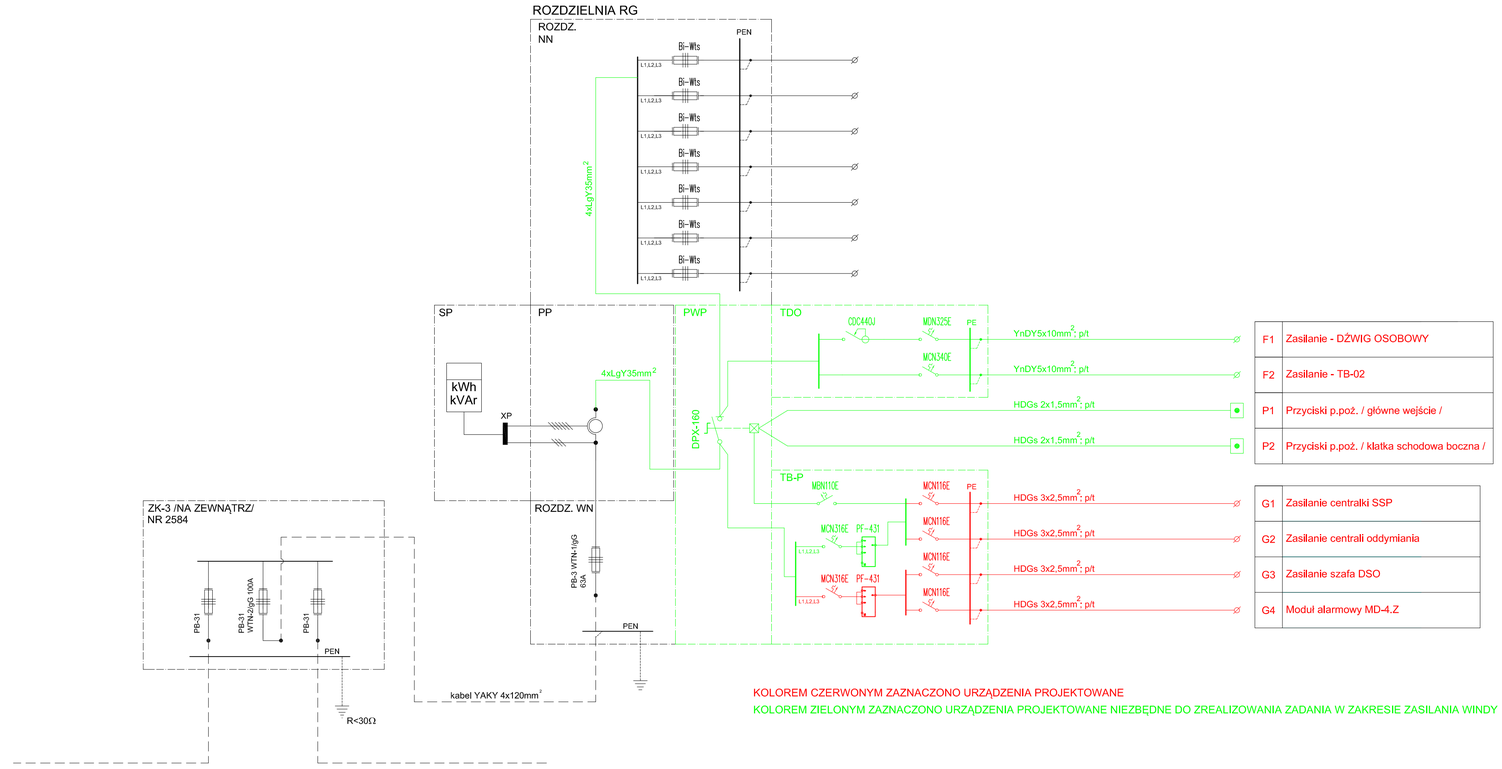

F1	Zasilanie - DŹWIG OSOBOWY
F2	Zasilanie - TB-02
P1	Przyciski p.poż. / główne wejście /
P2	Przyciski p.poż. / klatka schodowa boczna /

G1	Zasilanie centralki SSP
G2	Zasilanie centrali oddymiania
G3	Zasilanie szafa DSO
G4	Moduł alarmowy MD-4.Z

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

KOLOREM ZIELONYM ZAZNACZONO URZĄDZENIA PROJEKTOWANE NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA ZADANIA W ZAKRESIE ZASILANIA WINDY

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w NOWYM TARGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PL. KRASIŃSKIEGO 1 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 11318 34-400 NOWY TARG, PL. KRASIŃSKIEGO 1
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RG
PROJEKTOWAŁ	

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
-	X.2022	1	E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.