



SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PŁÓZ W RURACH OCHRONNYCH

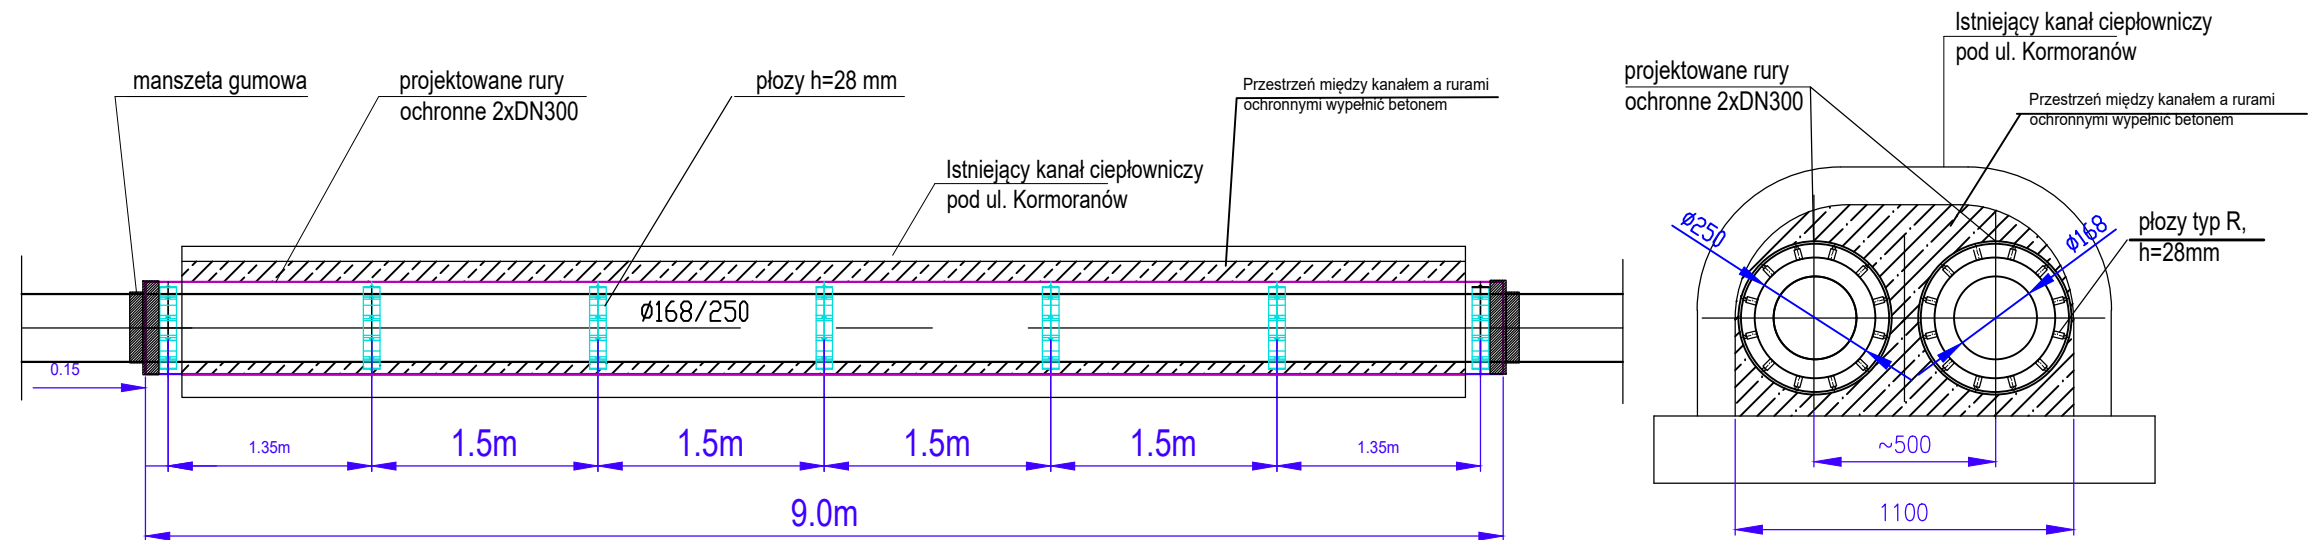

Uwaga: dla rur przyłącza DN65/140 zastosować rury ochronne DN200, L=11m i płyty H=15-25 mm

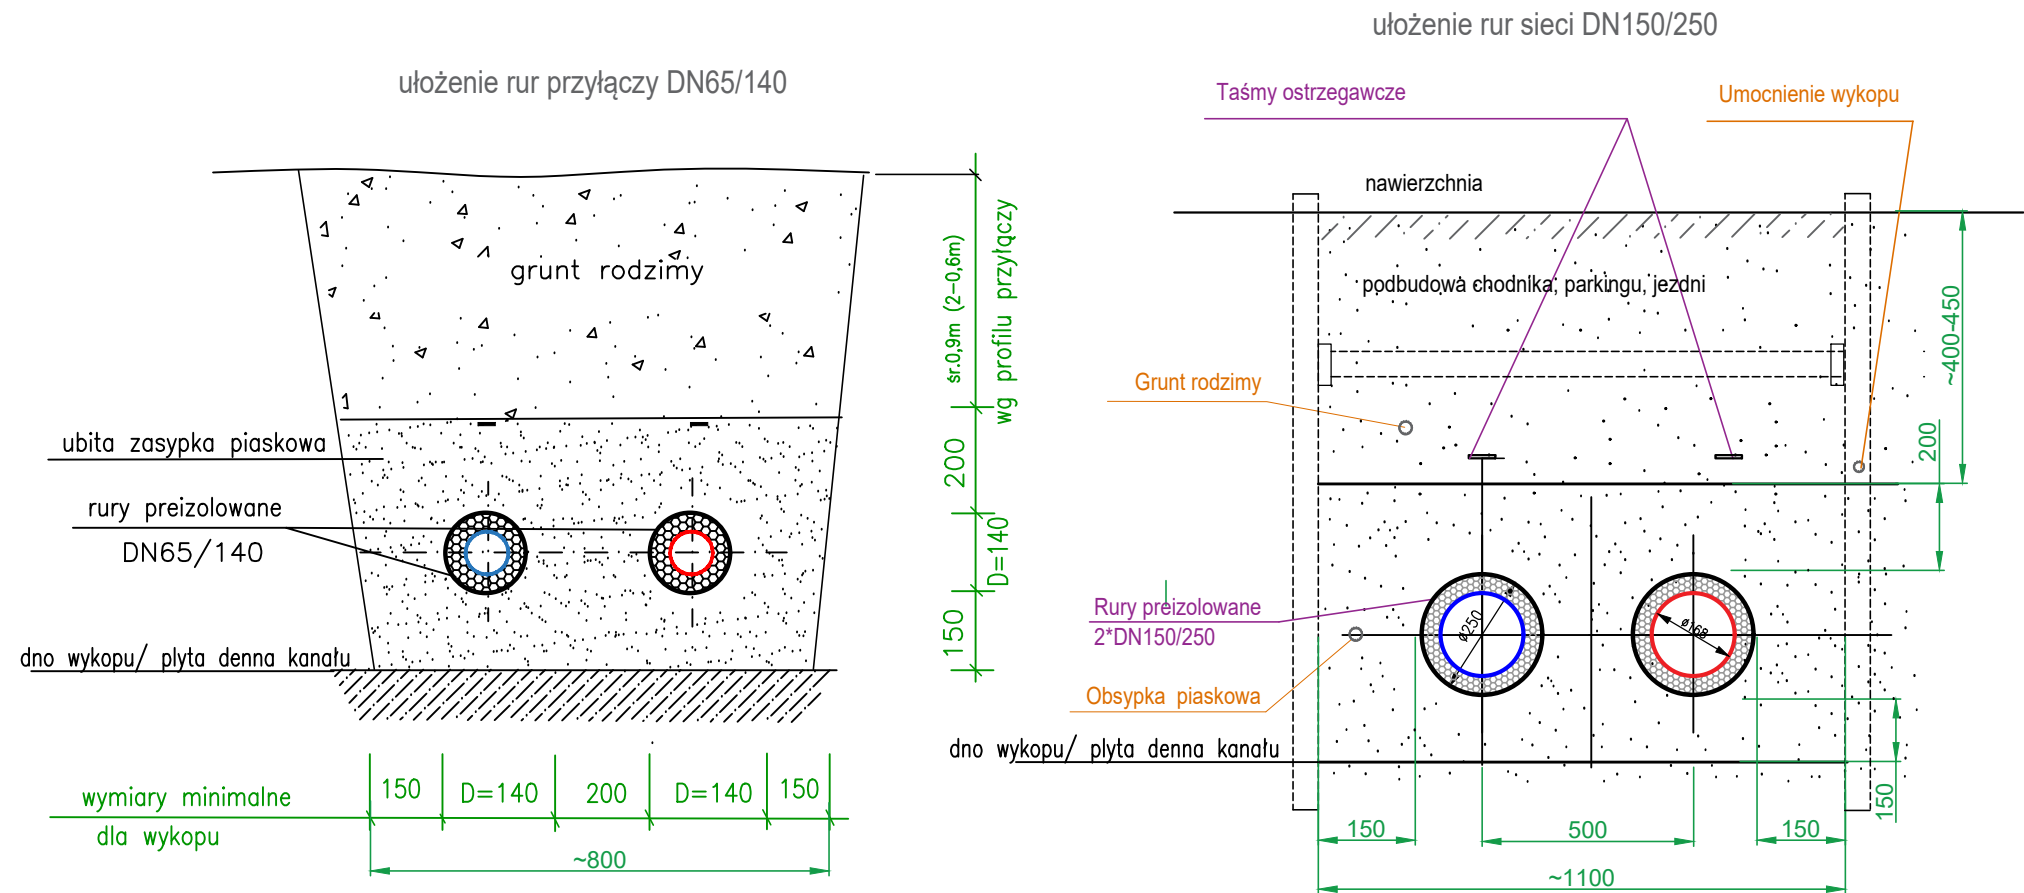

UWAGI:

1. Odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,2m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć do ok.0,5m odstępu.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Czapli - Kormoranów	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	07.2019			
Sprawdzający:				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice, ul. Czapli - Kormoranów		