


sieć wzdłuż ul. Czapli wyremontowana w 2018r

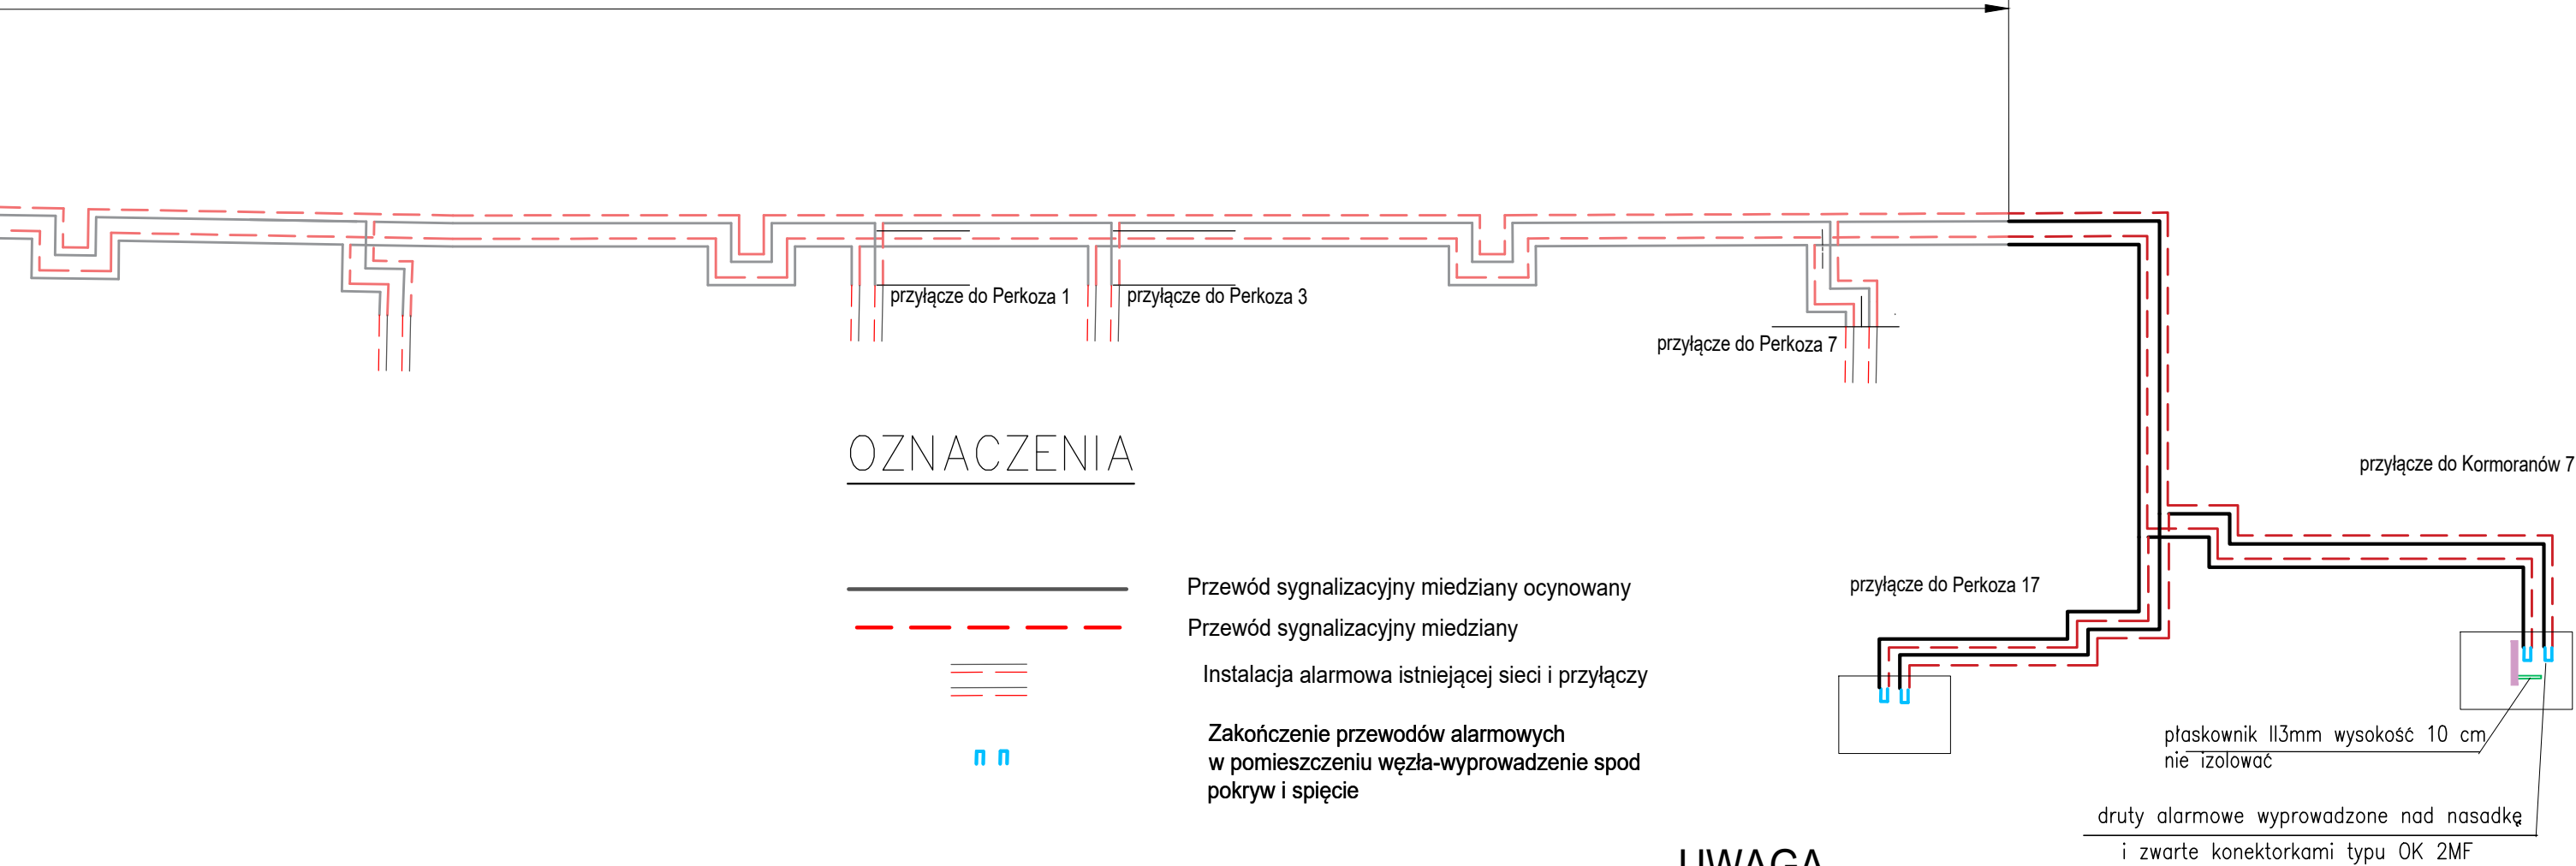


OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- Instalacja alarmowa istniejącej sieci i przyłączy
- Zakończenie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła-wyprowadzenie spod pokryw i spięcie

UWAGA

1.Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węzłach spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

Zakończenie instalacji alarmowej w węźle cieplnym



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Czapli - Kormoranów	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	07.2019		Rysunek Schemat instalacji alarmowej	Nr Rys. 8
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Czapli - Kormoranów		Skala