


LICZNIKI MONTOWAĆ ZGODNIE Z SUGESTIĄ INWESTORA

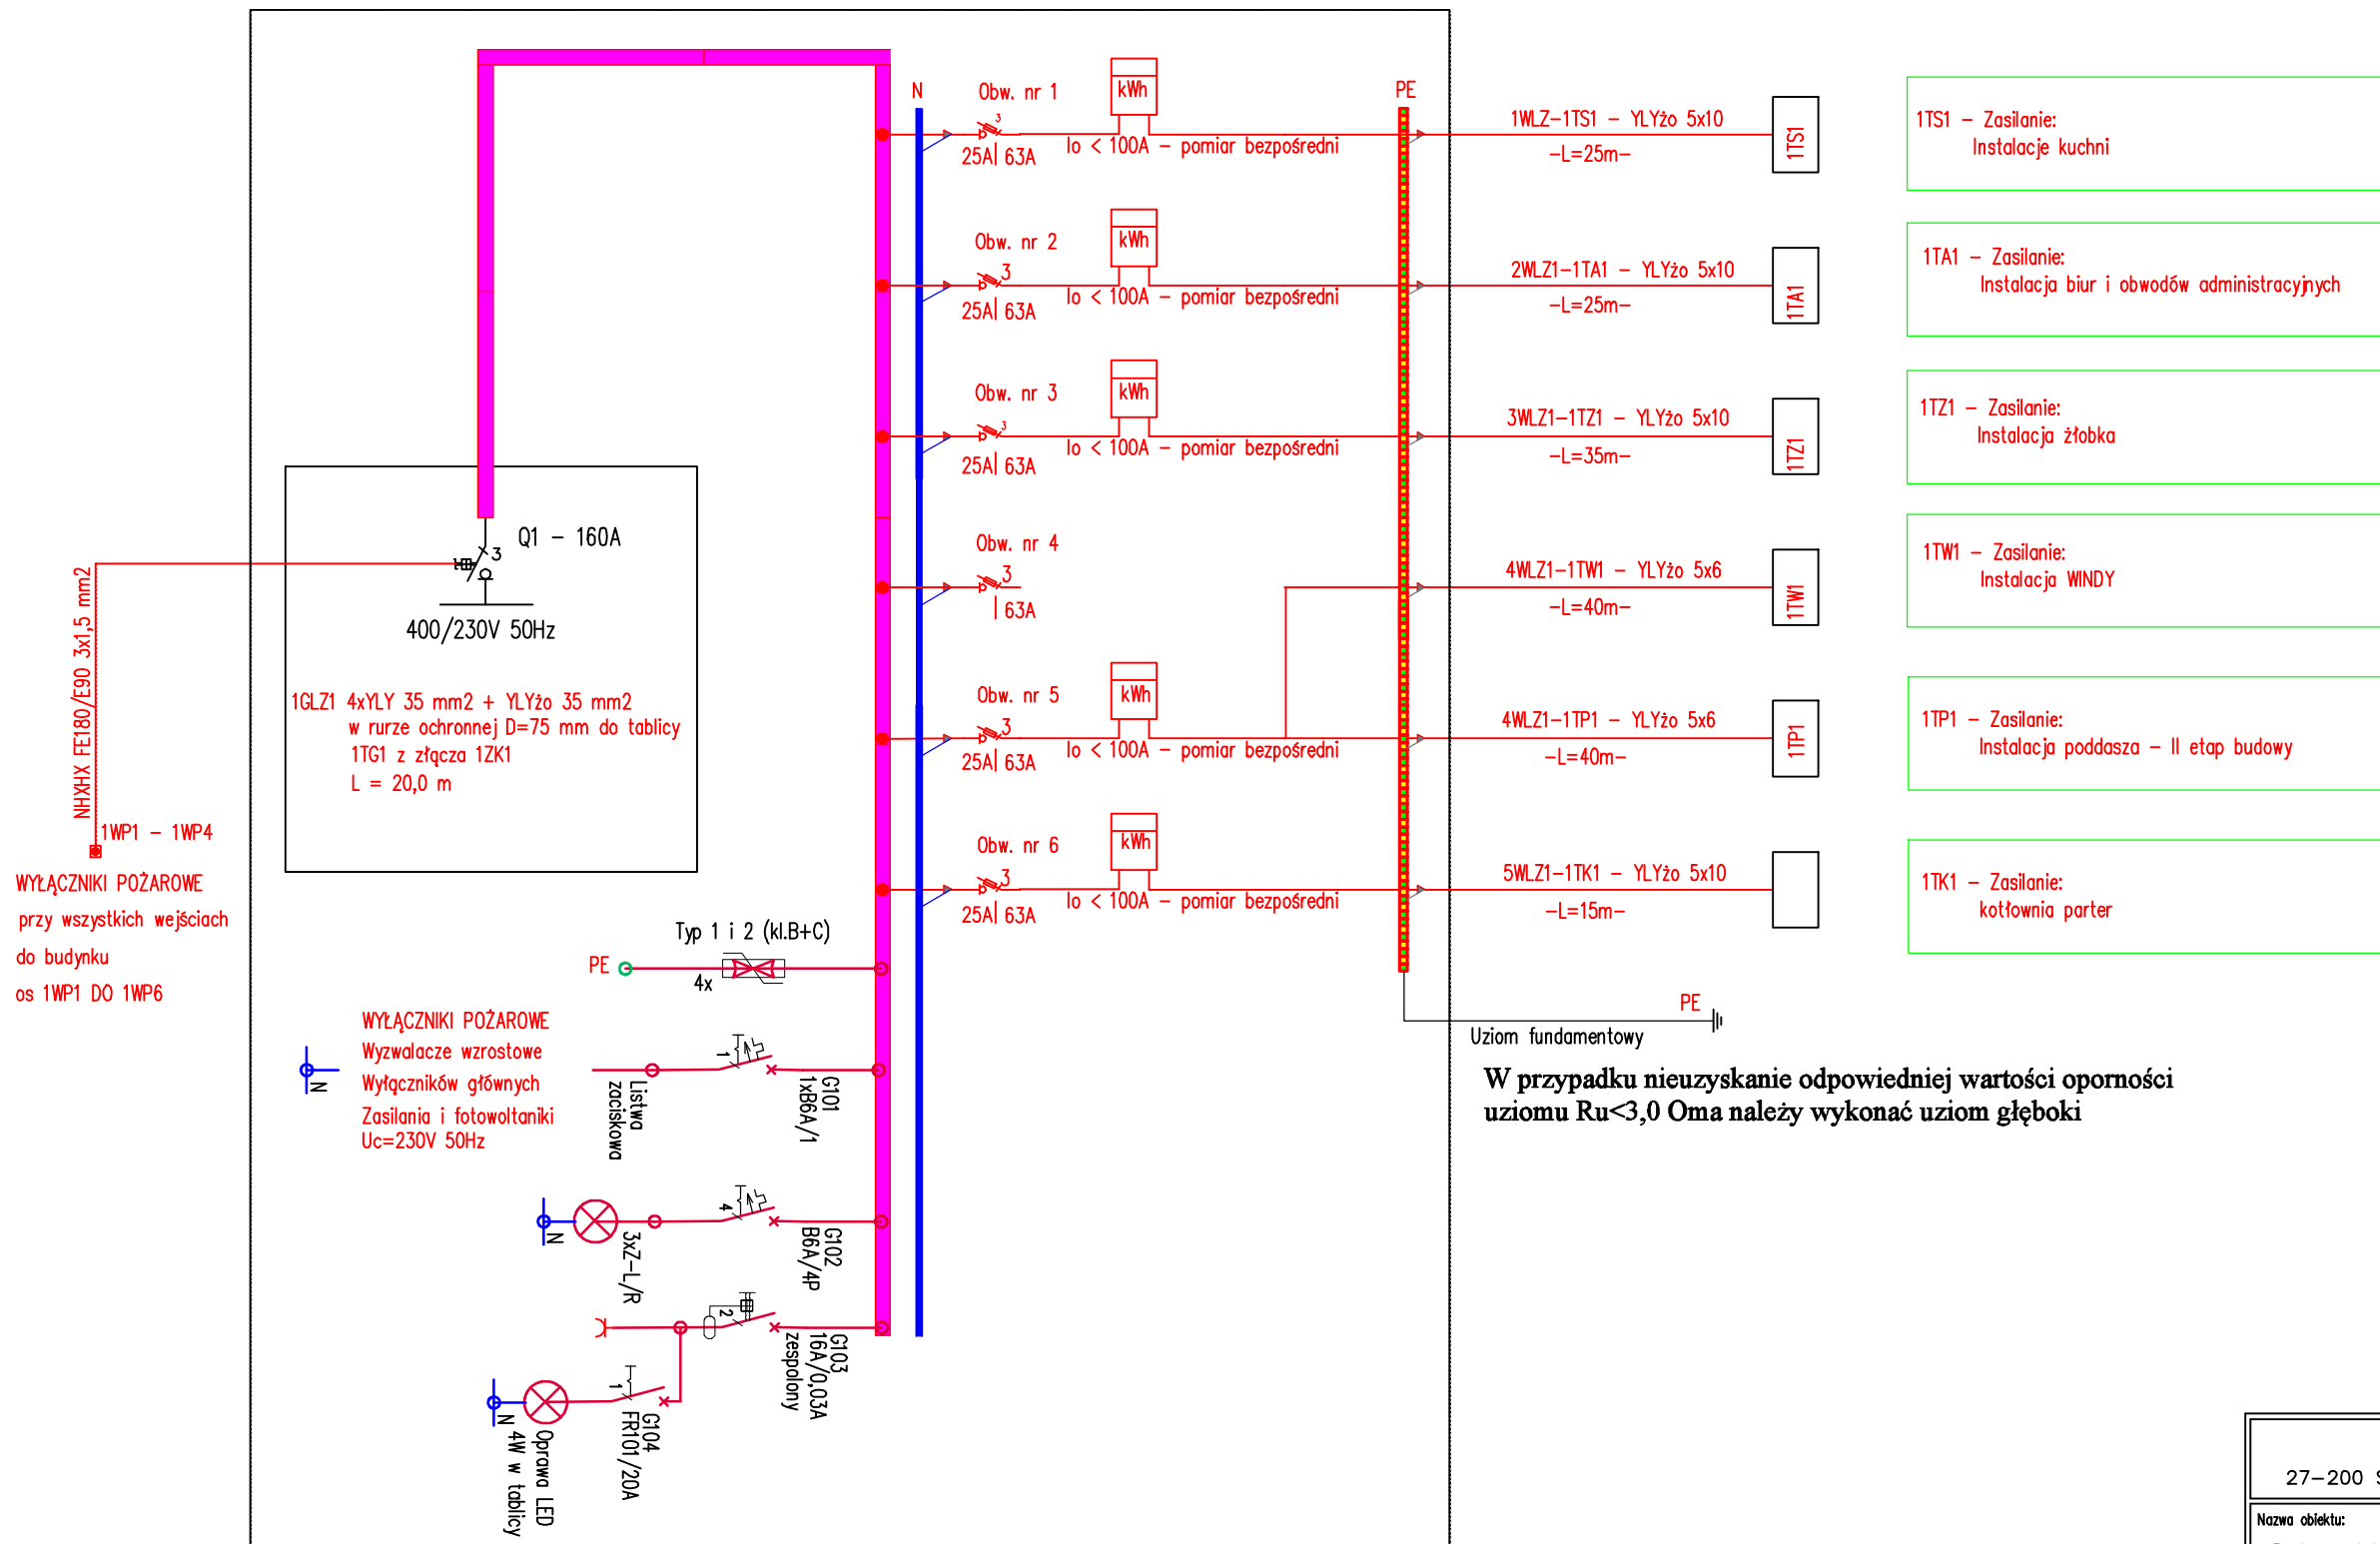

UWAGI:

1. Tablicę wykonać w wersji p/t z obudowy izolowanej
2. Stopień ochrony obudowy IP44
3. W rozdzielnicy przewidziano 10% rezerwy
4. Aparatura modułowa 6kA
5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
6. Wszystkie aparaty opisać.
7. W tablicy zaprojektowano podliczniki energii elektrycznej.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁADU SIECI TNS

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: Tablica 1TG1 - Schemat cz. 2/2		Skala:	Nr rys. 10.2	Str.
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarostaw Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	