


Projektowane złącze kablowe
poza zakresem opracowania.
wg. odrębnego opracowania

SCHEMAT STRUKTURALNY

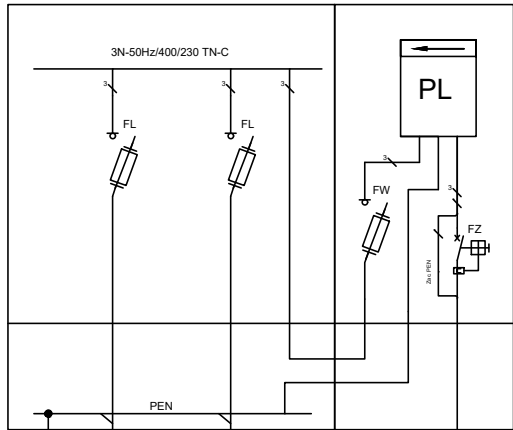

Uziemienie wg
N SEP-E-001

NA2XY-J 4x35


NA2XY-J 4x35

NA2XY-J 4x35

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SON- SZAFKA ZASILAJĄCA OŚWIETLENIE

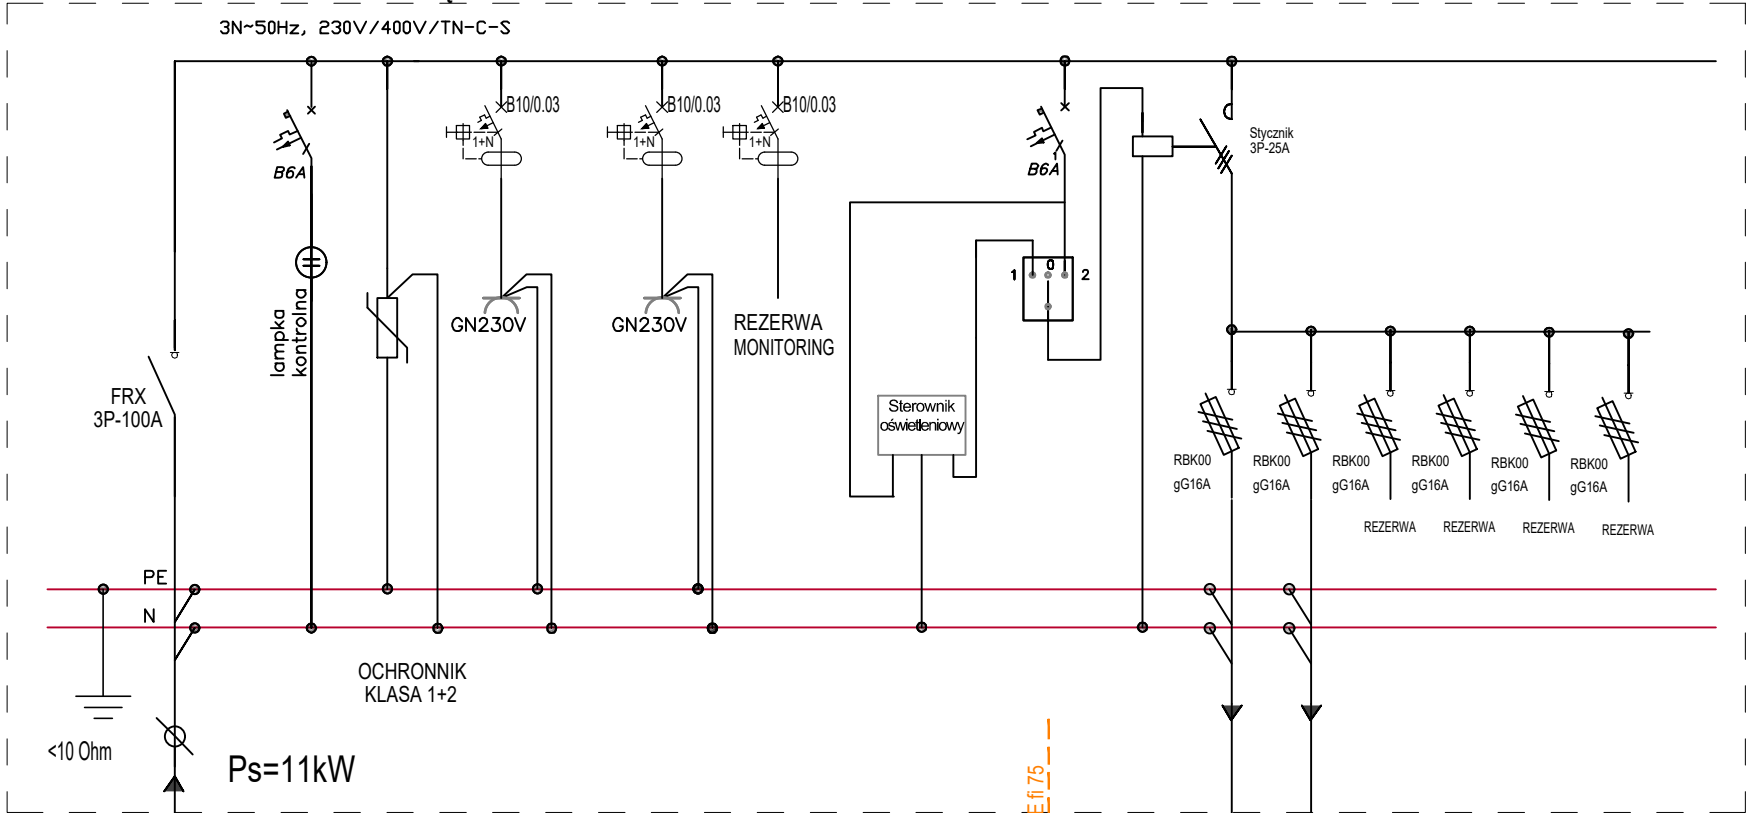

Ps=11kW

OCHRONNIK
KLASA 1+2

<10 Ohm

NA2XY-J 4x35

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

RHDPE fi 75

S3
1x105W

S2
2x105W

S1
2x105W

S4
2x105W

S5
2x105W

S6
2x105W

UWAGI:

1. LINEI KABLOWĄ OŚWIETLENIOWĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PROWADZIĆ W RURZE KARBOWANEJ HDPE FI 75MM.
2. WZDŁUŻ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI UŁOŻYĆ KANALIZACJĘ KABLOWĄ NA CELE PRZYSZŁEGO MONITORINGU WIZYJNEGO. KANALIZACJĘ WYKONAĆ ZA POMOCĄ RURY TYPU HDPE FI75. KANALIZACJA BĘDZIE ŁĄCZYĆ WSZYSTKIE WNĘKI SŁUPOWE A KOŃCZYĆ SIĘ BĘDZIE W STUDZIENCE TYPU SK1 KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH SZAFKI SON.

modus ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax.+48126311035 e-mail:mmacioszek@architekci-modus.pl				
TEMAT BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY W RAMACH INWESTYCJI PN.: "STREFA SPORTU W PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU - SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI				
ADRES UL. RYBACKA, DZ. NR 288/3, OBR. 0012, JEDN. EWID. 226301_1				
INWESTOR MIASTO SŁUPSK, PL. ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK				
TYTUŁ SCHEMAT ZASILANIA				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Bartosz Zbroja	UPRAWNIENIA MAP/0103/PBE/15 specj. elektryczna	PODPIS		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Stanisław Zbroja	UPRAWNIENIA UAN Upr. 333/90 specj. elektryczna	PODPIS		
BRANŻA PZT	DATA 05.2024 r	FAZA PB	SKALA ---	NR RYSUNKU E-2
WYMAGY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				