


Szafka oświetleniowa
SO-96050
 Wydział Architektury i Budownictwa
 64-200 Wąjbrowo, ul. 3 Maja 4
 tel. 59 672 94 47 fax 59 672 95 02
 Reg. 91990414 NIP 588 153 10 32

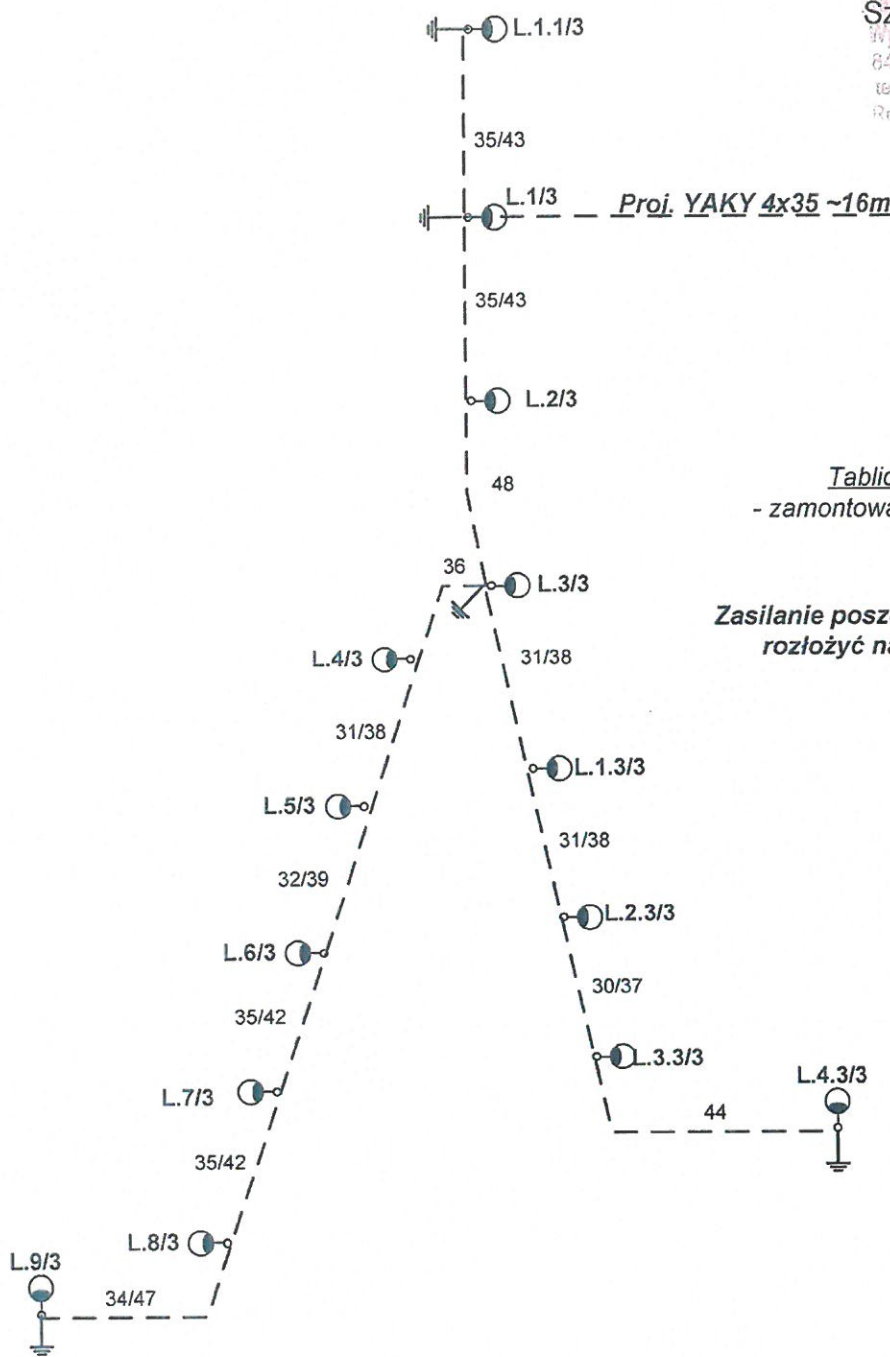

Proj. YAKY 4x35 ~16m

Tabliczki podwójne:
 - zamontować w słupach 1/3, 3/3

Zasilanie poszczególnych słupów,
 rozłożyć na fazy L1, L2, L3

OBJAŚNIENIA:

- - - - - Projektowana linia kablowa YAKY 4x25
- Słupy stalowe proste ocynkowane wielokątne o wys. 8m
- Oprawa SGP-340/ kl.II + SON T -PIA PLUS lub 4Y SUPER-70W
- Oprawy wg przyjętych standardów przez Gminę Wejherowo
- Zabezpieczenie opraw Ib-6A
- Przewody do opraw YDY 3x2,5
- Fundament F-100/40

**UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ - TN-C
 SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
 SZYBKI WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 (DAWNIEJ ZEROWANIE)**

EL-MA	Projektował: Jan Maliszewski	Upr. bud. ZGP-III-630/ 191/79	Podpis 	DATA WYKONANIA 2014
	Lokalizacja zasilanego obiektu: Góra ul. Derdowskiego			Rys. Nr 2
Gmina Wejherowo	Temat: Schemat sieci oświetlenia ulic			Stacja: T-96050

