




Zakład Kominiarski  
Paweł Truszkowski

65-1594 Zielona Góra ul. A. Krzywoń 1/9  
Tel. kom. 889422230  
NIP 929-170-20-06

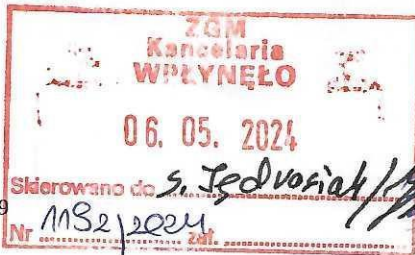

ZRZESZONY W KRAJOWEJ LIZBIE KOMINIARZY

6.05.2024 dnia 30.04.2024

### OPINIA Nr 27/ 04 /24

Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO – KOMINIARSKICH  
w Zielona Góra przy ul. Kupiecka nr 49 B m 3

Należący do : Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110 ,  
65-120 Zielona Góra.

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Paweł Truszkowski w celu:

- wskazania miejsca na podłączenie,
- ustalenia prawidłowości podłączenia,
- ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Kominy ) nr I i II (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymogom nw. przepisów i mogą być przeznaczone do podłączenia wentylacji wywiewnej i kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania

A) komin nr I istniejąca wentylacja pomieszczenia łazienki .

B) komin nr II odłączyć gazowy przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć kocioł z zamkniętą komorom spalania i wyprowadzić spaliny wykorzystując istniejący przewód .

2. Urządzenia \_\_\_\_\_ podłączone jest (są)  
prawidłowo – nieprawidłowo \*


Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą ustawę o Prawie Budowlanym, Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię wykonano w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : \_\_\_\_\_  
i Zakład Kominiarski


**UWAGI :** Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

\* Niepotrzebne skreślić

Zleceniodawca:

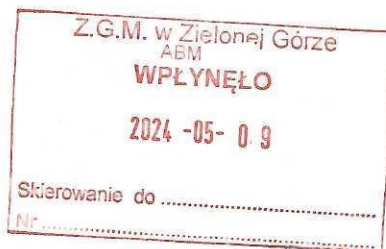

MISTRZ OPINIODAWCA  
Paweł Truszkowski  
ul. Antelei Krzywoń 1/9  
65-534 Zielona Góra  
tel. 889 422 230, Nr upr. 782

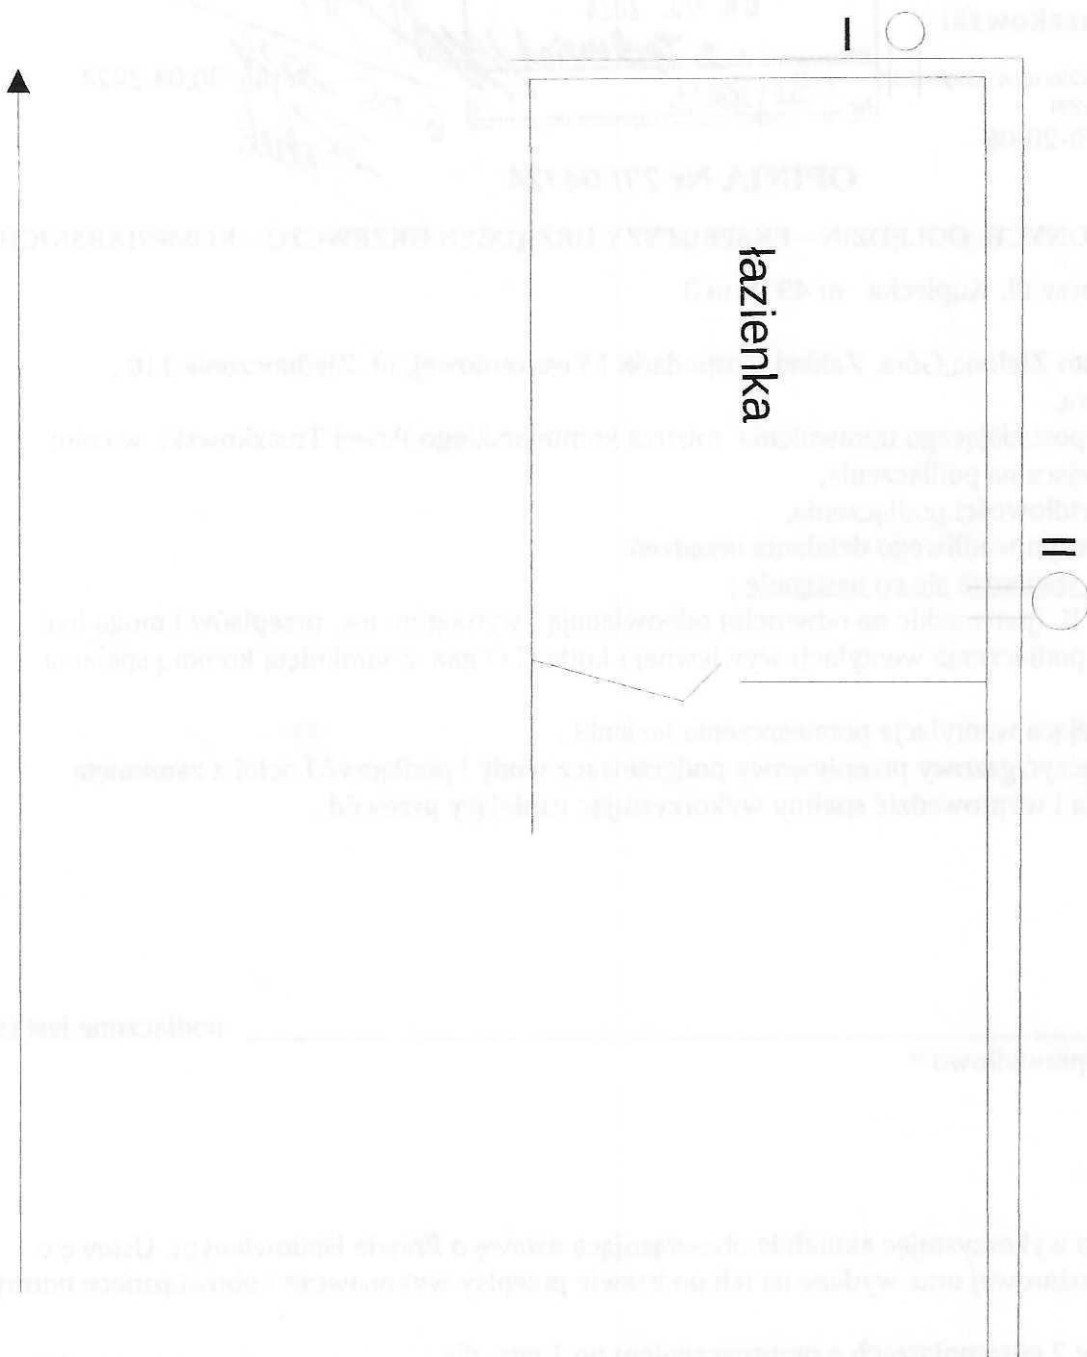

- Komin zewnętrzny nr I – istniejąca wentylacja pomieszczenia łazienki.
- Komin nr II odprowadzenie spalin z kotła C.O gaz kondensacyjnego