


ISTNIEJĄCA APARATURA ROZDZIELNICY RG

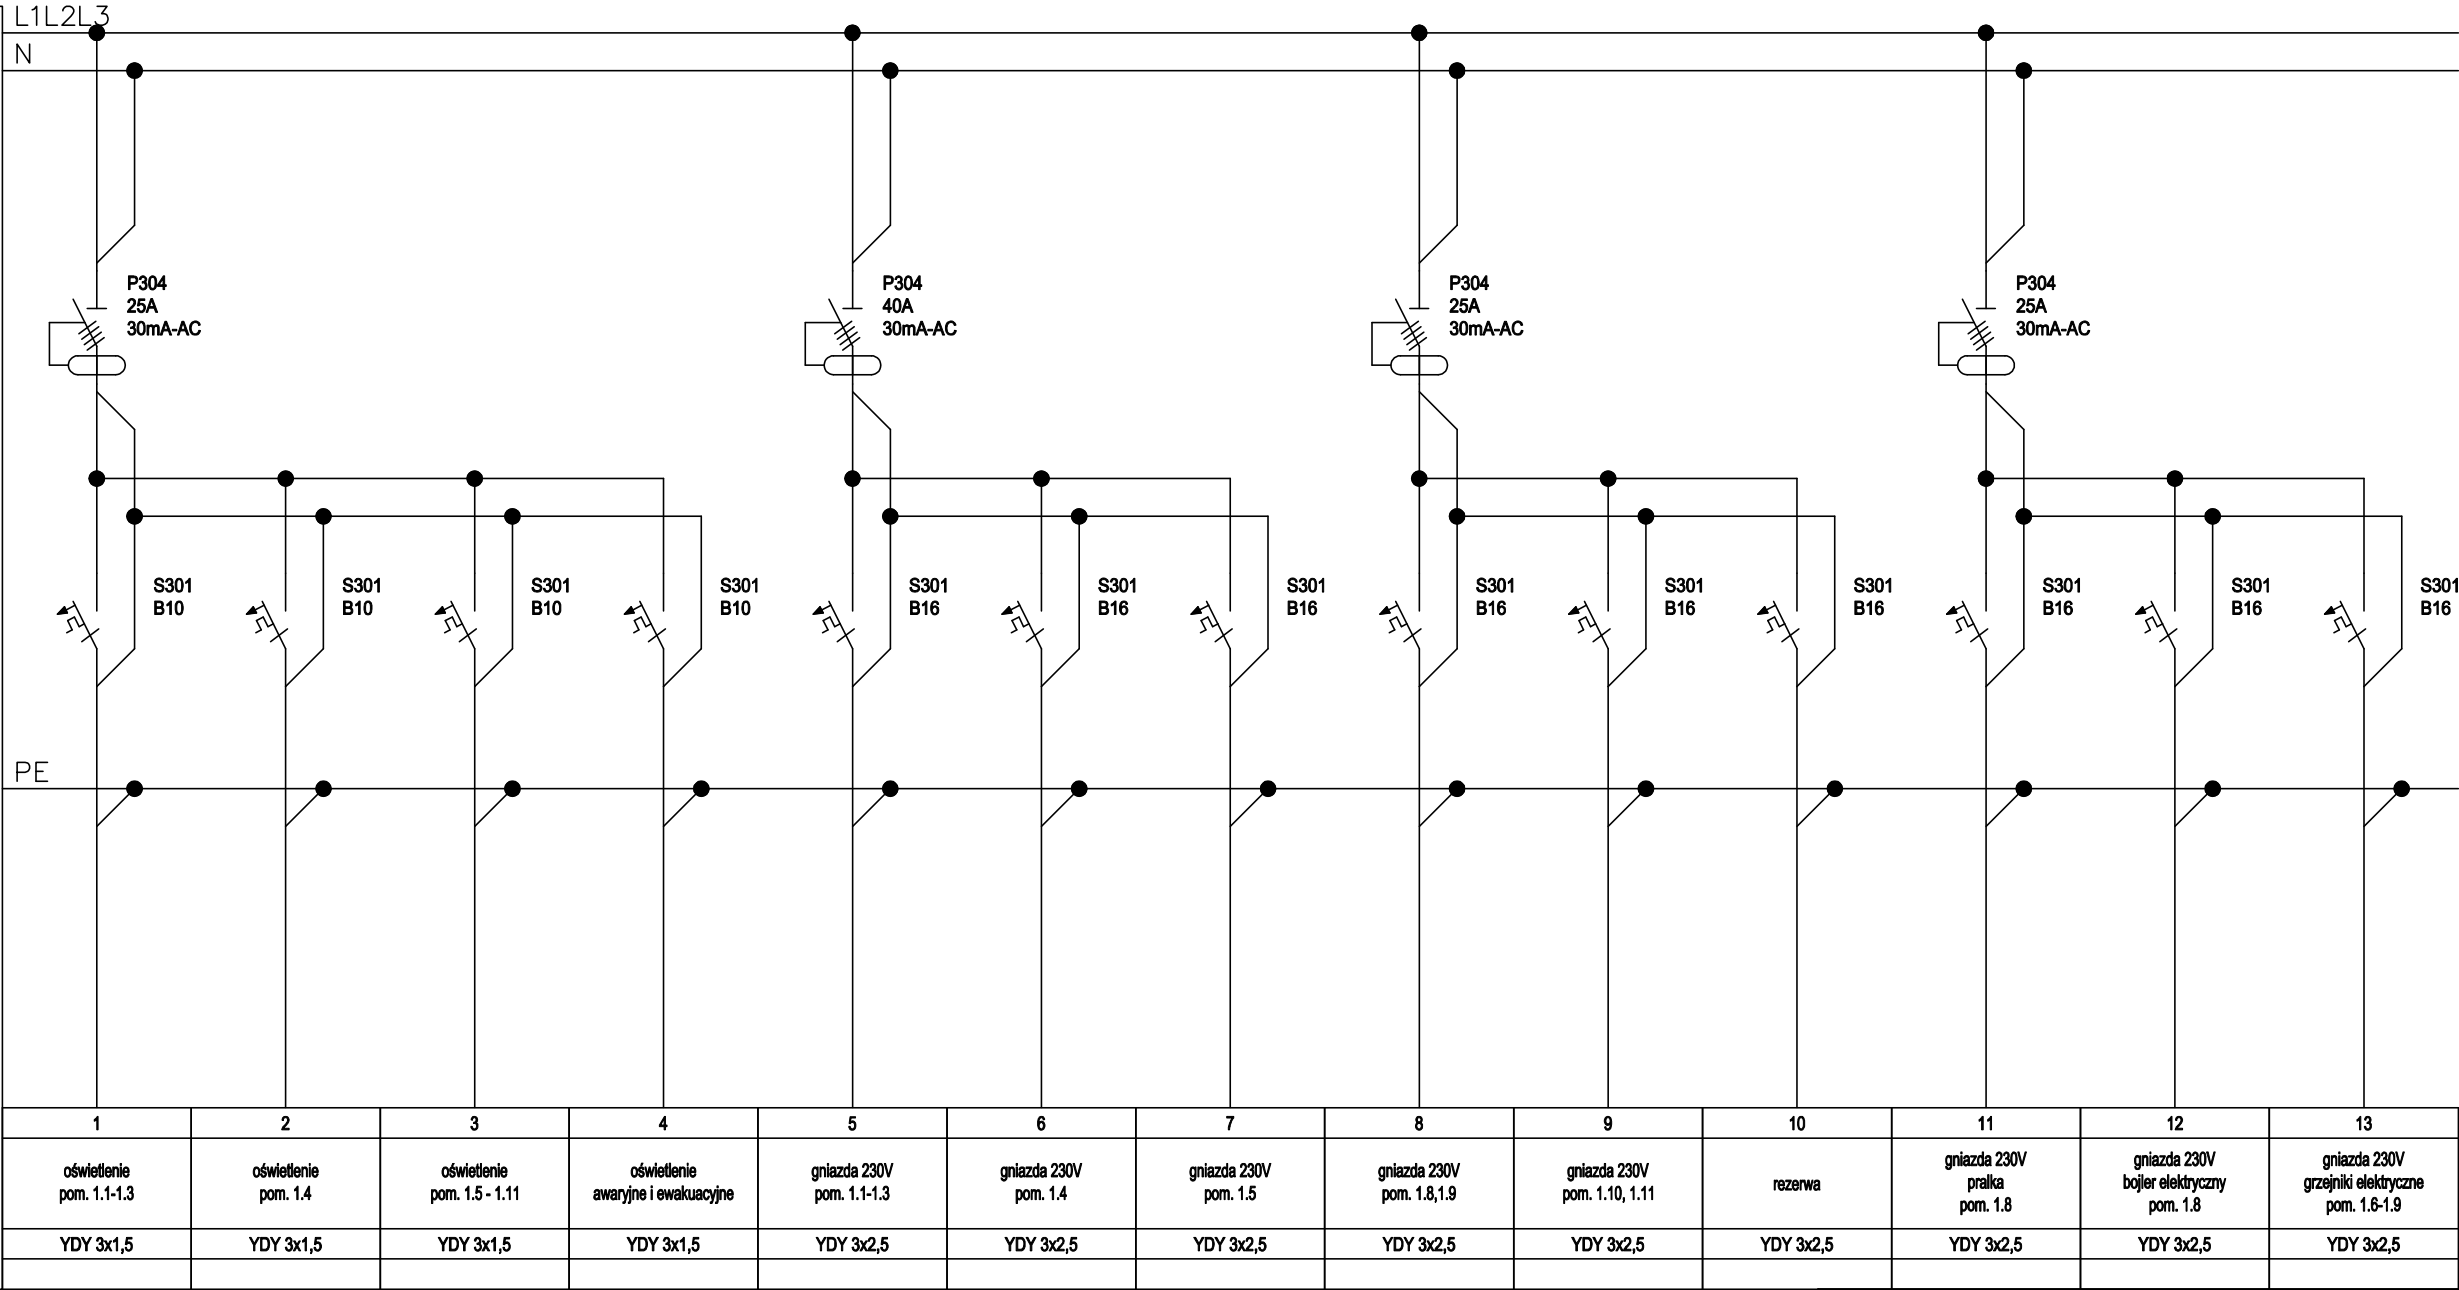

W rozdzielni należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca.

Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

PiK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl			
Branża	Elektryczna	Stadium	Projekt techniczny
Inwestor	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna		
Nazwa inwestycji	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej		
Adres inwestycji	Dąbcze, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbcze, jednostka 301304_5 Rydzyna		
Projektant	mgr inż. Mariusz Jankowski	upr.proj.WKF/0170/POOE/10 do proj. bez ogr. w spec. inst.w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerget.	
Sprzwdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr.proj. 820/86/Lo w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
Asystent	mgr inż. Piotr Dudziak		
Tytuł rysunku	Schemat rozbudowy rozdzielni głównej RG		
		Data	Skala
		05.2022	-
		Nr rysunku	
		E03	