
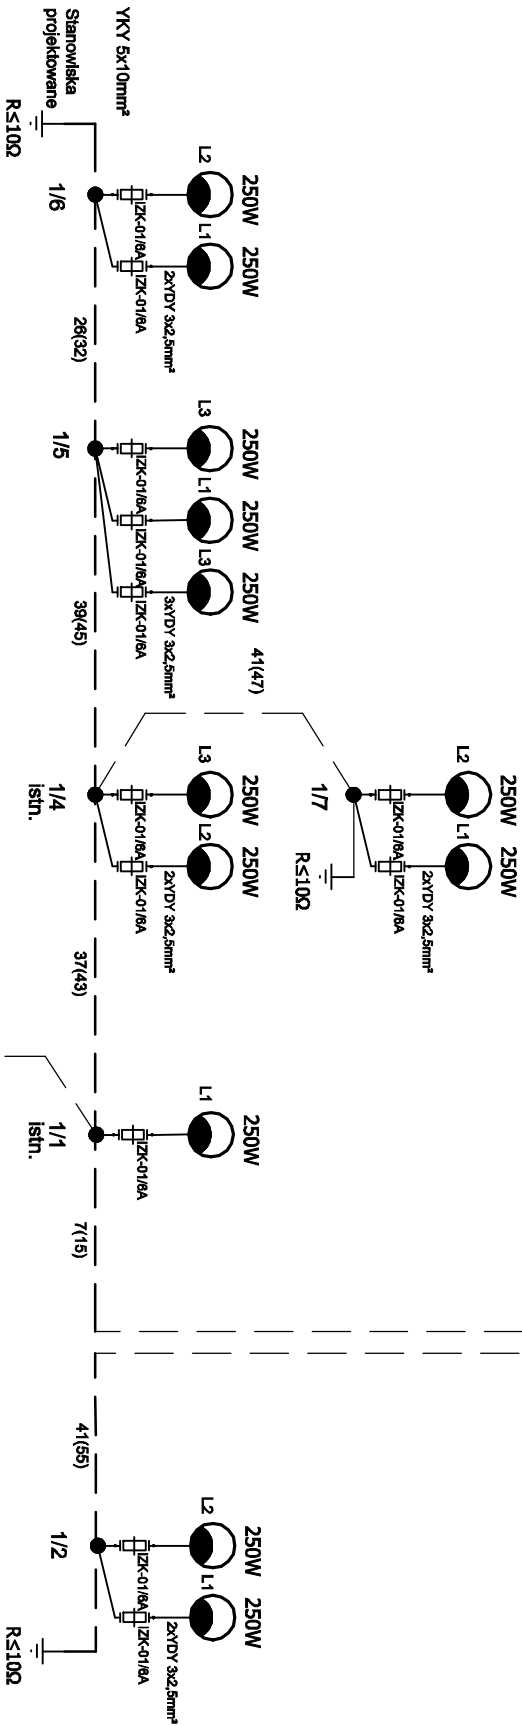



istn. tablica główna TG  
bud. socjalnego boiska  
fragment – zabudowa R303/16A

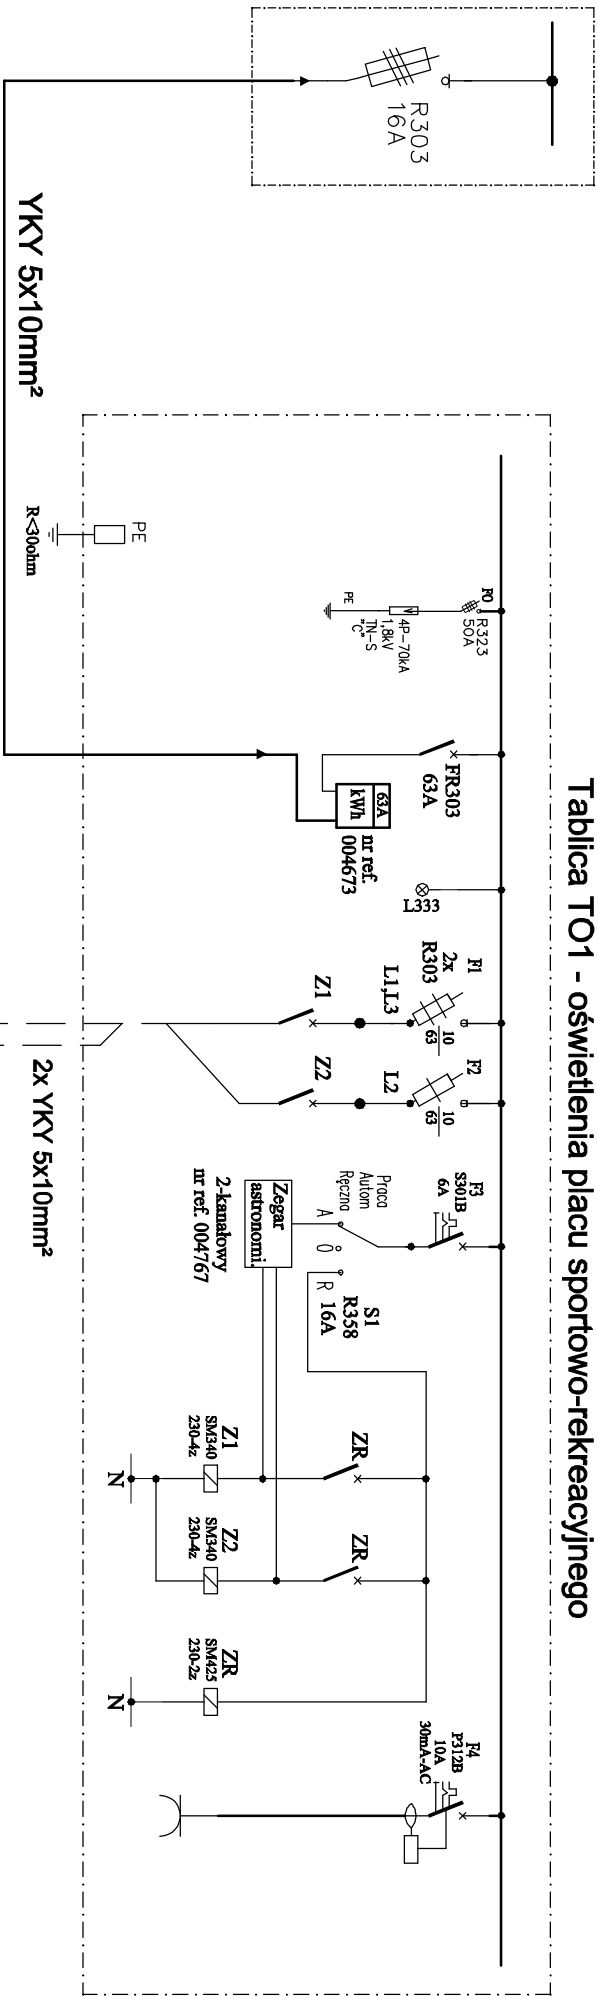


Faza L1, L3 - 1 kanał sterowania - działanie do g. 24:00  
Faza L2 - 2 kanał sterowania - działanie całą noc

Słupy projektowane - szt. 5  
Słupy istniejące - szt. 2

Poprzeczki 1-ramienne - szt. 1  
Poprzeczki 2-ramienne - szt. 4  
Poprzeczki 3-ramienne - szt. 1  
Poprzeczki 4-ramienne - szt. 1



- UWAGA:**
- Do obliczeń przyjęto 2m - zapas przed słupem.
  - Do obliczeń przyjęto 1m kabla w słupie.
  - Rezystancja uziemienia powinna wynosić 10Ω.
  - Przepusty na kablach wykonać rurą DYK-75mm. Pod drogami kable chronić rurami SRS-75.
  - Linie oświetleniową zasilić z tablicy TG.
  - Projektowany słup oświetleniowy stożkowy wysokości 8m ocynkowany (20μ) z fundamentem F-150, z oprawą metalohalogenową 250W z odlewu aluminiowego z płaską szybą z IP66 np. TEMPO 3 RVP351 HPI-T 250W.
- Słupy wyposażone w tabliczki IZK-01/6A.



Tablica TO  
obudowa n/ RN55-4x18  
modułów

UKŁAD SIECI TYPU TN-C-S  
OCHRONA ZA POMOCĄ  
SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA

PROJEKT  
Plac sportowo - rekreacyjny

ADRES  
Koneck 87-702 Koneck  
działka nr 31/4 i 33/4, obręb Koneck

INWESTOR  
Gmina Koneck

ADRES  
Koneck 30 87-702 Koneck  
RODZAJ OPRACOWANIA  
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA  
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU  
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TO  
I OŚWIETLENIA PLACU

NR. RYSUNKU SKALA NR PROJEKTU KOREKTA  
E02 1:500 1320 -

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
FFK PROJEKT KRZYSZTOF ŻUROWSKI  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ADRES  
OS. B. CHROBREGO 1, ŁĄZIENIEC  
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

OPRACOWANIE DATA 2013-06-19

PROJEKTANT  
FUNKCJA  
NR. UPRAWNIENI  
tech. Jan Szatucki  
projektant  
GT-8346/III/51/TO/77  
mgr inż. Roman Pietrzak  
spawdzający  
UAN-N-V/147/TO/84  
tech. Tomasz Gondek  
opracowujący