


WNĘTRZE OBIEKTU BUDOWLANEGO

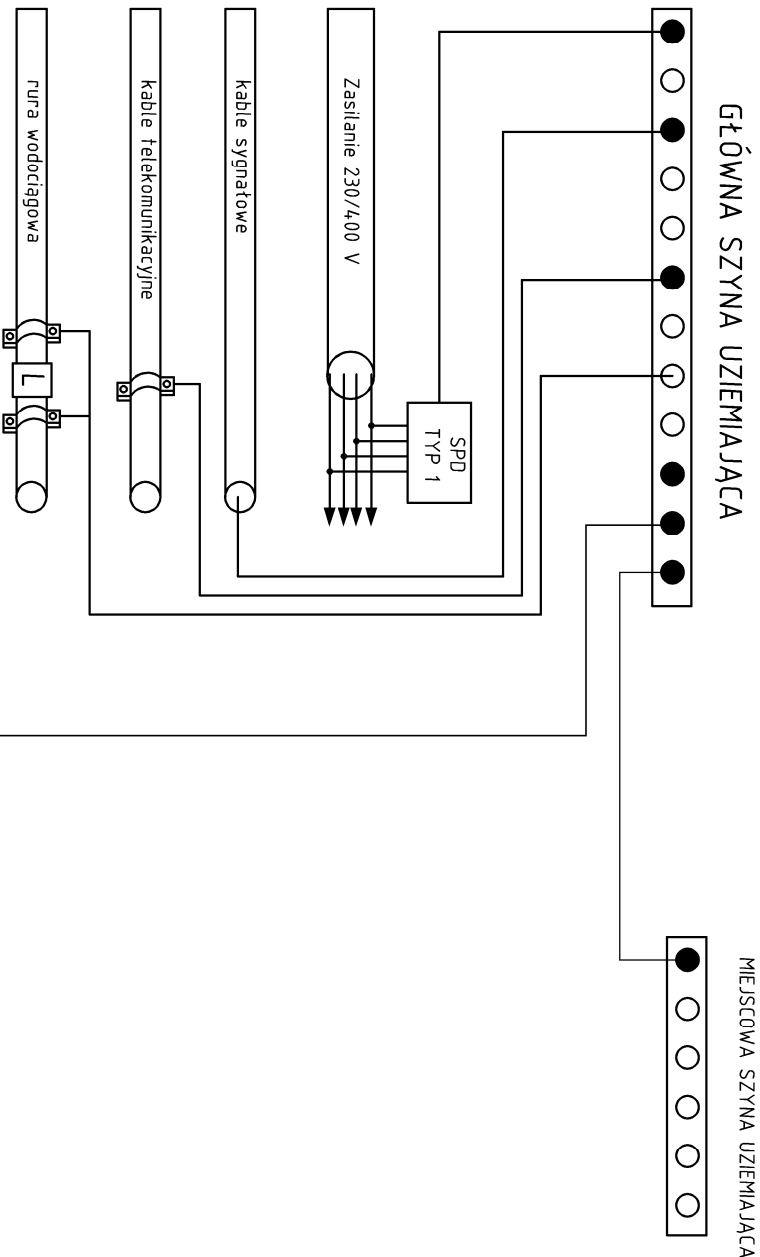

Przewód odprowadzający urządzenia piorunochronne

Uziom Otokowy budynku

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; 60905534; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			Data: 10.06. 2024
Elektryczna	Skala: -	Rys. nr.: E-10	
Temat:	Ins. Elektryczne - Schemat wykonania uzimienia		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)		
Adres:	dz. nr 14,00, m.Mroczka, obręb Mroczka		
Wykonat:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna:	inż. Tadeusz Grubiński Upr.: UAN-8346/206/88	
do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.			
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/0179/PWDE/08	
do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.			