
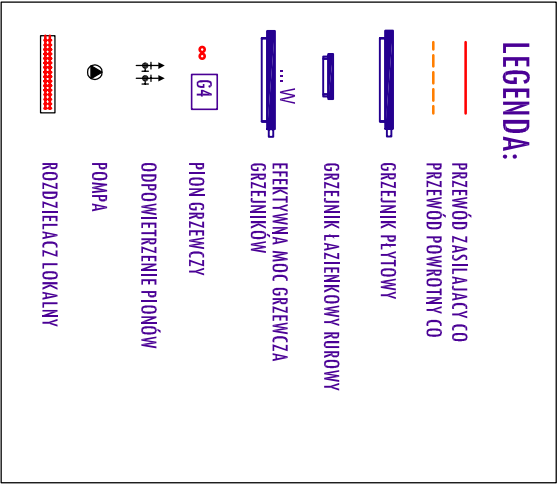


Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ _{int} [°C]	Φ _{HL} [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzgl. dodatku na zaw. termostat [W]
0.01	Wiatrołap 0.01	20	343	343	394
0.02	Klatka schodowa 0.02	20	618	618	711
0.03	Pom. gospodarcza 0.03	20	131	90	104
0.04	WC dla os. niepełnospraw. 0.04	20	163	210	242
0.05	Pokój socjalny 0.05	20	619	558	642
0.06	Pom. przyjęć interesantów 0.06	20	727	777	894
0.07	Kotłownia ze skl. opatu 0.07	12	1073	1073	1234
0.08	Pom. na odpady stałe 0.08	12	363	363	417
0.09	Pom. zakładu komunalnego 0.09	20	1102	1425	1639
0.10	Szatnia brudna 0.10	20	358	433	498
0.11	Łazienka 0.11	24	565	437	503
0.12	Szatnia czysta 0.12	20	230	187	215

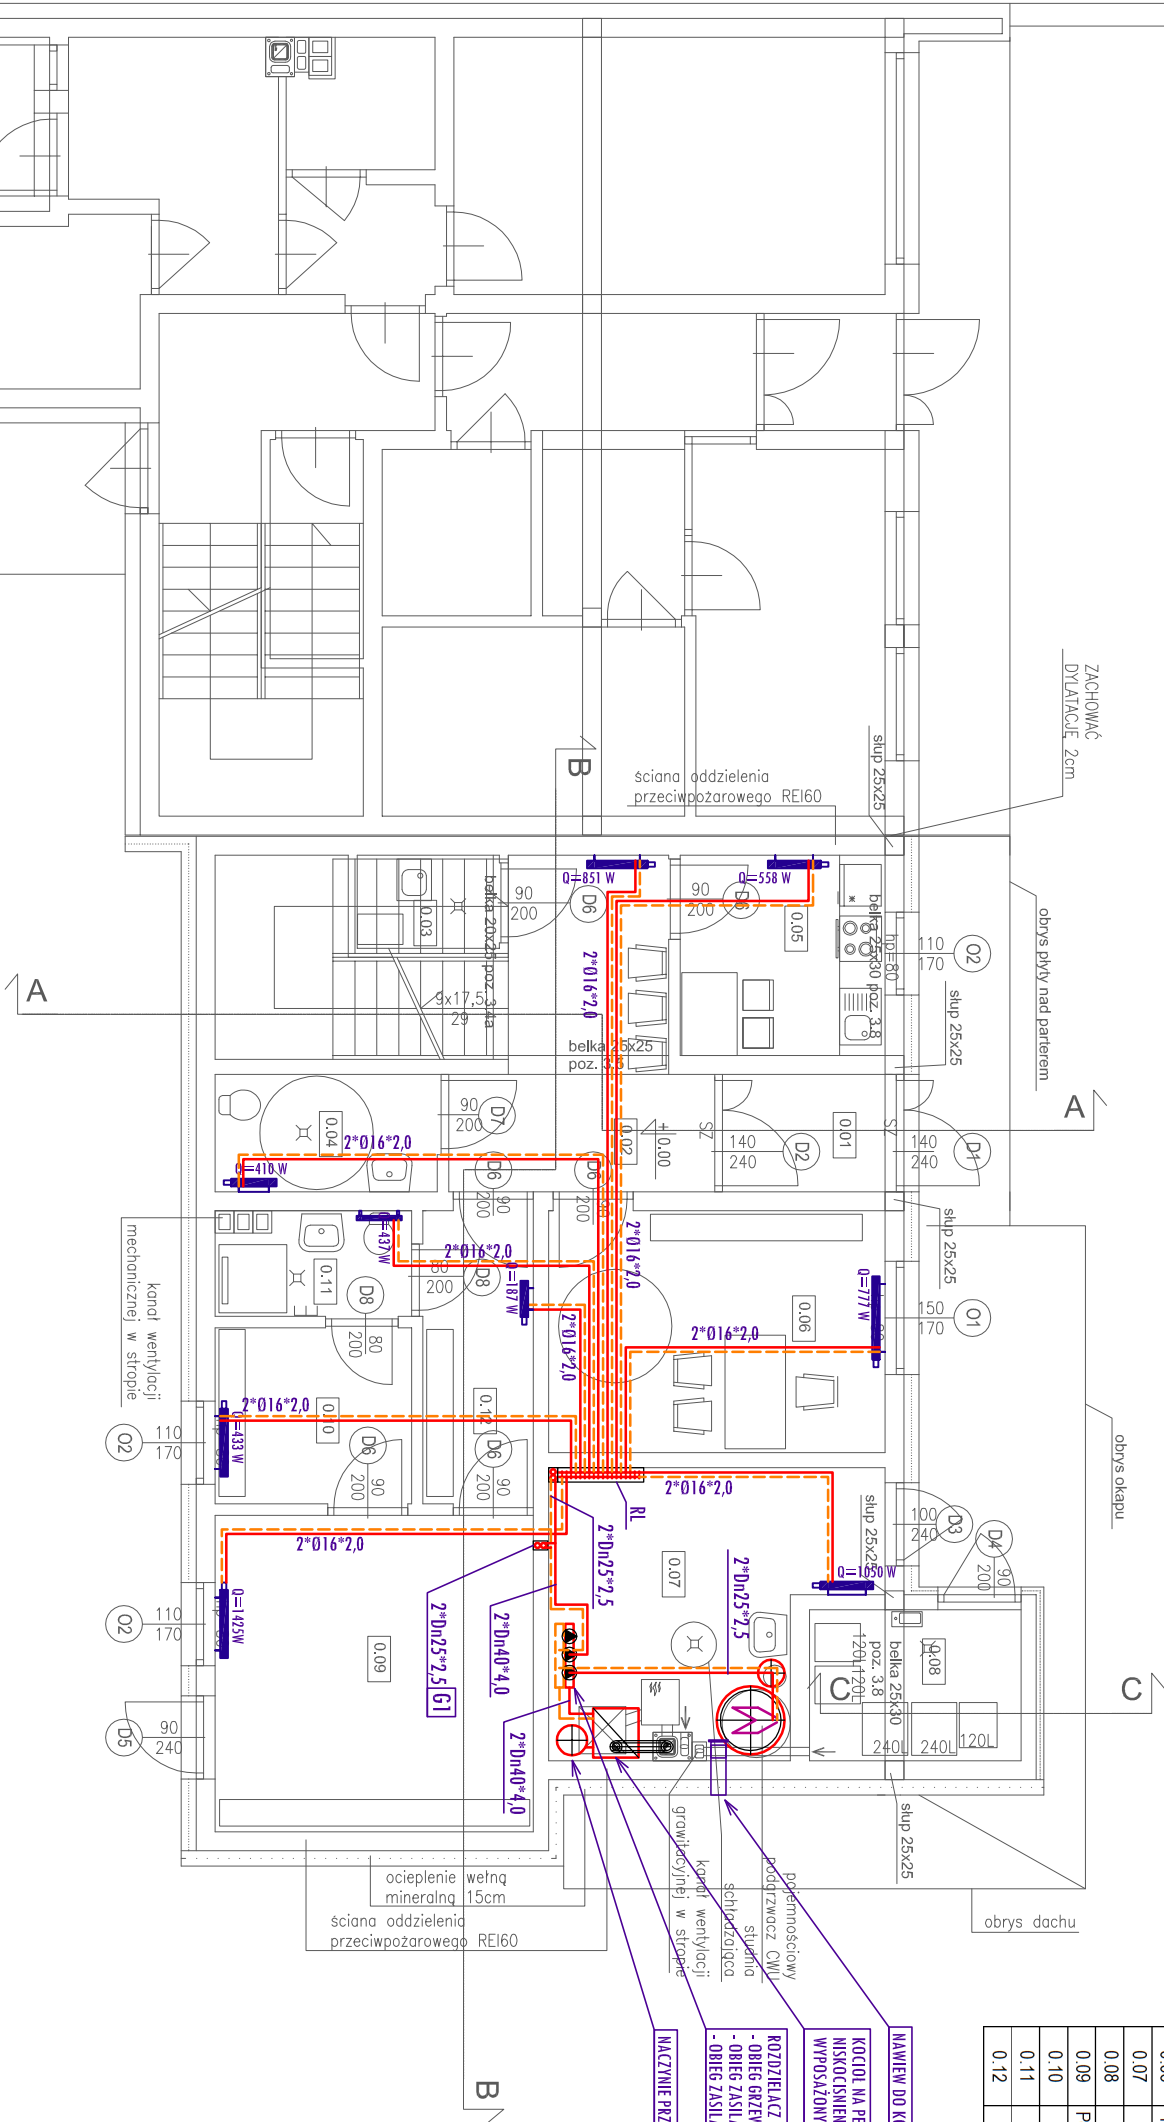

- UWAGA:**
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONE PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI T.J. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW
 - WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSZTACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - ODPOWIEWIERZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONWAĆ ZGODNIE Z WARMKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 - BUDOWIANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH*,
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBIEKT BUDOWANY: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B			
INWESTOR: URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM			
LOKALIZACJA: 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25 OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D			
TEMAT: INSTALACJE GRZEWOWE			
RYSUNEK:	SKALA	NARYSUNKU	
RZUT PARTERU	1:100	G1-B	
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	POPOIS:	DATA 08-2019	
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE STANISŁAW ŻMUDA tel. 693 400 703 sfinans@wp.pl			