


Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ _{int} [°C]	Φ _{HL} [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzgl. dodatku na zaw. termostat [W]
2.01	Klatka schodowa 2.01	20	545	545	627
2.02	Korytarz 2.02	20	229	229	263
2.03	Pok. pracowników 2.03	20	969	1223	1406
2.04	WC 2.04	20	69	193	222
2.05	Pom. gospodarcze 2.05	20	272	250	288
2.06	Magazyn 2.06	20	855	993	1142
2.07	Magazyn 2.07	20	886	1001	1151
2.08	Pom. techniczne 2.08	20	304	456	524

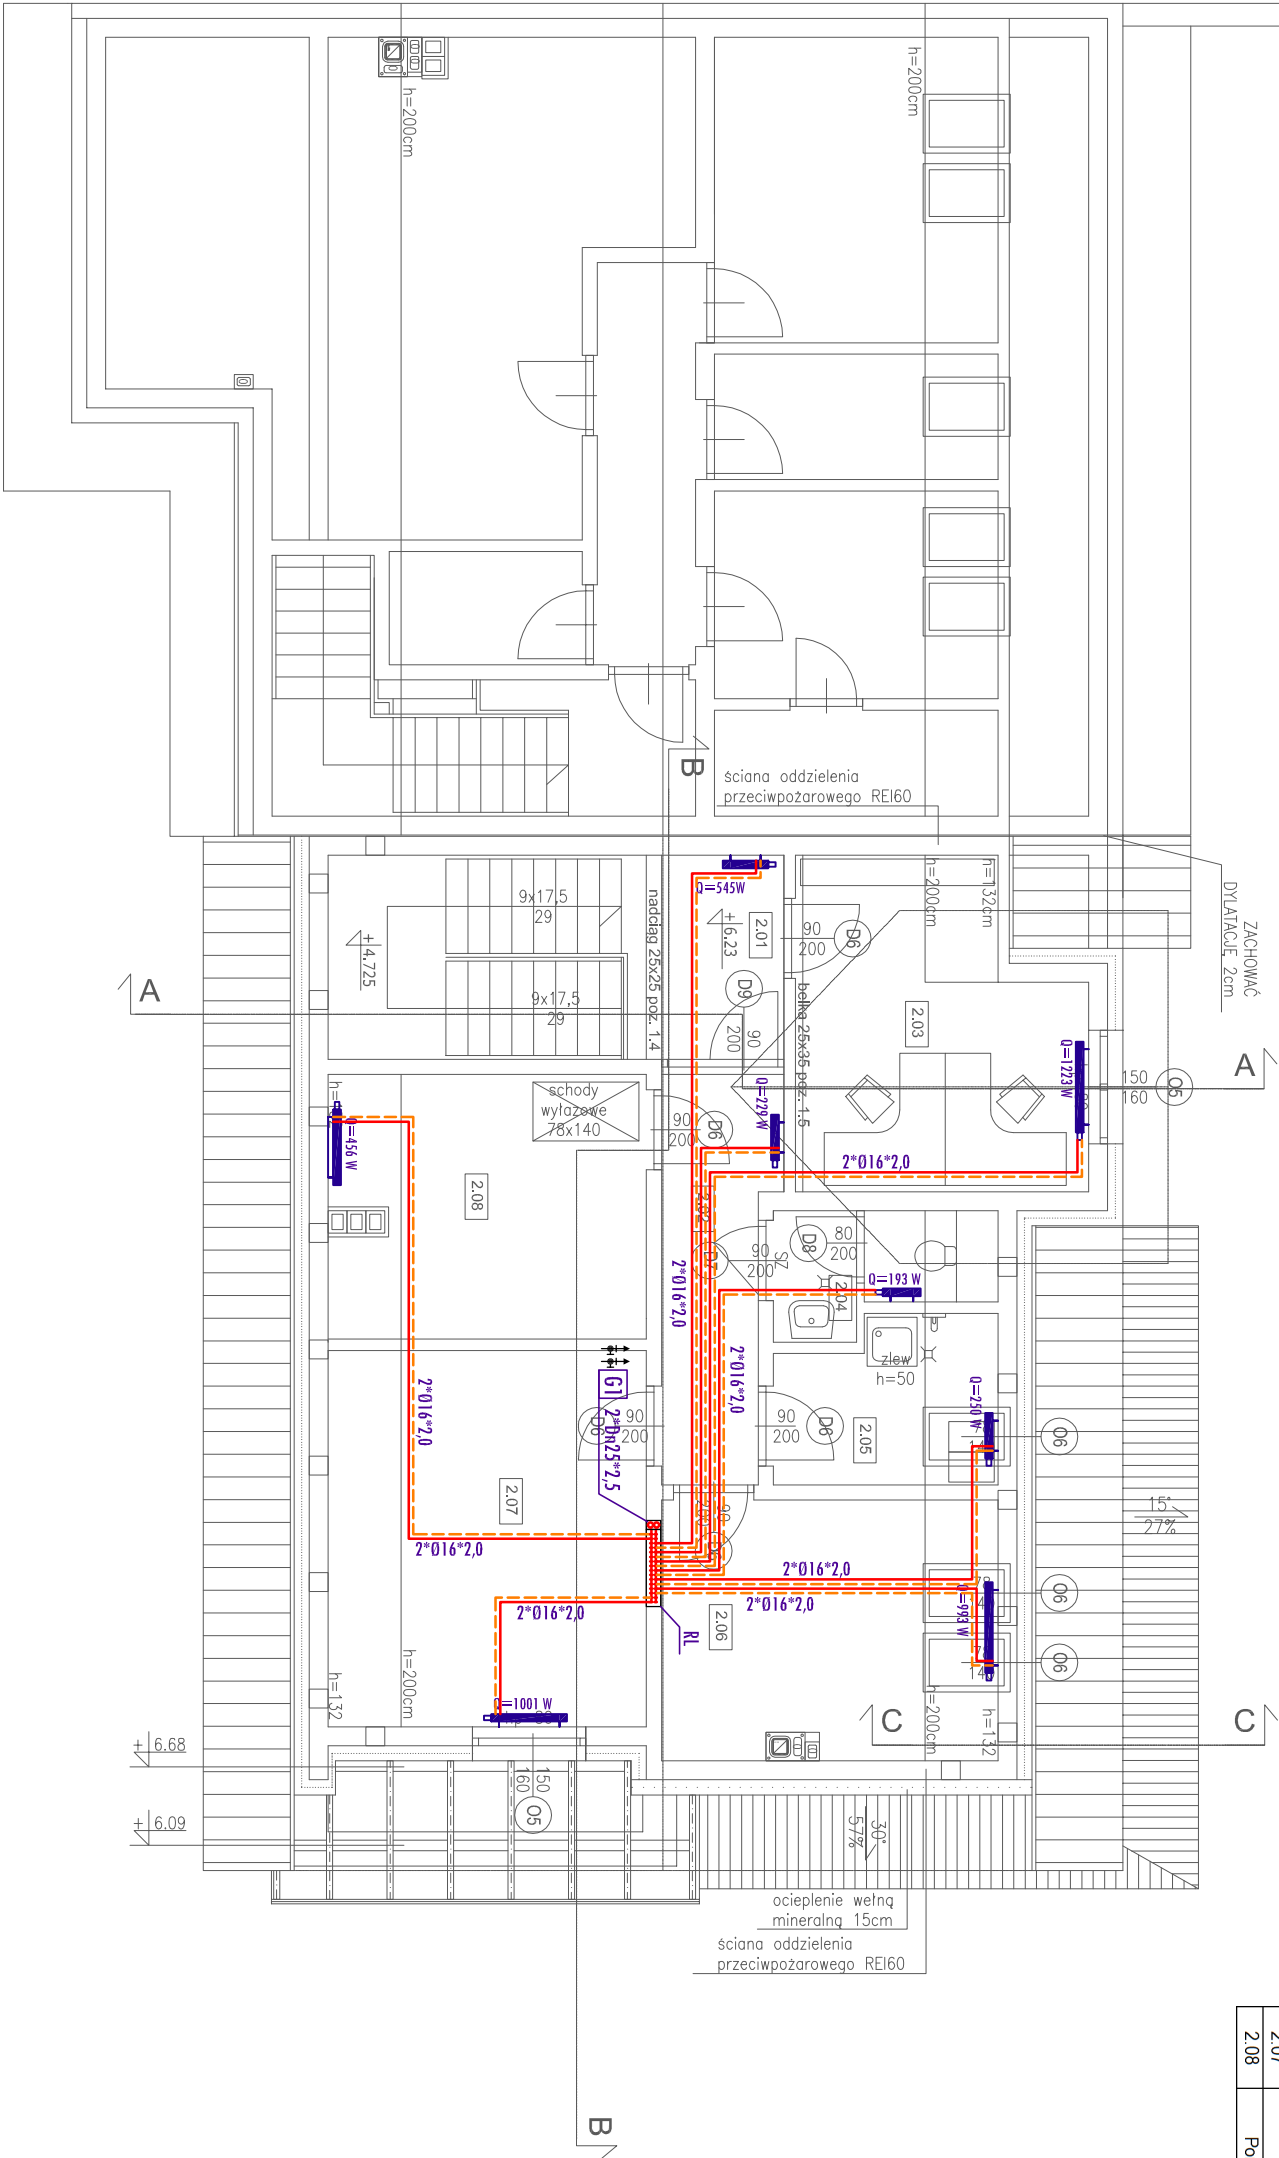

LEGENDA:

- Przewód zasilający CO
- Przewód powrotny CO
- Grzejnik płytowy
- Grzejnik łazienkowy rurowy
- Efektywna moc grzewcza grzejników
- Pion grzewczy
- Odpowietrzenie pionów
- Pompa
- Rozdzielacz lokalny

- UWAGA:**
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONE PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI T.J. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ. PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE PRZEKROJÓW POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYKONANĄ TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH*, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWcze

RYSYNIEK:
RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

POPSIS:

SKALA
1:100

NARYSUNKU
G3-B

DATA
08-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 400 703 sinstal@wp.pl