


Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ _{int} [°C]	Φ _{RL} [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzgl. dodatku na zaw. termostat [W]
2.01	Klatka schodowa 2.01	20	545	545	627
2.02	Korytarz 2.02	20	229	229	263
2.03	Pok. pracowników 2.03	20	969	1223	1406
2.04	WC 2.04	20	69	193	222
2.05	Pom. gospodarcze 2.05	20	272	250	288
2.06	Magazyn 2.06	20	855	993	1142
2.07	Magazyn 2.07	20	886	1001	1151
2.08	Pom. techniczne 2.08	20	304	456	524

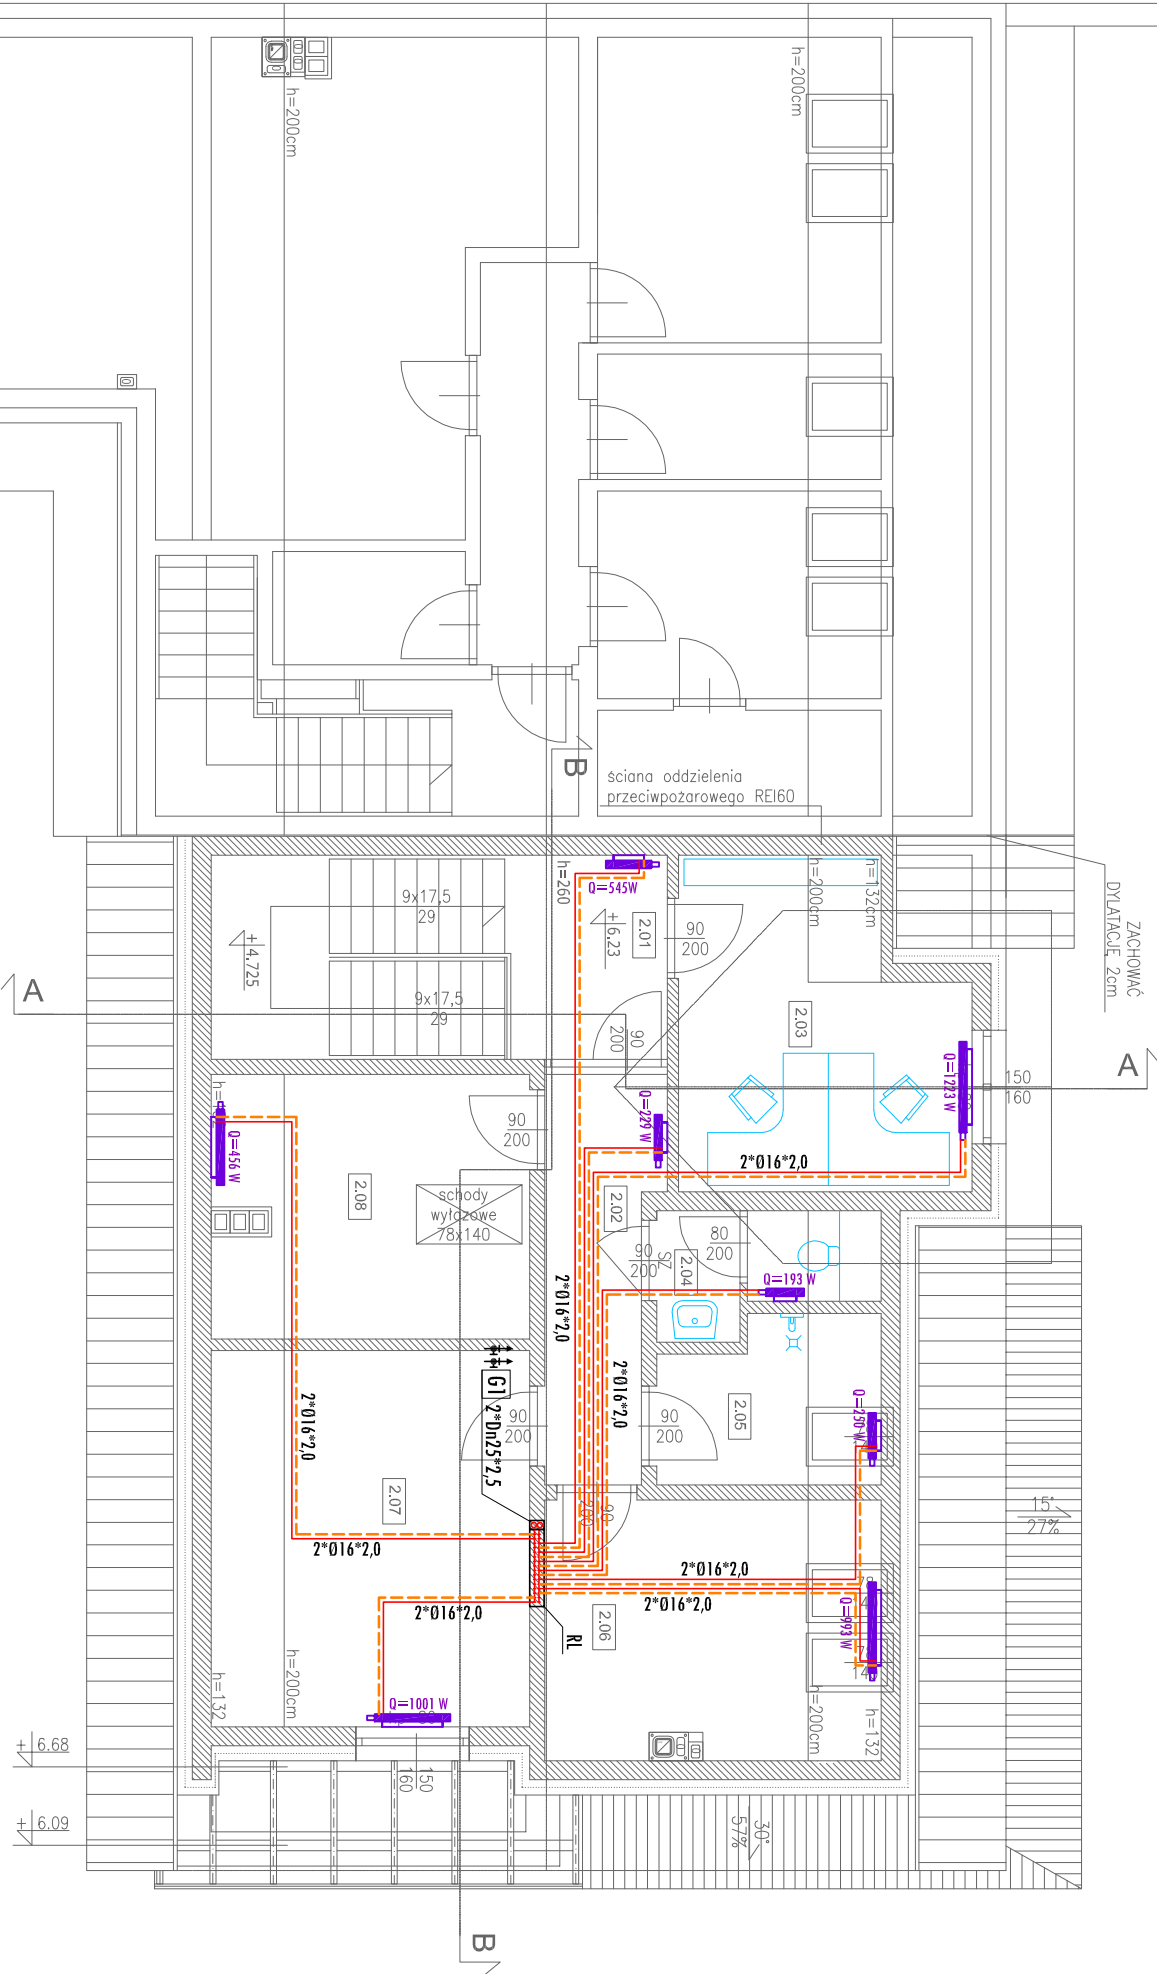

LEGENDA:

PRZEWÓD ZASILAJĄCY CO

PRZEWÓD POWROTNY CO

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RURIOWY

GRZEJNIKA ŁAZIENKOWY RURIOWY

EFFEKTYWNA MOC GRZEWCZA GRZEJNIKÓW

PION GRZEWCZY

ODPOWIEDZIALNY PIONÓW

POMPA

ROZDZIELACZ LOKALNY

- UWAGA:**
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONE PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI T.J. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW
 - WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - ODPOWIEDZIALNE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONWAĆ ZGODNIE Z WYKONANĄ TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 - BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓT W INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEWODACH
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI, JĘDY odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25

OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWcze

RYSYNIEK:

RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:

inż. STANISŁAW ŻMUDA

UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. PIOTR WOJTCZYK

UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

SKALA:

1:100

NARYSUNKU:

G3-B

DATA:

06-2019

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

STANISŁAW ŻMUDA

tel. 693 400 703 sinstal@wp.pl

S-INSTAL