Zestawienie odnóg kanalizacyjnych

Nr studzienki	Nr przyłącza	Rzędna terenu studzienki A	Rzędna terenu przyłącza B	Rzędna dna studzienki K	Rzędna dna kanału C	Rzędna dna kanału D	Spadki i (%)	Długość L (m)	Średnica Ø (mm)
Trójnik	P16	75,85	75,85	74,21	74,23	74,31	1,5	5,5	160
Trójnik	P17	75,95	75,95	74,31	74,33	74,41	1,5	5,5	160
Trójnik	P18	75,95	75,95	74,34	74,36	74,41	1,5	3,5	160
S27	P19	76,00	76,00	74,40	74,40	74,45	1,5	3,5	160
Trójnik	P20	75,65	75,65	73,79	73,81	73,90	1,5	6,0	160
Trójnik	P21	75,60	75,65	73,87	73,89	73,98	1,5	6,0	160
Trójnik	P22	75,60	75,60	73,91	73,93	73,97	1,5	2,5	160
Trójnik	P23	75,60	75,60	74,02	74,04	74,09	1,5	3,5	160
S30	P24	75,50	75,50	74,10	74,10	74,15	1,5	3,5	160
S31	P25	75,40	75,40	74,20	74,20	74,25	1,5	3,5	160
S31	P26	75,40	75,50	74,20	74,20	74,29	1,5	6,0	160
S39	P27	75,85	75,90	73,97	74,10	74,15	1,5	3,0	160
S40	P28	76,05	75,90	74,09	74,19	74,24	1,5	3,0	160
Trójnik	P29	76,05	75,90	74,20	74,22	74,28	1,5	4,0	160
Trójnik	P30	76,05	76,20	74,23	74,25	74,30	1,5	3,5	160
S41	P31	76,10	76,10	74,30	74,30	74,32	1,5	1,5	160

Przekrój pionowy wykopu skala 1:50

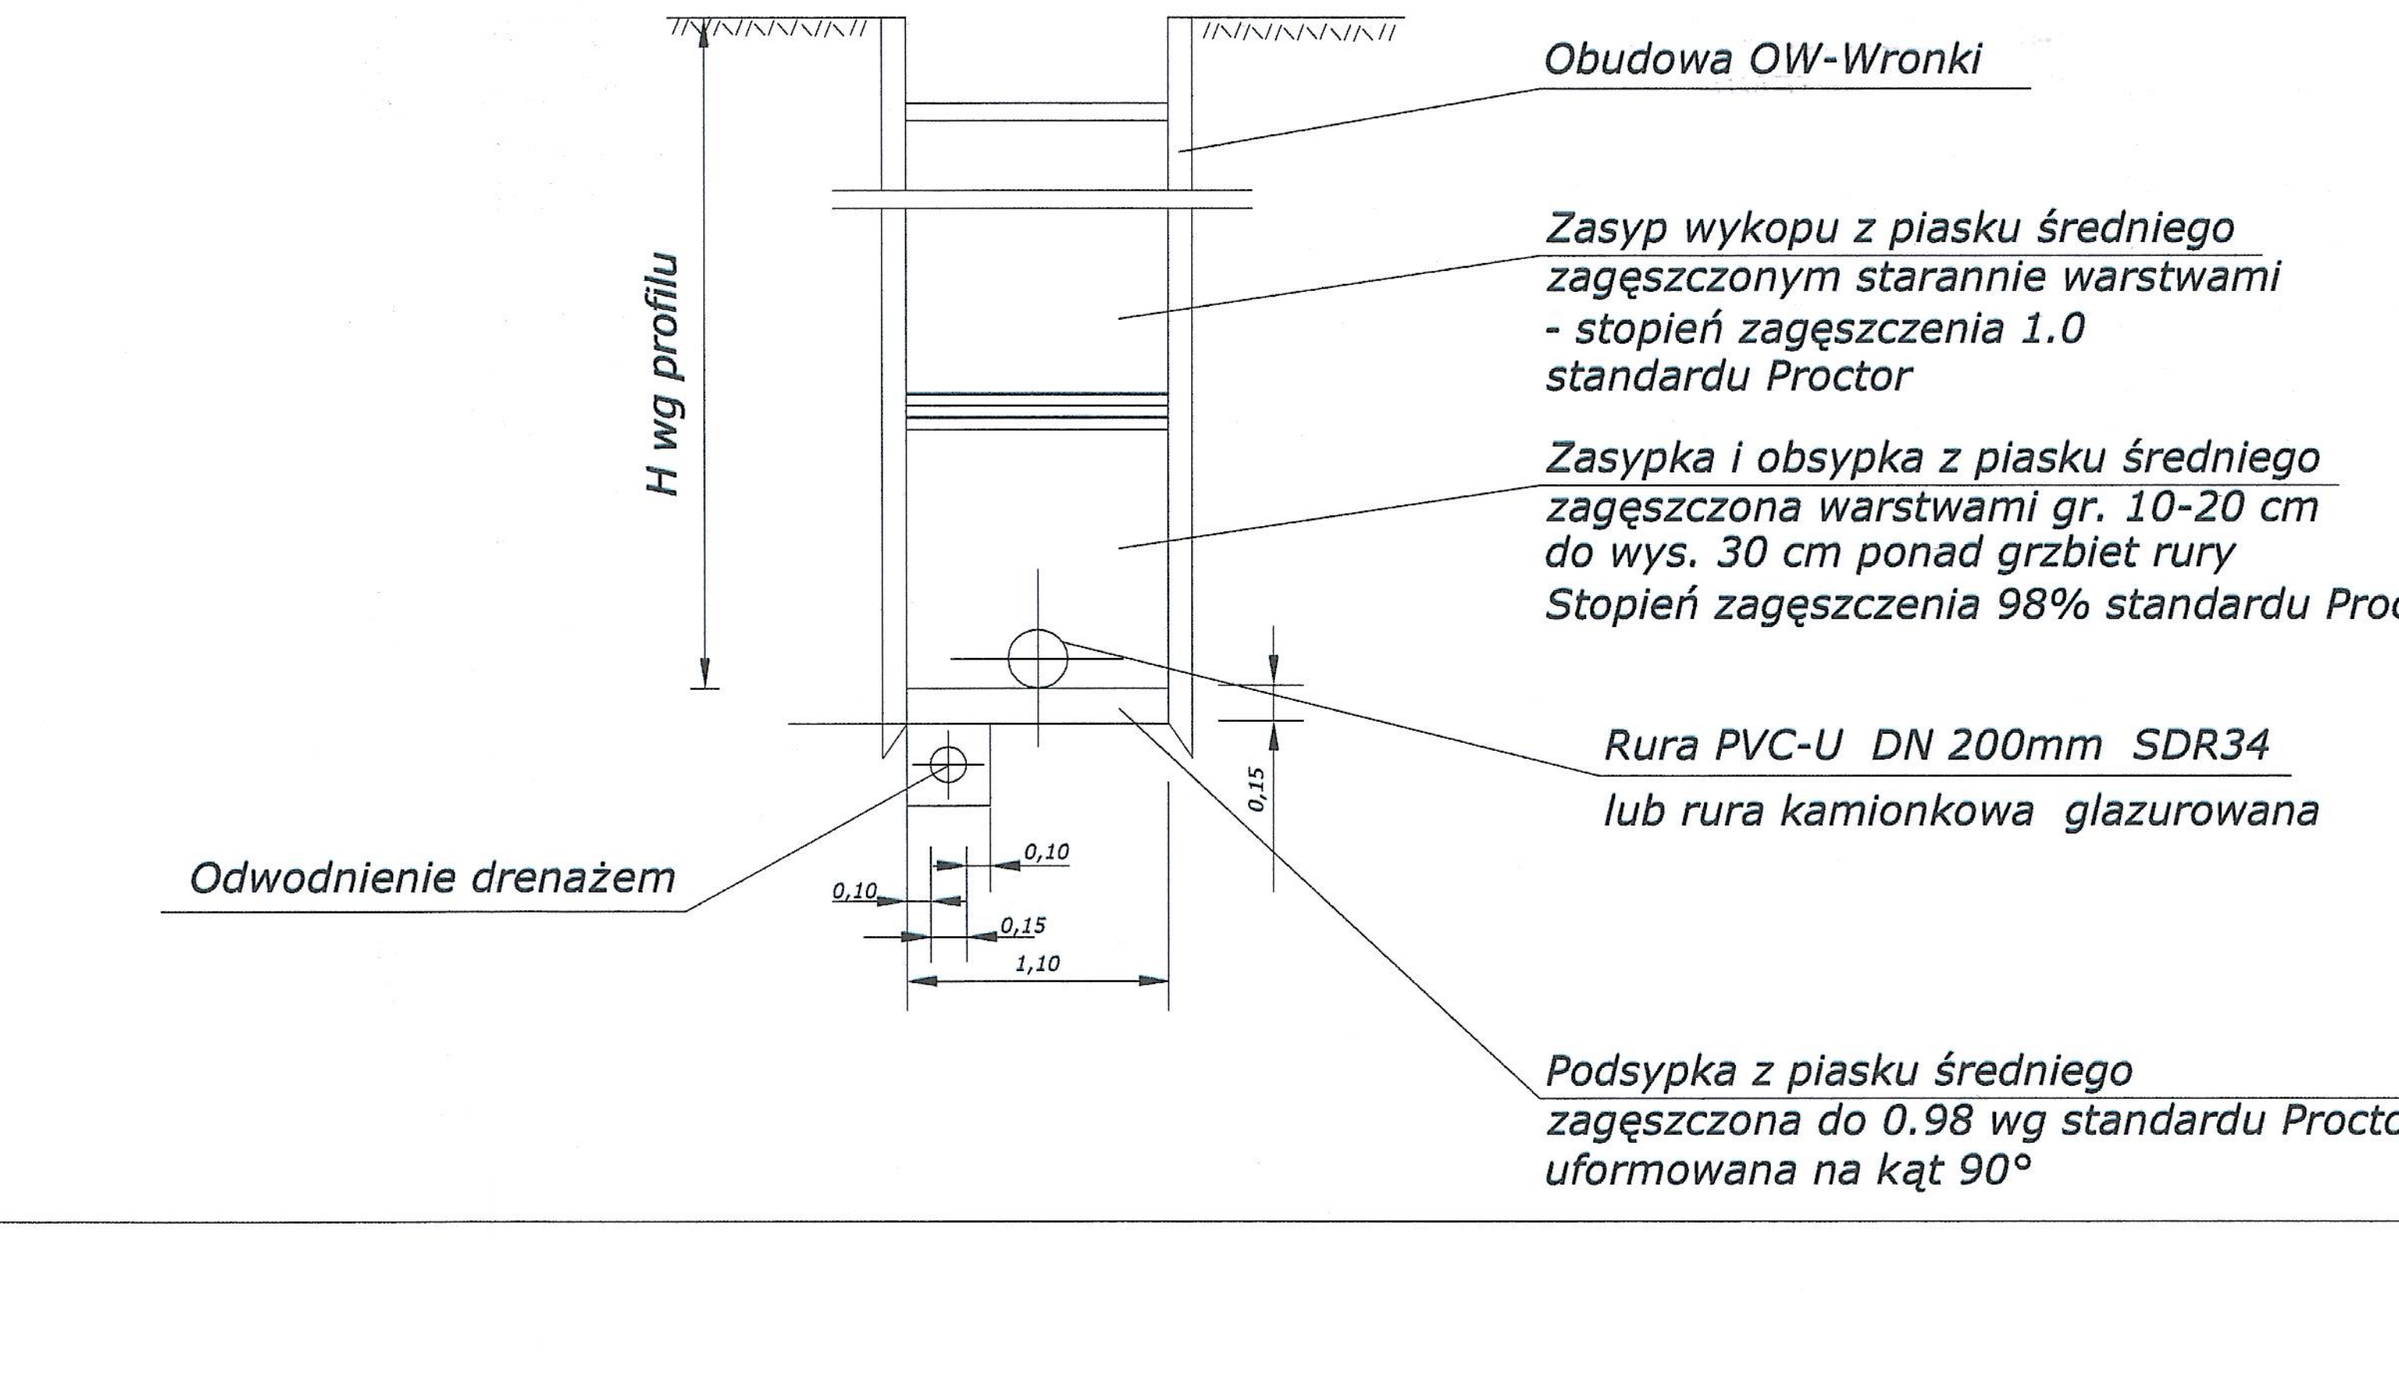

Sposoby wykonania odnóg kanalizacyjnych

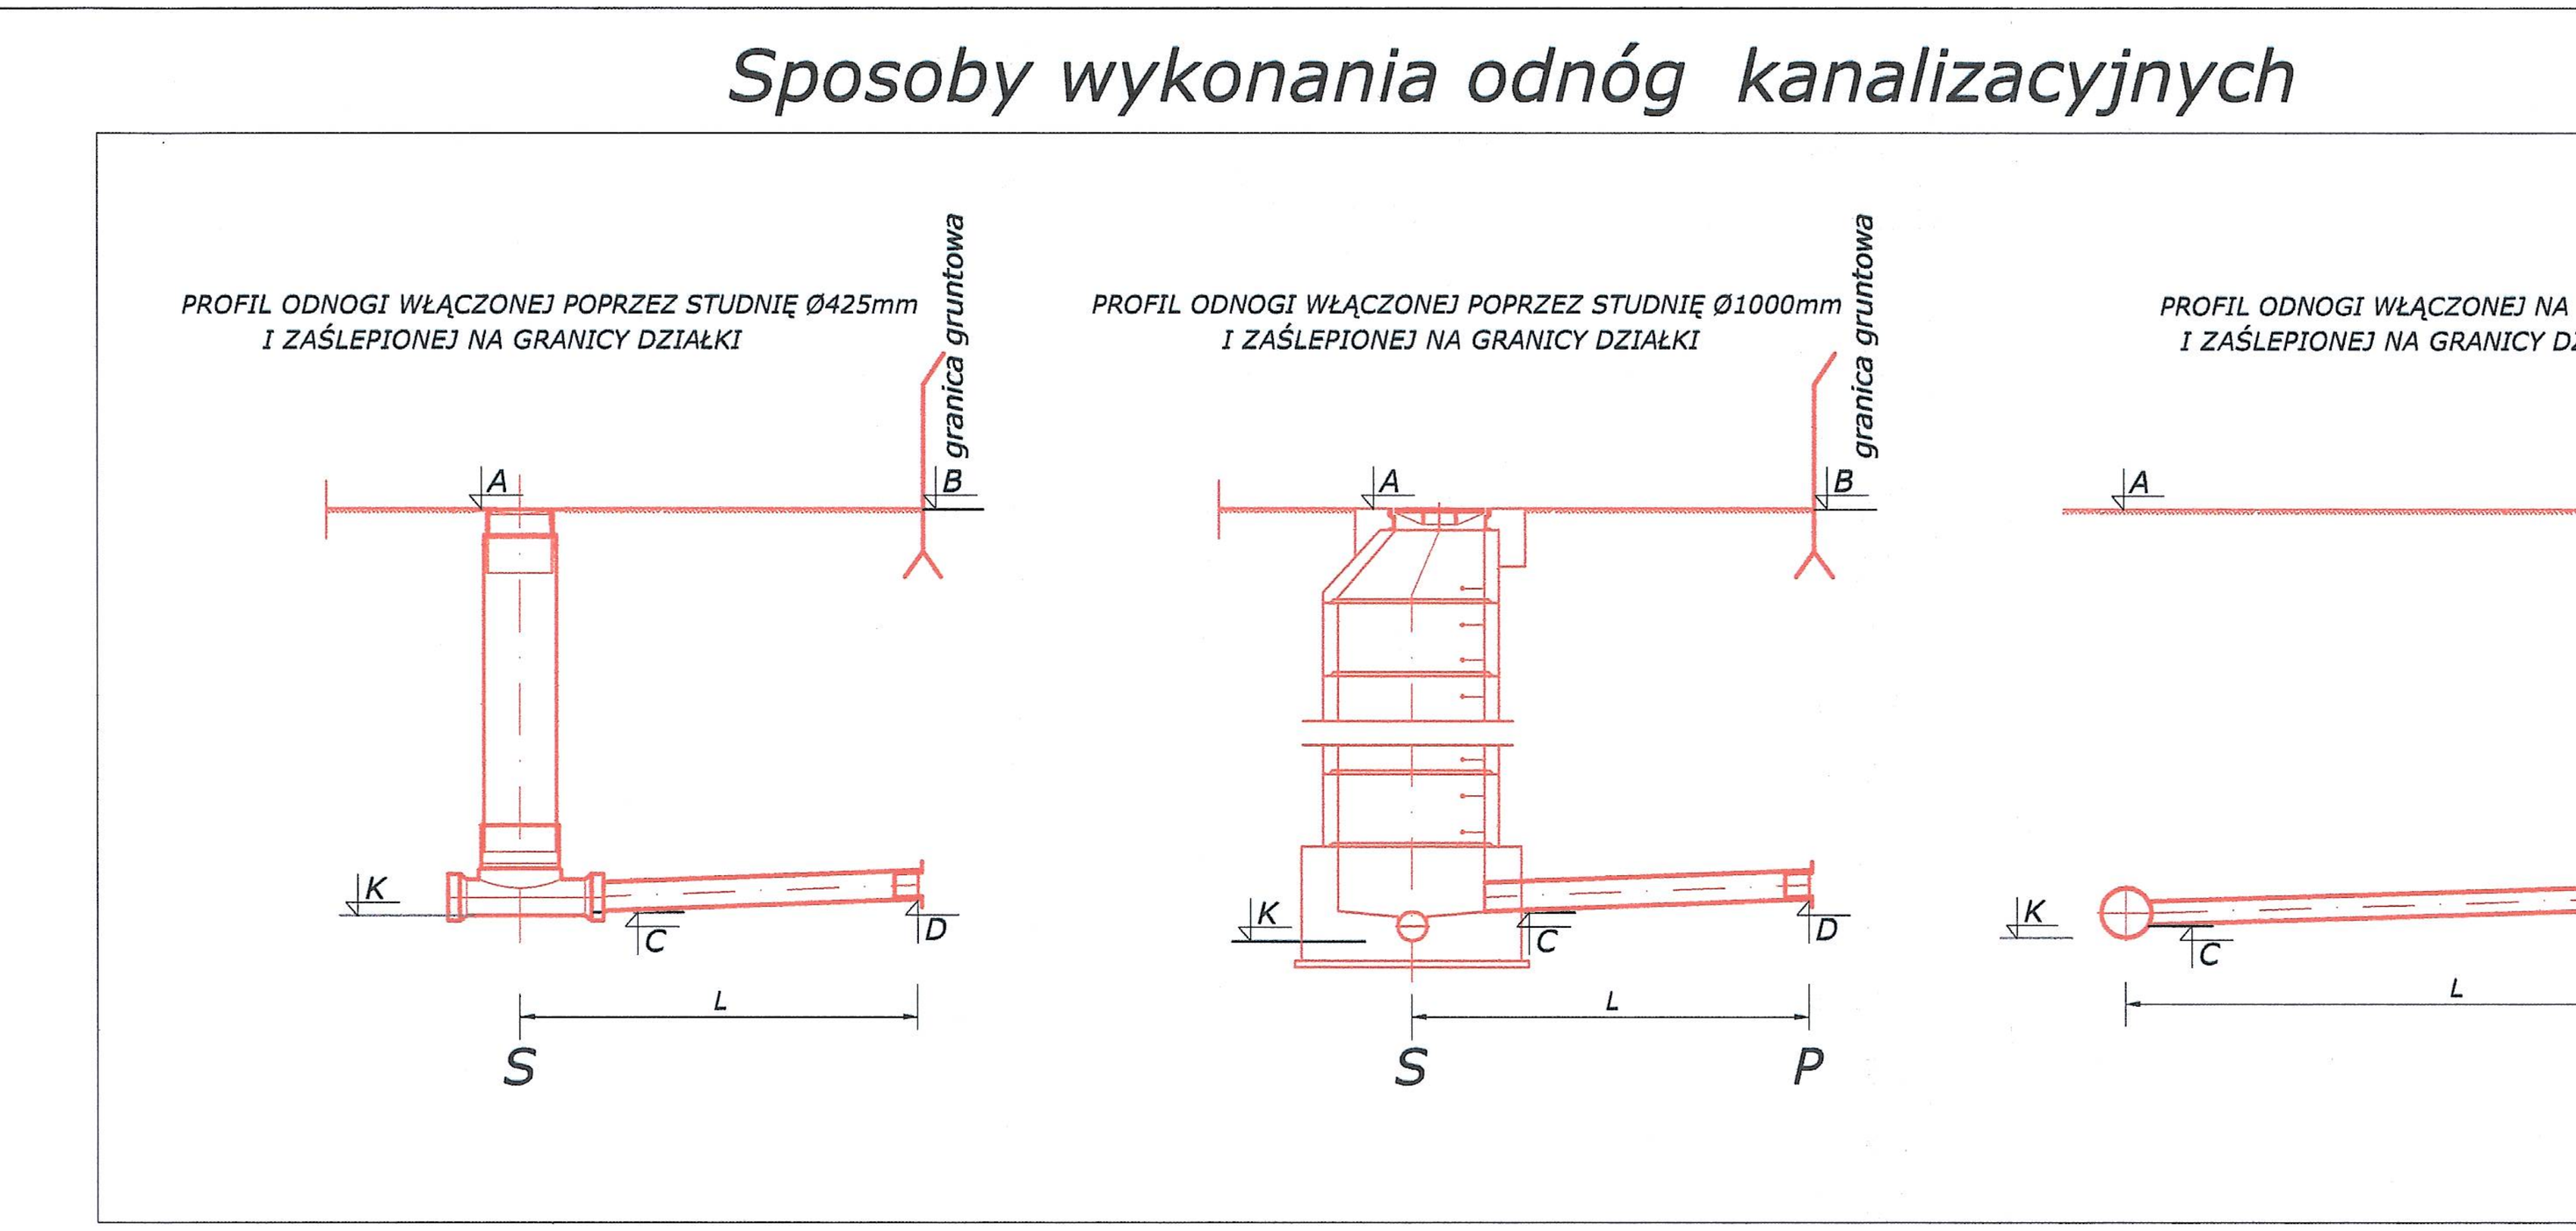

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POMIERZY RZĘDNE TERENU W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENEK. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJĄ ONE OD PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY DOSTOSOWAĆ RZĘDNĄ WŁAZU DO RZĘDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.
2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA (RZĘDNA POSADOWIENIA, ŚREDNICA, MATERIAŁ) I ZABEZPIECZENIA. W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIĆ ROBOTY RĘCZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA. PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO OKOŁO 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE.
3. DRENAŻ W DNIE WYKOPU WYKONAĆ JEŻELI W POZIOMIE POSADOWIENIA RUR ZALEGAJĄ GRUNTY SPOISTE NAWODNIONE.
4. RURY PVC-U ZASTOSOWAĆ KLASY "S" SDR 34, SN8, O JEDNOLITEJ STRUKTURZE ŚCIANKI LUB ALTERNATYWNIE KANALIZACJĘ GRAWITACYJNĄ WYKONAĆ STOSUJĄC RURY KAMIONKOWE GLAZUROWANE.

BIURO PROJEKTÓW "K A N R Y S" - POZNAŃ				
Projektował	Ryszard Owsianowski	210/90/Pw	06.2017	
Opracował	Joanna Felska		06.2017	
Sprawdził	Hanka WITKOWSKA	327/87/Pw	06.2017	
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
sanitarna w-k				

Zadanie Inwestycyjne: BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Miejscowość: GLINNO GM. NOWY TOMYŚL

Treść rys.: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

Skala: 1:500/100

Nr rys.: 7