


RZUT PODDASZA
NIEUŻYTKOWEGO 1:50

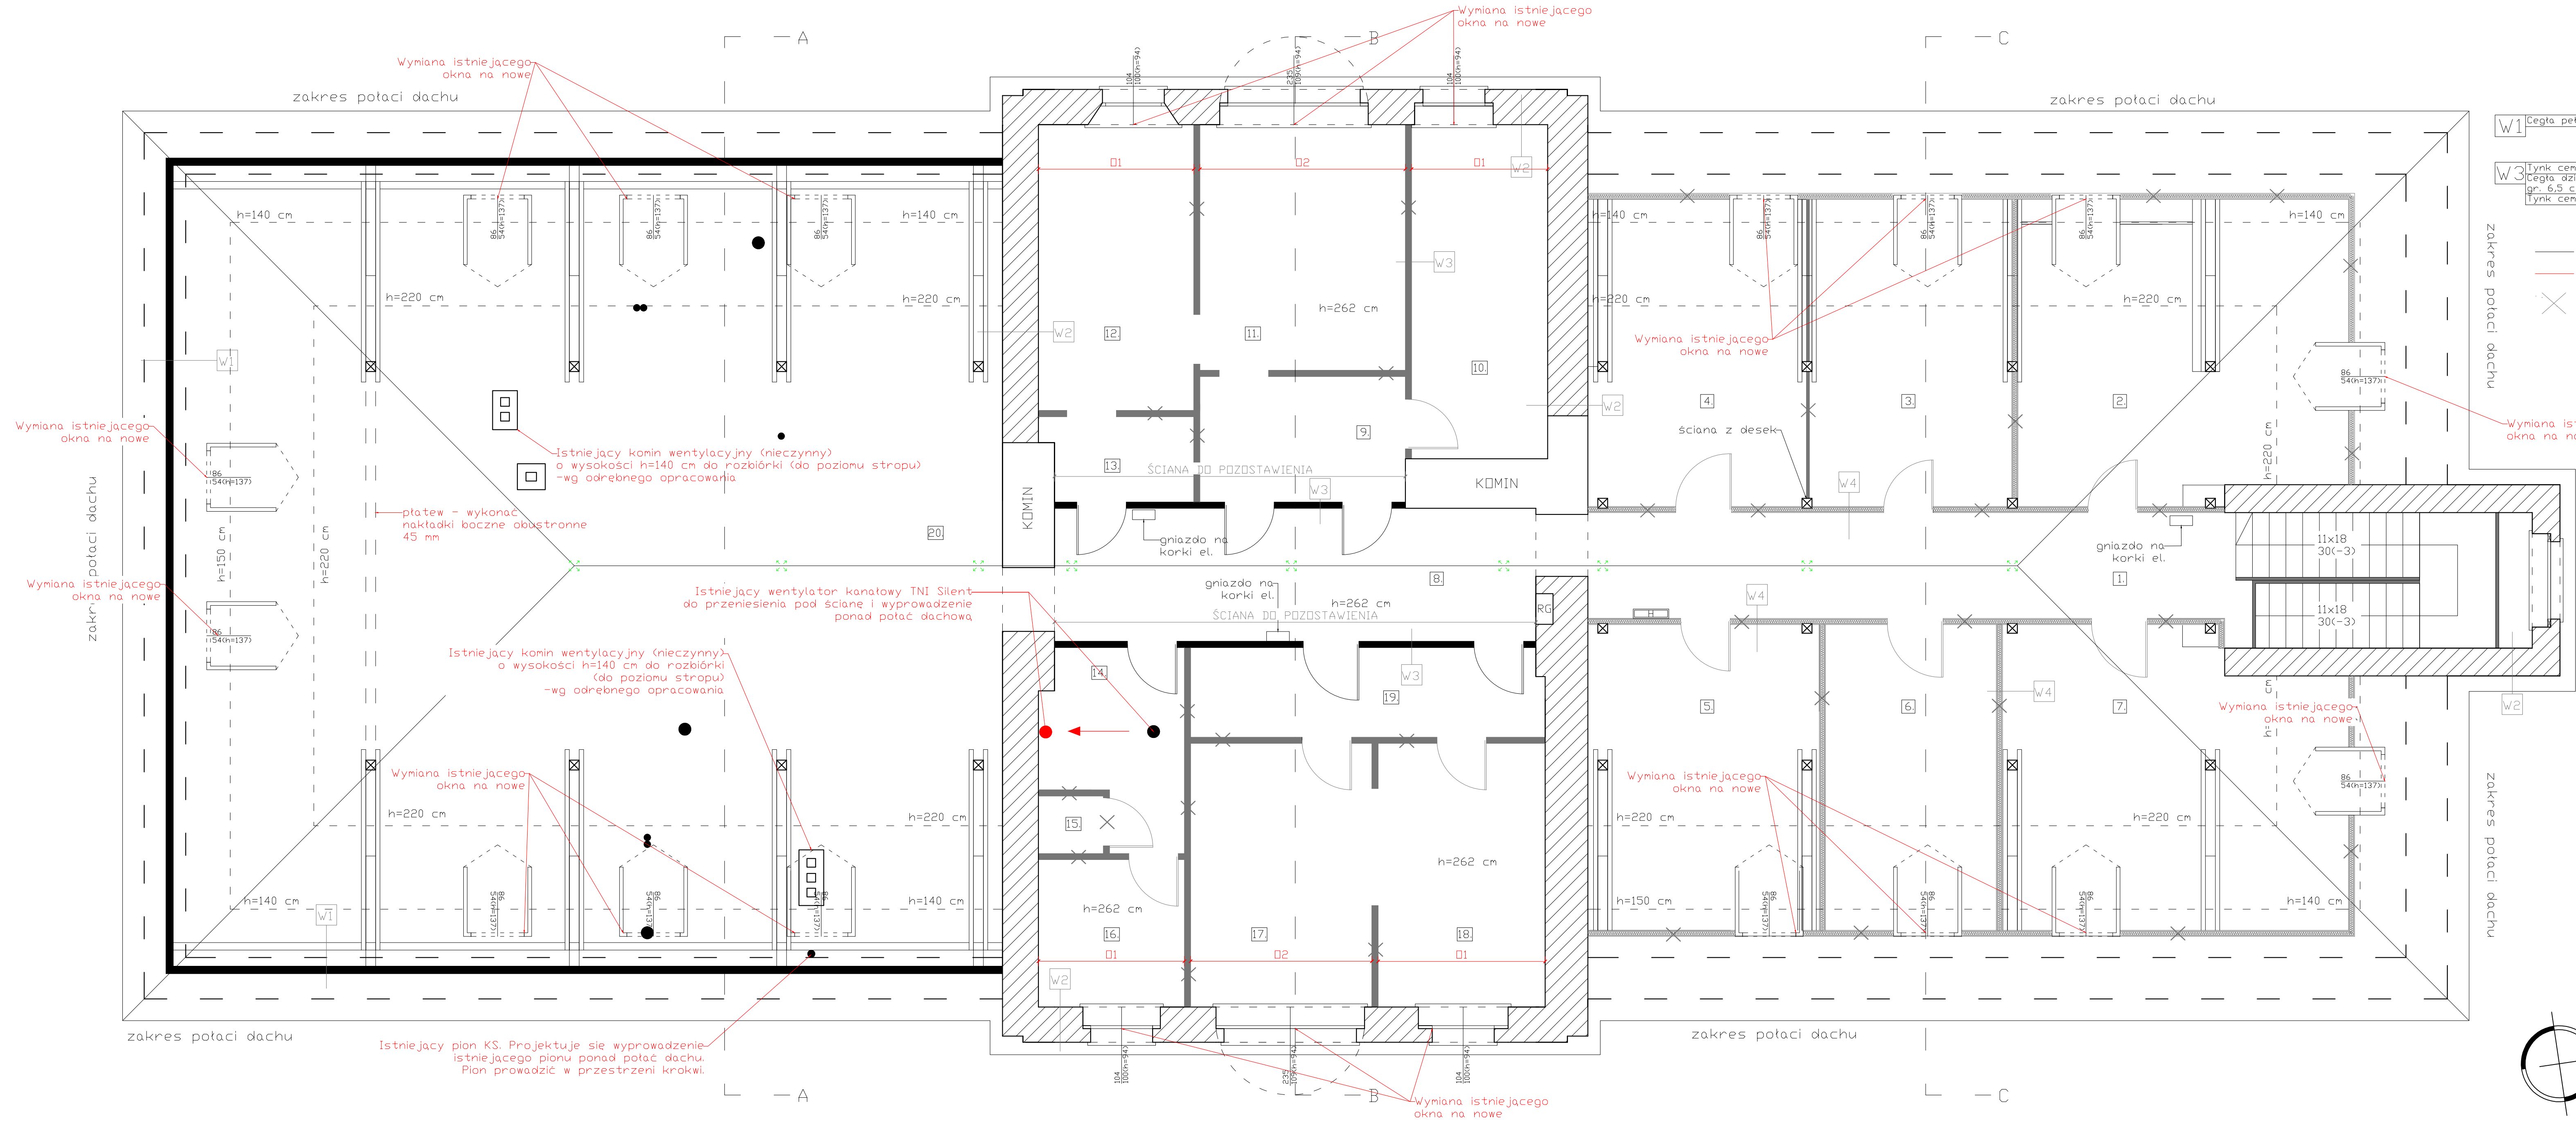

W1	Cegła pełna gr. 12 cm - ściana kolankowa
W2	Tynk cementowo - wapienny, Cegła pełna o różnych gr. 45 - 84 cm Tynk cementowo - wapienny,
W3	Tynk cementowo - wapienny, Cegła dziurawka murowana na sztorc gr. 6,5 cm Tynk cementowo - wapienny,
W4	Tynk cementowo - wapienny, Deskowanie gr. 2,5 cm Polepa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
1	Komunikacja	Deskowanie	18.58
2	Biuro	Wykładzina PCV	16.90
3	Pom. porządkowe	Deskowanie	12.86
4	Pom. porządkowe 2	Gres tech.	13.82
5	Archiwum	Wykładzina PCV	14.67
6	Archiwum 2	Wykładzina PCV	10.82
7	Archiwum 3	Wykładzina PCV	16.70
8	Komunikacja	Deskowanie	16.82
9	Komunikacja	Deskowanie	6.74
10	Archiwum 4	Deskowanie	11.88
11	Archiwum 5	Deskowanie	13.22
12	Archiwum 6	Deskowanie	11.60
13	Komunikacja	Deskowanie	3.21
14	Kuchnia	Płytki cer.	6.50
15	Toaleta	Płytki cer.	0.98
16	Łazienka	Płytki cer.	5.62
17	Pokój	Wykładzina PCV	8.24
18	Pokój 2	Wykładzina PCV	12.48
19	Komunikacja	Wykładzina PCV	11.50
20	Strych	Deskowanie	108.20
RAZEM			321.34

- Uwaga:
- Przed wykonaniem remontu wymiany dachu w budynku, należy wcześniej wykonać dodatkowe opracowanie techniczne (wg odrębnego opracowania) zakładające wymianę oraz konserwację stropu między I piętrem, a poddaszem nieużytkowym w związku ze złym stanem technicznym niektórych belek stropowych,
 - Nowe oraz istniejące elementy drewniane konstrukcji dachu należy dwustronnie zakonserwować preparatami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi np. FDBDS M-4 lub równoważnym, w razie stwierdzenia na konstrukcji drewnianej grzybów (grzyb domowy - rozkładający drewno) należy zastosować preparat ALTAX - jest to preparat biobójczy do drewna (nie należy go rozpylać). Aplikacja preparatu FDBDS-M4 po 14 dniach od ostatniego użycia preparatu ALTAX. Sposób wykonania impregnacji więźby dachowej należy uzgodnić dodatkowo z Inspektorem Nadzoru (biegły w zakresie mykologii),
 - Wszelkie istniejące i projektowane drewniane elementy konstrukcji budynku (więźba dachowa itp) doprowadzić do stopnia NRD przez malowanie.
 - Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy wykonać pod nadzorem Konstruktora.
 - Wszystkie wolne przewody wentylacji grawitacyjnej ugrupować i wyprowadzić ponad połac dachu.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311				
NAZWA PROJEKTU	REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W KROŚNICACH			
KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14	PODPIS		
PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK	PODPIS		
ASISTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK	PODPIS		
TYTUŁ RYSUJĄCY	RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO STAN PROJEKTOWY	SKALA 1:50	RYSUJĄCY P.J.	DATA OPRACOWANIA 09.11.2023