

UWAGI: PROFIL PODŁUŻNY RZĄDZIĆ LĄCZNIEM Z PLANEM SYTUACYJNO- WYSOKOŚCIOWYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOMIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.

NIE WYKŁUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTYTOREM W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ LUB PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ. PODZIEMNY WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

STARSZYSTWO POKRYWOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 288 06 52  
62-100 WĄGRÓWIEC

przedmiot opracowania:  
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SEKCANALIZACJI SANITARNEJ  
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ORAZ BUDOWA POMIÓT SIECIÓW  
WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSKA, ŚMIA WĄGRÓWIEC

adres inwestycji:  
Kałuska, gm. Wągrówiec  
Dz. nr 23/21, 25/12, 26/9, 23/36, 57/56, 59, 26/5, 27/9,  
60/6, 60/13, 60/22, 22/5, 60/26, 22/3.

inwestor:  
Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrówcu  
ul. Janowiecka 98a  
62-100 Wągrówiec

rysunek:  
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W.1-W.6

branża:  
SANITARNA

data:  
08.2022


skala:  
1:100/500

projektant:  
mgr inż. Michał Kassner  
dpr. nr WKP/0161/PQOS/21

podpis:  
Kassner

S-11

sprawdził:  
mgr inż. Dariusz Zdunek  
dpr. nr WKP/0169/PQOS/16

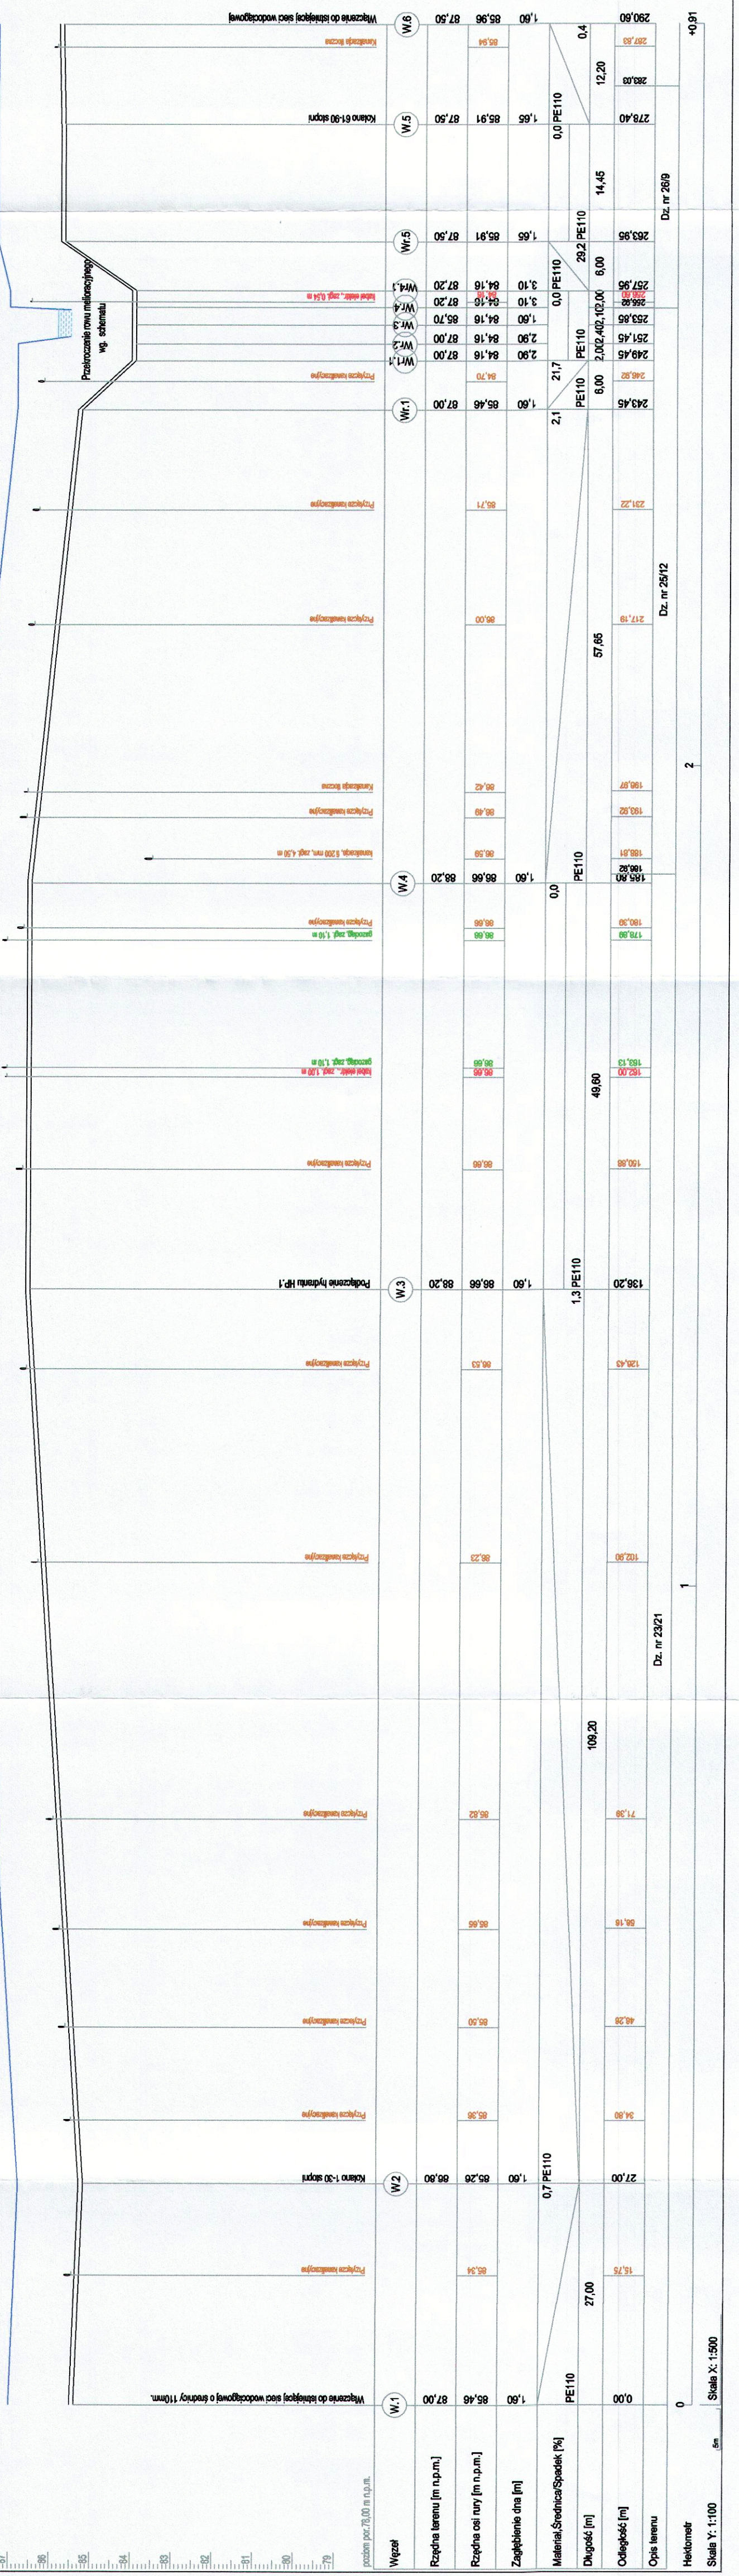

Wzrost	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	W.6
Rzędna terenu [m n.p.m.]	87,00	86,80	88,20	88,20	87,50	87,50
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	85,46	85,26	86,56	86,56	85,91	85,91
Zagłębienie dna [m]	1,50	1,50	1,60	1,60	1,55	1,55
Materiał Średnica Spadek [%]	PE110	0,7 PE110	1,3 PE110	PE110	0,0 PE110	0,0 PE110
Długość [m]	27,00	27,00	109,20	57,65	14,45	12,20
Odcinek [m]	0,00	15,75	71,38	182,00	257,95	287,83
Opis terenu	0	1	2	3	4	5
Hektometr	0	1	2	3	4	5
Skala X: 1:500	0	1	2	3	4	5