


PLAN EWAKUACJI - PIWNICA

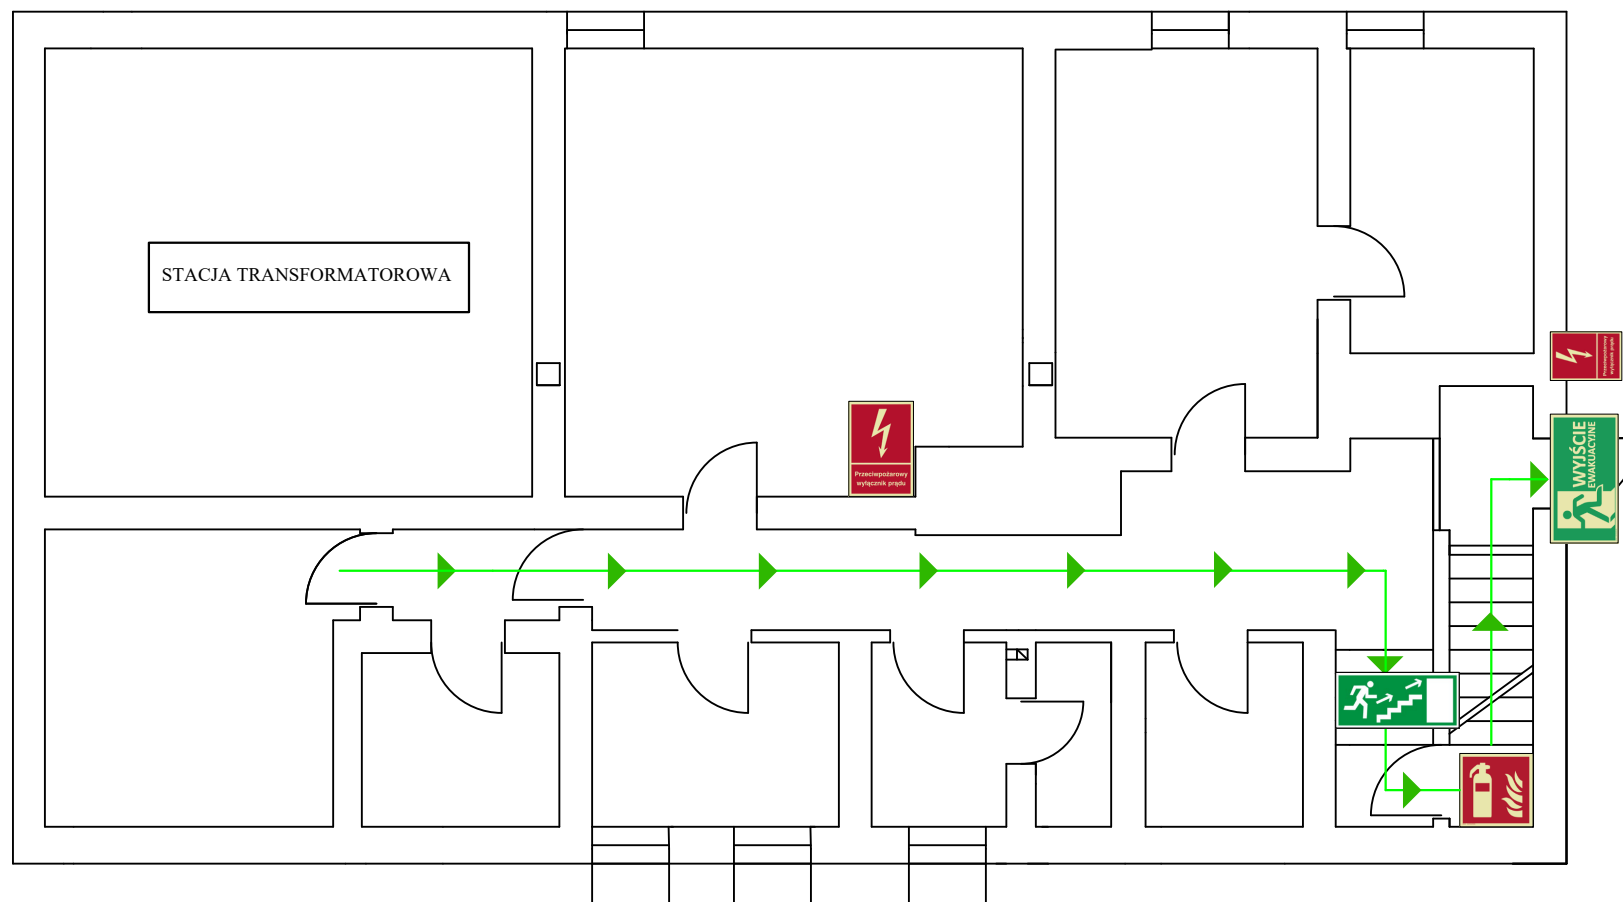

PARAMETRY BUDYNKU	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	449,1 m2
WYSOKOŚĆ	do 7,5 m
LICZBA KONDYGNACJI	2 NADZIEMNE 1 PODZIEMNA
GĘSTOŚĆ OBIĄŻENIA OGNIOWEGO	<500 MJ/m2
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	ZL III

PARAMETRY KONDYGNACJI - PIWNICA	
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB	-
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	164 m2
STREFA POŻAROWA	I

LEGENDA

- EWAKUACJA**
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI DO GÓRY
 - DROGA EWAKUACYJNA

- OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
- GAŚNICA
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY

TU JESTEŚ

NAZWA BUDYNKU BUDYNEK 398 B PRZY ULICY 28 CZERWCA 1956			
TEMAT OPRACOWANIA PLAN EWAKUACYJNY - RZUT PIWNICY			Nr. rys. 1/3
OGNIO ODPORNI Usługi BHP i PPOŻ email: kontakt@ognio-odporni.pl www.ognio-odporni.pl	SPORZĄDZIŁ	DATA	PODPIS
	mgr inż. poż. Sebastian Wosik tel. 726-444-998 mgr inż. poż. Kamil Ciepielewski tel. 666-845-056		

ALARMOWANIE

Alarmuj:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru
- Państwową Straż Pożarną 998

POŻAR

Jeśli jest to bezpieczne, podejmij próbę gaszenia pożaru wykorzystując:

- gaśnice
- hydrant wewnętrzny

GASIMY POŻAR WYŁĄCZNIE W POCZĄTOWEJ FAZIE JEGO ROZWOJU

ZAKAZ GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM !!!

EWAKUACJA

Podczas ewakuacji:

- nie stwarzaj paniki
- wykonuj polecenia służb ratowniczych i osób kierujących ewakuacją
- opuść budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym
- do wyjścia kieruj się znakami ewakuacyjnymi
- po opuszczeniu budynku udaj się do miejsca zbiórki

ZAKAZ OPUSZCZANIA MIEJSCA ZBIÓRKI DO CZASU WYDANIA ODPowiednieGO POLECENIA PRZEZ KIERUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUB SŁUŻBY RATOWNICZE !!!