

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Wałbrzych, 2021-05-10

Nr warunków: WP/053255/2021/O04R02  
TD/OWB/OMP

**Gmina Strzegom**  
**Rynek 38**  
**58-150 STRZEGOM**

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

**Wnioskodawca:**

**Gmina Strzegom**

**Rynek 38**  
**58-150 STRZEGOM**

**Obiekt:**

oświetlenie drogowe

**Adres przyłączanego obiektu:**

ul. generała Władysława Andersa  
58-150 Strzegom  
numery działek: 2657

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-04-30, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

### **IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: Stacja SN/nN WBW51401, Obwód nN K-4 z WBW51401 nr WBW51401/4.
  2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy, 0000042703815.
  - b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: Na działce inwestora zabudować złącze kablowe ZK2-1P,
  - b) w zakresie sieci: Obiekt zasilic poprzez wcięcie w linię kablową nN K-43ze stacji SN/nN R 514-01 złącza kablowego ZK2-1P, które zabudować na działce inwestora,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od złącza kablowego ułożyć wewnętrzną linię zasilającą (wlz) oraz wykonać instalację elektryczną odbiorczą. Wpięcie wewnętrznej linii zasilającej do złącza należy do zakresu prac inwestora.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 6 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
  - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

## **II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:**

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
  - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - przerw planowanych – 35 godz.,
  - przerw nieplanowanych – 48 godz.

## **III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.**

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

## **IV. Informacje dodatkowe**

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
4. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych, zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczącego instalacji odbiorczej, pod względem zgodności z niniejszymi warunkami.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
11. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

Przygotował: Kozłowski Marcin

Grupa: O04R02

Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.

*R. Olejnik*

Robert Olejnik

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie



Wałbrzych, 2021-07-14

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/084826/2021/O04R02 z dnia 2021-07-14**

**Obiekt:** przepompownia ścieków

**Adres przyłączanego obiektu:** ul. Brzozowa  
58-150 Strzegom  
numery działek: 2395

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-07-06, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **26,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

**IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: Pole nN w Złaczcu, szafce nN nr ZK-WBW109706, obwód K-3 z WBW51401.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie złączowym nr ZK-WBW109706, zlokalizowanym w granicy działki, w miejscu dostępnym dla obsługi, odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD,
  - b) w zakresie sieci: Brak prac.,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wykonanie instalacji elektrycznej odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 50 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
  - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

**II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:**

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
  - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - przerw planowanych – 35 godz.,
  - przerw nieplanowanych – 48 godz.

**III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.**

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.



**Uwaga:** Jeżeli masz pytania w sprawie warunków przyłączenia skontaktuj się z nami na jeden z poniższych sposobów:

- zadzwoń na naszą infolinię 32 606 0 616,
- wyślij e-mail na [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl) – w temacie wiadomości wpisz numer sprawy, a w treści wiadomości opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy się z Tobą.

**W każdym zgłoszeniu powołaj się na numer swojej sprawy WP/084826/2021/O04R02.**

### Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
11. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)



**Wałbrzych, 14-07-2021**

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/84/2021

**Firma projektowo-inwestycyjna JW.PROJEKT-KONTROL Jarosław Wawrzaszek**  
**ul. Różana 2/7**  
**58-310 Szczawno-Zdój**

### **WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

#### **Przebudowa ulic Andersa i Brzozowej w Strzegomiu**

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:  
**Obwody nN :K-4, K-3 ze stacji transformatorowej WBW 51401 , obwód K-2 ze stacji transformatorowej WBW 52540 z oświetleniem ulicznym**
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:  
**Przebudowa sieci nN**
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział **Wałbrzych** oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział **Wałbrzych**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych



sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu **Robert Biedka** e-mail: **robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl**

Z poważaniem

X \_\_\_\_\_

Kopia:

1.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
w Wałbrzychu,  
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych  
Tel. 74 84 27 214, 74 842 72 11  
[jacek.trzcinski@psgaz.pl](mailto:jacek.trzcinski@psgaz.pl)

Firma projektowo-  
inwestycyjna  
„JW. PROJEKT-KONTROL”  
Jarosław Wawrzaszek  
ul. Różana 2/7  
58-310 Szczawno-Zdrój

Wasz znak: S/JW./2021/18  
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.147.JT.21

Wałbrzych, 01.09.2021r.

Dot.: projektowanej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą energetyczną i kanalizacją sanitarną w ul. Brzozowej i gen. Władysława Andersa w Strzegomiu.

Szanowny Panie,

1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, iż przez ww. obszar przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia CN500kPa:
  - De125 PE100 SDR17,6, rok budowy 1994 w ul. gen. Władysława Andersa;
  - De125 PE100 SDR17,6, rok budowy 2019 w ul. Olszowej
  - De90 PE100 SDR17,6, rok budowy 2019 w ul. Brzozowej
  - DN80 stal., lata budowy 1970-1978 w ul. Brzozowej
  - DN65 stal., rok budowy 1993 w ul. gen. Władysława Andersa
  - De63 PE100 SDR11, rok budowy 1989 w ul. Brzozowej.
2. wraz z przyłączami. Dodatkowo informujemy, że PSG sp. z o.o. nie jest właścicielem przyłączy do budynków przy ul. Brzozowej 70, 72, 74, 78, 80 oraz gen. Władysława Andersa 3, 4, 6, 8, 10, 12.
3. W związku z powyższym należy dostosować się do stref kontrolowanych zawartych w Dz.U.2013.640 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r.) oraz załączniku nr 2, tabeli nr 2 do ww. rozporządzenia.
4. W odległości nie mniejszej niż 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się wykonanie odkrywek kontrolnych weryfikujących głębokość ułożenia gazociągu w miejscach kolizyjnych.




6. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu, Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu.
7. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia,
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. jak i przez firmę geodezyjną.
10. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Gazownię w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych.  
**Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem ww. Gazowni.**
11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Sekcji/Gazowni.
12. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
13. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia 01.09.2022 r. o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie [www.psgaz.pl/cenniki](http://www.psgaz.pl/cenniki).

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest udostępniony na stronie <https://www.psgaz.pl>

Otrzymują:


- ① Adresat + kompl. zał. graf.
2. Gazownia w Wałbrzychu
3. ZMSW + kompl. zał. graf.

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem  
Sieciowym  
  
Magdalena Kawalec-Juszczak



# Branża sanitarna

## Kanalizacja deszczowa



1. Przedłożona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieskuteczna  
2. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe  
3. W przypadku uzgodnienia z innymi sieciami - w tym sieciami gazowymi, wodnymi, ciepłotłokowymi, itp. - należy przedłożyć ich kopie do uzgodnienia z właściwymi organami.

Wzrosty, etno

(wpisać pełną)

- Lokalizację nie uzgodniono / uzgodniono pod warunkiem:  
1. Wykonanie aktów i dokumentów z ww. sieciami i obiektami zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pisemnego potwierdzenia (zawieszenie / brak) i stanu (zawieszenie / brak) w miejscach, w których planowane są prace.  
3. Prowadzenie prac w sposób nie powodujący uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych.  
4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych podjęcie działań:  
- usunięcia uszkodzenia,  
- stanu gazu spowodowanego uszkodzeniem,  
- przeliczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,  
- odcieków do odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu.  
- naprawy urządzeń powodujących na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.

Poliska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnobrzeg

Starzy Specjalista  
dz. Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Walbrzychu  
ul. W. Bandrowskiego 2, 58-309 Walbrzych

Starzy Specjalista  
dz. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

KRS 0000374001 REGON 142739519

Investor / Zamawiający

Gmina Strzegom  
ul. Rynek 38  
58-150 Strzegom



Jednostka projektowa

Firma projektowo - inwestycyjna  
„JW. PROJEKT-KONTROL”  
Jarosław Wawrzaszek  
ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój  
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium

Zadanie

Projekt budowlany

Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu

Nr tomu

I

Lokalizacja inwestycji  
Strzegom, ul. gen. Władysława Andersa, ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Świdnicki  
Działki nr 2665, 2657, 2533, 2395, 2408, 2641, 2642, 2542 obręb nr 3  
Śródmieście

Branża Sanitarna Elektryczna

Tytuł rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Projektant główny br. drogowy

mgr inż. Jarosław Wawrzaszek

87/DOŚ/14

Sprawdzający br. drogowy

mgr inż. Grzegorz Potoniec

184/02/DUW

Projektant br. sanitarna

mgr inż. Mirosław Kociumbas

245/02/DUW

Sprawdzający br. sanitarna

inż. Grzegorz Sułkowski

591/01/DUW

Projektant br. elektryczna

mgr inż. Ryszard Wiatr

10/98/JG

Sprawdzający br. elektryczna

mgr inż. Mieczysław Węgrzyn

76/DOŚ/04

Stadium

Revizja

Skala

Data

Branża

Nr rys.

PB

00

1 : 500

07.2021

DR/IS/IE

1/PZT



Strzegom 30.07.2021 r.

**„JW.PROJEKT-KONTROL”**

**Jarosław Wawrzaszek**

**ul. Różana 2/7**

**58-310 Szczawno Zdrój**

L.dz. 2414 /2021

**Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu”.**

Informujemy, że przedłożony do zaopiniowania ww. projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy na następujących warunkach:

1. **Regulacji wysokościowej i wymiany wszystkich urządzeń wod-kan.** (kompletów włączów kanalizacyjnych oraz skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów) na koszt Inwestora. **Powyższe należy uwzględnić w projekcie budowlanym i SIWZ.**
2. Dokonania, przed rozpoczęciem robót, protokolarnego przekazania placu budowy pod kątem określenia, tj. sprawdzenia przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu w obecności Wykonawcy, stanu technicznego urządzeń wod-kan. (m.in. zasuw, hydrantów, oraz studni kanalizacji sanitarnej) oraz wskazania przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu urządzeń wod-kan., tj. skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów oraz kompletów włączów studni kanalizacji sanitarnej podlegających wymianie.
3. Dokonania, po zakończeniu robót, protokolarnego odbioru przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu urządzeń wod-kan. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego zasuw, hydrantów, studni kanalizacji sanitarnej łącznie ze sprawdzeniem wymienionych skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów oraz kompletów włączów.
4. Uzgodnienia z WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu każdej przebudowy urządzeń wod-kan., których w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność przebudowy. Koszty z tym związane ponosi Inwestor. Powyższe prace podlegać będą protokolarnemu odbiorowi przez WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu.
5. Prowadzenia prac ziemnych, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. ręcznie, z zachowaniem ostrożności.
6. Ominięcia, podczas układania krawężników, skrzynek zasuw i hydrantów oraz włączów studziennych.
7. Zgłoszenia do odbioru służbom technicznym WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, przed zasypaniem, robót wykonywanych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. oraz przebudowę urządzeń wod-kan.

Ponadto informujemy, że nie wyklucza się istnienia innych urządzeń wod-kan. nie wskazanych na przedłożonych planach syt-wys., które to urządzenia nie zostały zgłoszone do odbioru WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu lub nie zostały poddane inwentaryzacji geodezyjnej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a


WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA  
*inż. Marek Jaryczewski*

PROKURENT  
*mgr Dorota Janowska*

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.



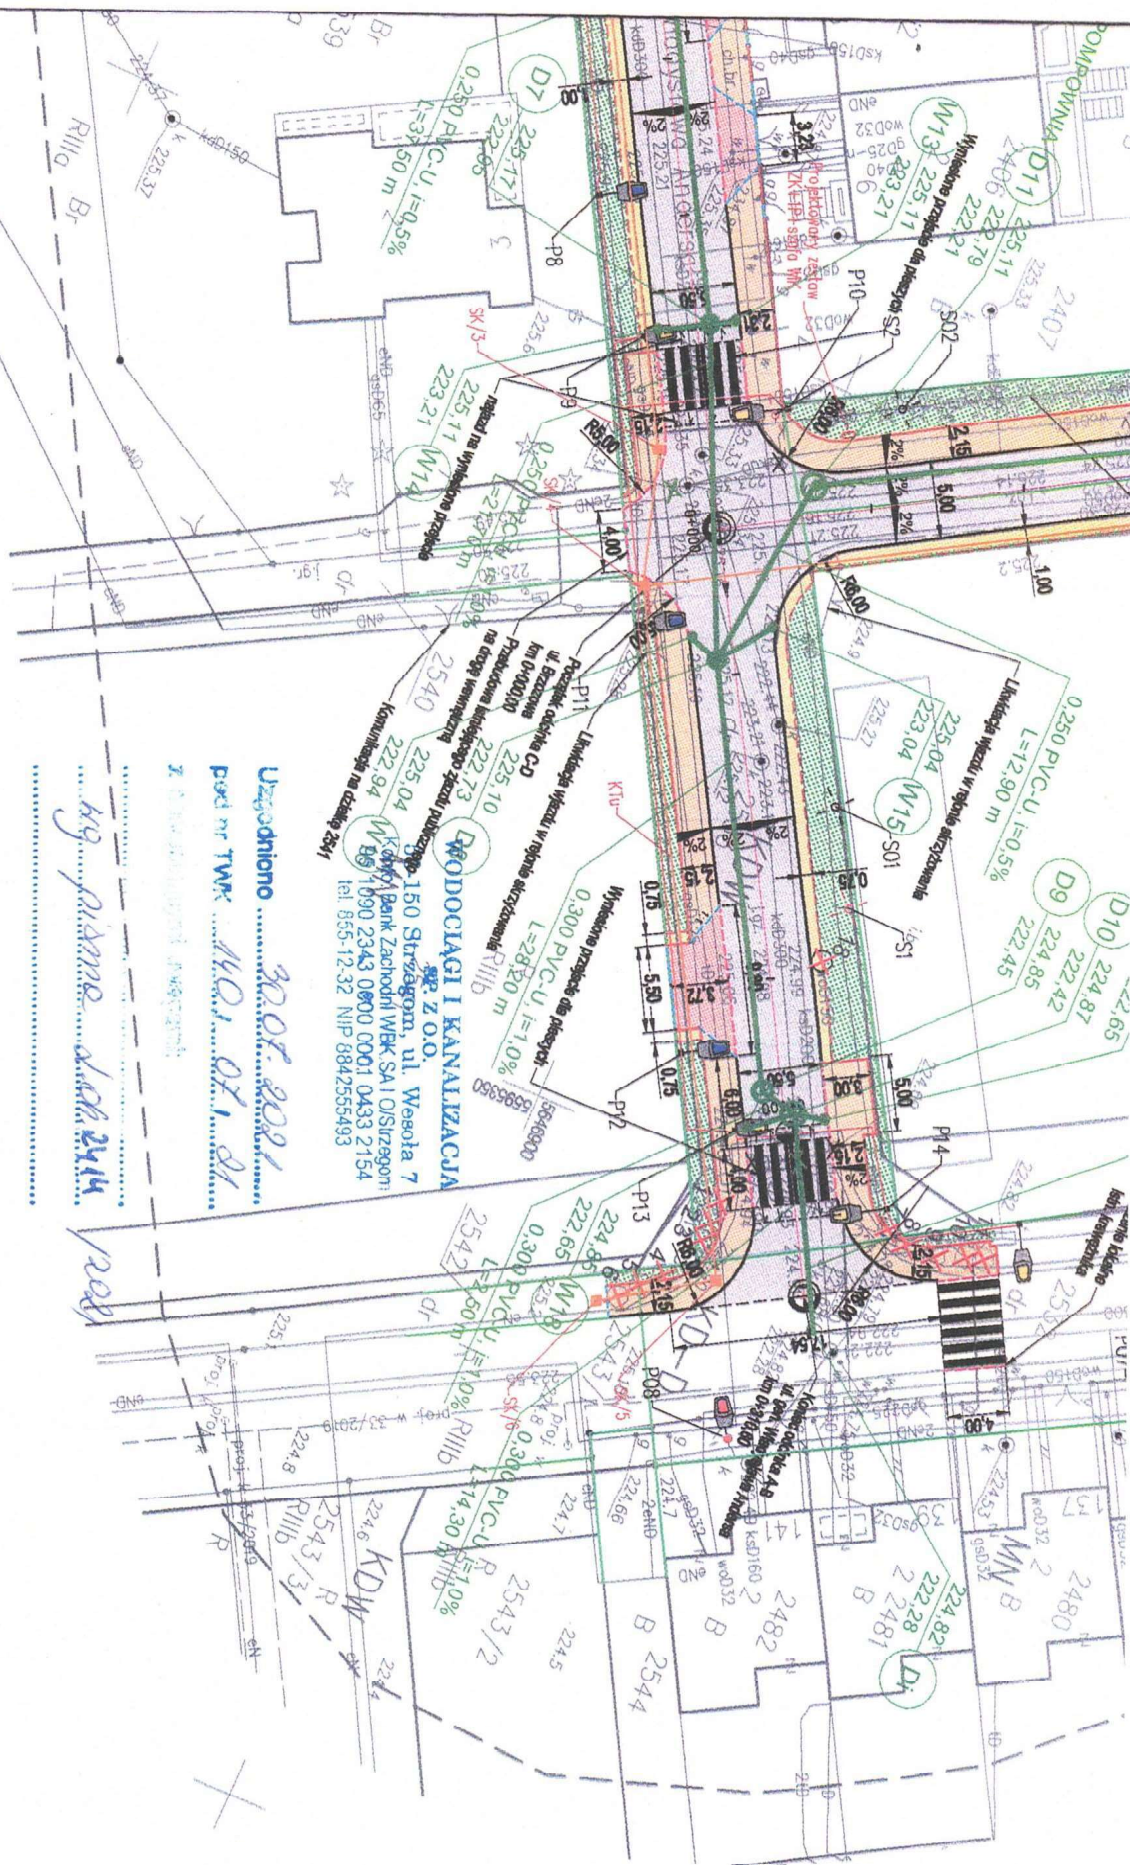

**PROJEKT I KANALIZACJA**  
SP. Z O.O.  
ul. Boczna 10  
04-000  
Pocztowa 150 Strzegom, ul. Wesoła 7  
04-000  
tel. 855-12-32 NIP 884255493

**INSPEKTOR**  
d/ś Gospodarki Wodno-Ściekowej  
mgr inż. Izabela Sochocka-Suchara

Uzgodniono ..... 30.07.2021  
pod nr TWK ..... 1401.07.1.41  
mgr inż. Izabela Sochocka-Suchara



Orange Polska S.A.  
Domena Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Krakowie  
ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków  
tel.: 12 255 47 68 [www.hurt-orange.pl](http://www.hurt-orange.pl)

"JW.PROJEKT-KONTROL"  
ul. Różana 2/7  
58-310 Szczawno-Zdrój

Kraków, 06 października 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-41537/21/JP  
Temat: uzgodnienie branżowe .

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy realizację prac w sąsiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach projektowanego zadania: „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu” – wyłącznie dla wskazanego odcinka - dz. 193/11 w m. Tarnawa, zgodnie z załącznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta w Wałbrzychu  
ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych  
e-mail: [DiSU.RWWUUiIWalbrzych@orange.com](mailto:DiSU.RWWUUiIWalbrzych@orange.com)

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Wałbrzychu;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.



4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Wałbrzychu oraz inspektora nadzoru.
5. Informujemy, że w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:
- kanalizację teletechniczną, rurociąg teletechniczny, kable ziemne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych lub ławy betonowej w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą drogową. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości jej uszkodzenia. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności. Zachować normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety, dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem.
  - W miejscu zbliżenia napowietrznej sieci teletechnicznej do modernizowanej drogi, wjazdu zachować odległość min 1 m od skrajnej części warstwy utwardzanej. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety.
  - Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
  - Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. **W przypadku braku możliwości zabezpieczenia, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę.**
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. **W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**
- Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;**
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Krakowie otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Jerzy Prokop


Starszy specjalista ds. zasobów infrastruktury

Załączniki: 1 egz. projektu zagospod. Terenu

Do wiadomości: adresat

Załączniki: 1 egz. projektu zagospod. Terenu



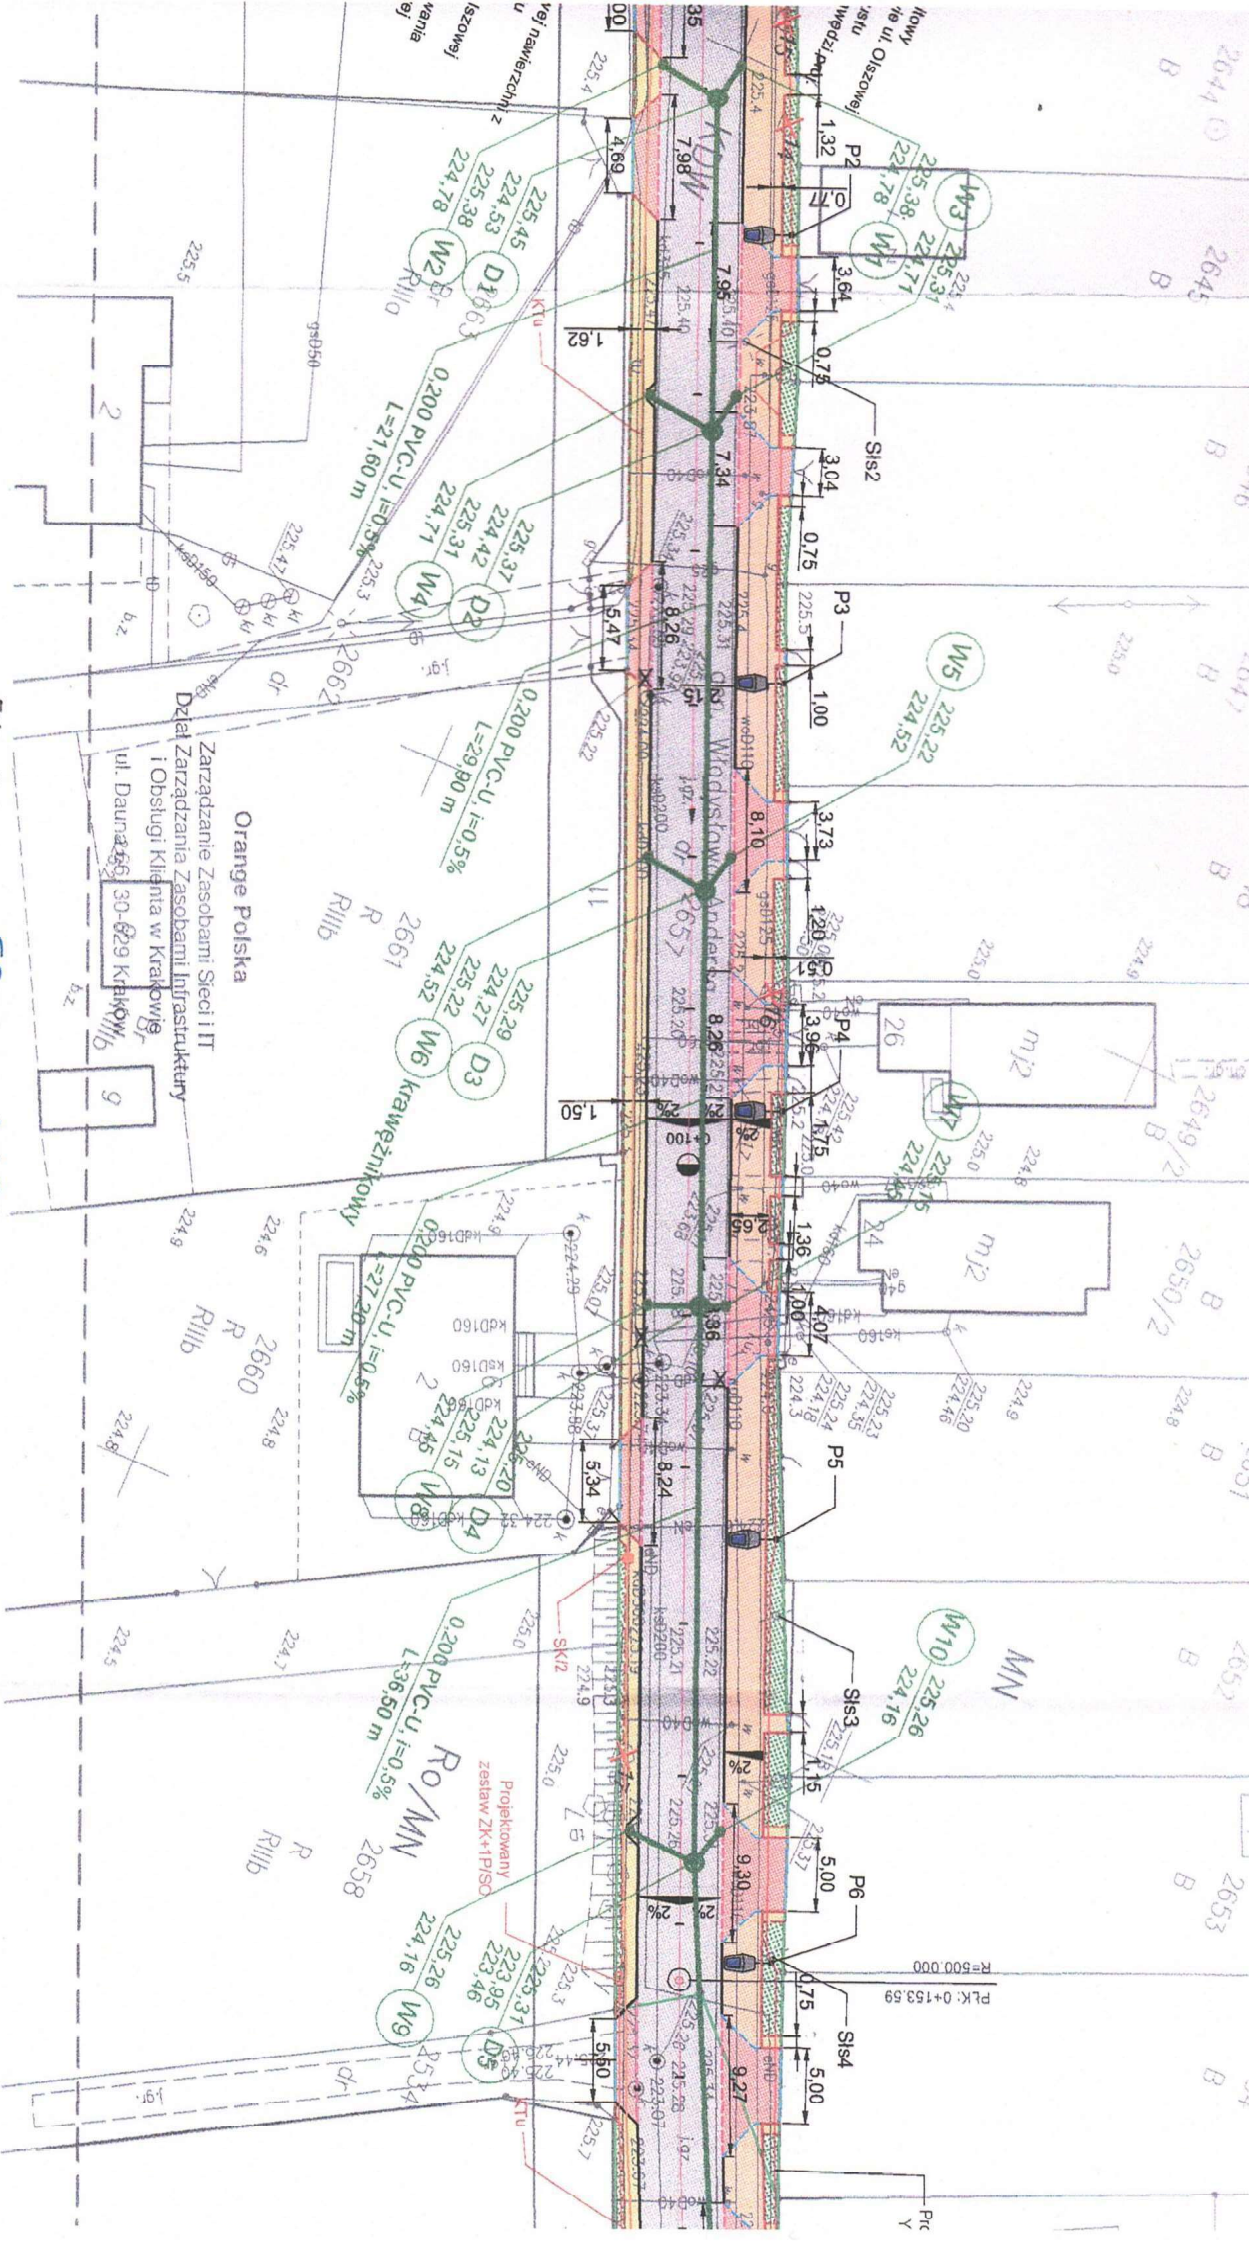

Załącznik do pisma ITIS/KM-4/1537  
 z dnia 06.10.2014

Henryk Cichy





## URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. 74 8560 599 fax 74 8560 516  
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Firma projektowo-inwestycyjna JW.PROJEKT-  
KONTROL Wawrzaszek Jarosław  
ul. Różana 2/7  
58-310 Szczawno-Zdrój

Wasze pismo z dnia      Znak

Nasz znak      Data  
WKSİW.6331.36.2021.LG      29.06.2021

W odpowiedzi na pismo S/JW/2021/12 z dn. 01.06.2021 r. dot. uzgodnienia przebiegu kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do istniejącej sieci dla inwestycji pn.: „**Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu**” informuję, że uzgadniam pozytywnie przedłożoną koncepcję odwodnienia drogi.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Suchyta*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Wałbrzych, dnia 26 lipca 2021 r.

W/N.5183.1898.2021.JK

**„JW. PROJEKT – KONTROL”**

**Jarosław Wawrzaszek**

**ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno – Zdrój**

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2021 r. (data wpływu: 09.07.2021 r.) w sprawie przebudowy **ulicy gen. Władysława Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu** informuję, że planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem historycznego układu urbanistycznego zabudowy poza średniowiecznymi murami miejskimi, który ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. W obszarze inwestycji nie wstępują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oraz obszar obserwacji archeologicznej.

Mając powyższe na uwadze tut. Urząd nie wnosi uwag do przedmiotowego zamierzenia, planowanego do realizacji zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową pn. Projekt budowlany., Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu” autorstwa mgr inż. Jarosława Wawrzaszek, z datą opracowania; czerwiec 2021r .

*Rysunek nr 1/PZT ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celów archiwalnych.*

Otrzymują:

1. adresat (96CE7+2-R)
2. a/a teczka kat „B”

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
*mgr Anna Nowakowska-Ciuchera*  
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu



betonu asfaltowego

kostki betonowej szarej

kostki betonowej czerwonej

awiaasty

one kruszywem granitowym

owy 15x30x100cm, wyniesiony 12cm

owy ( najazdowy) 15x22x100cm, wyniesiony 2cm

re 8x30x100cm, wyniesione 2 cm

re 8x30x100cm, zatopione

utwardzonego

wierzchni asfaltowej projektowanej z istniejąca

ergetyczna

el oświetlenia drogowego typ YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej DVK i SRS

wietleniowy do przebudowy lub wymiany. Własność Tauron Nowe Technologie S.A

aluminiowy o wysokości 6,0m na fundamencie. Wysięgnik łukowy o wysokości i długości ramienia 1,0m. Oprawa LED 45W

aluminiowy prosty o wysokości 6,0m na fundamencie. Oprawa LED 55W. Słup PO10 i PO14 z wysięgnikiem prostym o długości 1,5m.

owy własność Tauron do likwidacji. Realizacja przez Tauron Nowe Technologie S.A w ramach prac eksploatacyjnych

aluminiowy o wysokości 6,0m. wysięgnik łukowy o wysokości 1,0m i długości ramienia 0,5m. Oprawa typu LED o

zacja przez Tauron Nowe Technologie S.A .

odowe na słupach PO1 do PO7 wymienić na typu LED o mocy 36,1W. Słupy PO7 i PO8 na oprawy LED 45,5W



ia kanału technologicznego SK1 60x60x70cm

technologiczny uliczny KTU- rura osłonowa Ø110, 3x światłowod rura HDPEØ40, prefabrykowana wiązka MikroRur o średnicy

owa

**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW**  
we Wrocławiu  
**DELEGATURA w WAŁBRZYSZACH**  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:  
znak: *N/M.5183.1898.10418/L*  
z dnia *26.07.2014*

Inwestor / Zamawiający	Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-150 Strzegom	
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609	
Stadium	Zadanie	
Projekt budowlany	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu	

## DECYZJA NR 107/2021

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, 4 art. 83d ust. 1, 2, 3, art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1-2, art. 86 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55 – tj.), zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017, poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku **Pana Jarosława Wawraszka** reprezentującego firmę „JW.PROJEKT-KONTROL” **Jarosław Wawraszek, ul. Różana 2/7, 58 – 310 Szczawno Zdrój** – pełnomocnika Gminy Strzegom, złożonego pismem z dnia 25 maja 2021r., w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

### orzekam

**I. Zezwalam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 – 150 Strzegom** na usunięcie 7 szt. drzew z gat. brzoza brodawkowata o obwodach pni 66cm, 58cm, 39cm, 50cm, 45cm, 58cm, 38cm, 1 szt. drzewa z gat. świerk pospolity o obwodzie pnia 38cm oraz 1 szt. drzewa z gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 49cm rosnących w obrębie niepublicznej drogi gminnej ul. gen. W. Andersa (działki nr 2533, 2532, 2657, obr. Śródmieście) w Strzegomiu.

1. Za usunięcie drzew opisanych w punkcie **I.** niniejszej decyzji nie nalicza się opłaty.

2. Usunięcie drzew należy dokonać w terminie do **28 lutego 2022r.** - w okresie niekonfliktowym dla gatunków objętych ochroną tj. od 15 października do końca lutego. W przypadku konieczności wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, usunięcie należy poprzedzić ponownym oglądem pod kątem stwierdzenia czy drzewa nie zostały zasiedlone – w przypadku ich zasiedlenia posiadacz nieruchomości ubiegający się o zezwolenie na usunięcie drzew winien uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów.

**II. Zezwalam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 – 150 Strzegom**, na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. orzech włoski o obwodzie pnia 84cm, 1 szt. drzewa z gat. jesion wyniosły (forma wielopniowa) o obwodach pni 48cm, 9cm, 17cm, 41cm, 30cm, 32cm, 27cm, 27cm oraz 1 szt. drzewa z gat. bez czarny (forma wielopniowa) o obwodach pni 36cm, 23cm, 20cm, 21cm, 18cm, 23cm, 27cm, 28cm w obrębie niepublicznej drogi gminnej ul. gen. W. Andersa (działki nr 2533, 2657, obr. Śródmieście) w Strzegomiu.

pod następującymi warunkami:

- usunięcia drzew należy dokonać w terminie do **28 lutego 2022r.** – w okresie niekonfliktowym dla gatunków objętych ochroną tj. od 15 października do końca lutego. W przypadku konieczności wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, usunięcie należy poprzedzić ponownym oglądem pod kątem stwierdzenia czy drzewa nie zostały zasiedlone – w przypadku ich zasiedlenia posiadacz nieruchomości ubiegający się o zezwolenie na usunięcie drzew winien uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów;
- zastąpienia drzew przewidzianych do usunięcia, trzema sztukami szkółkowanych drzew liściastych o obwodach pni od 8cm do 12 cm na wysokości 1m, w terminie do dnia **30 kwietnia 2022r.**;
- nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuka ogrodniczą, a zasadzone drzewa winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie;
- jako miejsce nasadzenia 3 szt. drzew wyznacza się teren pozostający w zarządzeniu Strony.
- poinformowania Starosty Świdnickiego o wykonaniu nasadzeń zastępczych w terminie do **31 maja 2022r.**



1. Ustalam opłatę za usunięcie drzew:

Lp.	Gatunek drzewa	Obwód (cm)	Naliczenie opłaty
1.	Jesion wyniosły	48, 9, 17, 41, 30, 32, 27, 27 – 139,5*	4 185,00 zł (139,5 x 30)
2.	Orzech włoski	84	2 100,00zł (84 x 25)
3.	Bez czarny	36, 23, 20, 21, 18, 23, 27, 28 – 116*	2 900,00 zł (116 x 25)
Razem			9 185,00 zł

\* - zgodnie z art. 85 w/w ustawy o ochronie przyrody – jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

2. Odraczam opłatę za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych wskazanych w pkt II. niniejszej decyzji.

**Pouczenie:**

1. Zgodnie z art. 84 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy albo część z nich, nie zachowała żywotności po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 25 maja 2021r. Pan Jarosław Wawrzaszek – pełnomocnik Gminy Strzegom zwrócił się do Starosty Świdnickiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom. W uzasadnieniu Strona wskazała, że drzewa kolidują z przebudową istniejącego układu drogowego.



W ocenie organu orzekającego, po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2021r. wizji w terenie z udziałem przedstawiciela wnioskodawcy, wniosek strony zasługiwał na uwzględnienie. Przedmiotowe drzewa o obwodach pni jw. w obrębie niepublicznej drogi gminnej (działki nr 2533, 2532, 2657, obr. Śródmieście) w Strzegomiu. Przedmiotowe drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym: brak widocznych ubytków, rozłamań, owocników grzyba. Usunięcie drzew związane jest z inwestycją pn.: „Przebudowa ul. gen. W. Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu.” Zakres inwestycji związany jest z przebudową istniejącego układu drogowego (przebudowa ulicy oraz budowa chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych), który spowoduje zajęcie większej szerokości terenu pasa drogowego – kolizja z istniejącym zadrzewieniem. Ponadto świerk oraz brzozy znajdujące się w okolicy skrzyżowania ograniczają widoczność oraz kolidują z projektowaną skrajnią jezdni – wchodzą w światło drogi. Usunięcie zadrzewienia związanej jest z przywróceniem gruntu do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.



W punkcie II. wskazano do wycięcia jesion, orzecha oraz bez czarny, których obwody pni na wysokości 130cm przekraczają 80cm. W związku z tym, zezwolenie mogło być udzielone pod warunkiem posadzenia przez stronę nowych drzew. W ramach rekompensaty przyrodniczej strona posadzi 3szt. nowych drzew liściastych o obwodach pni od 8cm - 12cm na terenie pozostającym w zarządzeniu Gminy Strzegom



Wysokość opłaty za drzewa przeznaczone do usunięcia została określona na podstawie obwodu pnia oraz stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017, poz. 1330).

W trakcie oględzin, w obrębie wnioskowanych do usunięcia drzew, wizualnie nie zauważono występowania gatunków chronionych flory i fauny.

Zgodnie z art. 86, ust 1 pkt 5, 7 ww. ustawy, nie naliczono opłaty za usunięcie drzew.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

**POUCZENIE:**

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Starosty Świdnickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.



**z ur. STAROSTY**  
**Janusz Marlinga**  
Dyrektor Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

**Otrzymują:**

1. Pan Jarosław Wawraszek – pełnomocnik Gminy Strzegom
2. Burmistrz Miasta Strzegomia
3. A/a wydziału



Świdnica, 05 lipca 2021r.

ROŚ.613.84.2021

## ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 735)

### zaświadcza się, że

że decyzja Starosty Świdnickiego nr 107/2021 z dnia 15 czerwca 2021r. znak: ROŚ.613.84.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w obrębie niepublicznej drogi gminnej ul. gen. W. Andersa w Strzegomiu **jest ostateczna w toku instancji.**

Strony biorące udział w postępowaniu, tj.:

1. JW.PROJEKT – KONTROL, Jarosław Wawrzaszek – pismem z dnia 29.06.2021r. zrzekł się prawa do wniesienia odwołania.
2. Gmina Strzegom nie wniosła odwołania w terminie przewidzianym w art. 129 § 2 Kpa.

z up. STAROSTY  
Janusz Marlinga  
Dyrektor Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

### Otrzymują:

1. JW.PROJEKT – KONTROL  
Jarosław Wawrzaszek  
Ul. Różana 2/7  
58 – 310 Szczawno-Zdrój
2. A/ a wydziału

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 4 (część II pkt. 21) i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546).