


SKALA 1:50

oraz podsypka piaskowo-żwirowa gr.30cm $l_s \geq 0,98$.
Grunt pod podsypką docęścić do stopnia $l_s \geq 0,98$

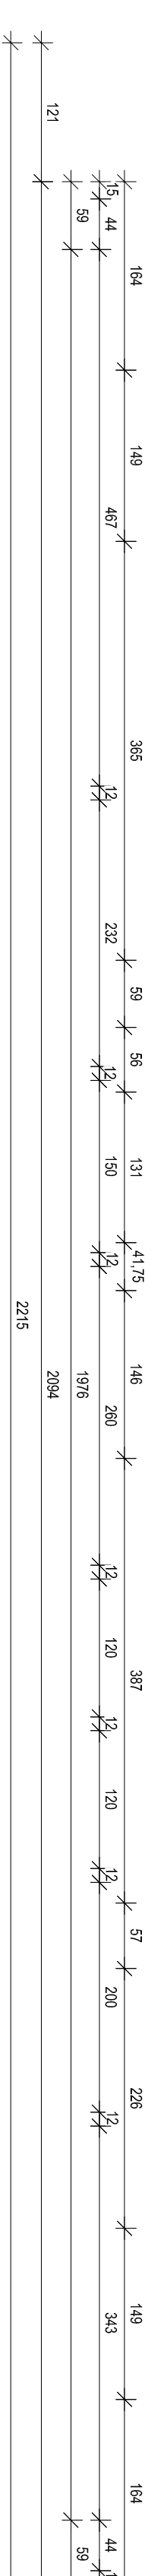

Wyprowadzenie ok. 50cm nad poziom fundamentu arenady.

100

WYBIPZENIA

ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zabudowa suf. z plm a-k. (F)/GKBI (

☐ Plon kan. zabudowac pl. g-k. (F)/GKB(HZ)

[illegible]

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązuje się do budowlanymi i branżowymi.

6. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z Opisem Technicznym i projektami
7. Projekt chroniony prawem autorskim.

- Wentylacja - szczegóły wg proj. branżowego. Otworowania w ścianach działowych w

8. Oznaczenie Hp - wysokość spodu parapetu.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Nr pom.	Wyszczególnienie	Powierzchnia [m ²]
04/4	Włóczęgów	0,70

01/3	Magazyn sprzętu gospodarczego	4,11
01/4	Pomieszczenie sterowni	12,76
01/5	Jednostka + pom. solarne	11,60
01/6	Pomieszczenie techniczne	7,75
01/7	Szafnia czysza	13,72
01/8	WC-malrysk	15,23
01/9	Szafnia brudna	10,50
01/10	Szafnia odzieżniina osadu	43,06
01/11	Magazyn reagentów	5,75
01/12	Stacja smutniaw	14,96
01/13	Stacja smutniaw	14,52
Razem:		183,76

[illegible]