



PIĘTRO

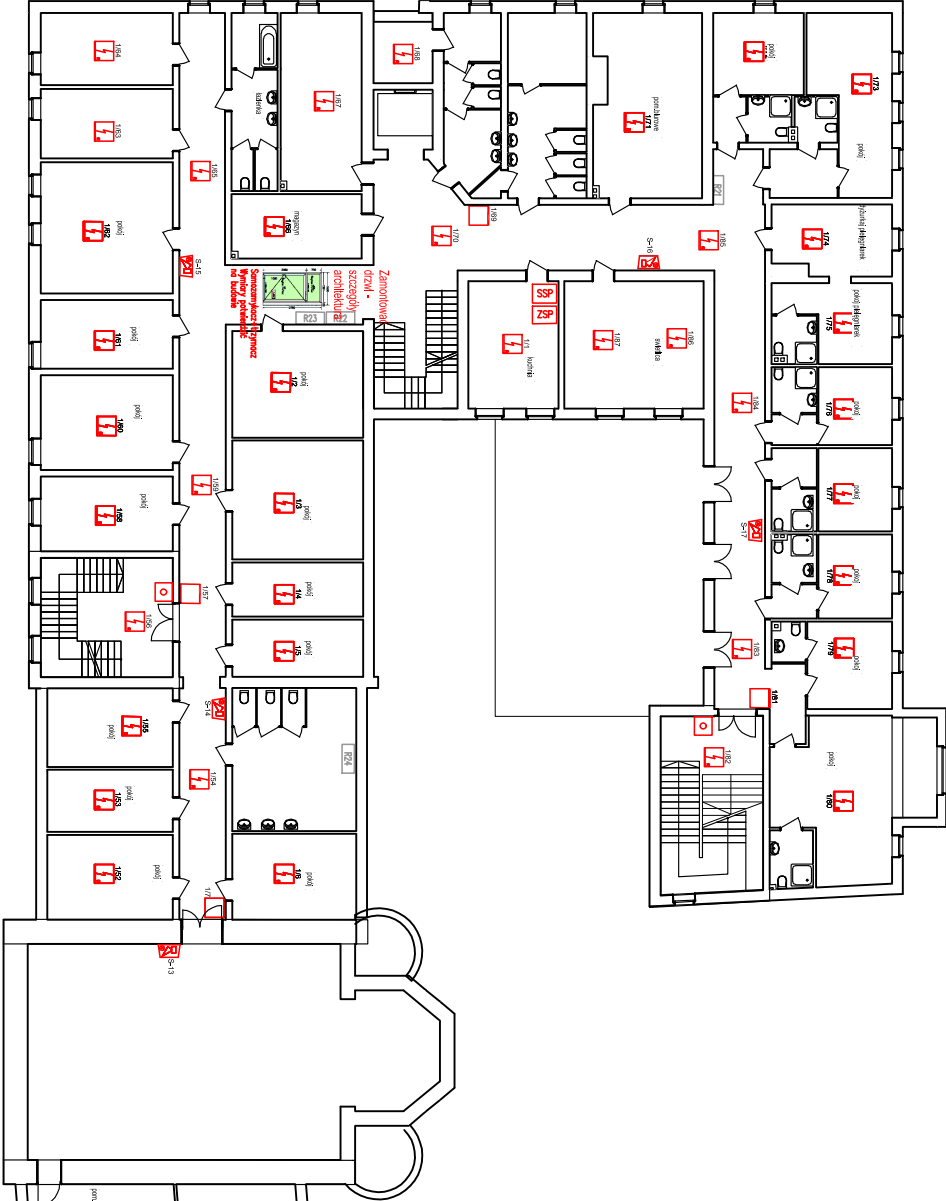

- LEGENDA
- opieczna czujka dymu ze wsk. rozdzielnia na strzopie
  - opieczna czujka dymu
  - rzeczny ostrzegacz pożarowy
  - linowa czujka dymu
  - przebieg oddymiania
  - czujka termiczna
  - sygnalizator SA-K/N/3m
  - centralna SSP
  - Moduł wejście-wyjście
  - Zasilacz urządzeń pożarowych
  - Centrala Systemu Oddymiania
  - Kłapa oddymniająca
  - Obró oddymniająca
  - Słownik napowietrzający
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO ZACHOWANIA:
- opieczna czujka dymu
  - rzeczny ostrzegacz pożarowy
  - czujka termiczna
  - Moduł wejście-wyjście

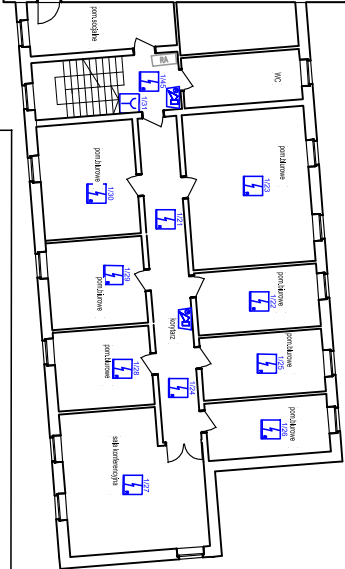

gap				Pracownia Architektoniczna Patrycja Sienke - Odebrańska	
Obiekt:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PELPLINIE – Peplin ul. Szpitalna 2 działka nr 443/1 obr. Peplin				
Temat:	Dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów ochrony PPZ Dokumentacja Wykonawcza - System Sygnalizacji Pożaru				
Wykonali:	mgr inż. Jarosław Kur	78/Gd/202	Podpis:	06/2021	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Kaczmarek	POM.021/7/ PODE.09	Podpis:	06/2021	
Tytuł rysunku:	Rzut Piętra				
			Skala: druk	Nr rys.: T-03	