

**Protokół na okoliczność wskazania pomieszczenia wężła ciepłego dla obiektu
ujętego w programie „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła”**

<p>Obiekt:</p> <p><u>Włoduczce 2</u></p>	<p>Data:</p> <p><u>17.08.2020r.</u></p>
	<p>OPIS POMIESZCZENIA</p>
<p>Kubatura</p>	<p><u>ok. 3,82 x 1,82</u> <u>ok. w najwyższym punkcie 2,22, w najniższym punkcie 1,82</u></p>
<p>Drzwi wejściowe</p>	<p><u>- drzwi drewniane</u></p>
<p>Ściany i strop</p>	<p><u>- murowane ceglane</u></p>
<p>Posadzka</p>	<p><u>- brek posadzi</u> <u>- brek spisz</u></p>
<p>Inst. sanitarne</p>	<p><u>- przez pomieszczenie przebiega wodociąg z wodociągami</u></p>
<p>Went. pomieszczenia</p>	<p><u>- brek</u></p>
<p>Zasilanie pomieszczenia w e. elektryczną</p>	<p><u>- brek</u></p>

Ciąg komunikacyjny

- spełnić wymagania, umożliwić wieszanie węzła

UWAGI INNE:

.....

.....

.....

.....






.....

.....


.....

.....

PODPISY

1. Jędrzej Bęgoraj UM 
2. Agnieszka Lewkowicz ADM 
3. Renata Kondrat MPEC 
4. Włodzisław Prayk MPEC 
5. Damian Ochenduszczyk MPEC 
6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 1 Rzut budynku z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia węzła ciepłowniczego

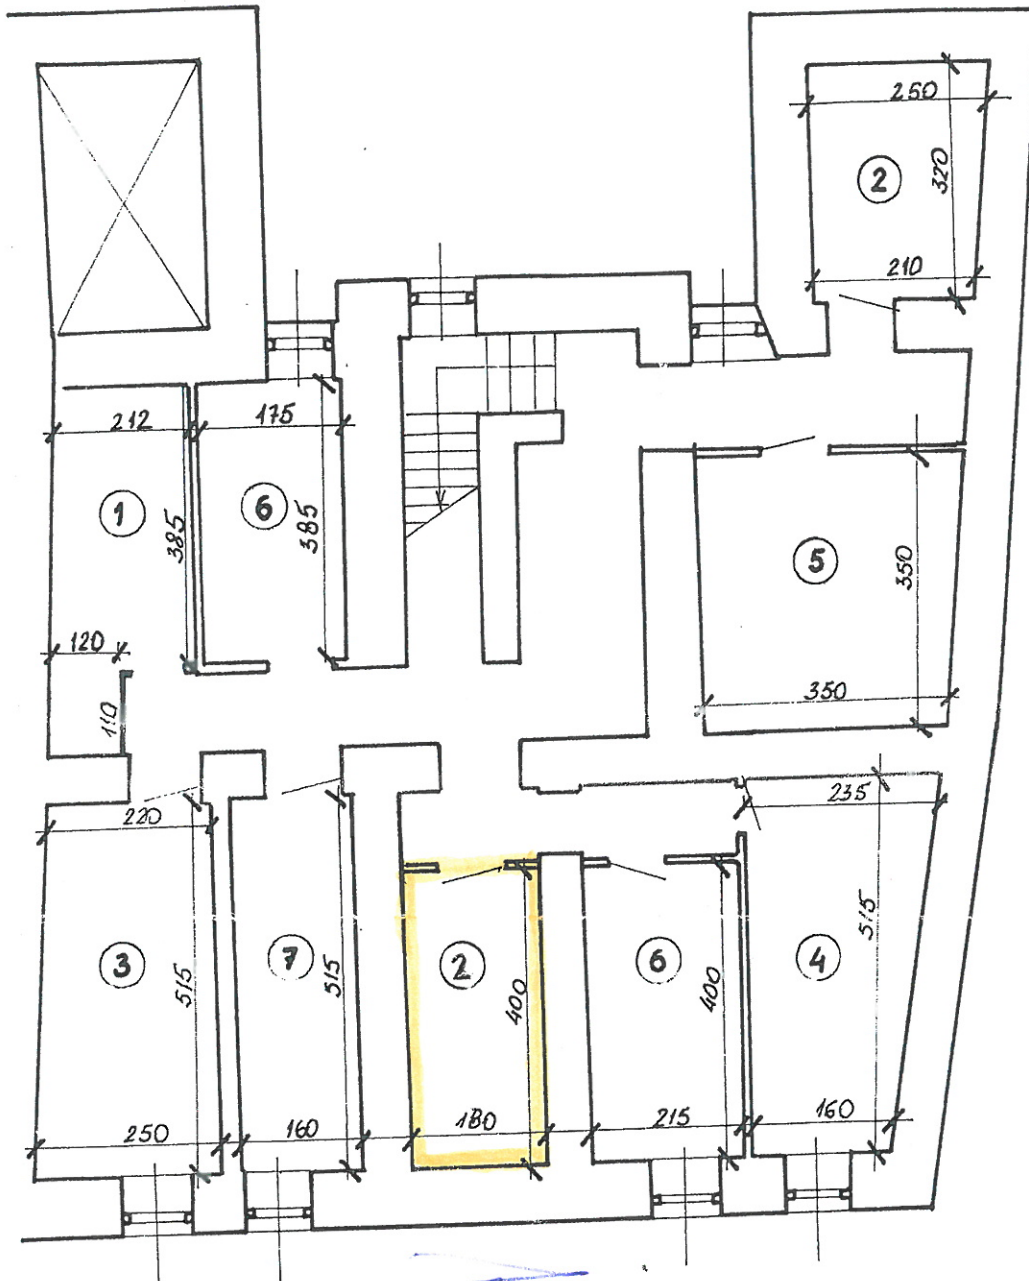

- ① Matuszyk M. 9,48m²
- ② Waltoś Zb. 7,36m²+7,20
- ③ Hirniak W. 12,10m²
- ④ Ścibiwołk T. 10,17m²
- ⑤ Stadnik-Kopera Z. 12,25m²
- ⑥ Rýdzik R. 6,74+8,60
- ⑦ Nadziak - Malicka T. 8,24

Przebieg Bieżący
 100 Przemysł ul. Władycze 2
 100 aw bud. Nr 4.78
 100 aw bud. Nr 4.78
 100 aw bud. Nr 4.78
 100 aw bud. Nr 4.78

RZUT PIWNIC

Przemysł. ul. Władycze 2
 SKALA 1: 100

WYK.
 Nr upr.bud.
 Data

ZBIGNIEW BŁAŻKOWSKI
 UAN/VII/8386/62/85
 2003-09

