



Rozmieszczenie w istniejących kanałach rur $\varnothing 250$ i $\varnothing 175$
Przekrój A-A

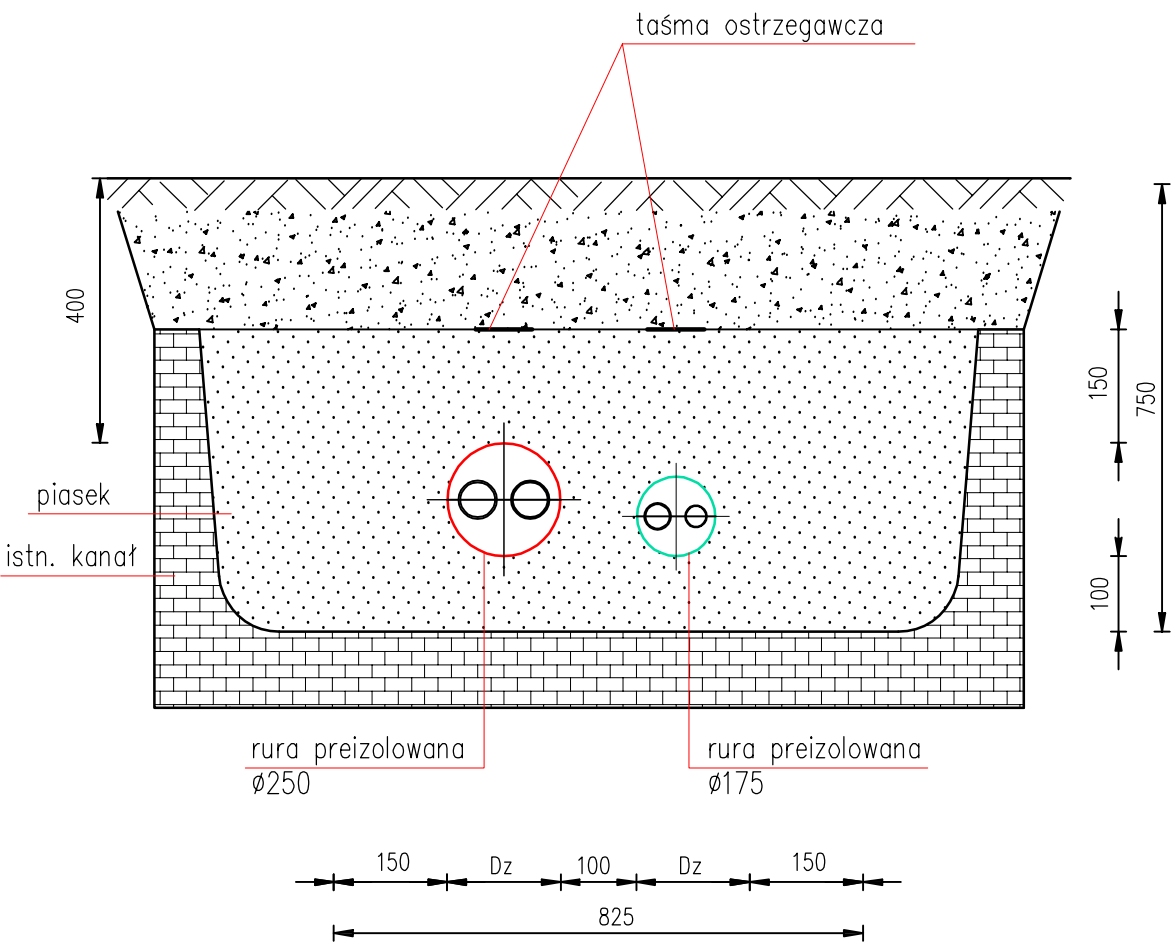

Rozmieszczenie w istniejących kanałach rur $\varnothing 200$ i $\varnothing 175$
Przekrój B-B

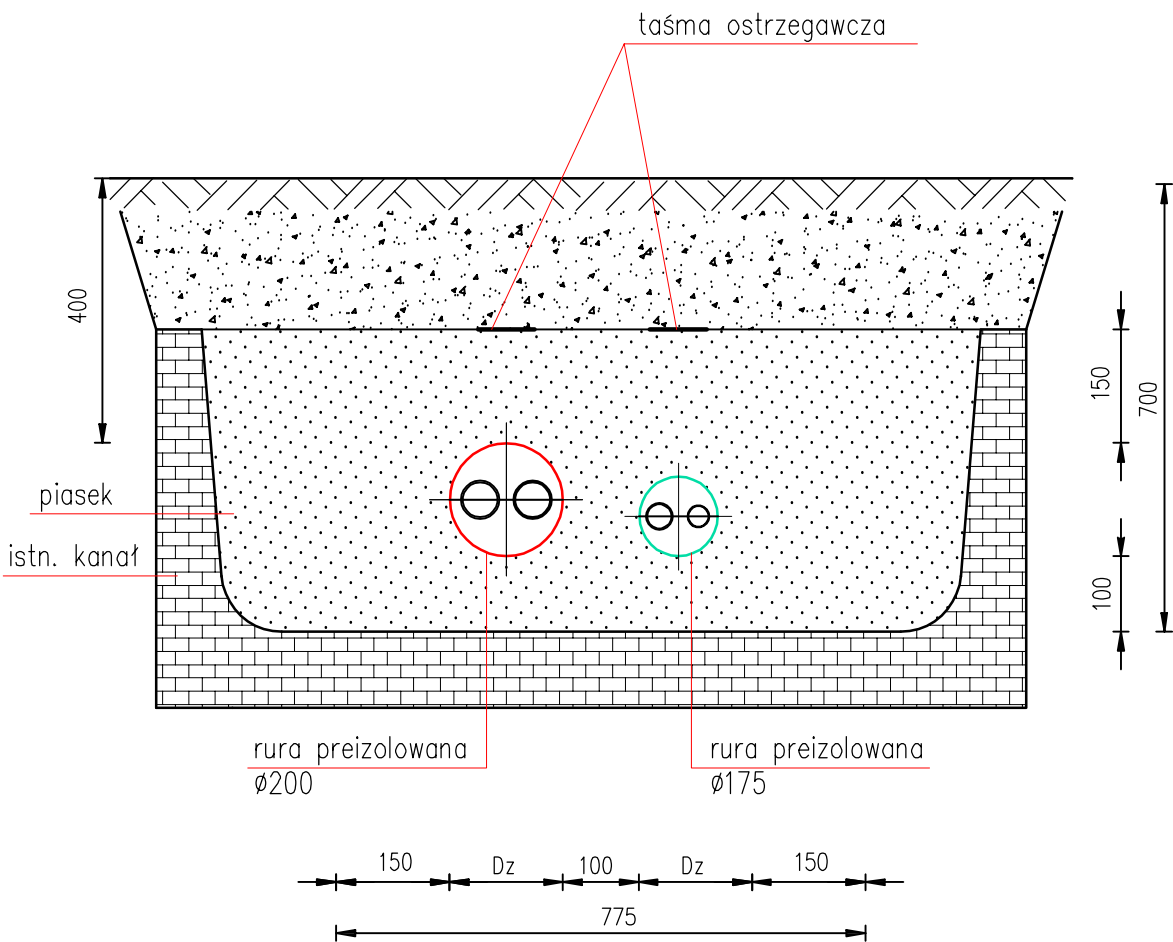

Oznaczenia:

- przewody zewn. instalacji c.o.
- przewody zewn. instalacji c.w. i cyrk.

Uwaga :

Obsypkę i podsypkę wykonać z piasku o granulacji 0-6 mm (nie można stosować w wykopach przedmiotów o ostrych krawędziach lub szpicach).
Wszystkie wymiary zostały podane w mm.
Głębokość ułożenia rur w miejscach, gdzie odbywa się ruch kotłowy - min. 0,5m przykrycia.

Pracownia Projektowa „Energo Sanit” Mariusz Mazur			
37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 13		tel. 516-752-499 e-mail: ppes@op.pl	
TEMAT:	Przebudowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyślu dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemyśl		
INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyślu, ul. Stanisława Augusta 16 Przemyśl, 37-700 Przemyśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	upr. PDK/0084 /P00S/13	PODPIS:
ASYSTENT:	inż. T.Binkowski		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 02.2018
FAZA:	Projekt budowlany		SKALA: -
NAZWA RYSUNKU:	Rozmieszczenie rurociągów w istn. kanałach		NR RYSUNKU: 12