



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIGKiP.271.5.2.2024RPZ

Sobótka, 26.02.2024 r.

Dotyczy: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 23.02.2024r. oraz 26.02.2024 r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie:


Czy zamieszczony projekt budowlany w zakresie oświetlenia ulicznego jest projektem docelowym według którego ma być wybudowane oświetlenie czy Zamawiający załącza projekt jako koncepcje i w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie zgłoszenia lub aktualizacja dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź:

Przedstawiony projekt jest projektem docelowym. Zamawiający poprzez biuro projektowe WP Projekt jest w trakcie uzyskania zgłoszenia / pozwolenia na budowę niniejszego oświetlenia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dokumenty uprawniające do wybudowania oświetlenia ulicznego zgodnie z przedstawionym zakresem robót. Przewidywany termin uzyskania zgłoszenia / pozwolenia to maj 2024 r. Zamawiający ponadto informuje, że w ramach oferty należy przewidzieć wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na drogach przewidzianych do przebudowy, które aktualnie są tłuczniowe.

Pytanie :

Proszę o wskazanie ulic dla których przewidziano budowę kanalizacji deszczowej wskazanej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych pozycja nr 7.

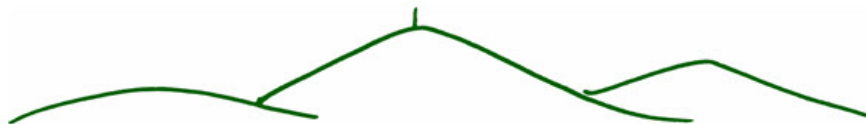

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową należy przewidzieć w drogach aktualnie tłuczniowych, które są przewidziane do przebudowy. Na etapie składania ofert należy wycenić 500 mb kanalizacji deszczowej w warunkach opisanych w PFU.

Najważniejsze zapisy PFU dotyczące kanalizacji deszczowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał nowe odwodnienie wskazanych powyżej dróg za pomocą kanalizacji deszczowej poprzez kolektory, rozbudowę kolektorów oraz wpięcie ich do istniejących kanalizacji deszczowych przyległych do niniejszych dróg (w zakresie kolektory rurowe, studnie kanalizacji deszczowej, studnie wpustowe, studnie rewizyjne, wpusty drogowe). W przypadku gdy brak jest kanalizacji deszczowej w pobliżu wskazanych dróg należy wykonać oraz zaprojektować odwodnienie dróg powierzchniowo z odprowadzeniem wody np. do muld chłonnych, istniejących rowów melioracyjnych lub przydrożnych, teren zielony przepuszczalny. W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej za pomocą rur PP oraz studni betonowych należy przyjąć, że sieci umieszczone zostaną nie głębiej niż na 3 metrach głębokości, z rur nie większych niż średnica 315 mm.

Zamawiający wymaga aby w ramach kontraktu wykonać ilość robót nie mniejszą niż wskazane są w niniejszym punkcie. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych w ramach kategorii robót podstawowych np. gdy ilość metrów kanalizacji deszczowej będzie mniejsza niż założona w punkcie 3.3.2 to Wykonawca wykona zamiennie inne roboty wskazane przez Zamawiającego, które zostały wskazane w punkcie 3.3.2.

Pytanie:

Proszę o wskazanie rodzaju krawężników jakie mają zostać wbudowane? Kamienne czy betonowe?

Odpowiedź: Betonowe.