


PODGRZEWACZ  
C.W.U.  
BUD. JEDNOKOND.

INSTALACJA C.D. I  
BUDYNKU  
BUD. JEDNOKOND.

INSTALACJA C.D. I  
C.W.U. BUDYNKU  
BUD. DWUKOND.

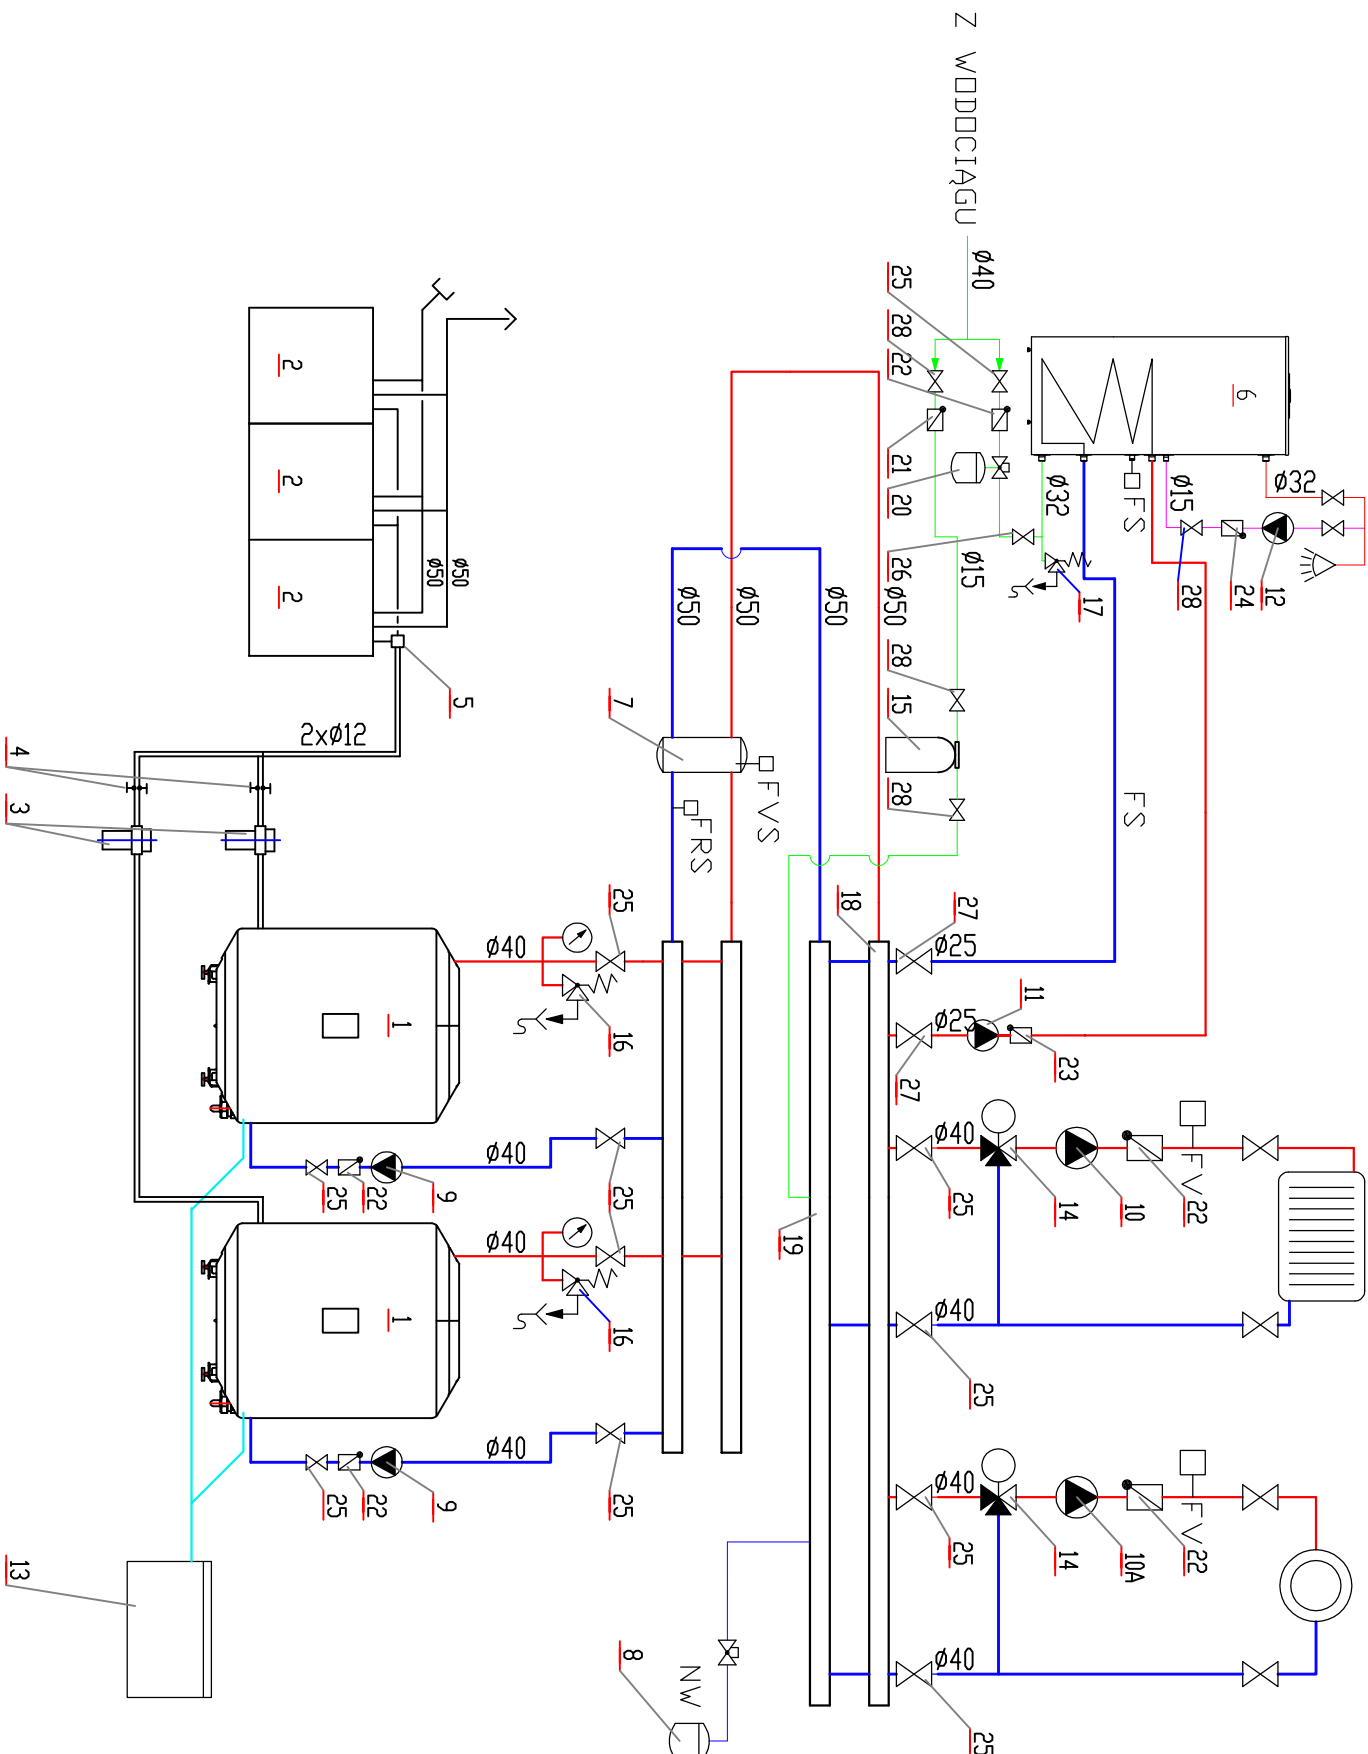

- Legenda:
- FA - czujnik temperatury zewnętrznej
  - FS - czujnik podgrzewacza c.w.u.
  - FV - czujnik temperatury na zasilaniu ob. grz.
  - M - napęd zaworu
  - DG - obieg grzewczy
  - PH - pompa obiegu grzewczego
  - PS - pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
  - PC - pompa cyrkulacyjna
  - ZM - zawór mieszający obiegu grzewczego
  - PK - pompa kotłowa
  - FRS - czujnik strategiczny powrotu
  - FVS - czujnik strategiczny zasilania
  - NW - naczynie wzbiorcze
  - SH - sprzęgło hydrauliczne
  - NK - neutralizator skroplin

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

- PRZEWODY GRZEWcze
- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
- PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ
- PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ
- PRZEWÓD KONDENSATU
- PRZEWÓD OLEJU

<b>ICON STUDIO ARCHITEKTURY</b> <b>ARLETTA PASICKA</b> UL. BRODZIŃSKIEGO 6/6, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl TELEFON/FAX: 071 719 55 86, KOM: +48 600 79 09 01	
<b>INWESTOR</b> <b>Gmina Krzyżów</b> Rynek 1, 64-010 Krzyżów	
<b>OBIEKT</b> <b>MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU</b> (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA) KATEGORIA: IX ADRES: Bieżyn 112, 64-010 Krzyżów, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyn, gmina Krzyżów	
<b>PROJEKTANT</b> PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF ZIOBER UPRAWNIENIA NR: 127TD050/06 SPRAWDZIŁA:	<b>PROJEKTANT</b> PODPIS: 
<b>RYSUJEK</b> BRANŻA: STADIUM: ZNAK PRACY: DATA:	<b>SKALA:</b> - NR RYSUNKU: IS11