

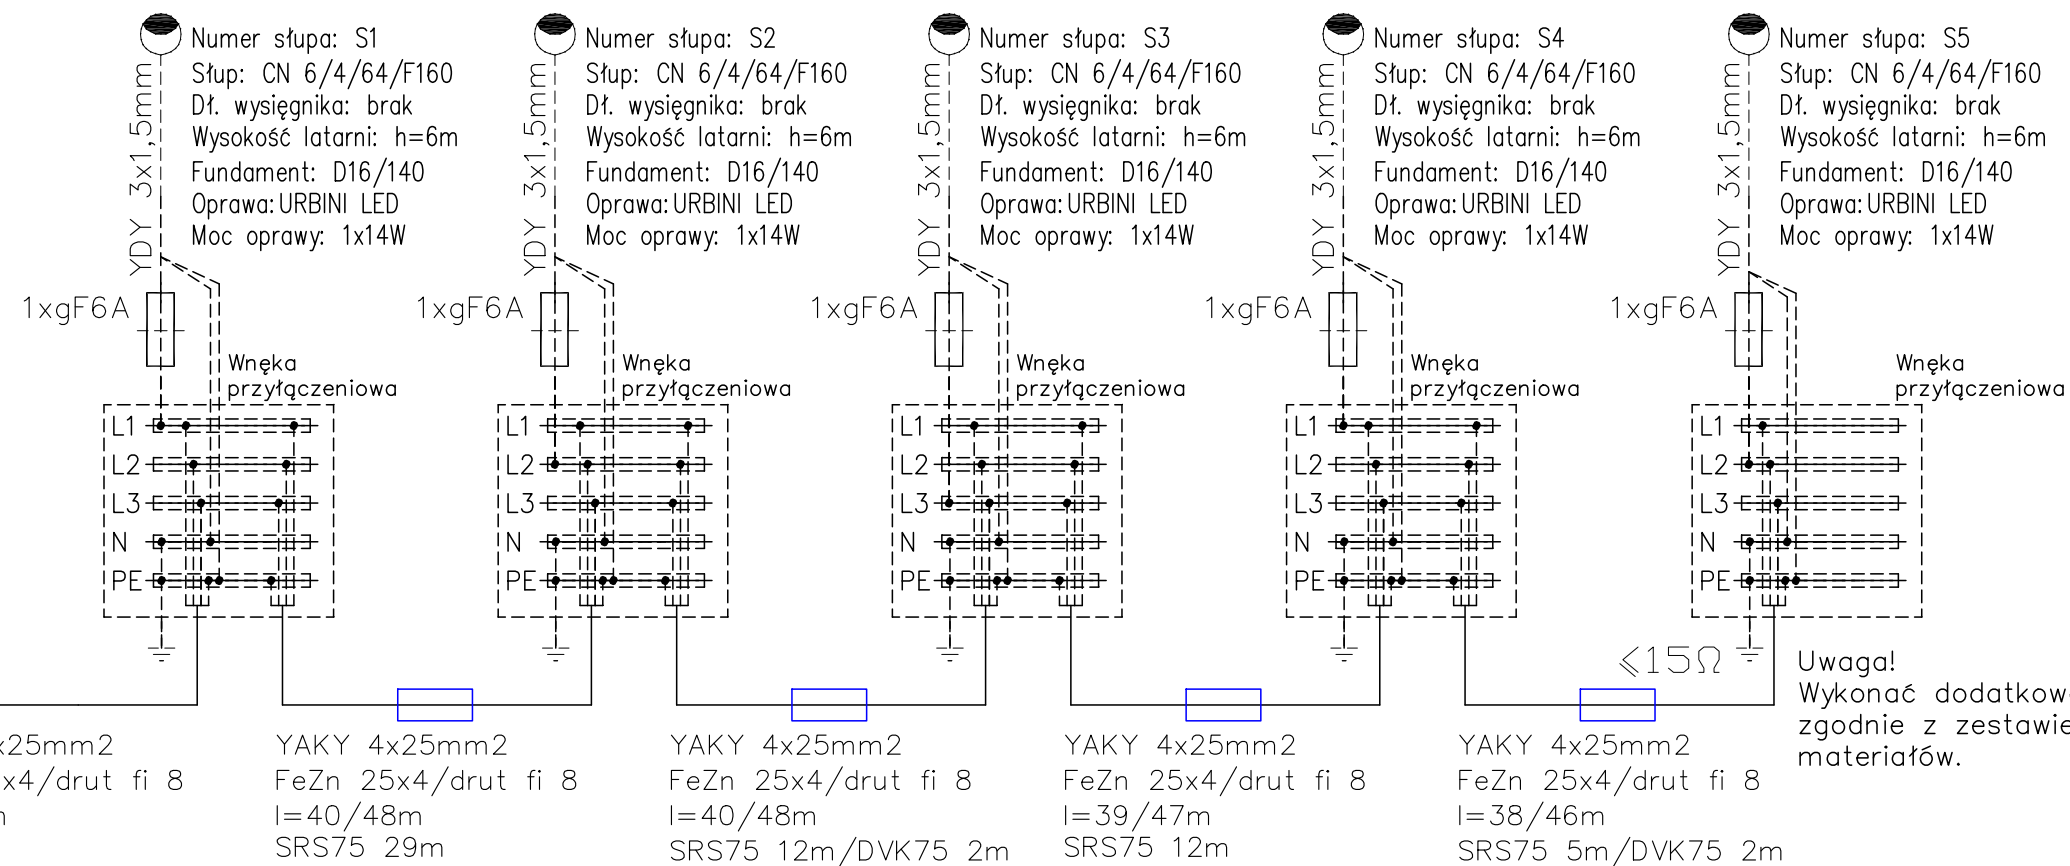


ZASILANIE Z
STACJI SN/nN nr 09-5910 "Pluty PGR"
KABEL TYPU: NAYY-J 4x35mm²
ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.




Uwaga!
Wykonać dodatkowe uzziemienie
zgodnie z zestawieniem
materiałów.

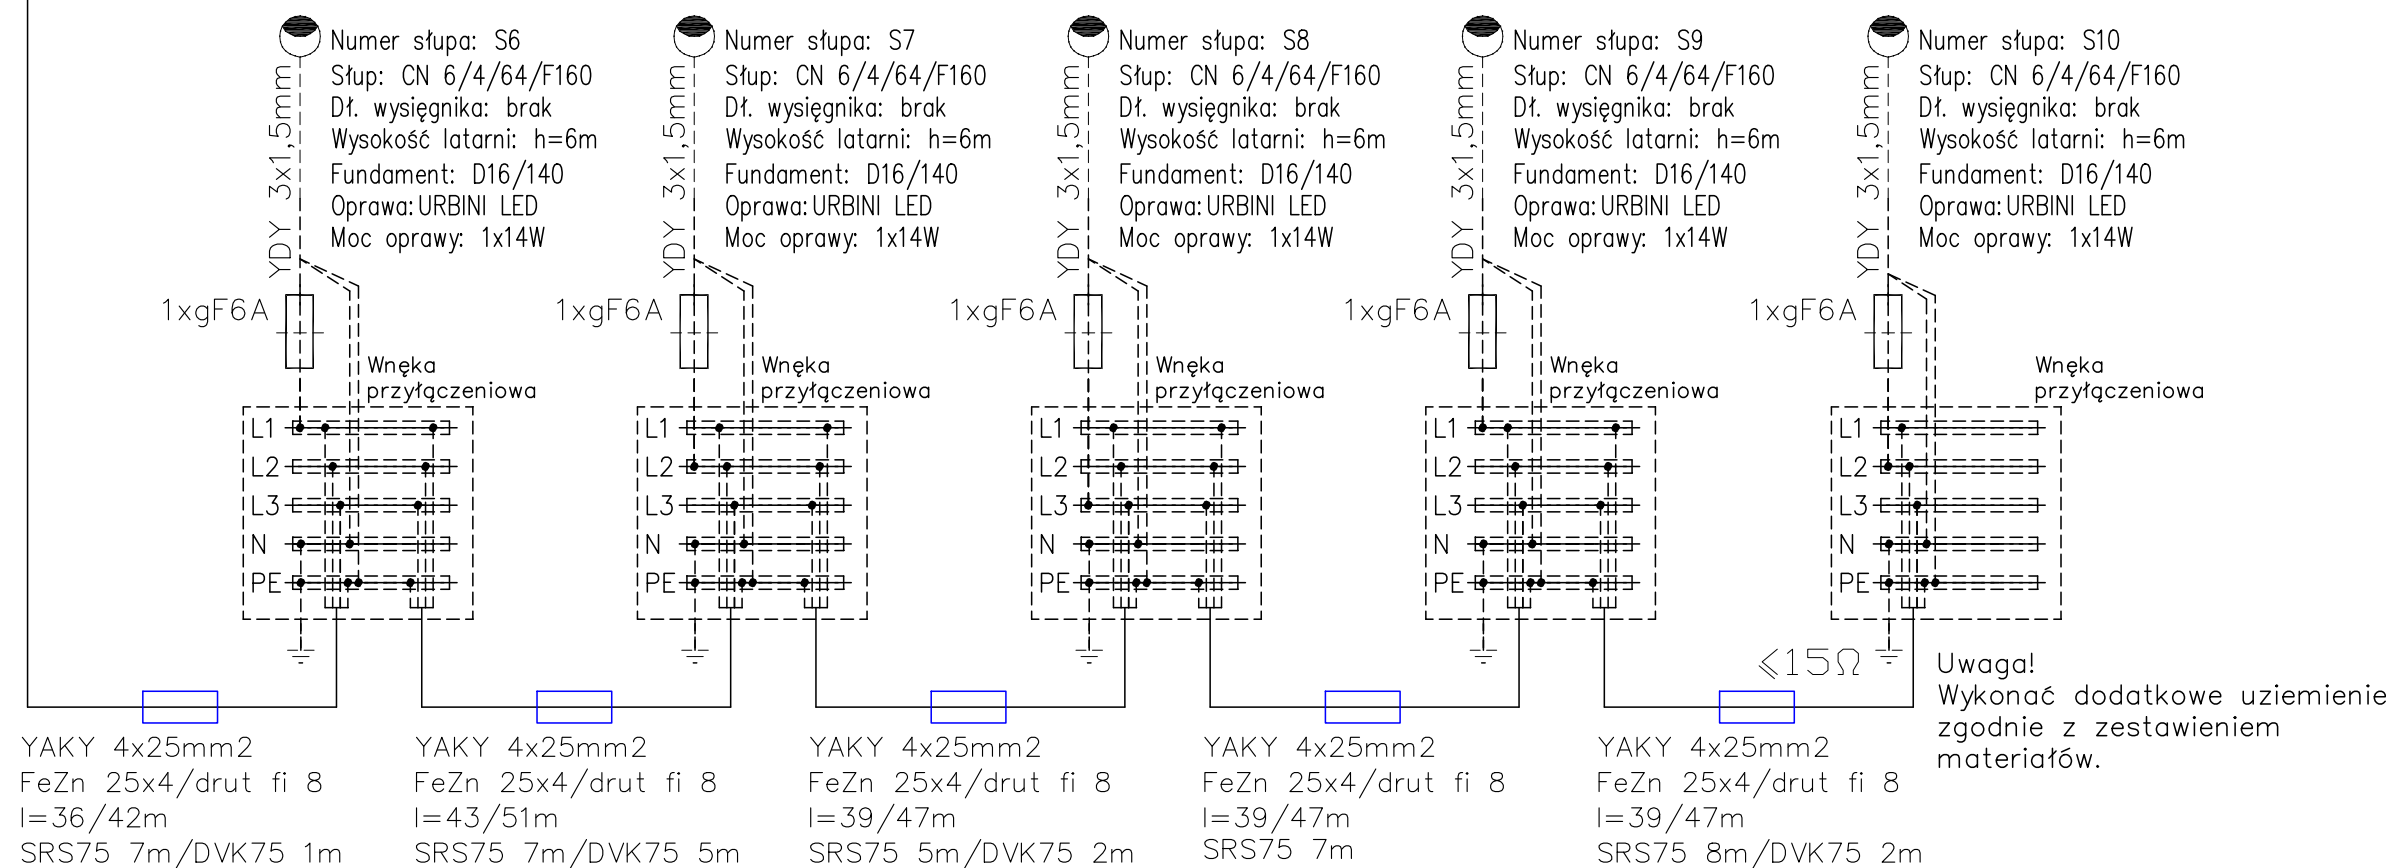

UWAGA:

- 1) Przed zamówieniem należy wykonać pomiary sprawdzające długości poszczególnych kabli.

Samoczynne wyłączenie
zasilania
Układ sieci zasil. TN-C

			
Inwestor: Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo		Branża: elektryczna	
		Data: 10.2022r.	
Adres obiektu: dz. nr 44, obręb 0071 Klęśnik, dz. nr 135, obręb 0072 Skrzatusz, m. Płuty, gm. Szydłowo		Projektował: mgr inż. Dawid Giese Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0202/PWOE/17	
Nazwa zadania: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi dla pieszych w m. Płuty.		Opracował: mgr inż. Dawid Giese	
Tytuł: Zestawienie obwodów linii kablowych oświetlenia drogi dla pieszych szafki SO1		Nr projektu: 2208/02/ENBP	
		Nr rys.: E-2.4	