



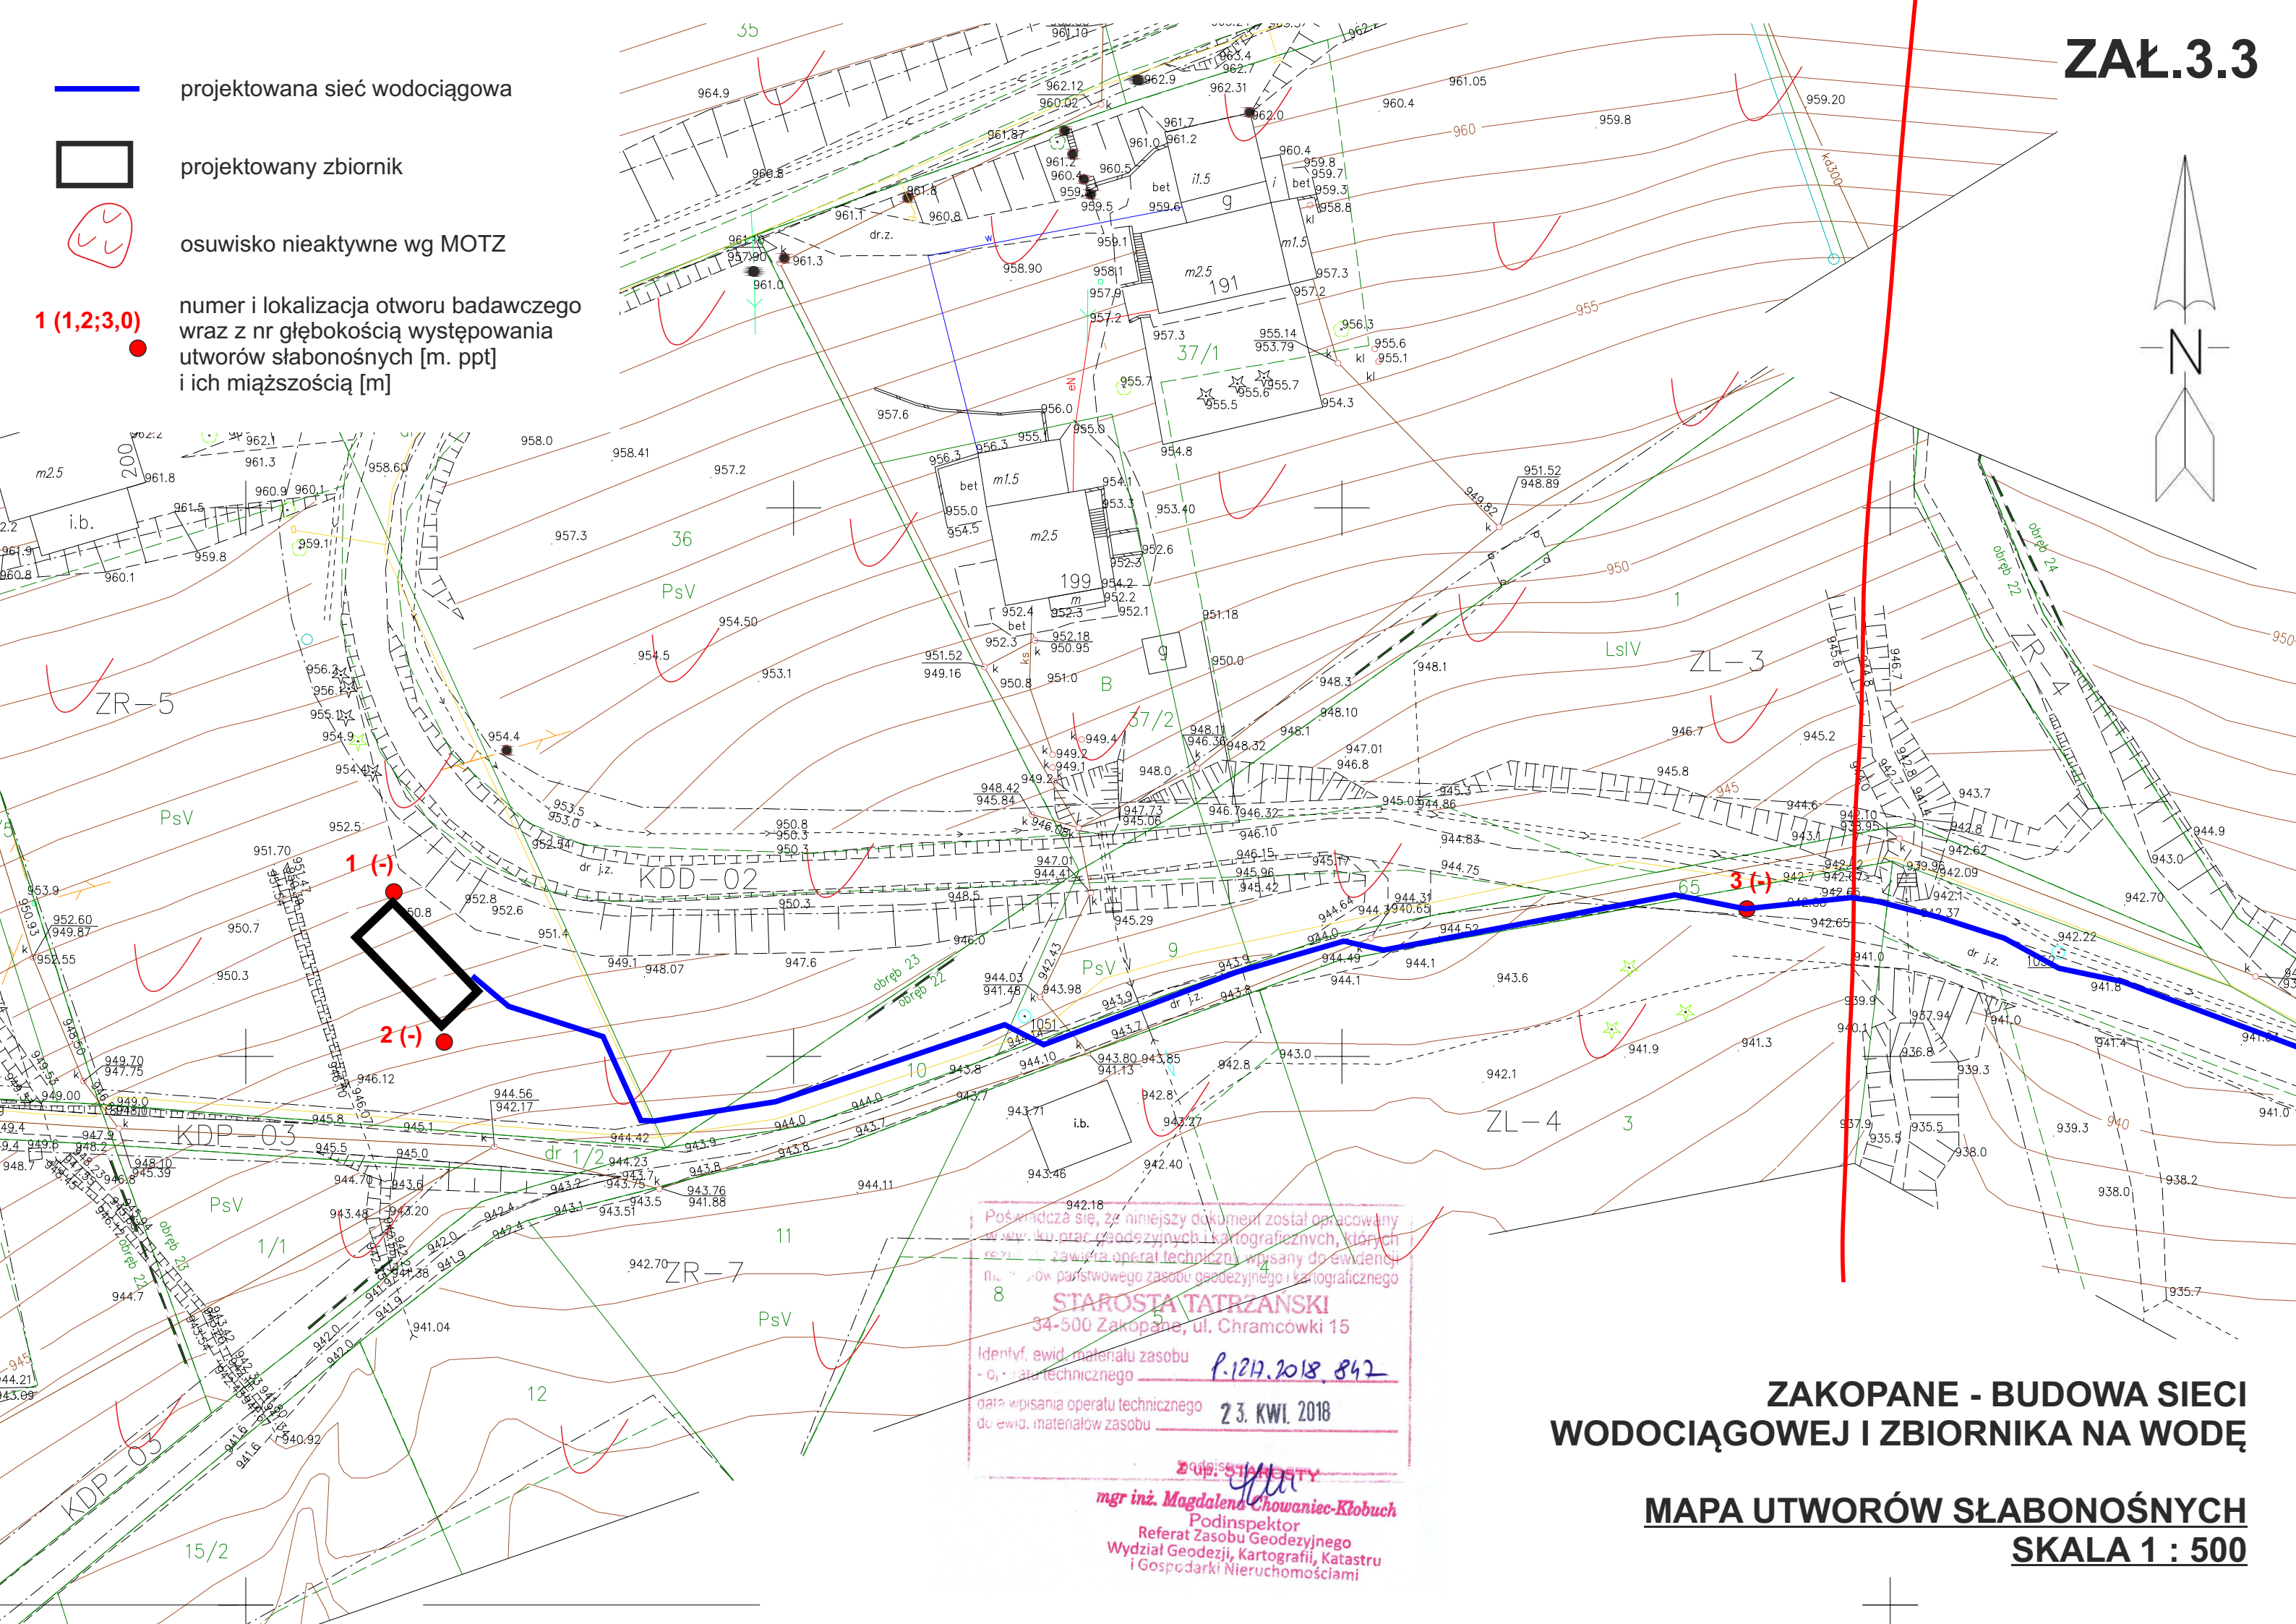


-  projektowana sieć wodociągowa
-  projektowany zbiornik
-  osuwisko nieaktywne wg MOTZ
-  numer i lokalizacja otworu badawczego wraz z nr głębokością występowania utworów słabonośnych [m. ppt] i ich miąższością [m]



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w oparciu o prace geodezyjne i kartograficzne, których rezultaty zawijają operat techniczny wpisany do ewidencji niniejszego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA TATRZAŃSKI
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15

Identyf. ewid. materiału zasobu P.1214.2018.842
- o. i. a. u. technicznego

data wpisania operatu technicznego do ewid. materiałów zasobu 23. KWI. 2018

mgr inż. Magdalena Chowaniec-Kłobuch
Podinspektor
Referat Zasobu Geodezyjnego
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ZAKOPANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZBIORNIKA NA WODĘ

MAPA UTWORÓW SŁABONOŚNYCH

SKALA 1 : 500